

「原子力災害対策充実に向けた考え方」に係る 大飯発電所の取組みについて

平成29年10月31日
関西電力株式会社

はじめに

平成28年3月11日、第4回原子力関係閣僚会議において「原子力災害対策充実に向けた考え方」が決議されたことを踏まえて、同年3月17日、経済産業大臣から、社会の信頼を得るには、原子力安全対策、原子力災害対策について原子力事業者は「自ら考え」、「自ら取り組み」、「自らの言葉で説明していく」ことが不可欠であり、以下の4項目について原子力事業者の現在の取組状況を速やかに報告するよう要請を受け、同年4月15日、および10月20日に報告書を提出しました。

（事故収束活動プラン）

1. 原子力事故収束活動にあたる「緊急時対応チーム」の更なる充実
2. 原子力緊急事態支援組織「レスキュー部隊」の更なる充実

（原子力災害対策プラン）

3. 被災者支援活動にあたる「被災者支援活動チーム」の整備
4. 被災者支援活動に関する取組をまとめた原子力災害対策プランの策定

これら4項目について、その後の進捗状況を本書に取りまとめました。

前回（平成28年10月20日）報告からの主な更新内容については、以下のとおり。

- ・ ICS（インシデントコマンドシステム）の考え方を取り入れた対策本部体制の取組み状況の更新【p.5】
- ・ 可搬型資機材の事業者間融通に係る検討状況の反映【p.10】
- ・ 美浜原子力緊急事態支援センターの本格設置に係る内容の反映および連携訓練実績の反映【p.16】

弊社は、原子力の安全性向上の取組みに終わりはないとの認識のもと、本書も踏まえ引き続き、関係各所との連携を深めつつ、不断の努力を重ねてまいります。

目 次

第 1 章 大飯発電所の事故収束活動プラン

1. 事故収束活動の体制（「緊急時対応チーム」）	1 ～ 6
2. 事故収束活動に使用する資機材	7 ～ 10
3. 事故収束活動に係る要員の力量	11 ～ 15
4. 原子力緊急事態支援組織の整備（「レスキュー部隊」）	16 ～ 19
5. 事故収束活動プランの更なる充実に向けて	20

第 2 章 大飯発電所の原子力災害対策プラン

1. 避難計画の充実に向けた取組み	21
2. 原子力災害発生時における住民防護措置の概要	22
3. 原子力事業者から国・自治体への通報連絡	23
4. 被災者支援のためのチーム（「被災者支援活動チーム」）	24 ～ 32
5. 原子力災害対策プランの更なる充実に向けて	33


第 1 章

関西電力大飯発電所における 事故収束活動プラン

1-1. 事故収束活動の体制 <当社の体制>

1

福島第一原子力発電所事故を踏まえ、事故収束活動の主体である発電所のみならず、本店（大阪、福井県の原子力事業本部）やメーカ体制等も強化し、全社総力をあげて発電所を支援する体制を整えています。

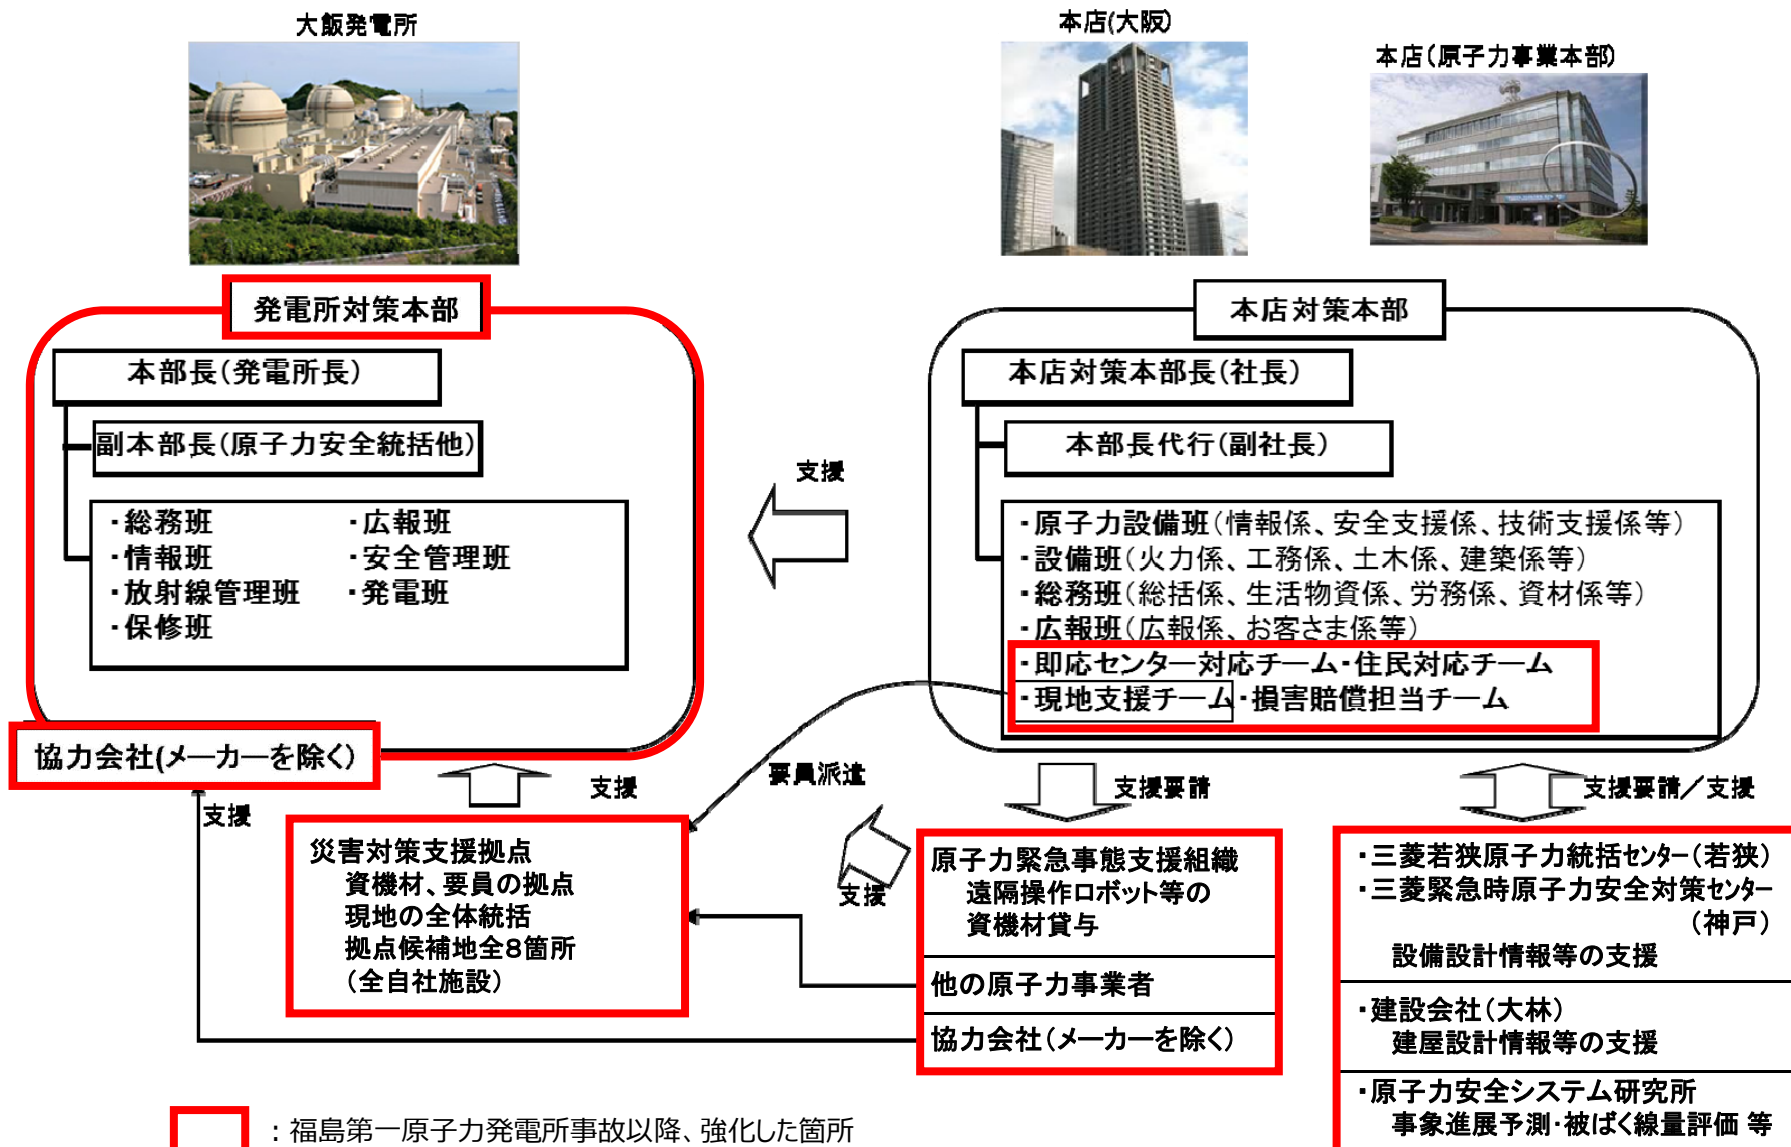

1-2. 事故収束活動の体制 <発電所体制>

2

福島第一原子力発電所事故を踏まえ、万一、複数の原子炉で事故が発生した場合でも事故収束を行えるよう発電所の体制を大幅に強化しています。

①【原子力安全統括を配置】


- 所長に次ぐ職位として、原子力安全システム全体を俯瞰する人材を配置。
- 号炉毎の指揮者や各班長の報告、原子炉主任技術者の指示などを発電所長とともに確認、対応の方向性、有効性などについて助言・意見具申し、発電所長を支援。

②【号炉毎に原子炉主任技術者を配置】

- 3, 4号炉同時発災時でも、的確に監督できるよう、従来3, 4号炉で1名だった原子炉主任技術者について、号炉毎に1名選任予定。

③【号炉毎の指揮者および対応班を明確化】

- 3, 4号炉同時発災時でも、情報の混乱や事故収束に向けた指揮命令が遅れることのないよう、号炉毎の指揮者および対応班を明確化。

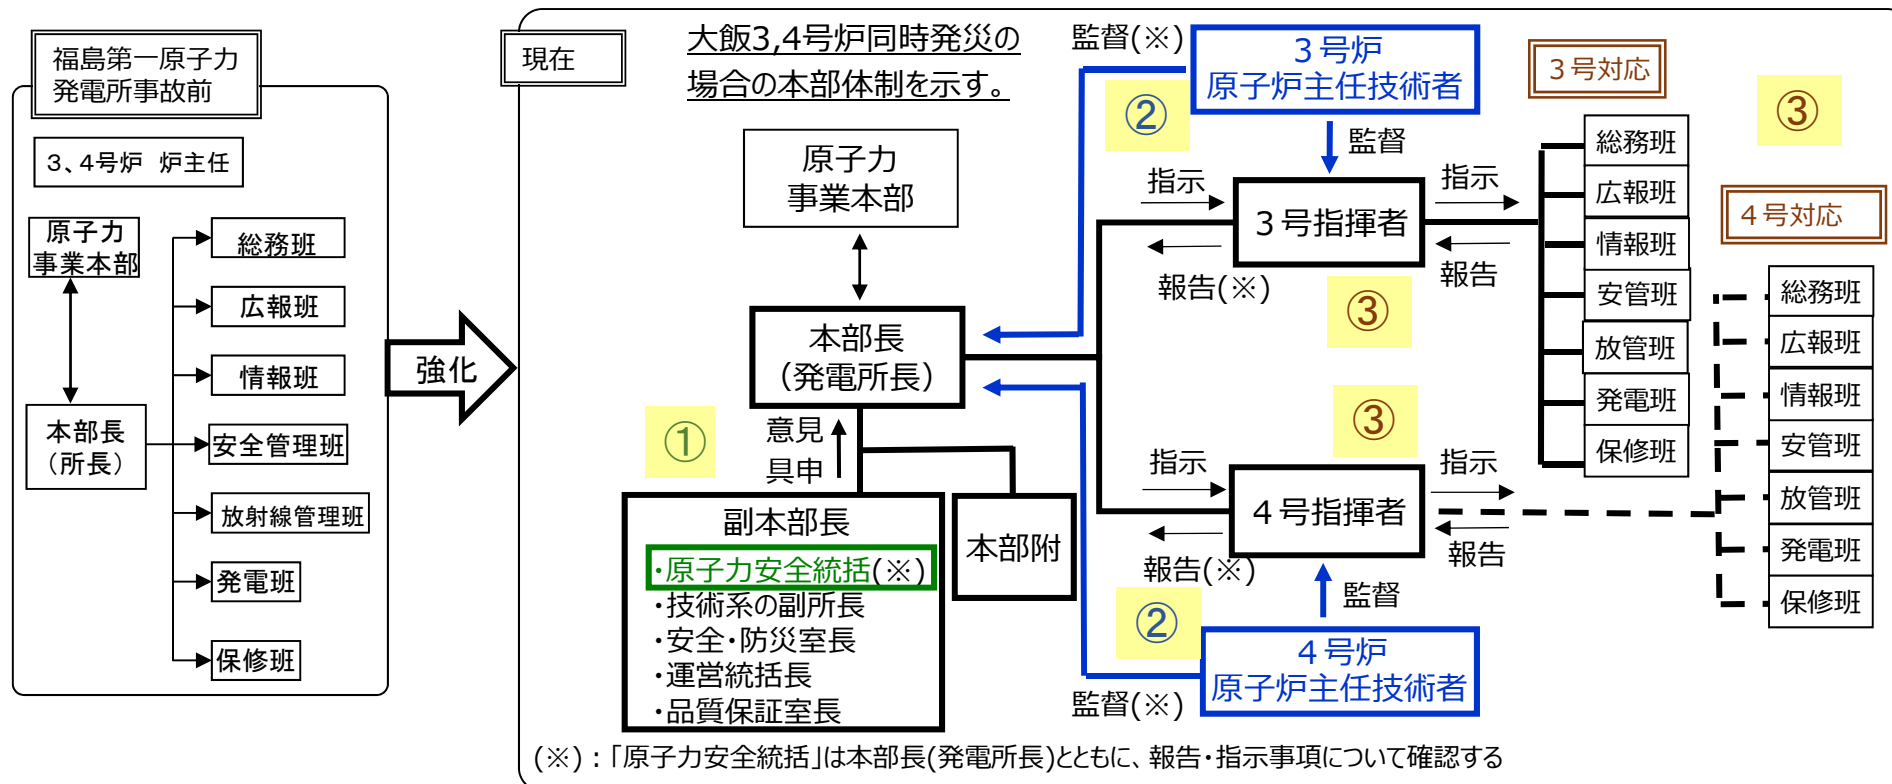


1-3. 事故収束活動の体制 <「緊急時対応チーム」 その1>

3

福島第一原子力発電所事故を踏まえ、当社発電所では「**緊急時対応チーム**」※1の体制を今後強化していきます。

※1 = 発電所員及び協力会社要員から選定される重大事故の発生・進展・拡大を防止するために活動する要員。

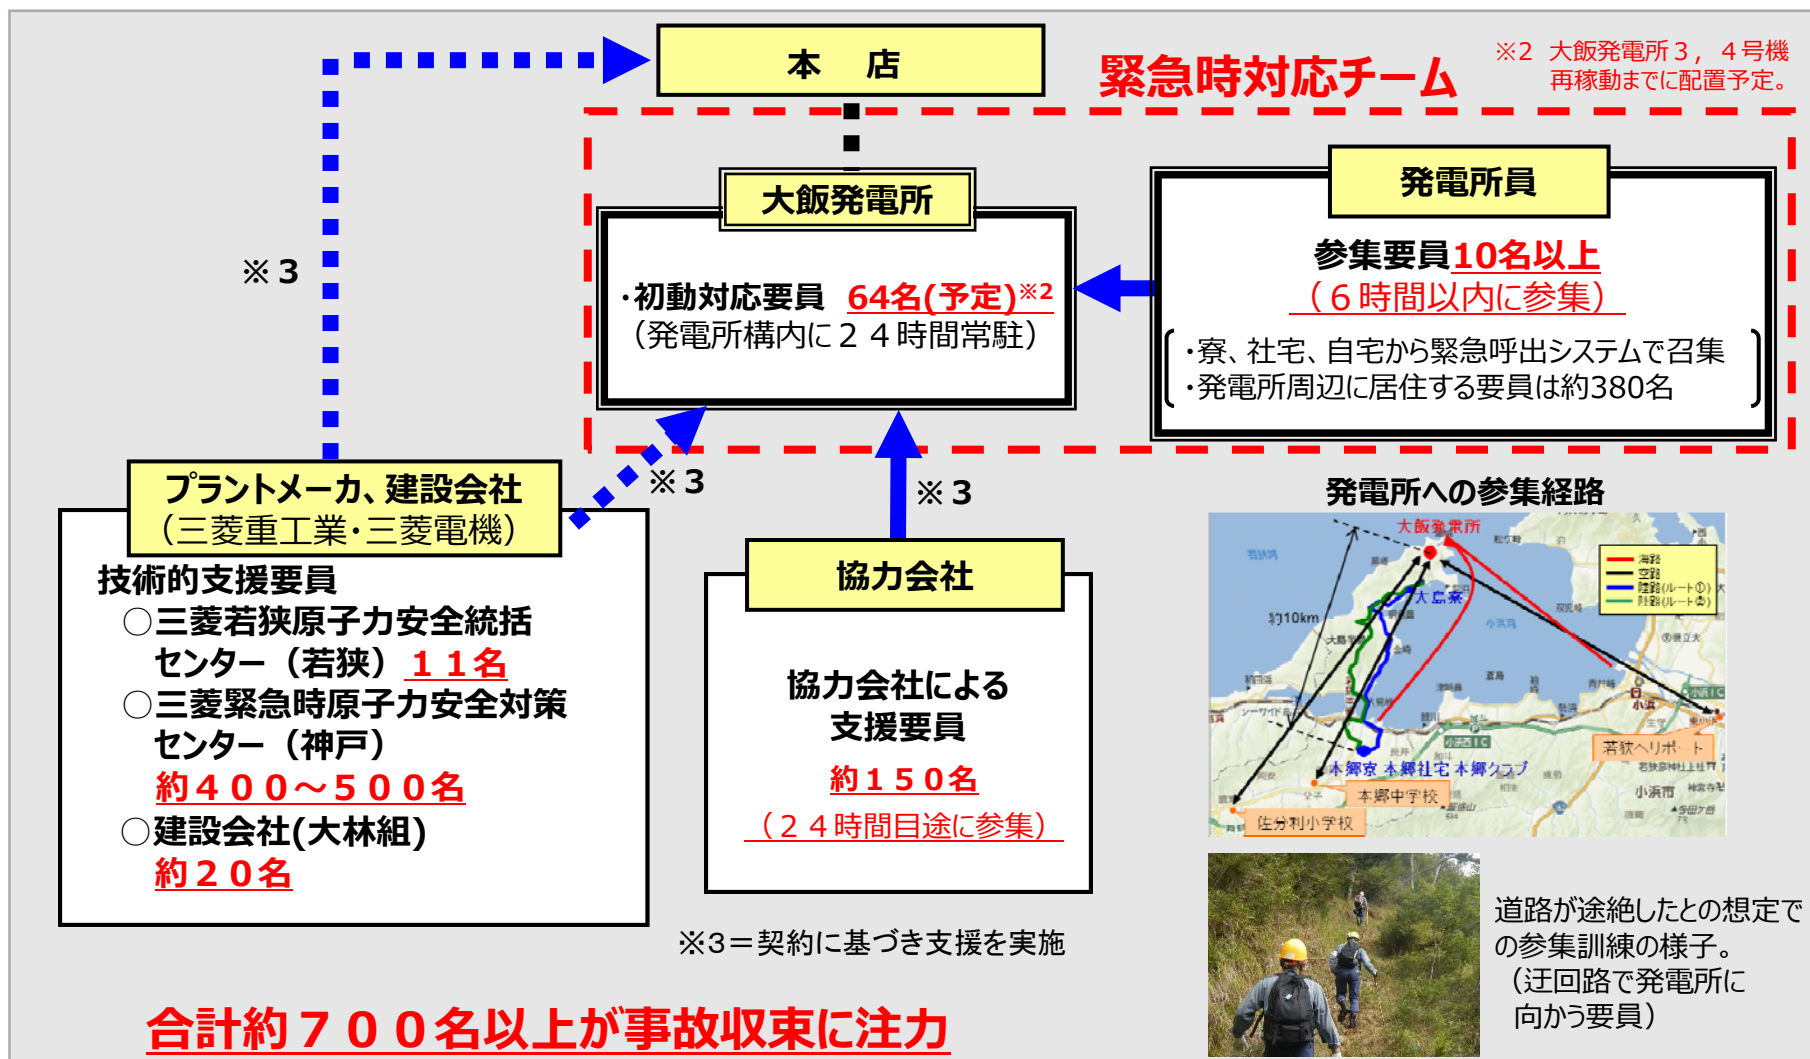

「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づき要員、資機材を支援
事業者間の更なる協力関係強化(西日本5社による相互協力協定の締結)を実施

1－4．事故収束活動の体制 <「緊急時対応チーム」 その2>

4


大飯発電所「緊急時対応チーム」の構成人員の役割はそれぞれ定められており、福島第一原子力発電所事故の経験を踏まえ増強された設備等を使用し、それぞれが事故収束に必要な役割を果たします。

重大事故等発生時における初動対応体制※1

構成要員	要員数	体制	主な役割
緊急時対策本部要員	全体指揮者 (副原子力防災管理者)	1	常駐 ・原子力防災組織を統括管理 ・運転員からの連絡を踏まえた重大事故対応の指示 ・AMGに基づく操作チェック(必要に応じ指示)
	ユニット指揮者	2	常駐 ・各ユニットの統括管理 ・プラント情報の入手および対応の指揮
	通報連絡者	2	常駐 ・対外連絡(国、自治体等) ・社員等の要員召集(一斉) ・所外拠点との情報共有(統合ネットワーク)
	現場調整者	1	常駐 ・本部(全体指揮者)との情報連絡 ・現地でのユニット間の作業調整
	本部要員	10	召集 (6時間までに) ・原子力災害の発生または拡大を防止するために必要な業務
緊急安全対策要員	運 転 員	22	常駐 ・事故収束運転操作
	運転支援要員	6	常駐 ・主蒸気逃がし弁開放操作等の運転支援活動※
	電源要員	2	常駐 ・空冷式非常用発電装置の起動確認等の電源確保活動 ※2
	給水要員	10	常駐 ・送水車による給水等の給水確保活動
	設備要員	9	常駐 ・可搬式代替低圧注水ポンプ設置等の設備対応活動
	消防要員	7	常駐 ・火災発生時の消火活動
	がれき除去要員	2	常駐 ・がれきの除去

※2

運転支援要員および電源要員は、主蒸気逃がし弁の開放操作や空冷式非常用発電装置の起動確認等、運転員との密な連携が必要な作業においては、全体指揮者の指示をうけ、運転員の指揮下で作業を行う。

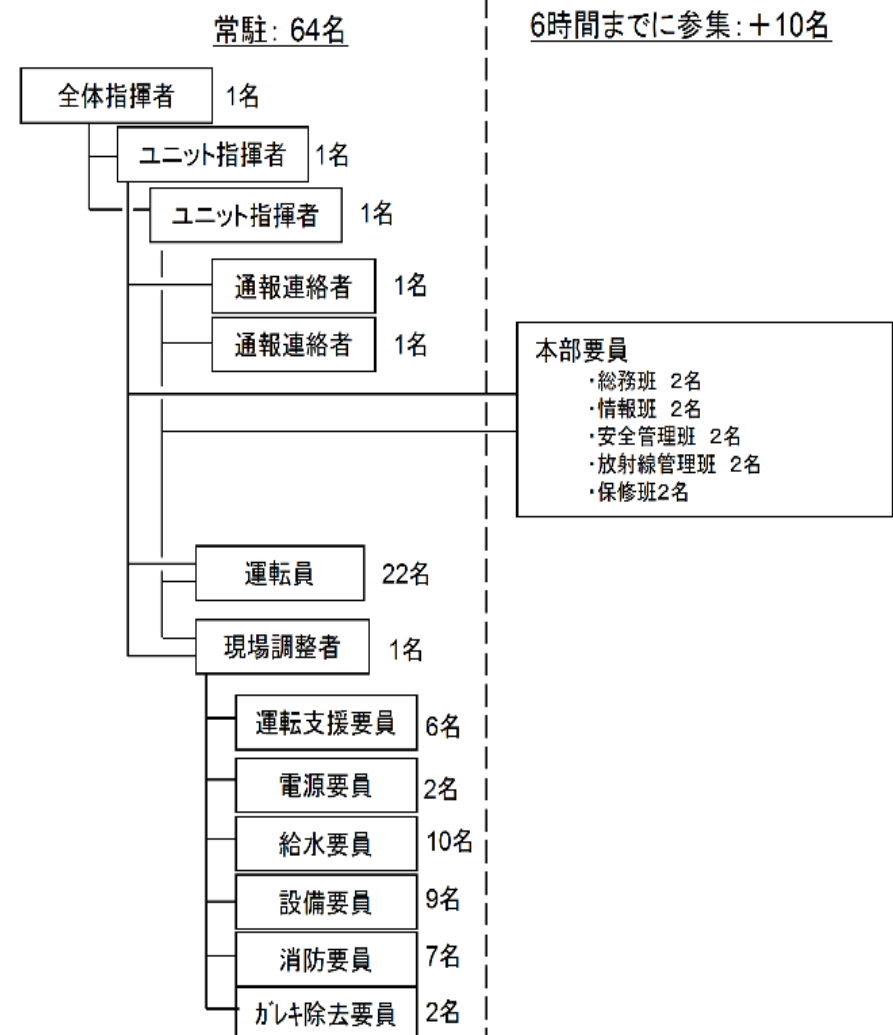

※1 大飯発電所3，4号機再稼動までに配置予定。


1-5. 事故収束活動の体制＜本店対策本部＞

5

本店対策本部で試行しているICS（Incident Command System）※1の考えを取り入れた「**指揮命令系統の明確化を図った本部体制の改善**」について、H28.8月の発電所防災訓練結果を踏まえ改善を図り、H29.2月および9月の発電所防災訓練において、その有効性を確認しました。今後も、より機能的な改善の検討を進め、さらなる緊急時対応機能の向上に努めてまいります。

※1：1970年代に米国カリフォルニア州で頻発した森林火災への危機対応において問題となった、1人の管理者への報告の集中、通信手段の互換性の欠如、各機関間で使用される用語の相違等の問題に対応するため、**指揮命令系統の明確化、監督境界の設定、専門用語の共通化等**の危機対応活動を定めた緊急時のマネジメントシステムです。

※2：インシデントコマンダーは、本部長への報告・意見具申および指揮命令を一元的に発信する役割を担います。

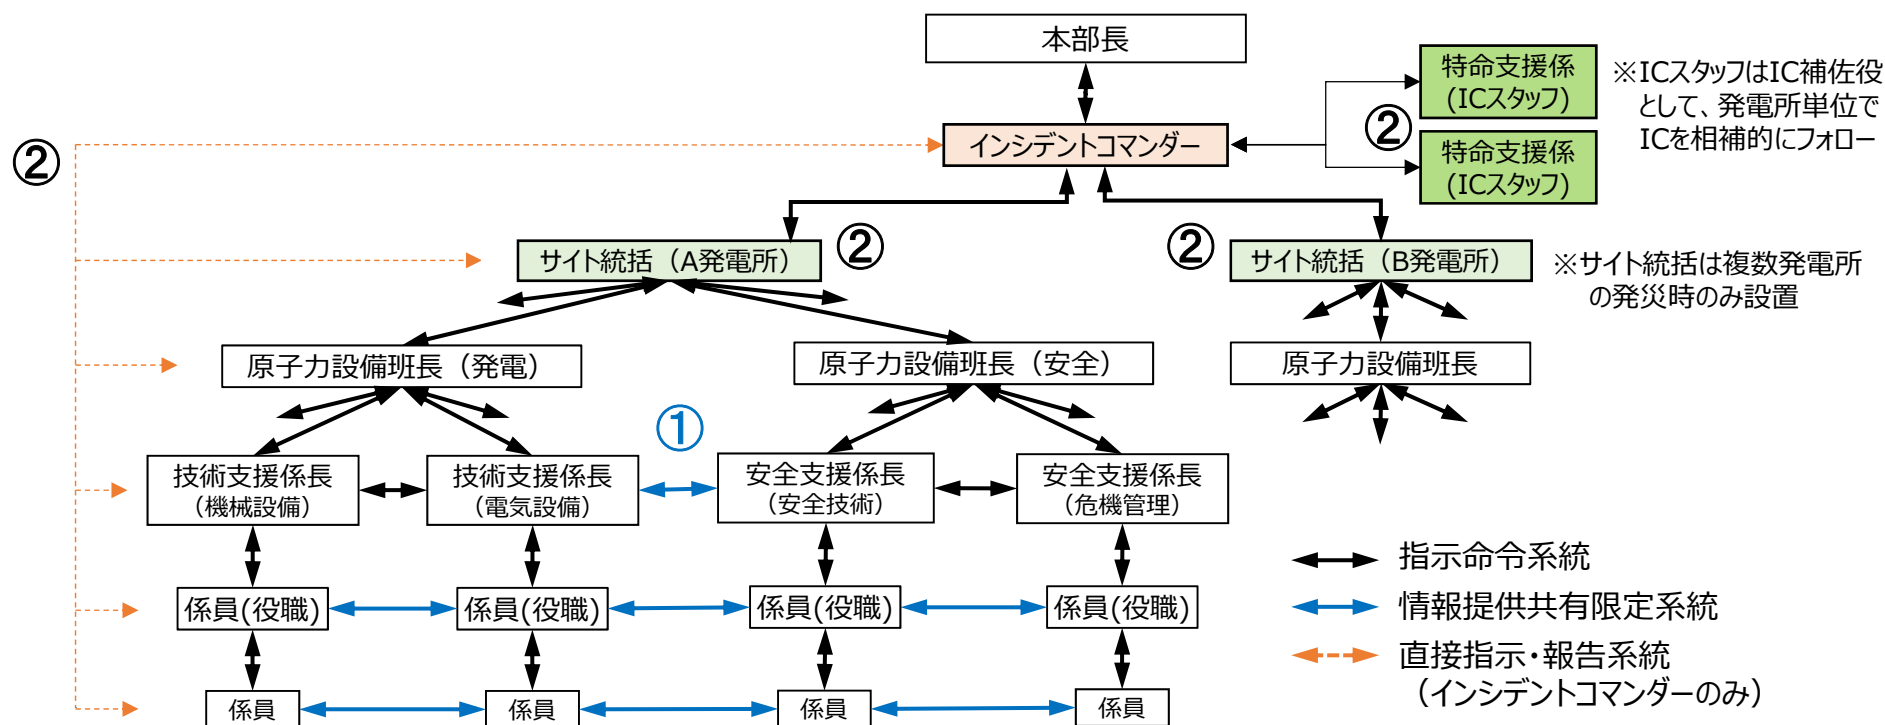

＜結果＞

- ・係間の横のコミュニケーションを許容する連携手法に改善し、より円滑な連携を確認した (①H29.2美浜防災訓練)
- ・複数発電所発災を想定し、発電所毎に「サイト統括」を設置する運用方法などを設け、更に対策本部の部屋、体制を分けることにより、情報の輻輳なく、的確に発電所支援活動が実施できることを確認した (②H29.9高浜・大飯防災訓練)

1－6．緊急時対策本部運営機能の充実

6

ICS※1の考えを取り入れた「**COP（Common Operating Picture：共通運用図）導入による情報共有の改善**」を試行し、発電所防災訓練において、その有効性の確認をしています。

今後も、より機能的な改善の検討を進め、さらなる緊急時対応機能の向上に努めてまいります。

※1：1970年代に米国カリフォルニア州で頻発した森林火災への危機対応において問題となった、1人の管理者への報告の集中、通信手段の互換性の欠如、各機関間で使用される用語の相違等の問題に対応するため、指揮命令系統の明確化、監督限界の設定、**専門用語の共通化等**の危機対応活動を定めた緊急時のマネジメントシステムです。

◆ COP（共通運用図）導入による情報共有の改善【試行】


各所の本部長や班長等の指揮者クラスが首尾一貫した意思決定を行うために、絶えず把握しておくべき重要な事項の最新情報を集約するとともに、全要員が現況を把握し、タイムリーな対外打ち出し（プレス含む）のため、共通ルール化した共通運用図を用いて情報整理し、迅速な情報共有を試みました。

【COPの種類と運用例】

【番号】	【タイトル】	【主なコンテンツ】
・COP1	プラントサマリ	止める、冷やす、閉じ込めるの状態が中心
・COP2	事故収束戦略	対応方針、実施中／予定の対応
・COP3	安全機能状況	簡略系統図に○×表示
・		
・		

<結 果>

COPの様式、構成を見直し、必要な情報が正確に入力されるよう、入力方法を選択式にするなど改善した結果、よりの確な情報共有ができることを確認した（H29.9高浜・大飯発電所防災訓練）。

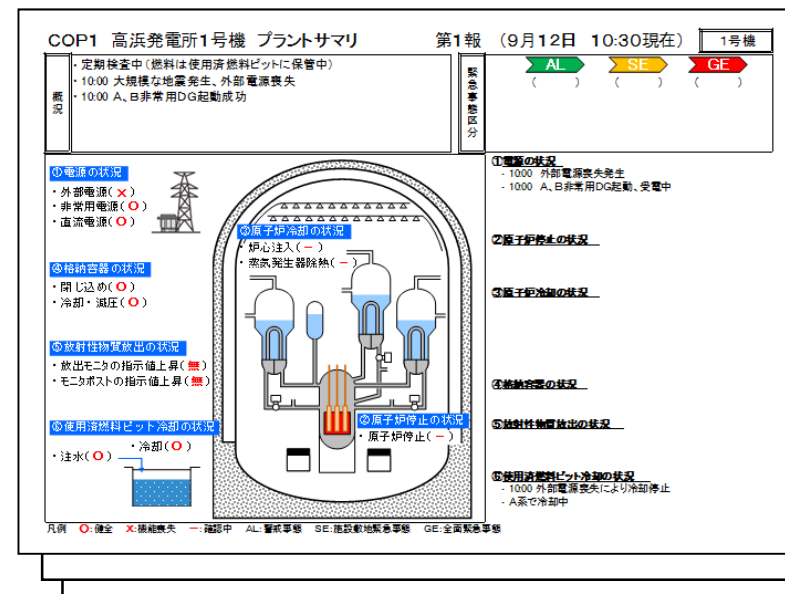

2-1. 事故収束活動に使用する資機材 <発電所の設備・資機材 その1>

7

福島第一原子力発電所事故を踏まえ、規制基準は大幅に強化されています。

深層防護


従来の規制基準

新規規制基準（H25.7施行以降）

炉心損傷は想定せず
（単一故障のみを想定等）

シビアアクシデントを防止するための設計基準を強化するとともに、万が一、シビアアクシデントやテロが発生した場合に対処するための基準を新設

※原子力災害対策特別措置法により規制されている。

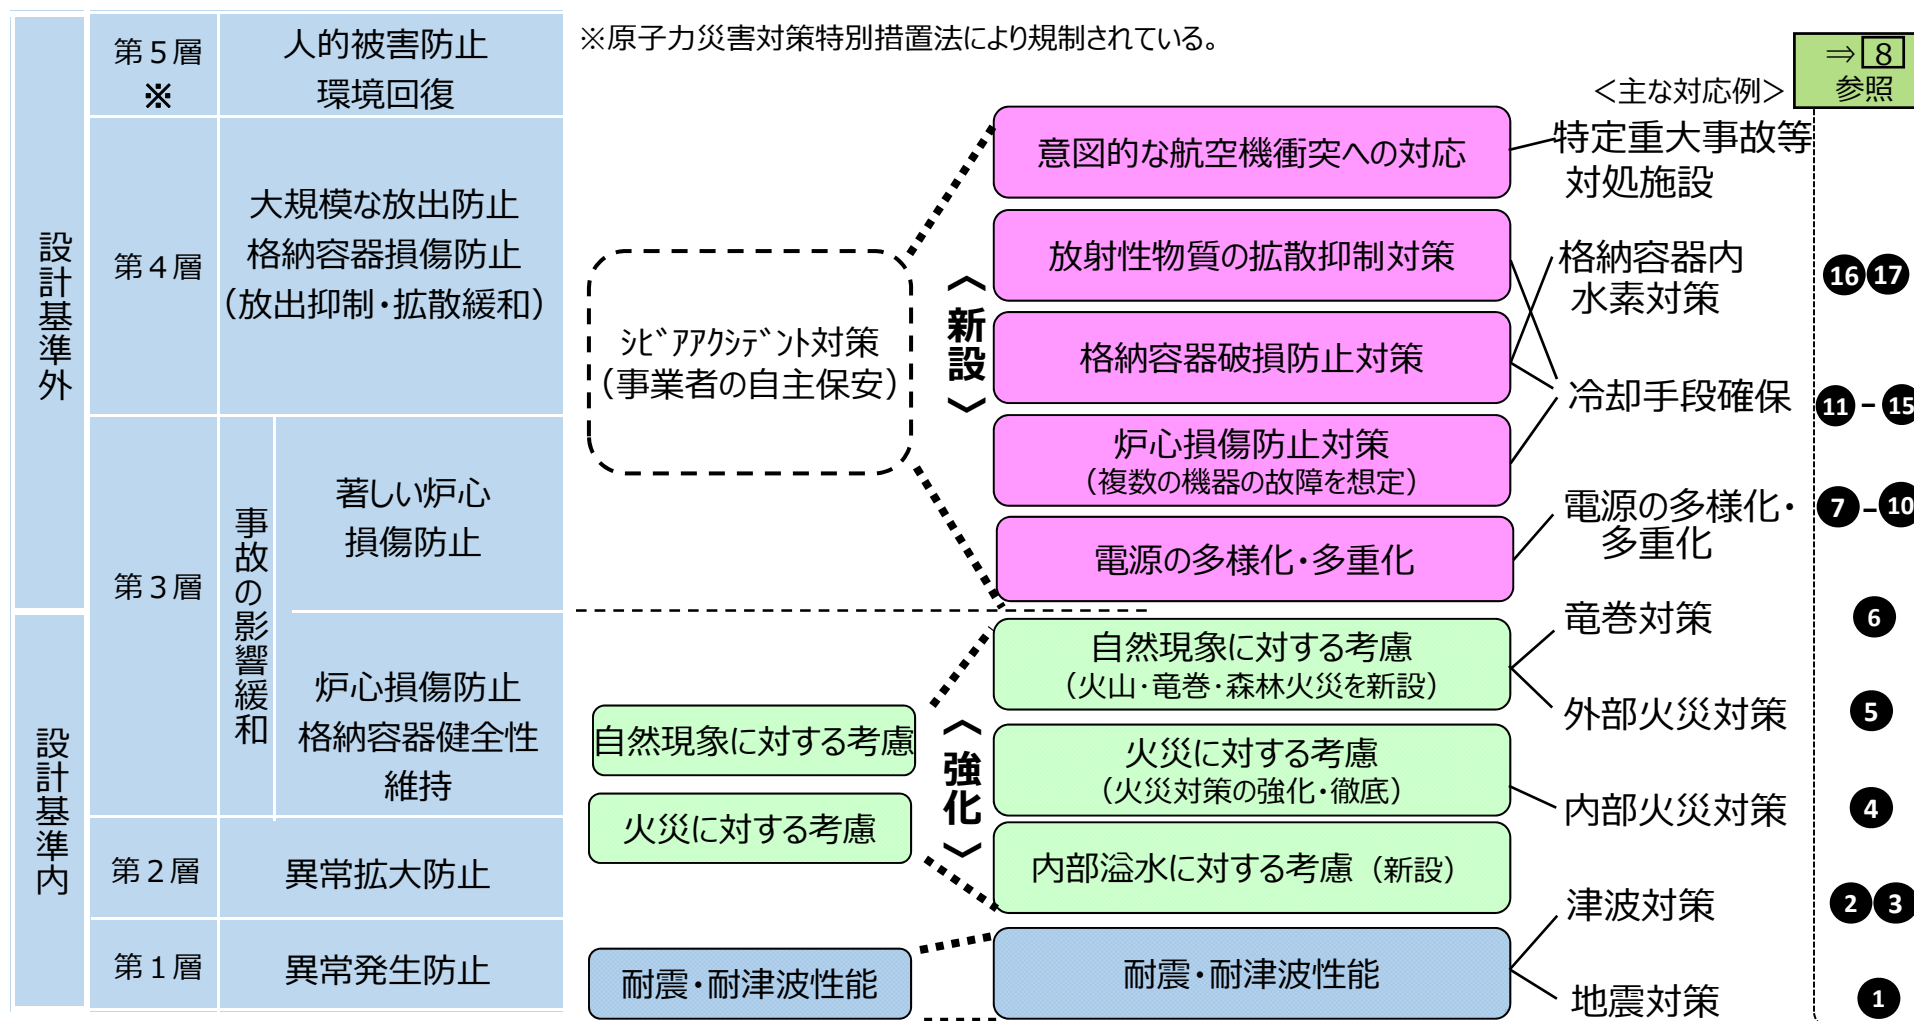

2-2. 事故収束活動に使用する資機材 <発電所の設備・資機材 その2>

8


事故の発生・進展・拡大を防止する対策を何段階にも講じており、個々の設備の多重化多様化を図っています。

A 自然現象から発電所を守る備え（事故発生防止）

地震への備え ①

保守的に発電所周辺の断層の運動性等を評価し、地震想定を引き上げ、必要箇所には耐震補強等実施

●配管補強の例




津波への備え


最大規模の津波を想定し、防潮堤^{※1}等を設置【高浜発電所の例】



防潮堤^{※1}の設置【美浜発電所の例】

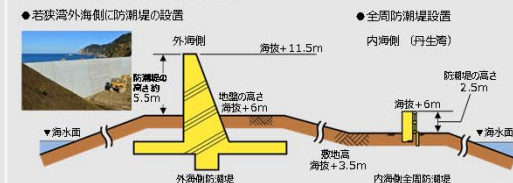

防波堤^{※2}の設置【大飯発電所の例】

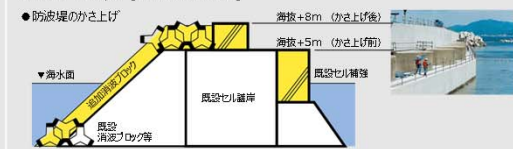

※1 建設の段階で想定より大津波が予測された場合は、防潮堤を延長する予定です。

※2 外海からの津波が想定より高潮に達した場合は、津波の被害を防ぐために設置された防波堤が被害を受ける可能性があります。

竜巻への備え【高浜発電所の例】

飛来物から機器を守るために竜巻対策設備^{※3}を設置

※3 過去最大竜巻（9.2m/s）を上回る、風速100m/秒の竜巻が発生した場合、瞬間値（1.3kg）が飛来物を撃ちます。




B 原子炉等を安定的に冷却し、重大事故を防ぐ対策（事故進展防止）

電源の強化

外部電源の強化や、所内電源を多重化・多様化



重大事故を発生させないために

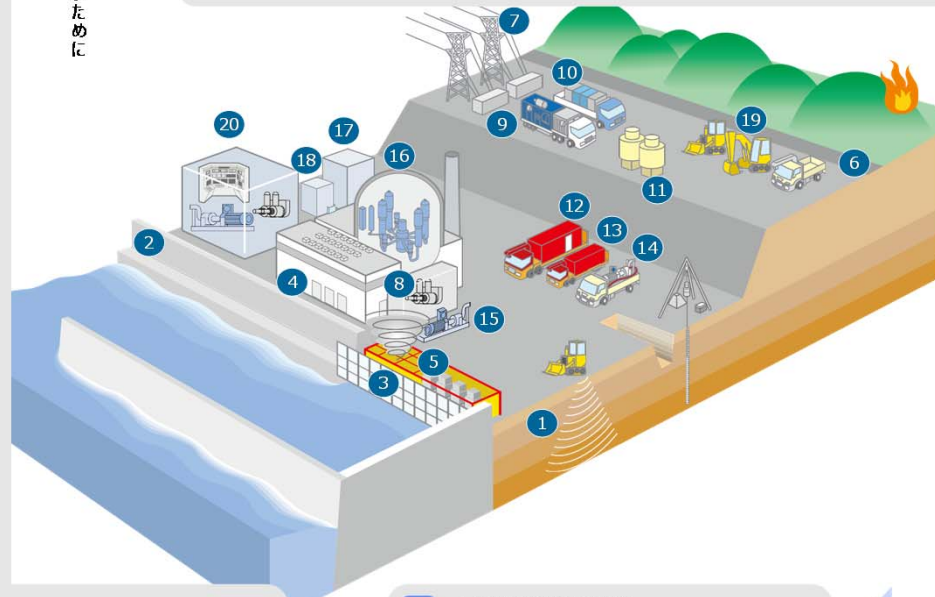

外部火災への備え【高浜発電所の例】

森林火災の延焼を防ぐため、発電所施設周辺の樹木を伐採し、幅18mの防火帯を確保




D 大規模損壊時の対策

特定重大事故等対処施設^{※4} ②0

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を収容するための施設

※4 特定重大事故等対処施設は、新規制基準施行後5年後までに整備。



冷却機能の強化

海水取水手段の多様化



炉心の直接冷却手段の多様化



蒸気発生器への給水手段の多様化



万が一、重大事故が発生した場合に備え

C 万が一の重大事故に対応するための対策（事故拡大防止）

格納容器の水素爆発防止対策

水素濃度低減装置の設置 ①6

免震事務棟

事故時要員、待機場所、宿泊場所 ①7

緊急時対策所

緊急時対策本部を設置 ①8

アクセスルート確保

がれき撤去用重機を配備 ①9




万が一へのさらなる備え

2-3. 事故収束活動に使用する資機材 <発電所外に整備している資機材>

9

発電所の事故収束活動を支援する拠点として、災害対策支援拠点候補地を8箇所設けています。
災害対策支援拠点等で使用する資機材については、予めリスト化し、数量、保管場所等を管理しています。

<災害対策支援拠点候補地：8箇所>

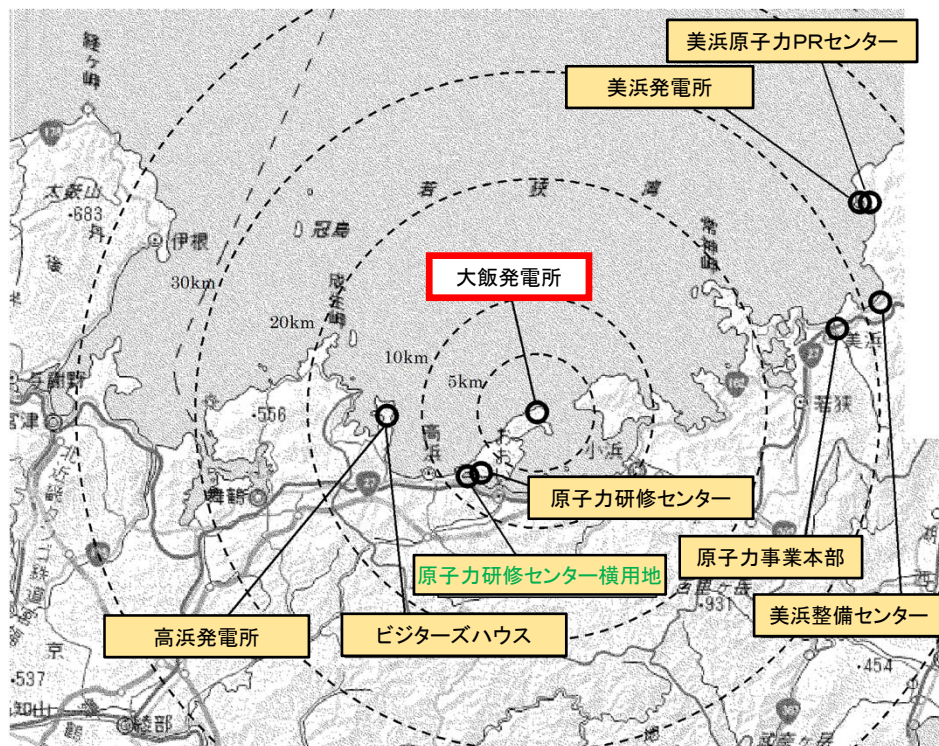

<大飯発電所原子力事業者防災業務計画で定めている
災害対策支援拠点の資機材リスト（一部抜粋）>

分類	名称	数量	点検頻度	保管場所
計測器類	表面汚染密度測定用サーベイメータ	6台	1回/年	美浜整備センター
	NaIシンチレーションサーベイメータ	1台	1回/年	美浜整備センター
	電離箱サーベイメータ	1台	1回/年	美浜整備センター
	個人被ばく線量測定器	150台	1回/年	美浜整備センター
	ホールボディカウンタ	1台	1回/年	非発電所
放射線障害 防護用器具	汚染防護服	1,000組	1回/年	美浜整備センター
	全面マスク	250個	1回/年	美浜整備センター
	チャコールカートリッジ	2,000個	1回/年	美浜整備センター

発電所対策本部

支援

発電所からの要請に基づき資機材を供給

災害対策支援拠点

- ・資機材、要員の拠点
- ・現地の全体統括
- ・拠点候補箇所全8箇所 ⇒【左図参照】

資機材搬入

(支援拠点場所選定後)

- ・発電所からの支援要請に応じて、迅速に対応できるよう災害対策支援拠点を立ち上げ
- ・災害対策支援拠点用の資機材を予め保管・管理している場所から災害対策拠点に資機材を搬入
(保管場所、資機材名称、数量等の資機材リストについては、原子力事業者防災業務計画に明記し、国へ届出)
- ・また、原子力事業者間協力協定、西日本5社協力協定、若狭原子力事業者間支援も活用し、万一の場合には、**他事業者に対しても資機材の支援を要請**して、発電所への支援に万全を期す体制を構築

2-4. 事故収束活動に使用する資機材 <各社保有資機材の融通>

10

発電所では外部支援無しでも7日間事故収束活動が継続できる資機材、燃料等を保有しています。また、万一の場合の融通も想定し、電力各社が保有する可搬型の電源、ポンプ等の資機材の仕様（接続口等）をリスト化し、電力間で共有しています。

更なる安全性向上の観点から、米国FLEX戦略を参考にし、可搬型重大事故等対処設備の融通の検討を進めています（データベース整備、アタッチメント製作、輸送手段検討等）。

一部の給水設備について融通のために必要となるアタッチメントを製作し、原子力災害対策支援拠点候補地用資機材と共に保管しています。

資機材データベースの表示例【給水設備（例）】

機器（例）	再稼動プラント間融通可否
大容量ポンプ 	融通可能 （アタッチメント不要）
可搬型代替 低圧注水ポンプ 	<u>アタッチメントが必要</u>
小型ポンプ 	ホースとセットで 融通可能 （アタッチメント不要）

給水設備のアタッチメント（例）



3－1．事故収束活動に係る要員の力量（教育・訓練の充実・強化）

11

発電所の重大事故対策要員の対応能力向上を図るため、所員、協力会社要員の役割に応じた教育・訓練を充実・強化しています。

①指揮者（事故時に指揮者となる所長、原子力安全統括、運営統括長他が対象）

- ・知識ベースの教育（事故対策への習熟）

研修会、自学自習用の資料の整備、専門家による講義、研修ツールを用いた学習 など

- ・実践的な訓練（対応能力向上）

机上訓練

訓練シナリオを参加者に事前に通知せず、実動を含む原子力防災訓練



シミュレータ訓練
（非常灯照明下）

②運転員

- ・シミュレータ訓練の内容に、長時間の全交流電源喪失を想定した訓練を追加実施
- ・シビアアクシデント発生時のプラント挙動を可視化するツールを用いた教育の実施
- ・メーカー等専門家による理論研修の実施



可搬式代替低圧注水ポンプの訓練

③緊急安全対策要員

- ・協力会社社員を含め、電源供給、給水活動等の手順の教育を実施
- ・重大事故等発生時を想定した訓練を実施


これら教育・訓練の高浜発電所における平成29年度上期実績は以下のとおりです。

教育受講者数	延べ	約 1 7 0 人
訓練回数	延べ	約 5 0 0 回

3-2. 事故収束活動に係る要員の力量（例：指揮者への教育・訓練項目）

12

事故時に指揮者となる発電所幹部に対して、事故収束手段を判断するために必要な技術的能力(テクニカルスキル)向上に加え、事故対策要員を的確に統率するために必要な緊急時のリーダーシップ能力(ノンテクニカルスキル)を向上させるための教育・訓練の充実・強化も図っています。

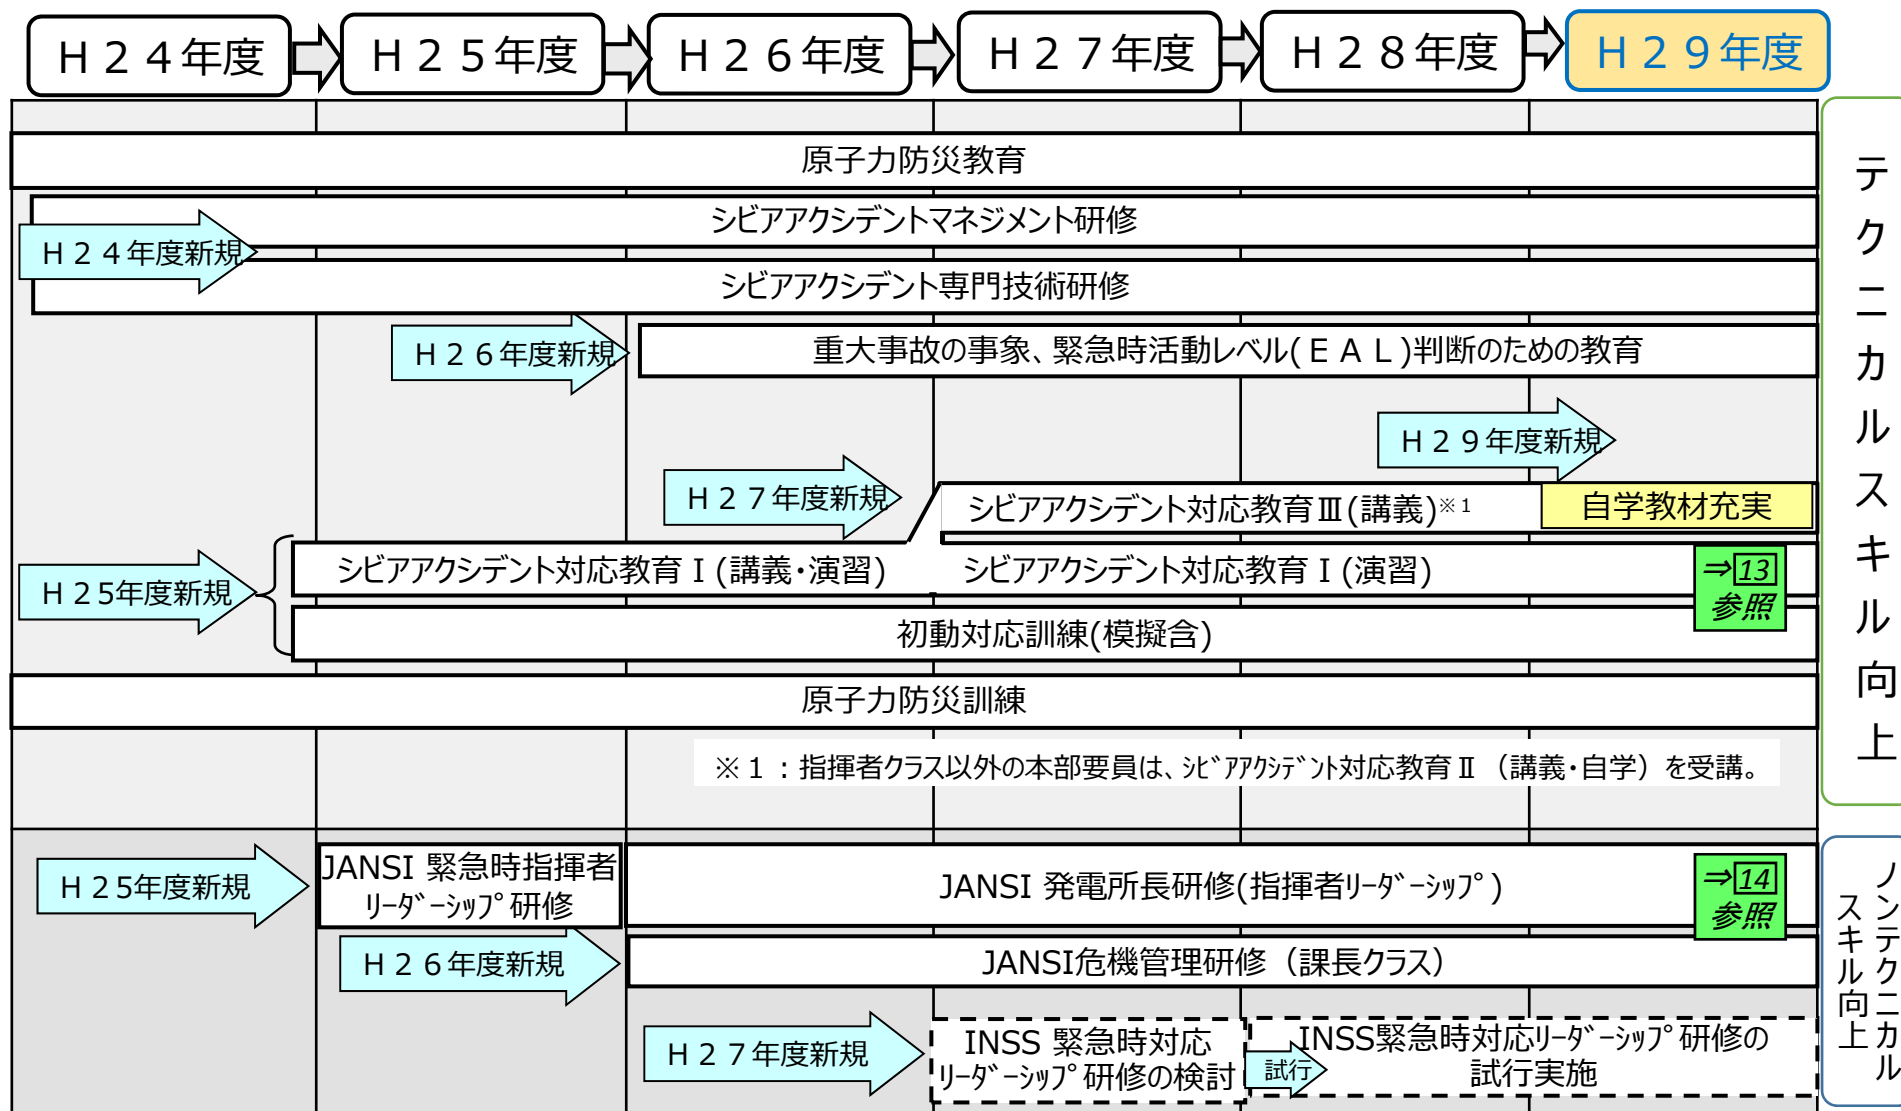

指揮者のテクニカルスキル※向上のための教育・訓練の充実・強化

※：テクニカルスキルとは、「業務に直結した技術的知識、技量」を指します。


事故発生時のプラント状況を把握し、使用可能な手段を用いて事故を収束させるため、必要な技術的能力を向上させるための教育・訓練を実施しています。

プラント挙動可視化ツールによる研修の充実

シビアアクシデント対応に関する研修として、

- ◆事故の挙動や対応操作について、教育資料やマニュアルを用い、口頭説明を主体とする形態の研修（H25年度から開始）
- ◆プラント挙動の解析が可能なコンピュータを活用し、重大事故時の事象進展や対応操作によるプラント挙動等を可視化するツールを用いて、事故を模擬した温度や圧力などのパラメータの変化からプラントの状態を把握し、適切な事故収束手段を選択、判断する机上演習（H27年度から開始）

を活用し、事故事象に対する理解、知識の向上を図っています。

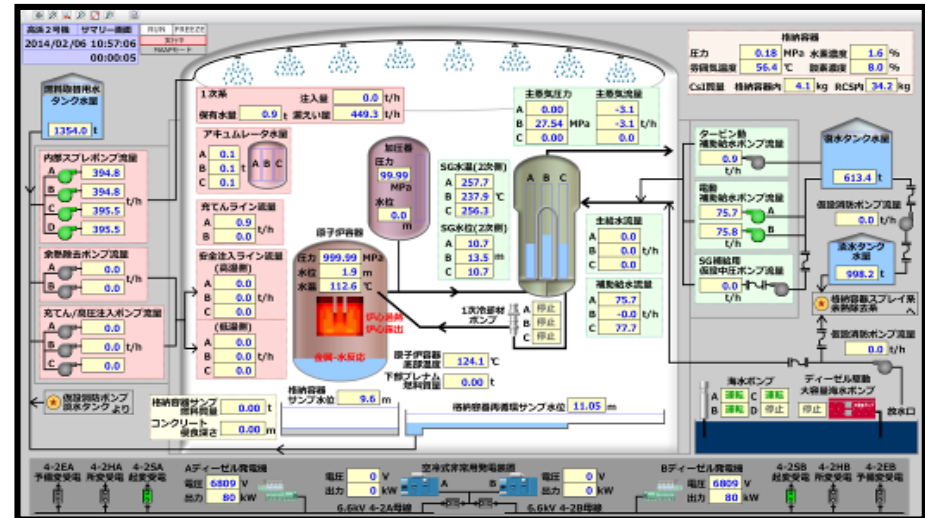

指揮者のノンテクニカルスキル※向上のための教育・訓練の充実・強化

※：ノンテクニカルスキルとは、テクニカルスキルに対する言葉であり、「状況認識」、「コミュニケーション」、「リーダーシップ」など、ヒューマンエラーを避け、安全を確保していくための現場要員が持つべきスキルを指します。

事故時に的確に事故対応要員を統率できるよう、緊急時の指揮者に必要なリーダーシップ能力を向上させるための教育・訓練を実施しています。

事故経験者や消防のノウハウを活用した教育の充実

福島第一原子力発電所事故対応からの教訓や消防の緊急時対応の訓練ノウハウについて、原子力安全推進協会(JANSI)の以下の研修を活用しています。

◆発電所の所長クラスを対象にした指揮者リーダーシップ研修

福島第一原子力発電所事故を追体験し、過酷な環境における状況把握/判断、組織運営、危機管理、使命感等の能力を醸成することを目的とした研修を実施。

事故当時の当直課長や福島第二原子力発電所長から直接話を聴いたり、事故進展・対応状況の振り返りにより抽出した課題(現場最優先の必要性、同時発災時の判断など)について、討議を行い指揮者としての心構え・覚悟を再確認しています。

◆発電所の課長クラスを対象にした危機管理研修

危機管理のノウハウ（リーダーシップ、組織管理、戦略指揮など）を学ぶ研修を消防組織の協力で開発し、消防科学総合センターの施設を借りて実施。

過酷な環境の下、状況を把握し的確に伝達する訓練、コミュニケーション力を高めるノウハウなどを学んでいます。



緊急時対応リーダーシップ研修の試行実施

原子力安全システム研究所(INSS)が開発している緊急時リーダーシップ能力の向上を図る研修を、発電所の指揮者クラスの要員を対象に試行実施しています。

概要：緊急時対策所での対応を模擬したブラインドでの訓練を数名で行い、その中でストレスとなる事象を負荷することにより、緊急時対応におけるノンテクニカルスキルの向上を図っています。



3-5. 事故収束活動に係る要員の力量（原子力防災訓練）

15

複数の発電所、複数号機の発災など、過酷な条件を想定した原子力防災訓練を実施し、事故への総合的な対応能力を検証・確認しています。

高浜発電所、大飯発電所 平成29年度原子力防災訓練

（目的） 休日の要員体制、および複数の機器を機能喪失による過酷事故の発生に係る、発電所における事故制圧および原子力事業本部の発電所支援対応を検証する。

大飯発電所

全交流電源喪失等に伴う炉心損傷等の過酷事故対応を実施

【主な検証項目】

- 初動対応要員による本部運営、通報連絡
- 徒歩による要員参集
- 送水車等を用いた事故制圧 等



高浜発電所

全交流電源喪失等に伴う炉心損傷等の過酷事故対応を実施

【主な検証項目】

- 初動対応要員による本部運営、通報連絡
- 徒歩による要員参集
- 消防ポンプ等を用いた事故制圧 等



原子力事業本部

それぞれの発電所における事象発生連絡を受け、初動対応要員による対策本部の運営、発電所本部活動の支援を実施

【主な検証項目】

- 発災状況に対応した体制(指揮命令系統)
- 発災で輻輳した状況での情報共有
- 対策本部レイアウトの実効性
- 他事業者、協力会社との連携対応
- 災害対策支援拠点での発電所支援対応等

本店対策本部
(原子力事業本部)



災害対策支援拠点
(原子力研修センター)



メーカ、ゼネコン等

- 技術情報連携(メーカ)
- 建築物設計情報共有(ゼネコン)
- 事象進展解析 (INSS) 他

他原子力事業者

- 若狭事業者連携による支援本部設・運営
- 西日本5社協定での支援要請

美浜原子力 緊急事態支援センター


- 遠隔操作資機材（偵察ロボット、無線重機等）の搬送、オペレーター派遣

4-1. 原子力緊急事態支援組織の整備

16

福島第一原子力発電所事故を踏まえ、高放射線量下など多様かつ高度な災害対応が可能な世界最高水準の災害対応組織として、事業者が共同で、原子力発電所での緊急事態対応を支援するための組織を設立しています。


必要なロボットや除染設備を配備し、各事業者の要員訓練を実施するとともに、緊急時には、これらの資機材を発電所に向けて輸送し、発災事業者と協業して支援を実施します。

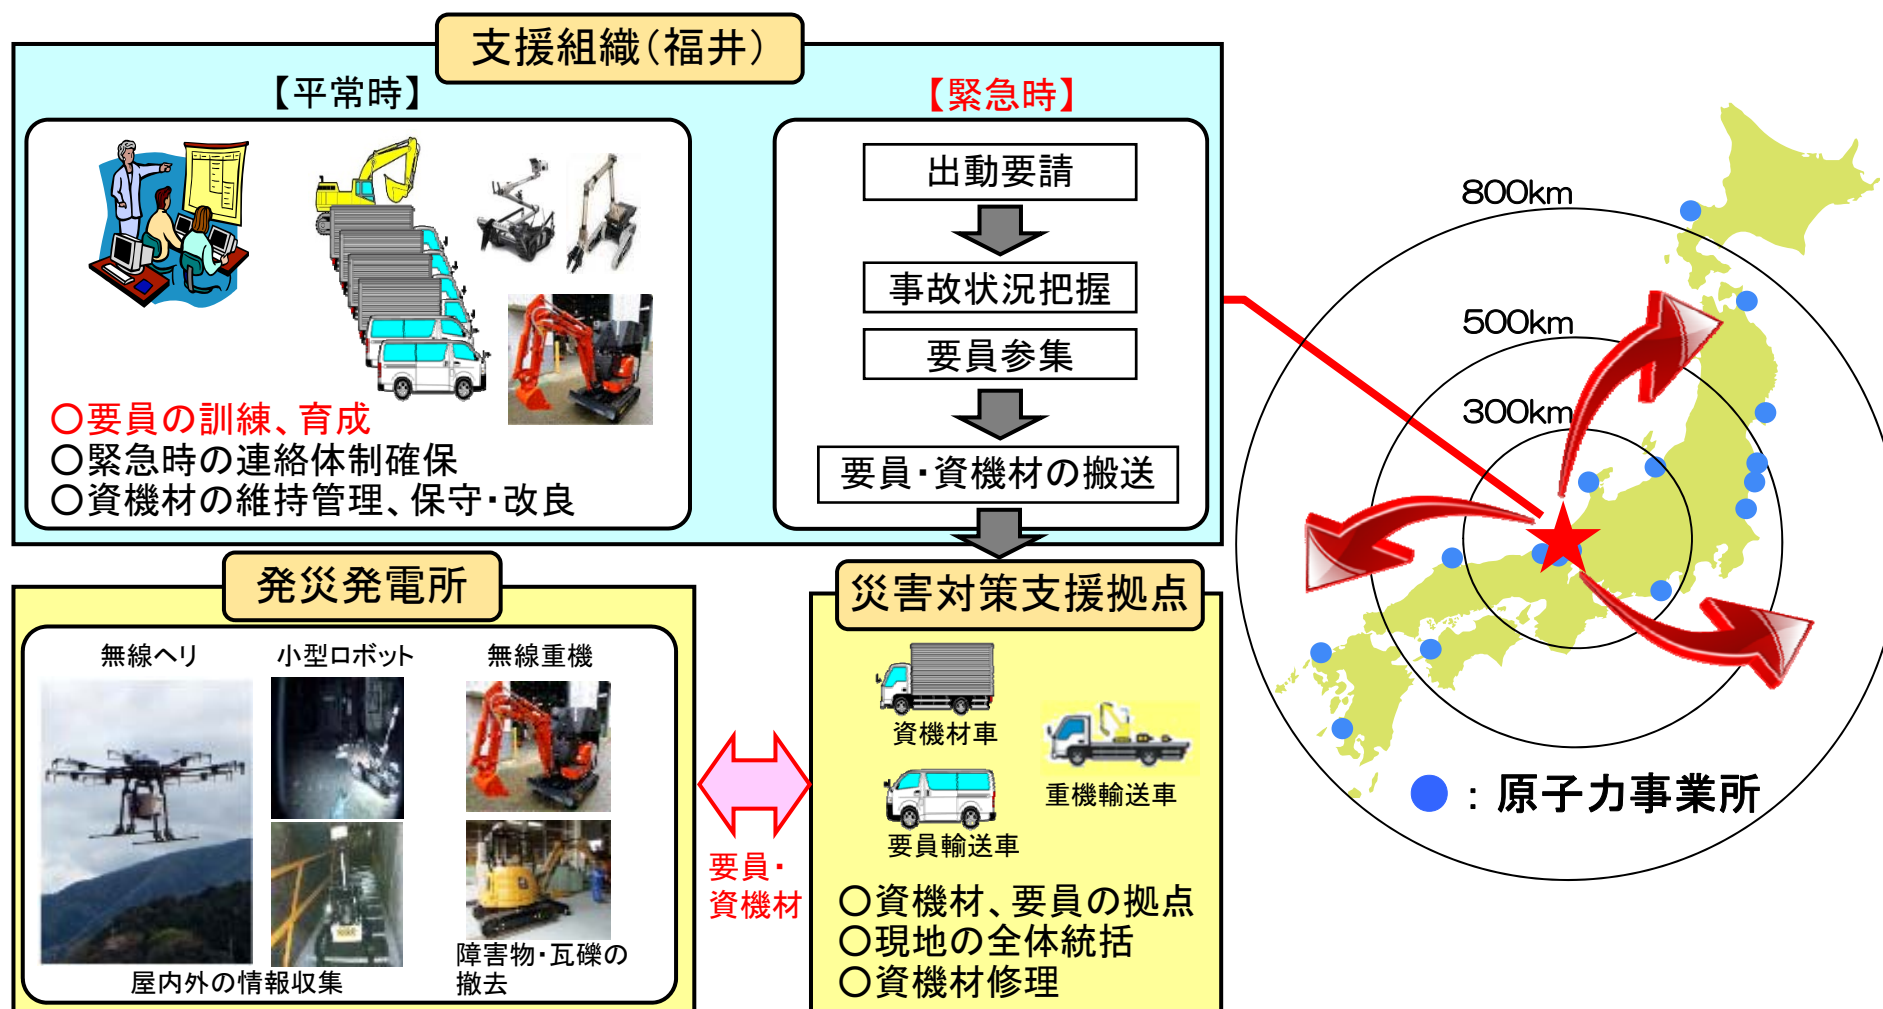


美浜原子力緊急事態支援センターにおけるロボット、無線ヘリ、無線重機の基本操作訓練に加え、事業者の防災訓練に参加し、連携を確認しています。

(平成28年12月本格運用開始)

美浜原子力緊急事態支援センターにおける訓練

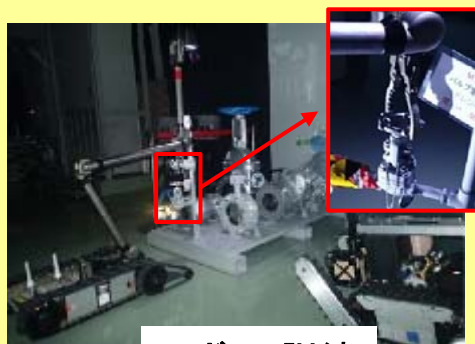

ロボット訓練

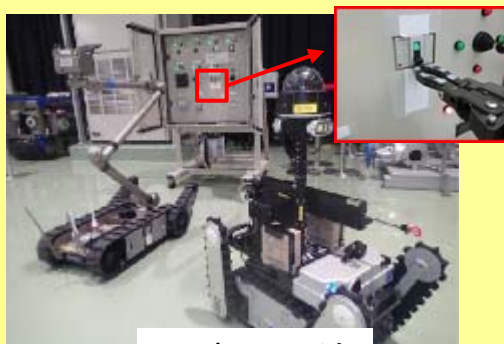

ロボット訓練



無線ヘリ訓練



無線重機訓練

これまでの訓練実績： 延べ 73名
(平成29年9月末時点)

H29.9月発電所防災訓練



発電所構内における無線重機操作
防災訓練参加実績： 3回

4-3. 原子力緊急事態支援組織の整備（拠点施設および主な資機材）

18

美浜原子力緊急事態支援センターには、緊急時に対応する遠隔操作資機材等の集中管理を行なうための資機材保管庫・車庫、遠隔操作ロボットの走行操作を訓練する事務棟・訓練施設、無線重機および無線ヘリ等の操作を訓練する屋外訓練フィールドなどの拠点施設が設けられています。

主な資機材



無線ヘリ(高所からの情報収集)



小型・大型無線重機
(屋外の瓦礫等の除去)



ロボットコントロール車




ヘリポート(資機材空輸)



事務所棟 訓練施設



美浜原子力緊急事態支援センターでは、平成29年12月18日以来、約1400名の方々に、ご視察頂いています。視察者からは「原子力に対する安心感が増加した。」とのご意見を頂戴しており、今後も原子力の信頼回復に向けてPR活動を継続してまいります。

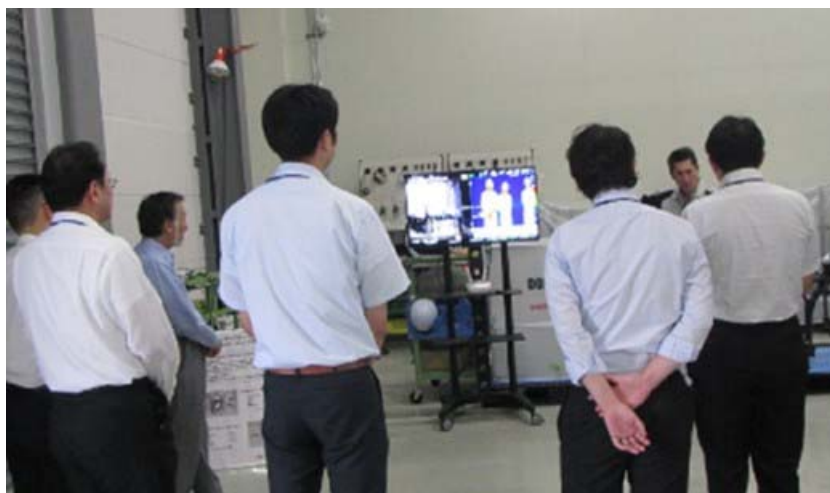


- 事故収束体制については、3, 4号機の再稼動に向け緊急時対応チームの体制強化に加え、教育訓練を通じて対応能力の向上を図っていきます。また、事業者間の更なる協力関係強化を目指します。
- 新たな緊急時対策所、テロ等を想定した特定重大事故等対処施設等、設備・資機材の充実にも努めてまいります。
- 教育・訓練については、指揮者リーダーシップ能力向上のための研修の充実、強化を図り、緊急時対応能力の向上に努めてまいります。
- 美浜原子力緊急事態支援センターについては、平成28年12月に本格運用が開始されたことから、より実効的な発電所支援に向け、継続的な資機材の性能向上や支援機能の充実に係る検討を進めてまいります。
- ICSを参考とした本店対策本部の要員のコミュニケーション方法の改善や共通運用図（COP）の様式、構成、入力方法の改善など、引き続き、訓練を通じて更なる改善と要員の習熟を図ってまいります。

第2章

大飯発電所の原子力災害対策プラン

各自治体は、国の防災基本計画等に基づき策定した地域防災計画（避難計画）に基づき、避難等の防護措置を実施することとしていますが、避難にあたって府県をまたがる広域的な対応が必要であることから、**地域防災計画の充実に向け**、内閣府が主体となって**各地域の緊急時対応（広域避難計画）**をとりまとめることとしています。福井エリアでは、高浜地域に続き、「**大飯地域の緊急時対応**」（**広域避難計画**）が**内閣総理大臣を議長とする原子力防災会議で了承**されており、当社も同計画に基づき積極的に対応して参ります。

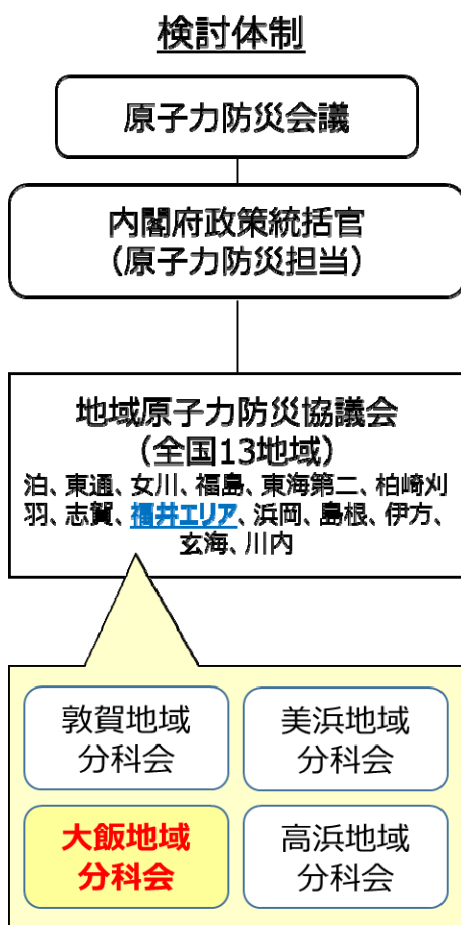

【分科会の位置づけ】

- 国の防災会議の下、地域防災計画の内容充実に向けて、関係省庁とともに支援するため、内閣府が主体となり全国13地域に地域防災協議会を設置。
- 大飯地域に特化して解決すべき課題について、集中協議して成果を得るため、福井エリア地域防災協議会において大飯地域分科会を設置。

【参加者】

内閣府、エネ庁、福井県、滋賀県、京都府、関西広域連合、関西電力（オブザーバー）

【至近の開催実績】

H29.4.27、6.1、6.15、9.14 大飯地域分科会を通算14回開催

H29.10.25 福井エリア地域原子力防災協議会開催
（「大飯地域の緊急時対応」として最終取りまとめ）


H29.10.27 原子力防災会議開催
（「大飯地域の緊急時対応」を了承）

2. 原子力災害発生時における住民防護措置の概要

22

原子力災害が発生または発生する恐れのある場合、原子力事業者は、国や自治体に対して速やかに通報連絡を行います。

通報連絡を受けた国は、**発電所の事象の進展や放射性物質の放出状況にあわせた避難等の防護措置の実施を自治体へ指示し、自治体から**住民に対して伝達します。

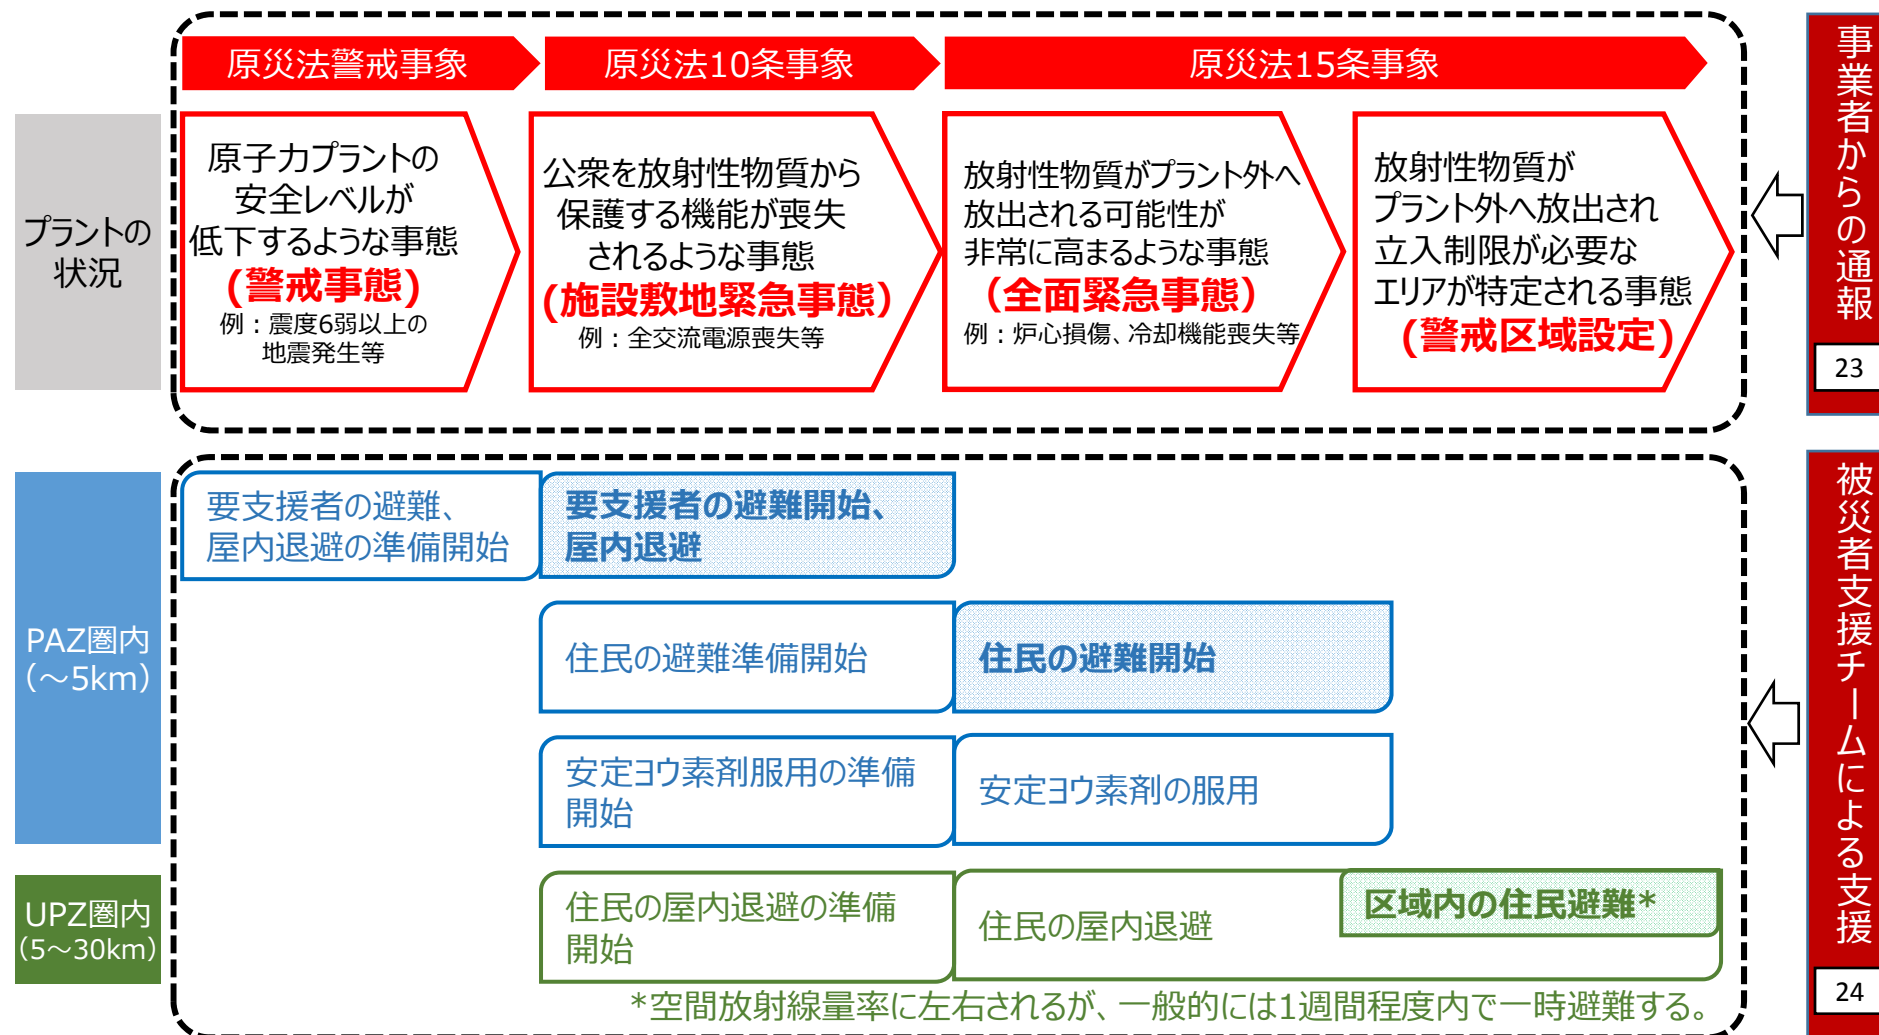


P A Z（予防的防護措置を準備する区域：概ね5 km圏内）

U P Z（緊急時防護措置を準備する区域：概ね5～30km圏内）


3. 原子力事業者から国・自治体への通報連絡

23


原子力事業者は、原子力災害に至る前の段階から、「**原子力災害特別措置法(原災法)**」に**基づき、速やかに国・自治体等へ通報連絡を実施します**。当社では、いかなる状況でも確実に国・関係自治体等へ通報連絡を行うため、地上回線に加えて**衛星通信手段を確保**しています。

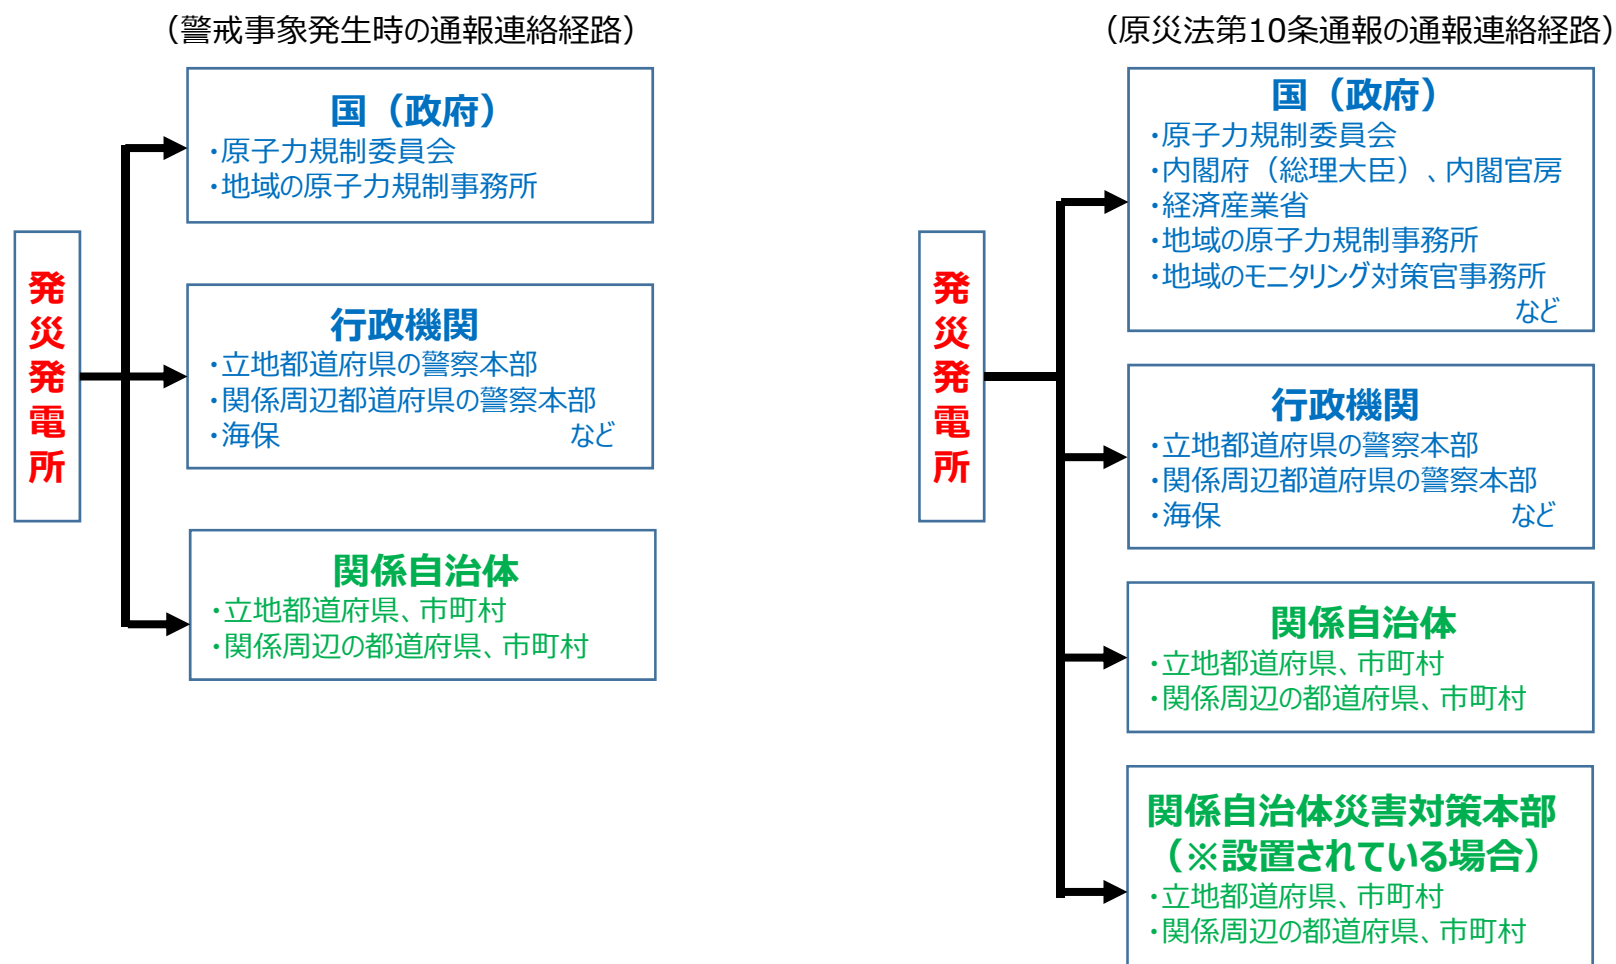

- ・内閣府が主体となってとりまとめた各地域の緊急時対応（広域避難計画）にも、当社が積極的に対応できるよう、「住民対応チーム」、「損害賠償担当チーム」などの体制を整備しています。

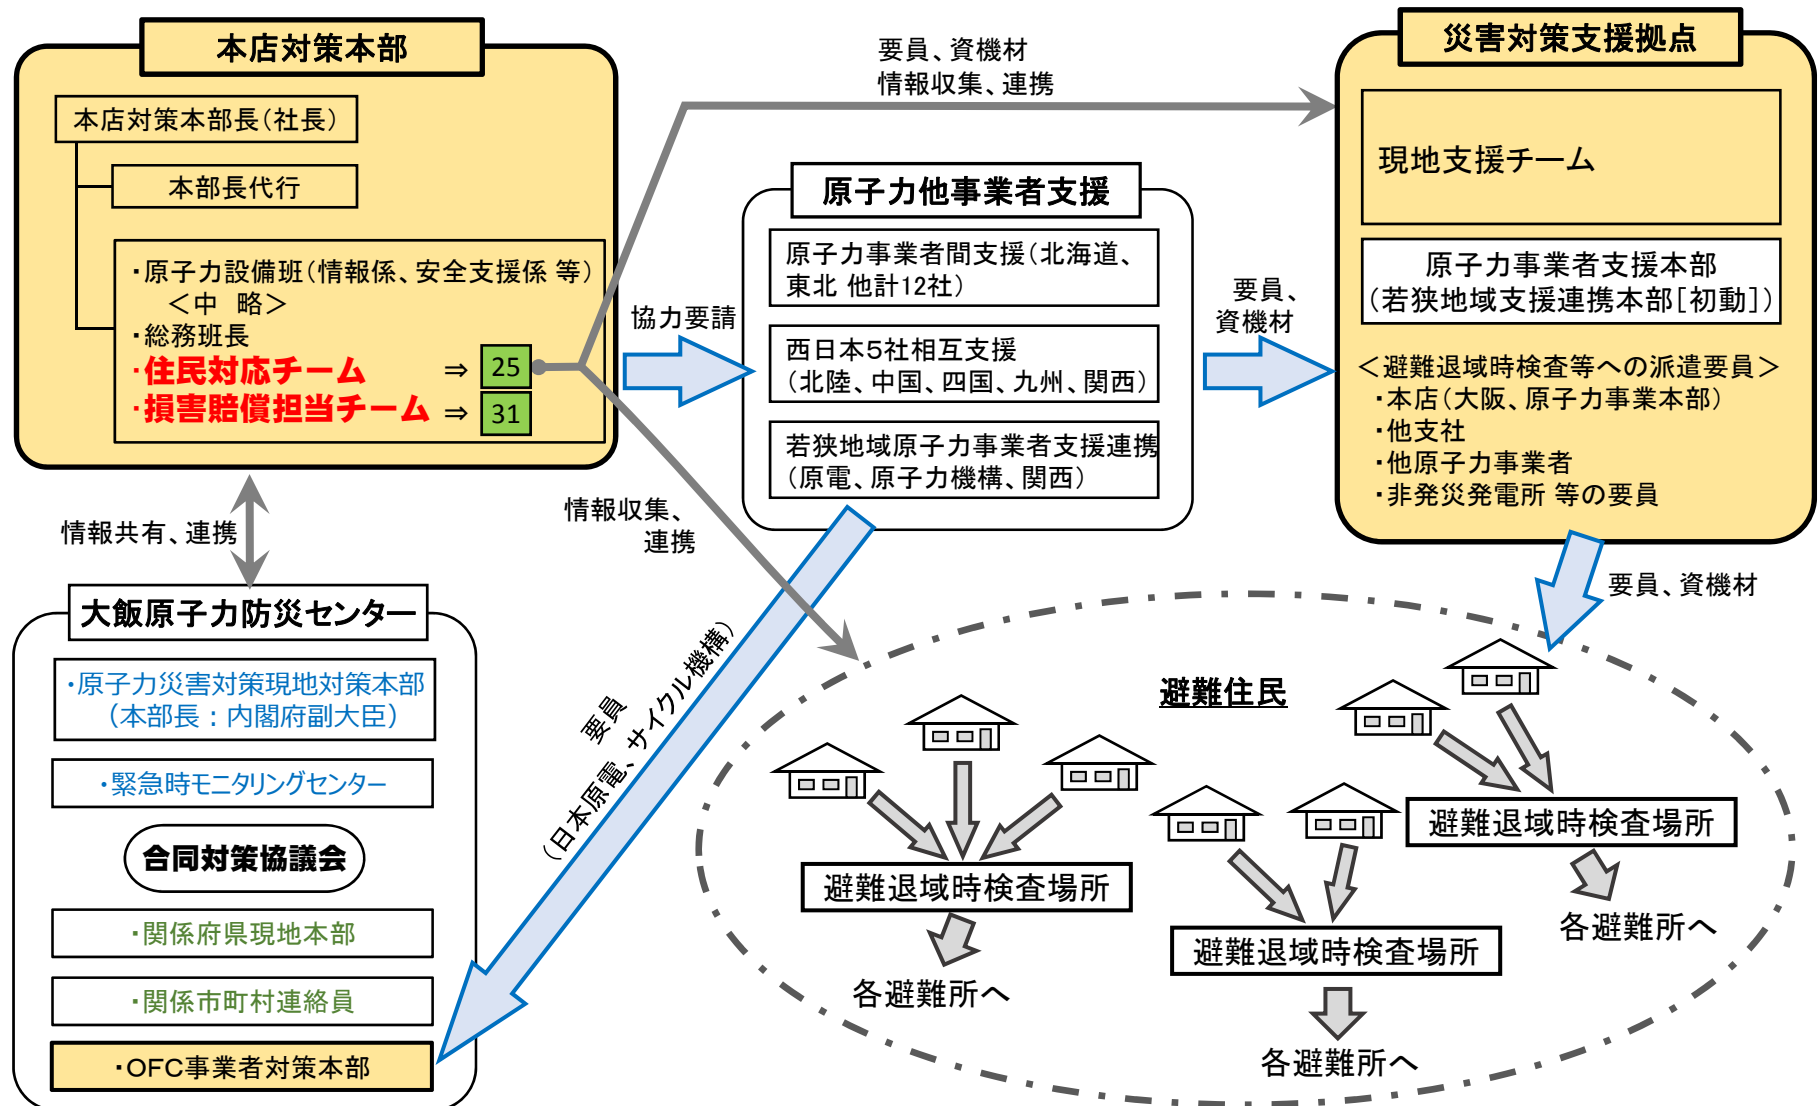

- 各地域の緊急時対応（広域避難計画）に基づいた協力、支援を迅速かつ的確に行うため、当社では本店緊急時対策本部内に「**住民対応チーム**」を設置しています。**住民対応チームも発電所防災訓練に参加し、事前にシナリオを明かさないシナリオ非提示型訓練を通じ、対応を検証しています。**
- これらの対策本部活動上、特に連携が必要となる本店対策本部総務班との導線を確保したレイアウト（座席、資機材）を見直しており、至近の訓練にて効果的であることを確認するなど、改善に努めています。

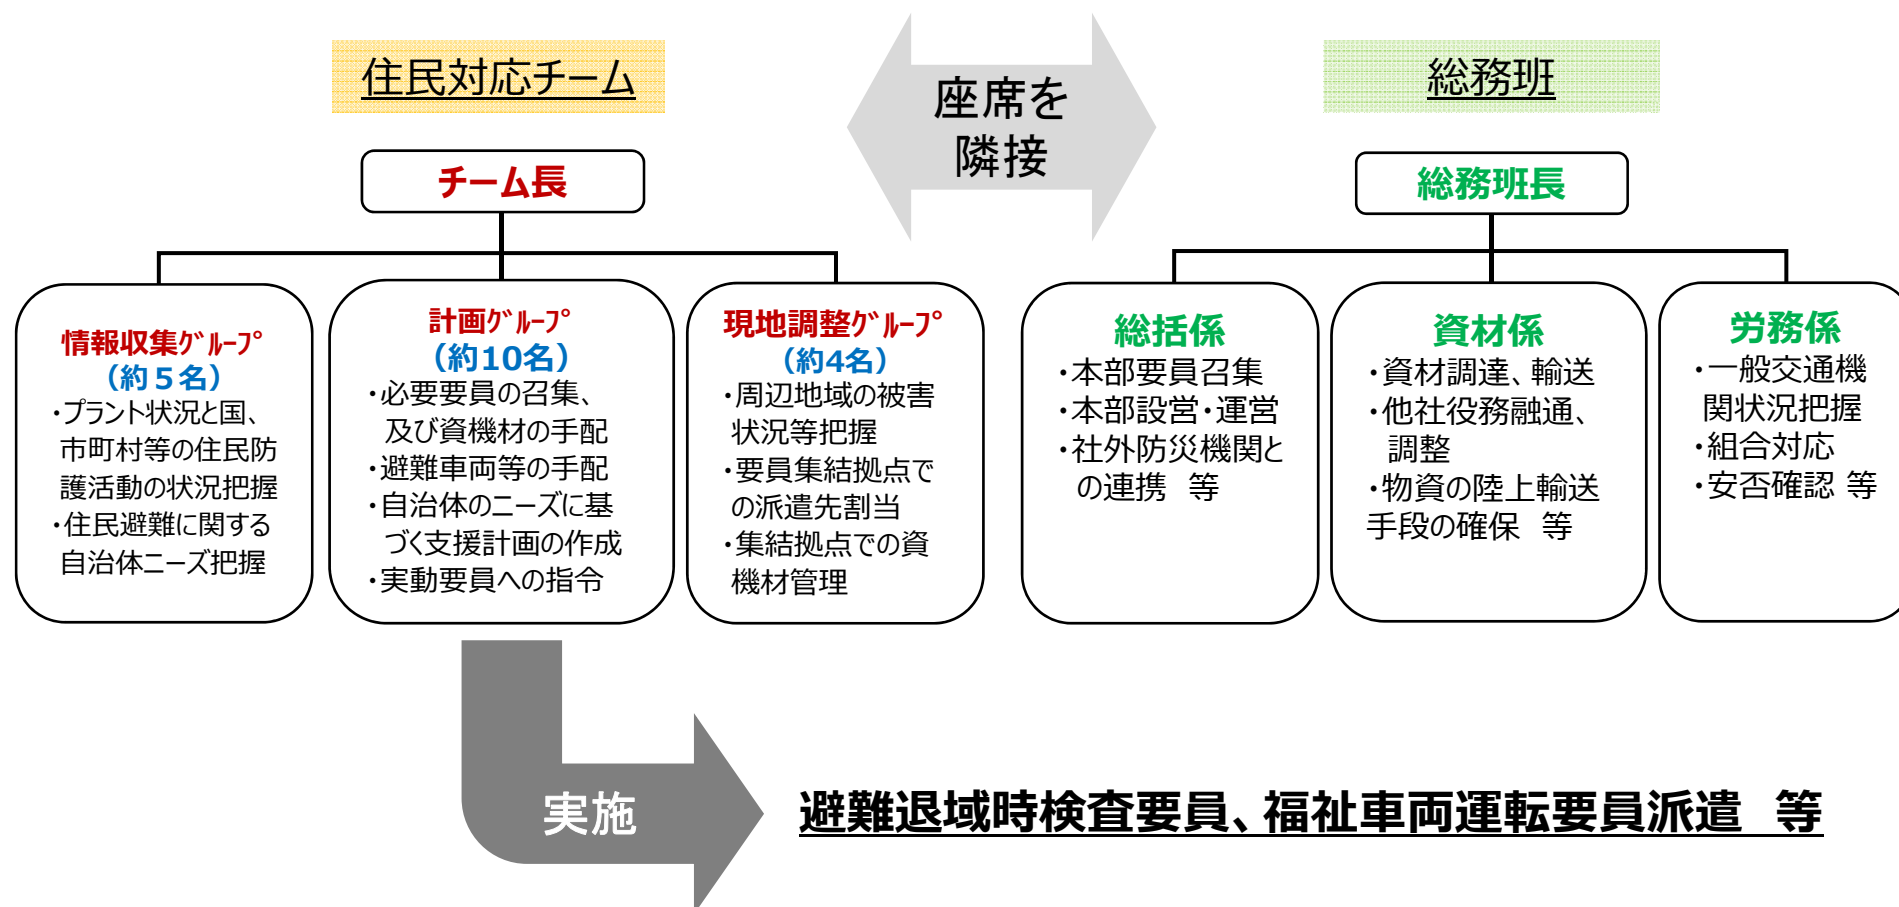

- ・原子力災害が発生した場合等、発電所周辺に居住されている住民の避難等に対して、**発災事業者である当社としても最大限の被災者支援活動を行います。**
- ・当社は、地域原子力防災協議会での議論を踏まえ、**原子力防災会議により了承された「緊急時対応」（広域避難計画）や「原子力事業者防災業務計画」に基づき、**事業者としての役割を果たして参ります。

【当社の被災者支援活動】※

項 目	具 体 的 内 容
輸送力に関する協力	バス、福祉車両、ヘリ、船舶の提供  27
避難退域時検査の支援	・約800名の要員の支援 ・原子力事業者間の支援により放射線防護資機材を提供 (不足する場合は非発災発電所より可能な範囲で確保)  28
放射線防護施設の提供	放射線防護機能を付加した社員研修施設の宿泊棟を避難により健康リスクが高まる方を受入れ箇所として提供 (原子力研修センター宿泊棟：約160名収容)
生活物資の支援	放射線防護施設や避難所で必要な食料及び生活物資の支援 食料品：59,600食 飲料水：14,000リットル 毛 布：1,300枚

※「大飯地域の緊急時対応」（H29.10.27原子力防災会議了承）による

- ・原子力災害が発生した場合、最初にPAZ圏内(発災発電所から概ね5km圏内)に居住されている住民の避難が開始されます。当社は、**要支援者の方の避難に必要な輸送手段（バス、福祉車両、ヘリコプター、船舶）を、出来る限り提供します。**
- ・**PAZ避難完了後は、PAZ避難向けに提供した輸送力を、UPZ圏内(発災発電所から概ね5～30km圏内)に居住されている住民の避難用に提供します。**

【バス】

- ・原子力発電所の従業員送迎用バスのうち**7台**を提供。
- ・運転手についても関西電力から派遣。※



【福祉車両】

- ・福祉車両（車椅子タイプ、ストレッチャータイプ）合計**7台**を提供。
（おい町へ6台、小浜市へ1台）
- ・運転手、補助者についても関西電力から派遣。※



【ヘリコプター・船舶】

- ・陸上の避難経路が分断された場合等は、ヘリコプター、船舶、**それぞれ1台**を提供。



※「大飯地域の緊急時対応」には記載されていないが、関係自治体との合意により実施するもの。

- 原子力災害発生後の避難、一時移転における避難退域時検査の活動等においては、**原子力事業者間協力協定に基づき、放射線防護資機材を最大限提供**します。
- 更に不足する場合は、当社の非発災発電所から可能な範囲で確保し提供します。



GM管サーベイメータ



タイベックスーツ

【原子力事業者間での支援資機材・数量】

品 名	単位	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	原電	電発※	原燃	合計
汚染密度測定用サーベイメーター (GM管サーベイメーター)	(台)	18	24	102	18	12	66	18	18	36	18	0	18	348
NaIシンチレーションサーベイメーター	(台)	1	2	3	1	1	3	1	1	2	2	0	1	18
電離箱サーベイメーター	(台)	1	2	3	1	1	3	1	1	2	2	0	1	18
ダストサンプラー	(台)	3	4	17	3	2	11	3	3	6	3	0	3	58
個人線量計 (ポケット線量計)	(個)	50	100	150	50	50	150	50	50	100	100	0	50	900
全面マスク	(個)	50	100	150	50	50	150	50	50	100	100	0	50	900
タイベックスーツ	(着)	1500	2000	8500	1500	1000	5500	1500	1500	3000	1500	0	1500	29000
ゴム手袋	(双)	3000	4000	17000	3000	2000	11000	3000	3000	6000	3000	0	3000	58000

※電源開発については、現在建設中の大間原子力発電所燃料装荷以降から資機材の提供を行う。

原子力事業者は、万が一原子力災害発生した場合に備えて**事業者間協力協定**を締結しています。

住民避難等の防護措置への協力については、**他事業者の支援を得て確実に対応します。**

- ・協定内容は、福島第一原子力発電所事故の対応実績等を踏まえ、随時充実化。
- ・平成26年10月より、災害発生時の広域住民避難への対応として、協力事項に「住民避難支援」を明記、避難退域時検査等に対応できるよう放射線測定要員等の派遣や資機材の提供を大幅に拡充。
[要員数：60名→300名、資機材（サーベイメータ）の提供：60台→360台]
- ・「原子力災害対策指針」を反映(※1)し、緊急事態区分の見直しや支援の発動タイミング(※2)を早期化。

※1 緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の影響を最小限に抑える防護措置を確実なものとするため、原子力事業者、国、地方公共団体等が原子力災害対策に係る計画を策定する際や当該対策を実施する際等において、科学的、客観的判断を支援するために、専門的・技術的事項等について定めたもの。

※2 原子力災害対策指針において、環境放射線モニタリングの開始が原子力災害対策特別措置法第15条から10条へと変更となったため。

平成12年6月
事業者間協定を締結

- 要員：44人
- 提供資機材：
 - ・GM管サーベイメータ
 - ・ダストサンプラー
 - ・モニタリングカー

福島第一原子力発電所事故

- ・要員の増員
- ・提供資機材の充実
(放射線防護資機材の提供)

- 要員：60人
- 提供資機材：
 - ・GM管サーベイメータ
 - ・ダストサンプラー
 - ・モニタリングカー
 - ・個人線量計
 - ・高線量対応防護服
 - ・全面マスク
 - ・タイベックスーツ
 - ・ゴム手袋 など

- ・住民避難支援明記
- ・要員、提供資機材の拡大
- ・原子力災害対策指針反映

- 要員数：300人
- 提供資機材：
 - ・GM管サーベイメータ
 - ・ダストサンプラー
 - ・モニタリングカー
 - ・個人線量計
 - ・高線量対応防護服
 - ・全面マスク
 - ・タイベックスーツ
 - ・ゴム手袋 など

平成12年

平成24年9月～

平成26年10月～

事業者間協力協定の実効性をより一層高めるものとして、地理的近接性を活かし、万一の原子力災害発生の際の対応を充実させること等を目的に、5社（北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力）による原子力事業における相互協力に係る協定を締結しています（H28.4締結）。

各社の発電所防災訓練における協力要員の派遣等を相互的に実施し、対応能力の更なる向上に向け検証を進めています。

＜協力内容＞

- ・ 原子力災害時における協力
- ・ 廃止措置実施における協力
- ・ 特定重大事故等対処施設設置における協力

＜発電所防災訓練事項＞


- ・避難退域時検査支援の検証
- ・テレビ会議による原子力部門トップ間の情報共有の検証（ＣＮＯ会議）、支援要請

＜至近の訓練実績＞

平成29年9月 九州電力（玄海発電所）の国・佐賀県原子力防災訓練に避難退域時検査支援要員を派遣、支援各社とTV会議システムを接続した原子力責任者会議訓練を実施。


同 年 9 月 大飯・高浜原子力防災訓練にて支援各社とTV会議システムを接続した情報連携訓練を実施。

これからも継続して他社の訓練にも積極的に参加することで、緊急時の対応能力および相互支援能力の更なる向上に努めて参ります。

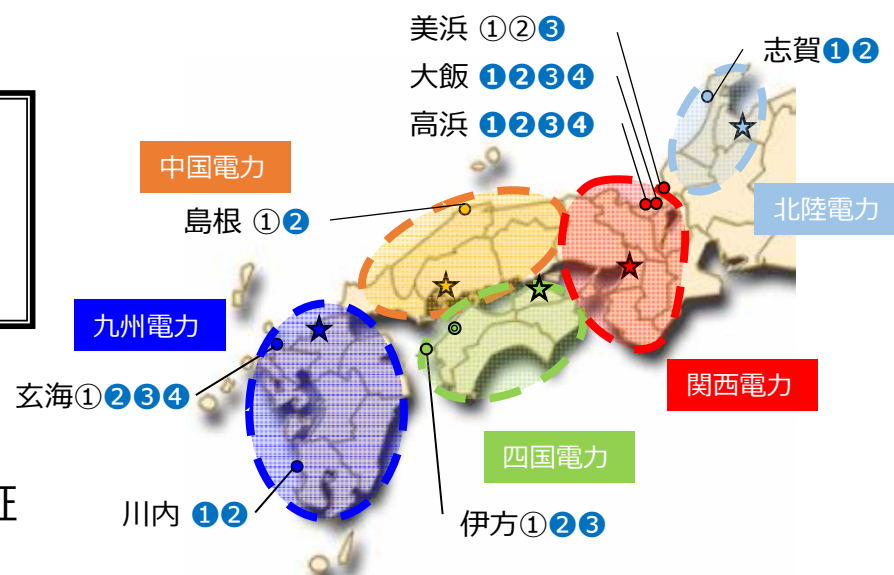

- ・ 原子力災害が発生した際は、速やかに「**相談窓口**」を開設し、**住民のみなさまからの様々なお問合せに対して誠意を持って対応いたします。**
- ・ また損害賠償への対応については、原子力災害発生後、「**損害賠償対応（初動）チーム**」により**多種多様の損害賠償に対応するための十分な体制を整備した上で、**原子力損害の賠償に関する法律等、**国の原子力損害賠償制度の枠組みの下で、誠実に対応致します。**

（原子力災害発生時の損害賠償対応イメージ）

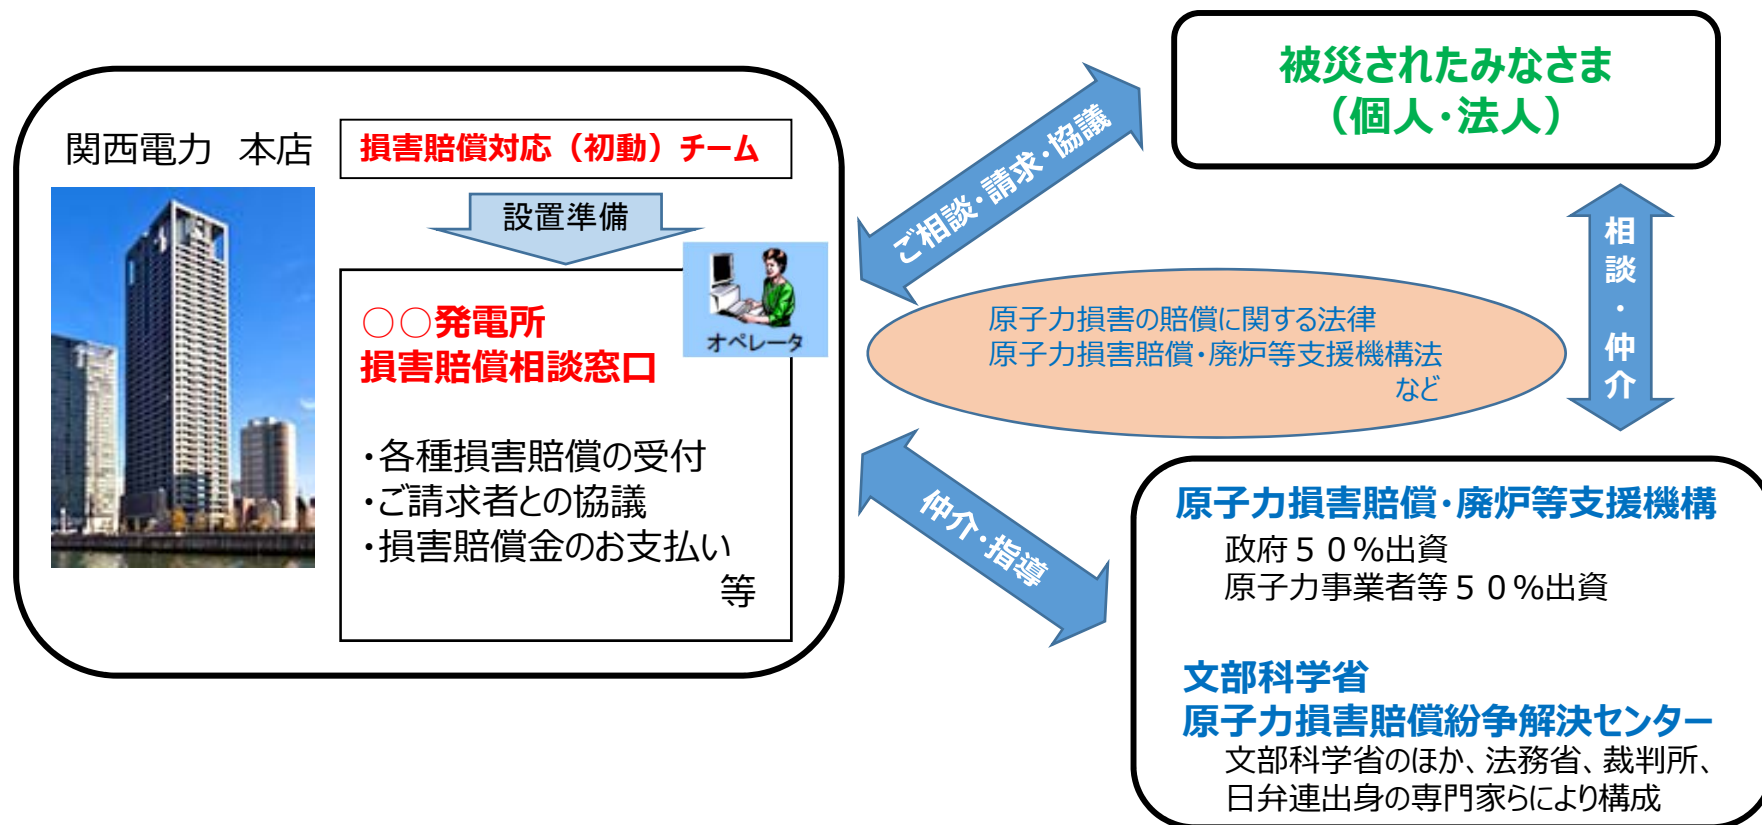

原子力災害が発生した際に、住民のみなさまの避難に係る協力が的確に行えるよう、**関係自治体と連携し、実動要員の訓練を実施しています。**

福井県原子力総合防災訓練

【日時】 H28.8.28

【場所】 福井県南条サービスエリア周辺施設（南条勤労者体育センター）

【概要】 大飯発電所 3 号機で原子力災害が発生したとの想定で、住民避難訓練を実施。

当社から、住民避難用のバス1台、福祉車両2台を提供するとともに、避難退域時検査要員および車両運転手等を派遣。

（住民避難訓練に当社から約30名参加）

（避難所リエゾンを主要避難先に計 3 名派遣）



住民の避難退域時検査訓練



車両の避難退域時検査訓練

※ 写真は、H28.8.27の内閣府・3府県及び関西広域連合との合同原子力防災訓練に参加した時の模様

- 自治体からの要請に応じて、避難退域時検査の運営に必要な資機材（高圧洗浄機、簡易テントなど）についても可能な限り提供致します。
- 住民のみなさまに、パンフレット等を用いて防護措置の概要や当社の取組みをご説明し、ご安心頂くための取組みを行ってまいります。
- 原子力事業者間協力協定の内容充実等、事業者間の連携強化について検討してまいります。
- 継続的に他社の防災訓練にも積極的に参加し、より高度な災害対応ができるよう、取組みを進めてまいります。