



スチームコンバータ設備概要

(1) 設備概要

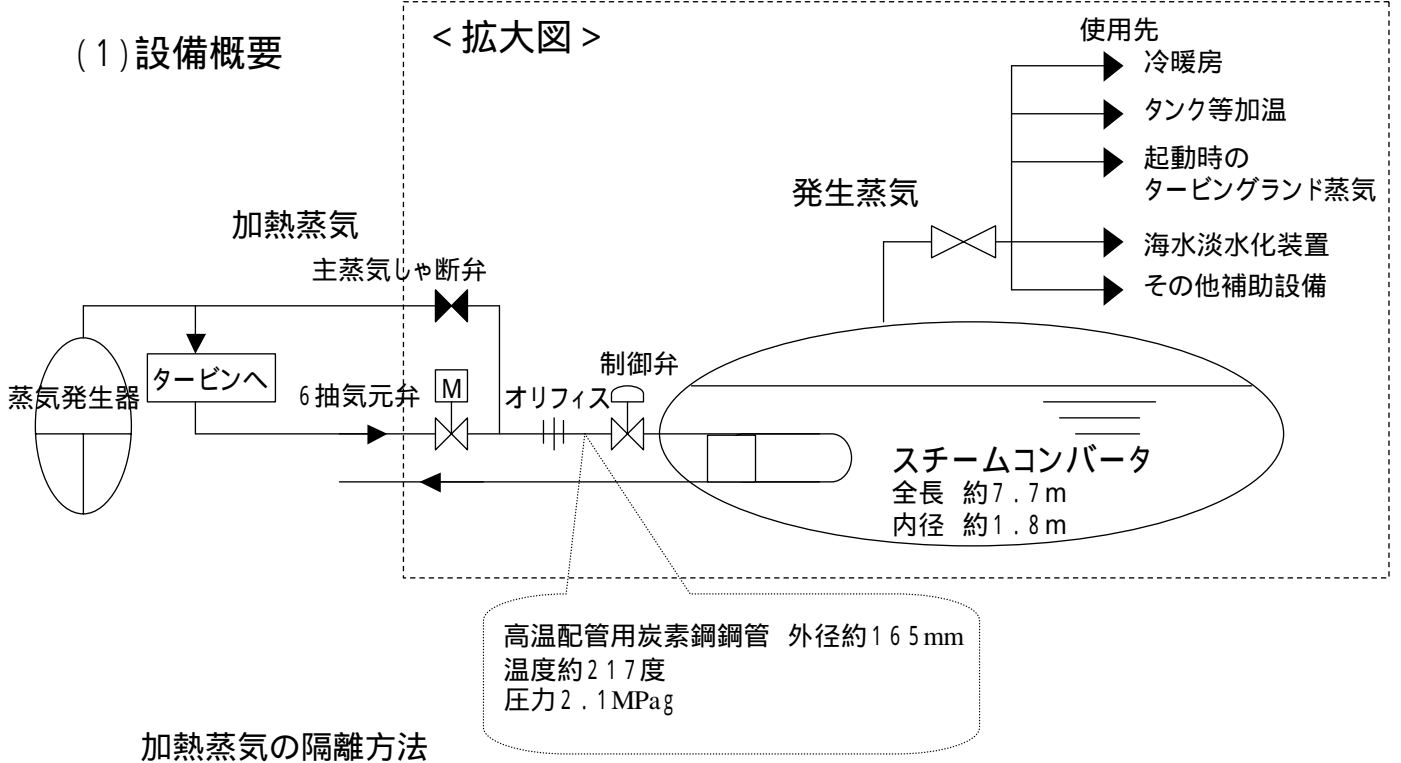

6抽気元弁(電動弁)を中央制御室で閉止(主蒸気しゃ断弁は現在閉止中)

(2) 系統概要

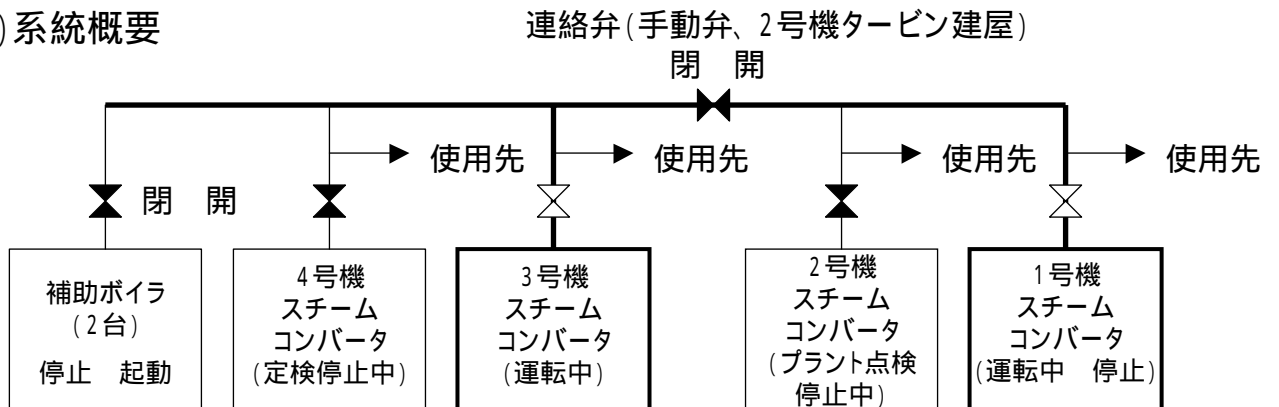

1号機スチームコンバータ停止による補助蒸気の不足分は補助ボイラを起動し供給する。