


# 2次系配管肉厚測定箇所概要図

## 系統別概略図

 : 肉厚測定箇所

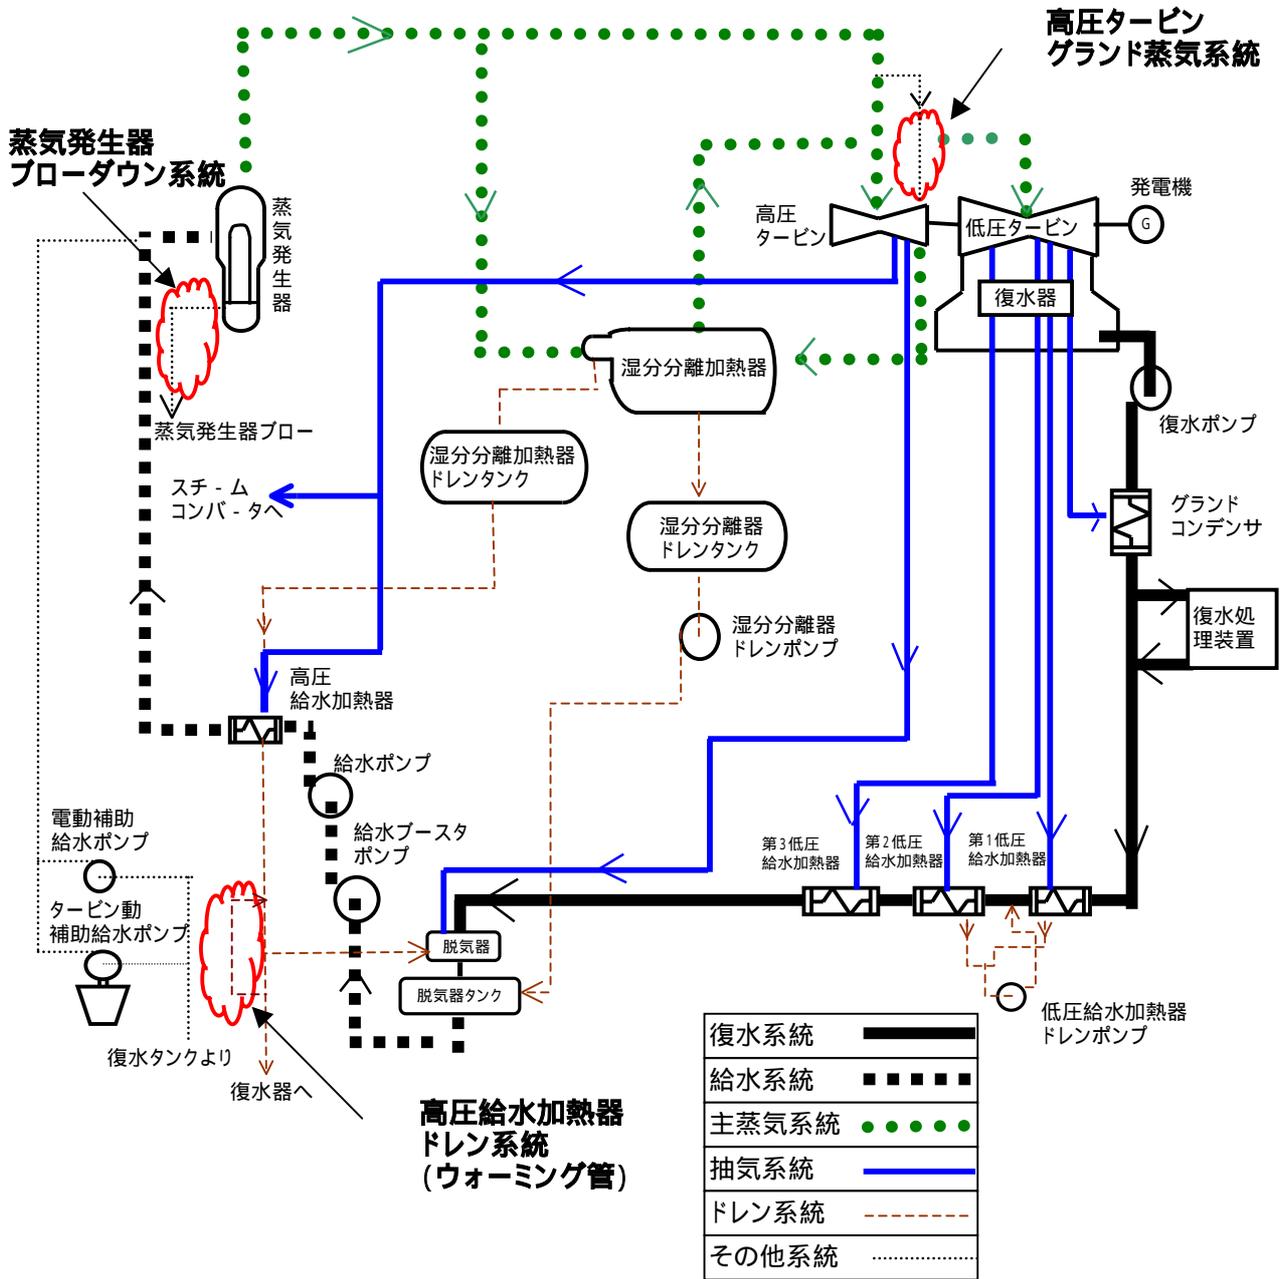

No	測定部位	箇所数 (材質)
	高圧タービングランド蒸気系統	8箇所 (炭素鋼: 8箇所)
	蒸気発生器ブローダウン系統	16箇所 (ステンレス鋼: 16箇所)
	高圧給水加熱器ドレン系統	10箇所 (炭素鋼: 8箇所、ステンレス鋼: 2箇所)