


美浜発電所3号機 格納容器排気ダクト風量検出器取出部の接続不良および補助建屋排気ダクトのひび割れについて

格納容器排気ダクト仕様
 寸法: 約1.2m × 約1m
 板厚: 約3mm
 材質: 炭素鋼
 設計風量: 約58,000m³/h

風量検出器仕様
 型式: 微差圧スイッチ
 取出配管外径: 約8mm
 取出配管材質: 銅管
 取付板材質: 炭素鋼
 取付板寸法: 約210mm × 約120mm

補助建屋排気ダクト仕様
 寸法: 約1.4m × 約2m
 板厚: 約1mm
 材質: 亜鉛鉄板
 設計風量: 約180,000m³/h

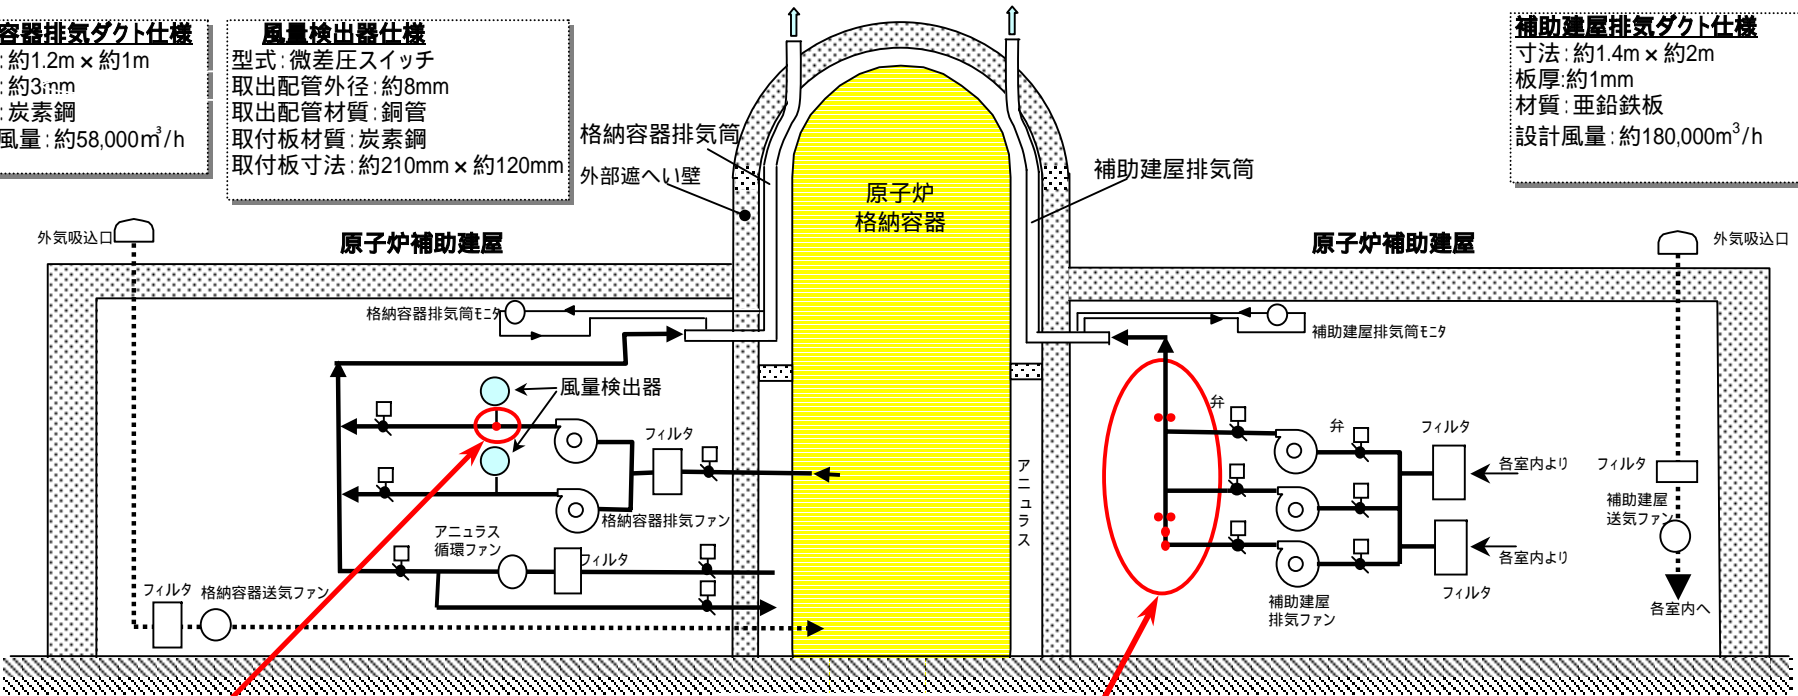

格納容器排気ダクト
 風量検出器取出部
 外れ箇所



損傷部
 (風量検出器取出部)
 約30mm × 約60mm

補助建屋排気ダクト損傷箇所



仮補修<例>

