


高浜発電所4号機

B - 非常用ディーゼル発電機の起動試験中における自動停止について

機関リンク機構概要図

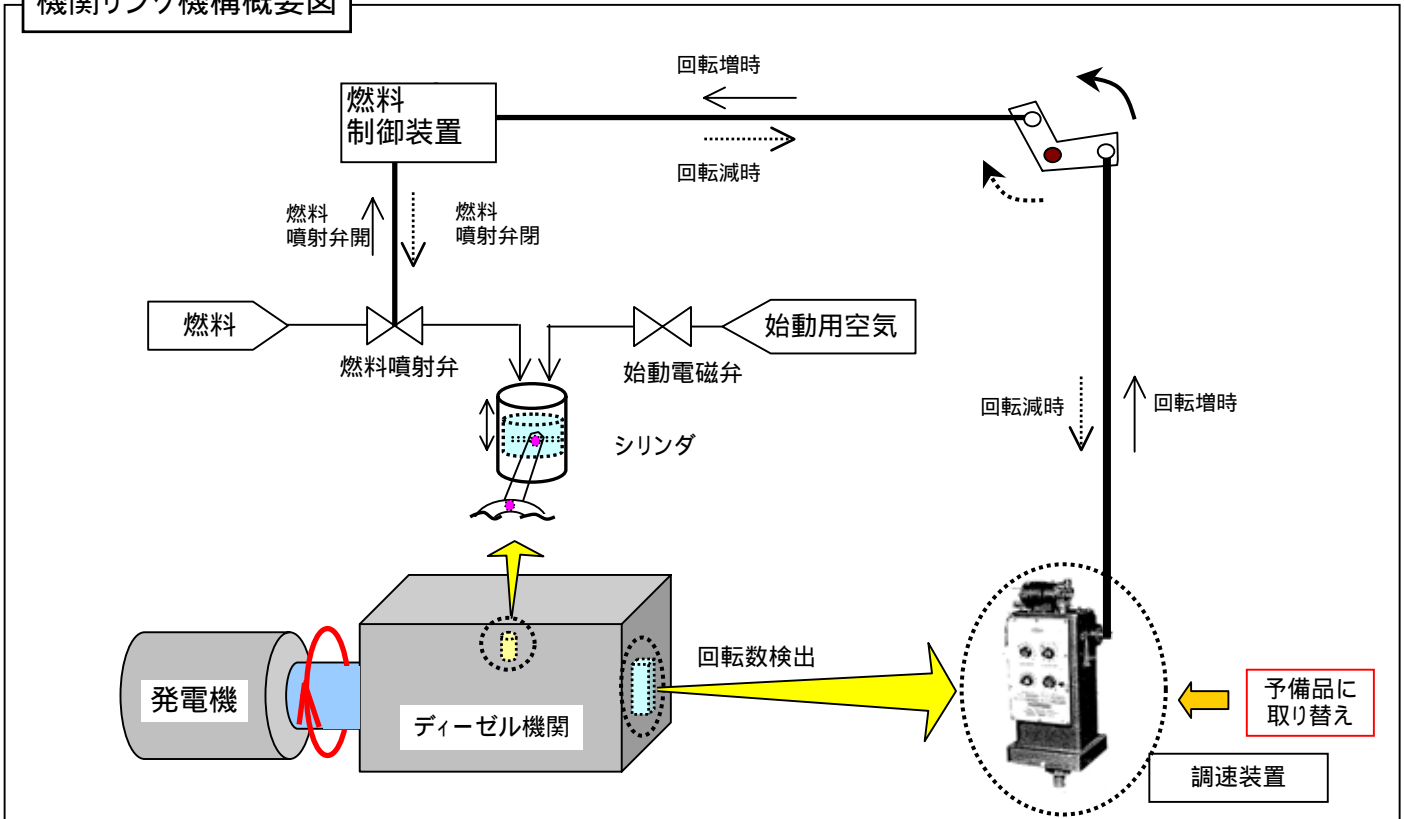

調査

現地で確認できる以下の機器について調査を実施し、

- 燃料制御装置 (燃料を注入する量を制御)
- 操縦リンク機構 (调速装置の指令を伝える機構)
- 始動電磁弁 (回転始動用の空気を送り出す弁)
- 调速装置 (回転数を検出し、目標の回転数に制御する装置)

番号は、上記概要図の部位番号に該当

異常なし

工場で詳細な調査を実施中

対策

・调速装置を健全な予備品に取り替え、B - ディーゼル発電機の起動試験および負荷試験等を実施し、全て正常に動作することを確認した。