




美浜1号機タービン動補助給水ポンプB - 起動弁の電動閉止位置の調整について

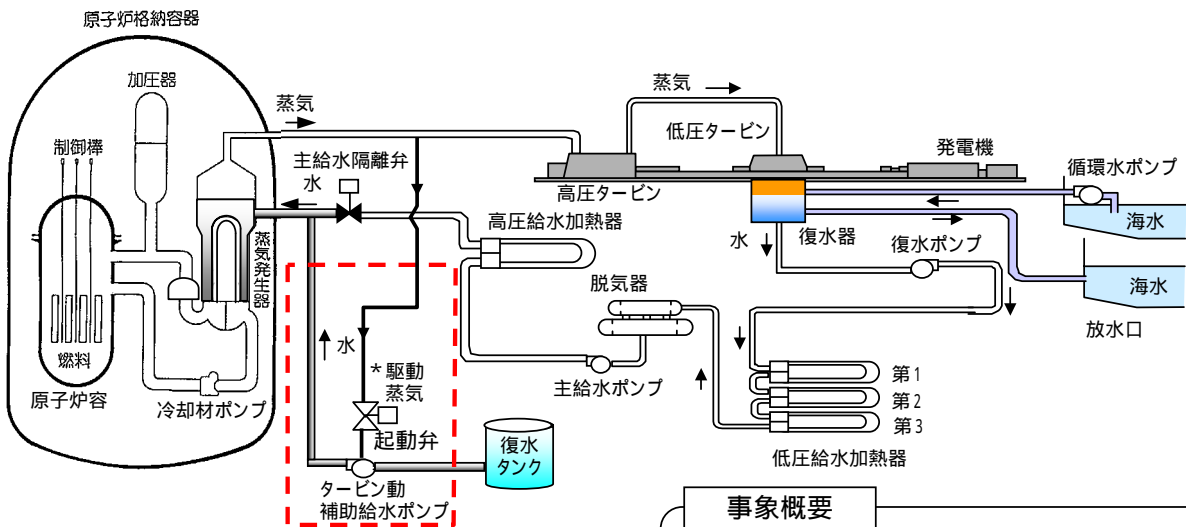

詳細

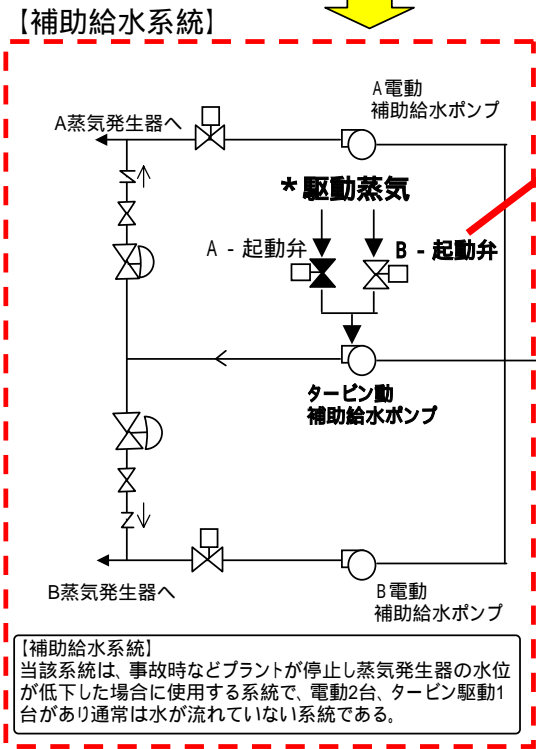

【補助給水系統】
 当該系統は、事故時などプラントが停止し蒸気発生器の水位が低下した場合に使用する系統で、電動2台、タービン駆動1台があり通常は水が流れていない系統である。

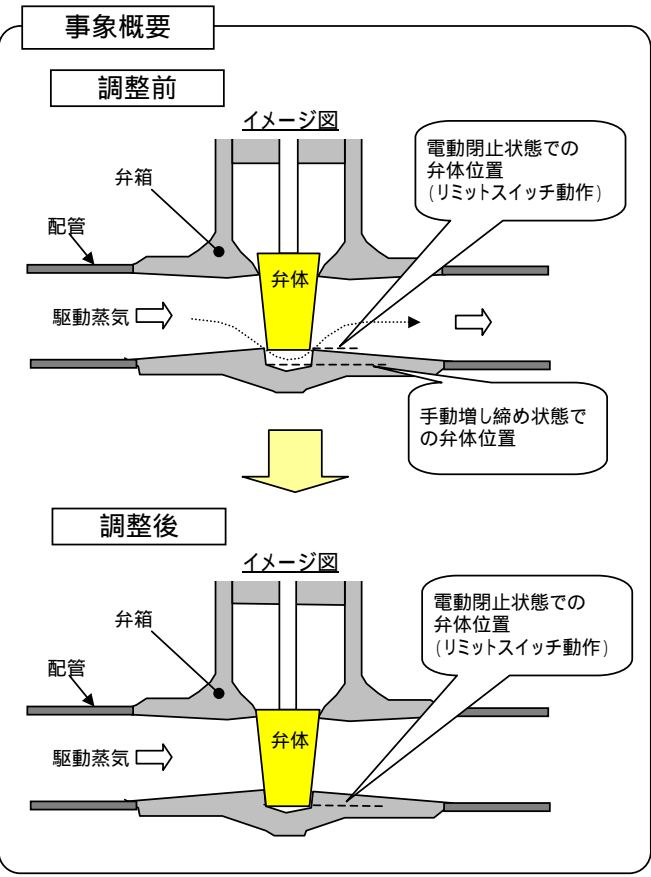

内部のリミットスイッチを調整

B - 起動弁外観

駆動モーター

手動ハンドル

