



大飯発電所4号機 A直流電源装置充電器故障について

直流電源切替の流れ

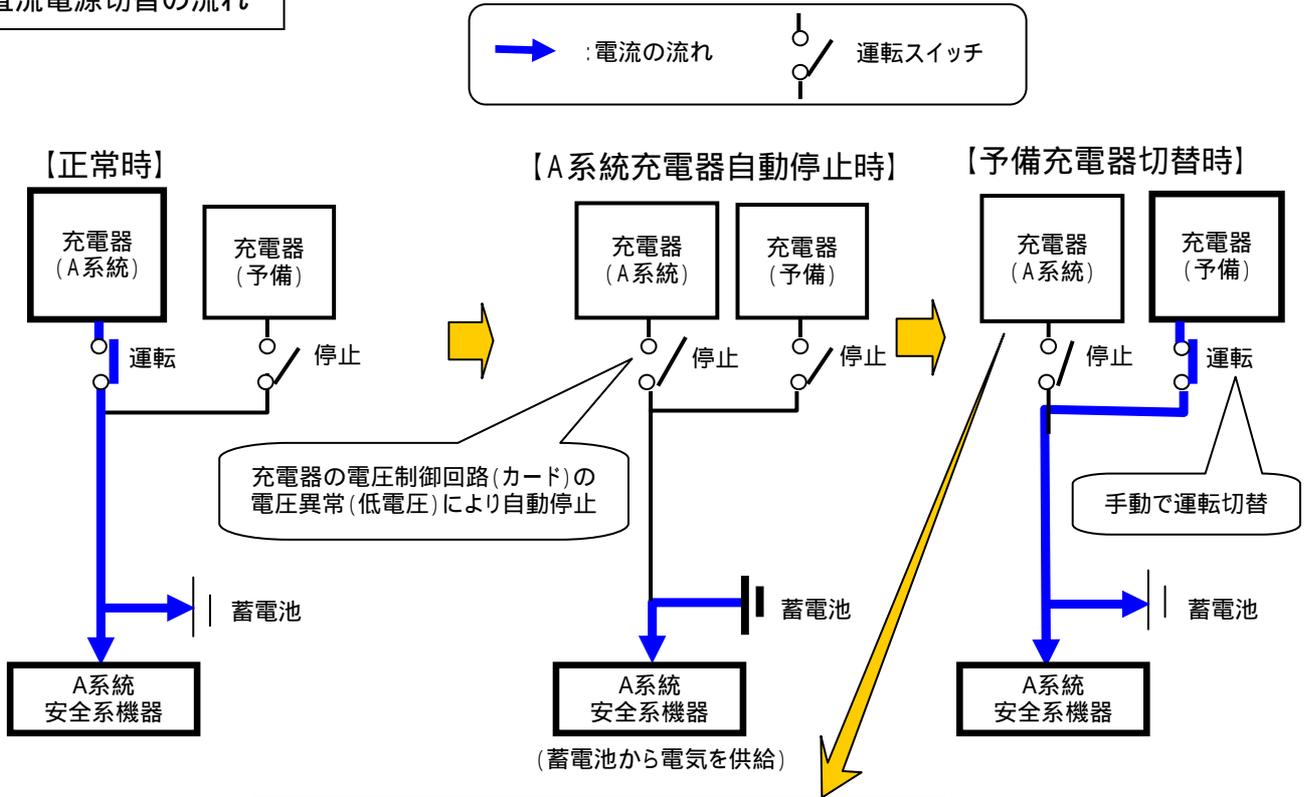

電圧制御回路(カード)外観写真

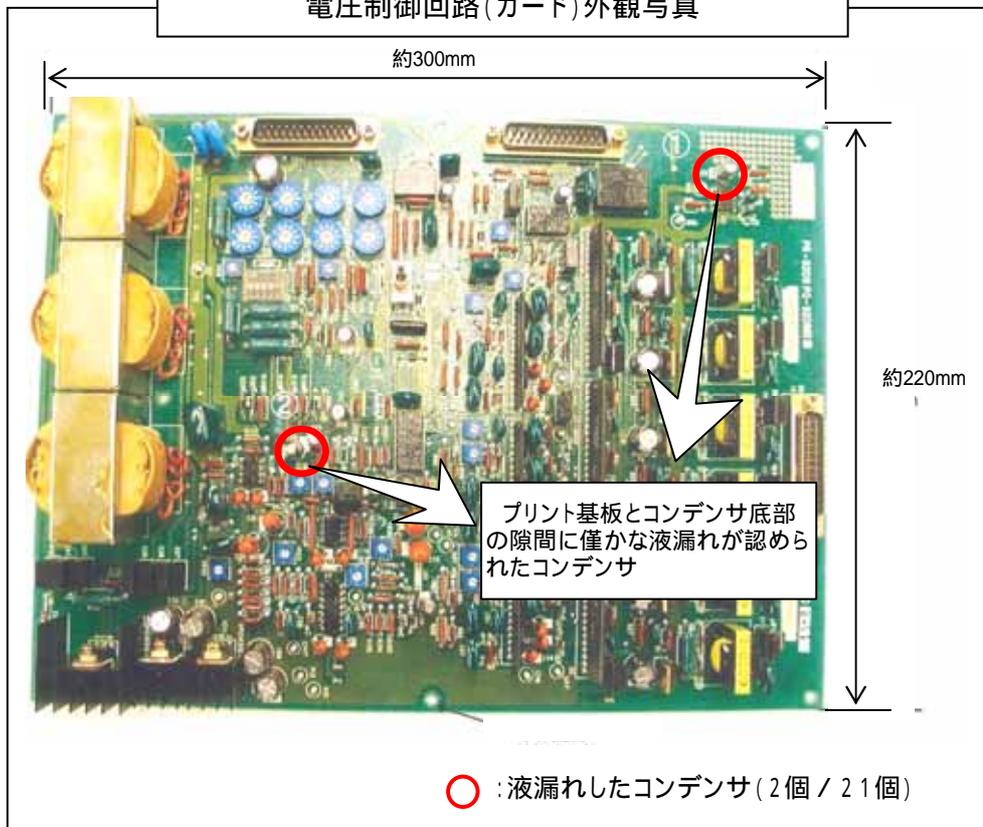

対策

当該カードを予備のカードに取り替え、予備の充電器からA系統の充電器に復旧した。