


大飯発電所1号機 B - 余熱除去ポンプ軸シール部の点検作業(0リング取替)について


事象概要図

系統概略図

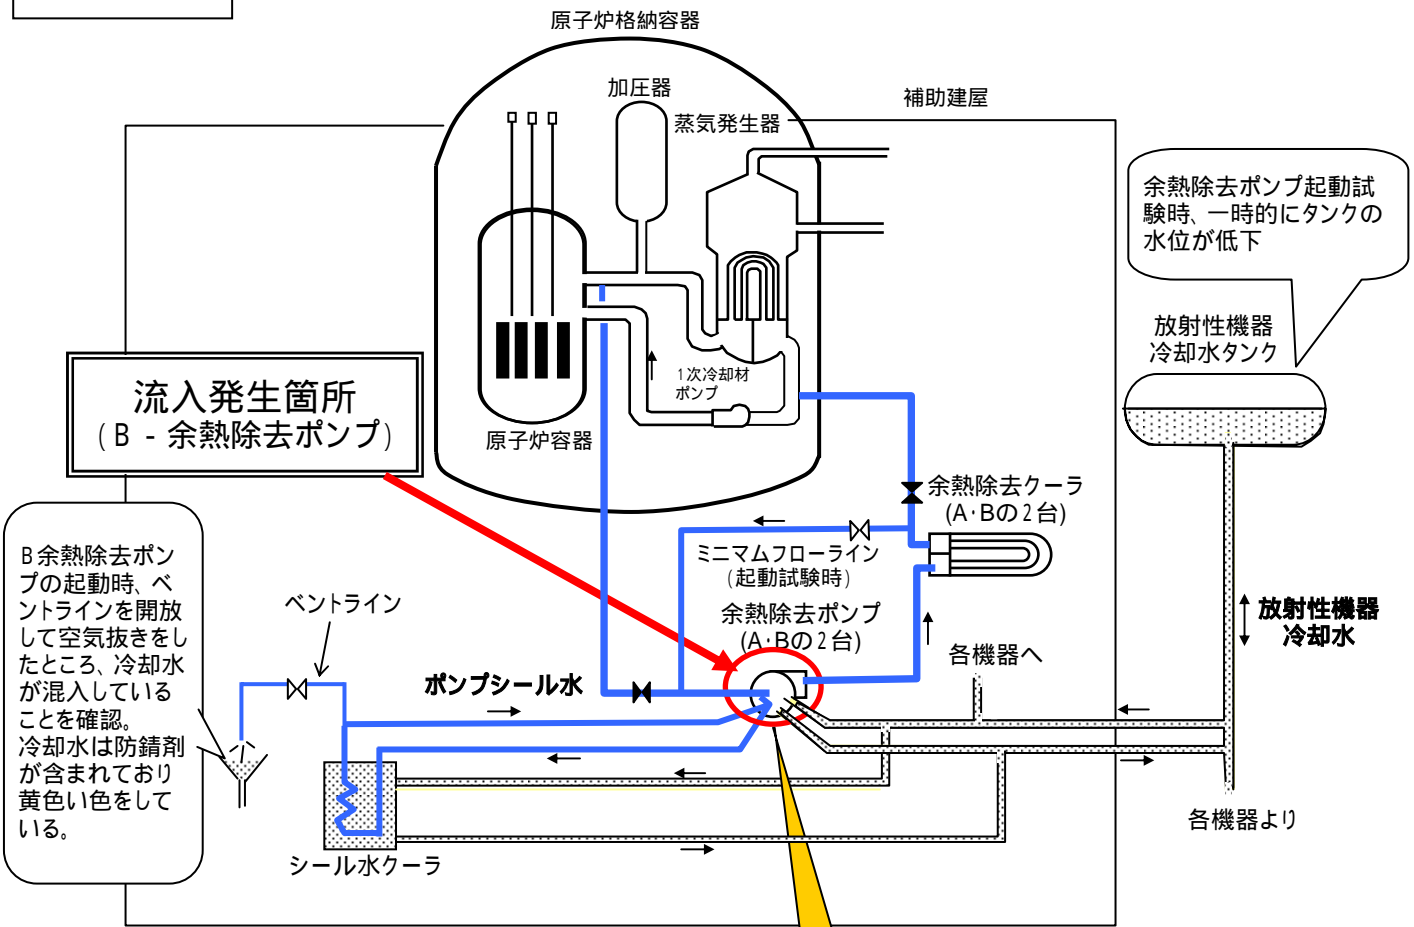

B - 余熱除去ポンプ拡大イメージ図

- ← : 流入経路 (推定)
- : 0リング

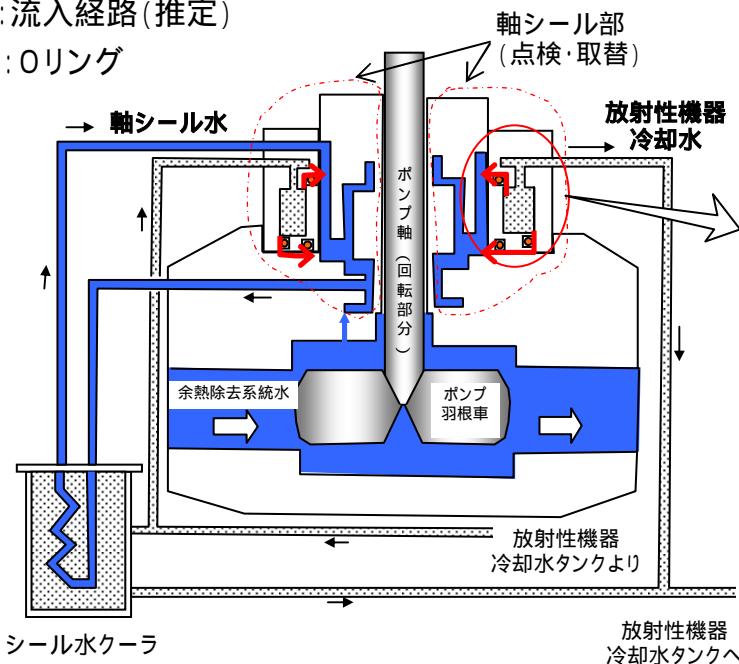

0リングシール機能低下推定メカニズム

