



# 高浜発電所3号機の定期検査状況について (B-SG水位異常低警報発信による原子炉自動停止の原因と対策)


## 発生時の状況

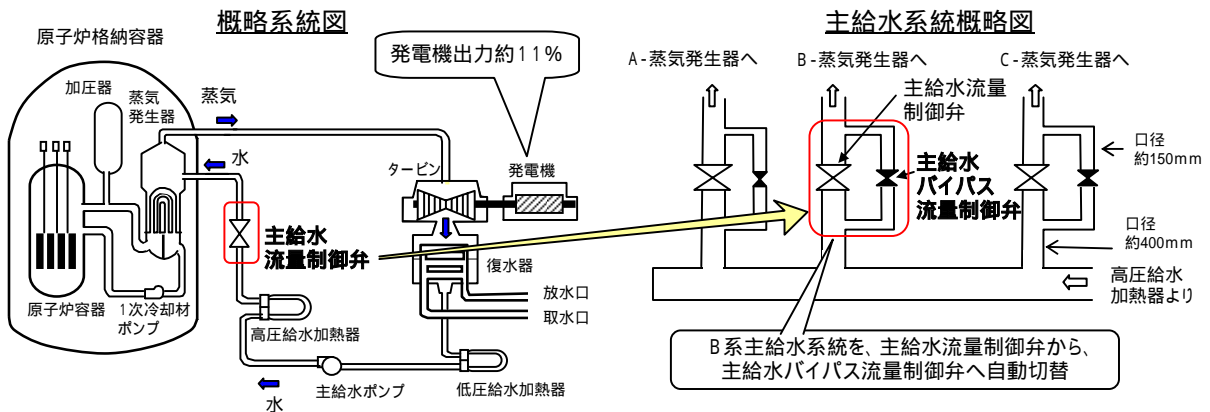


## 点検・調査結果

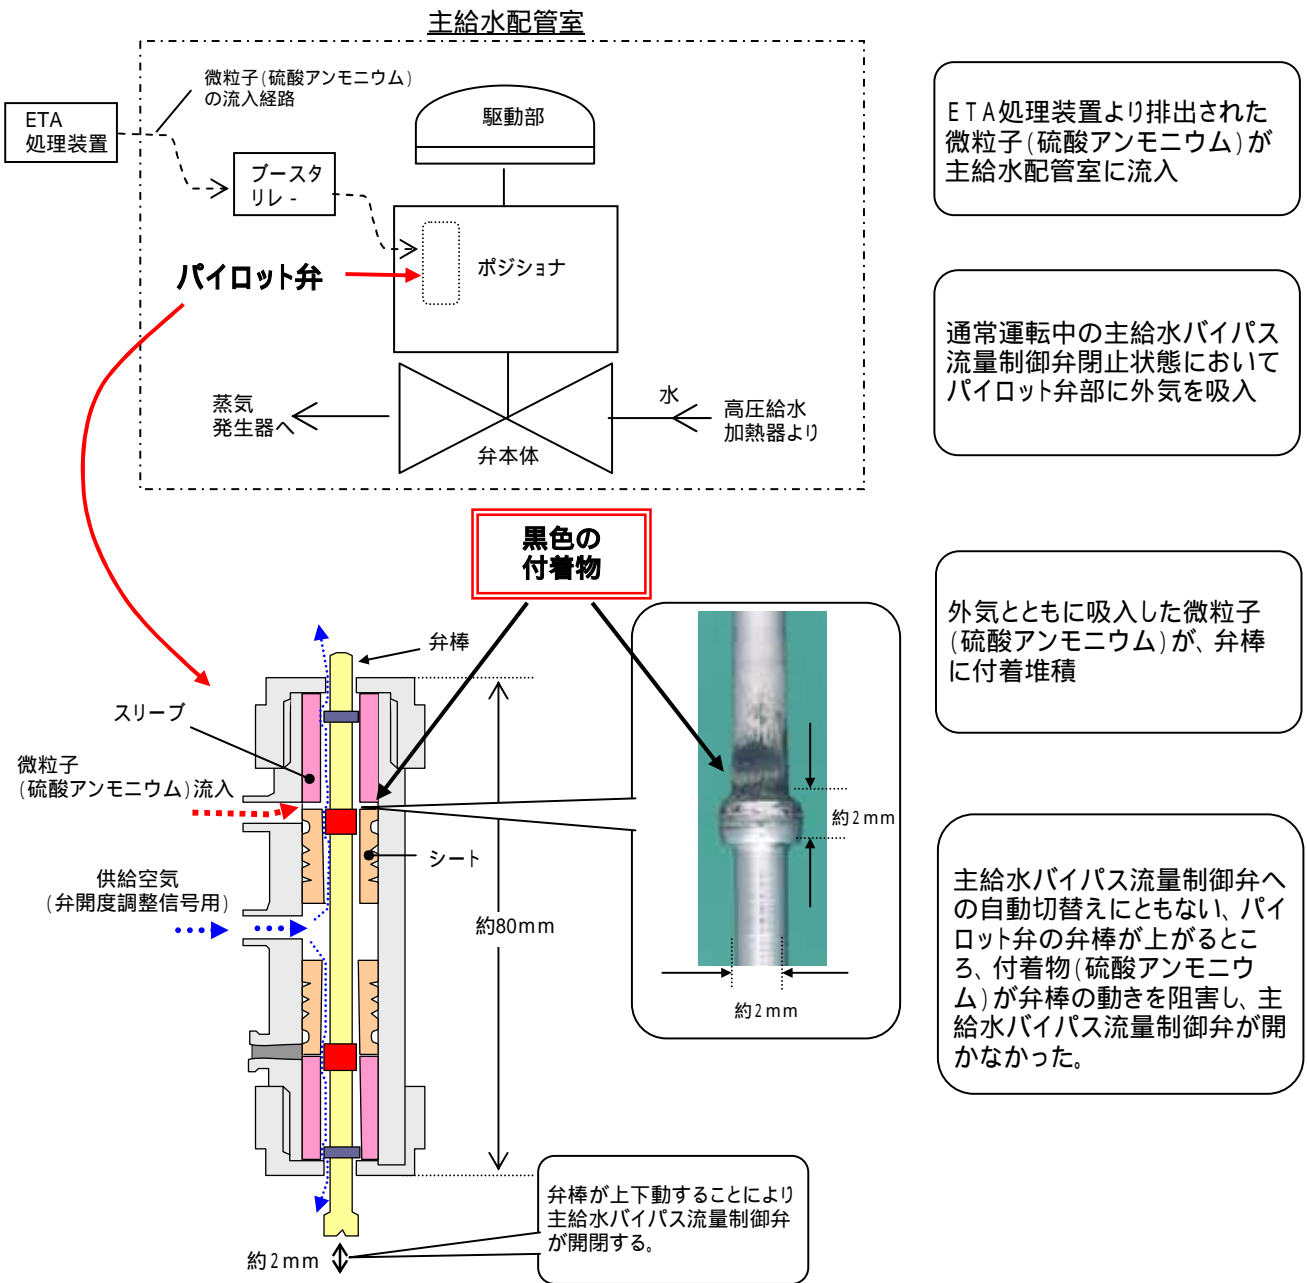

微粒子(硫酸アンモニウム)の流入経路

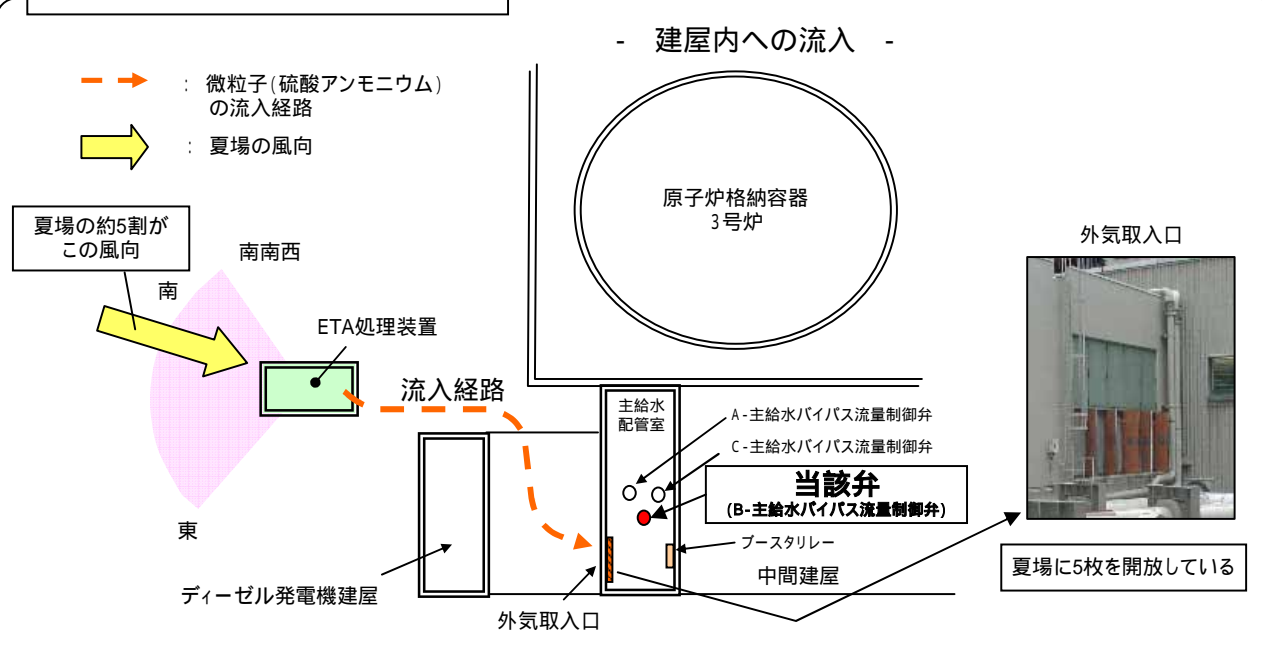

- パイロット弁への流入 -

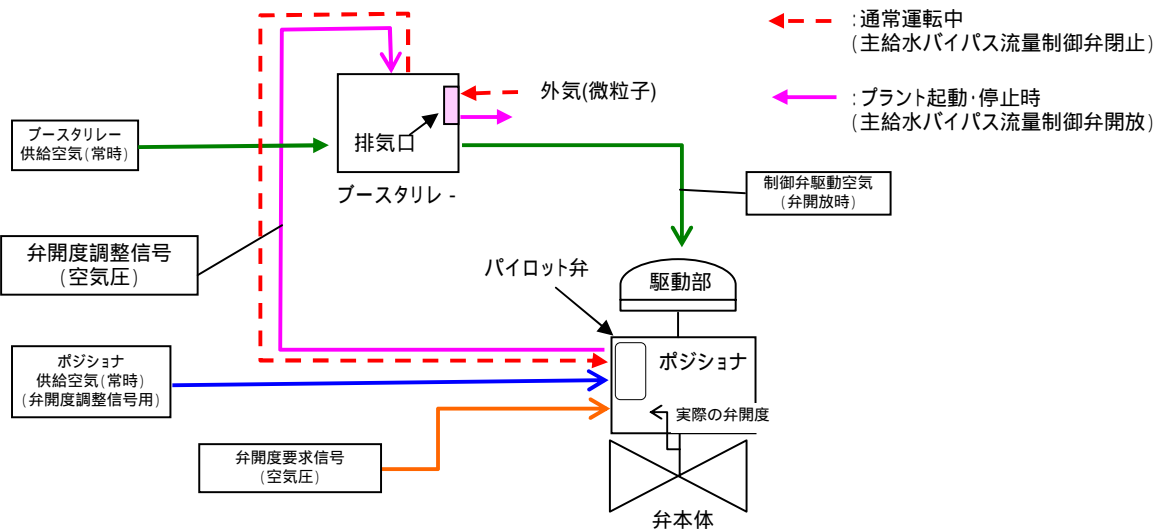

パイロット弁上部詳細図

