
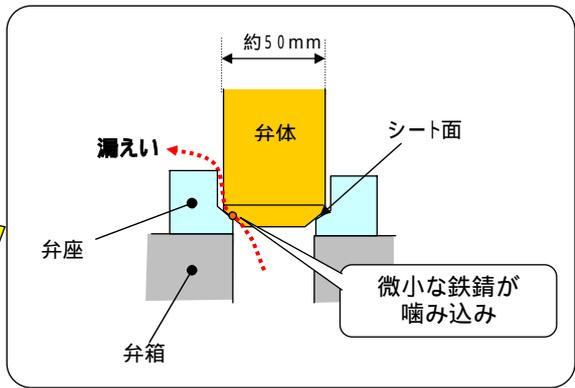
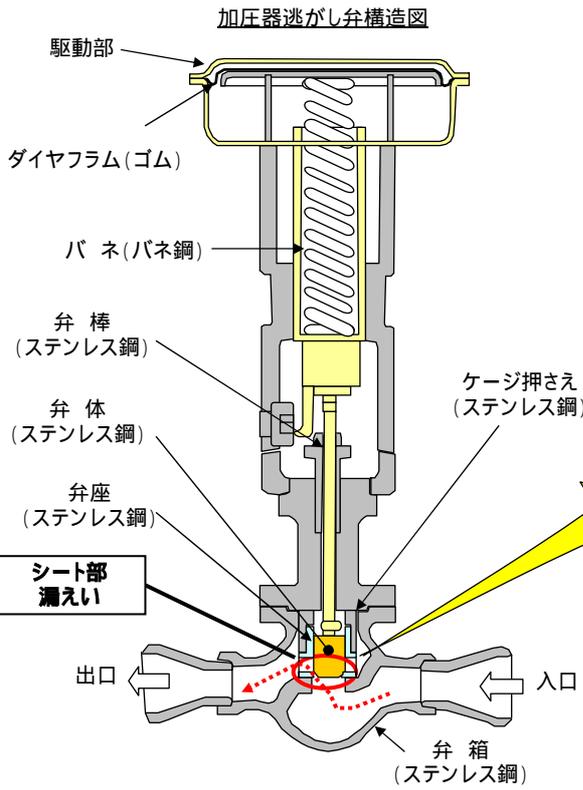


美浜発電所1号機 A-加圧器逃がし弁シート部の不具合について

事象概要

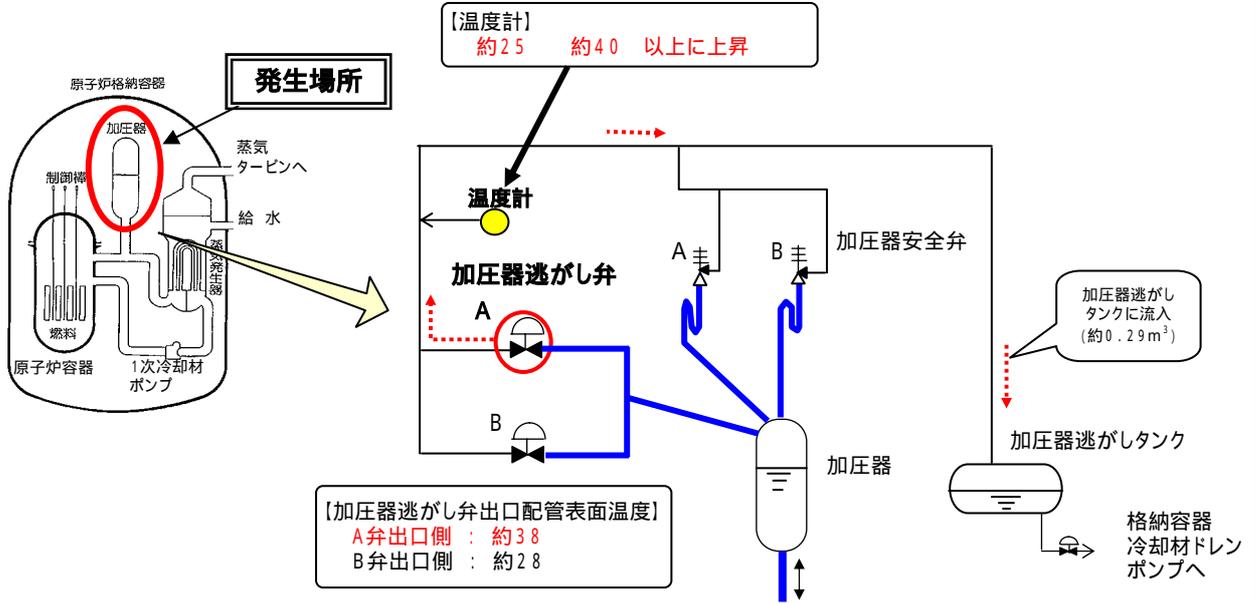

【加圧器逃がし弁仕様】  
吹出圧力設定値: 約16MPa

対策

弁体、弁棒、弁座、ケージ押さえを予備品に取り替え復旧する。