大飯発電所2号機　格納容器内温度計の指示値低下に伴う運転上の制限の逸脱について

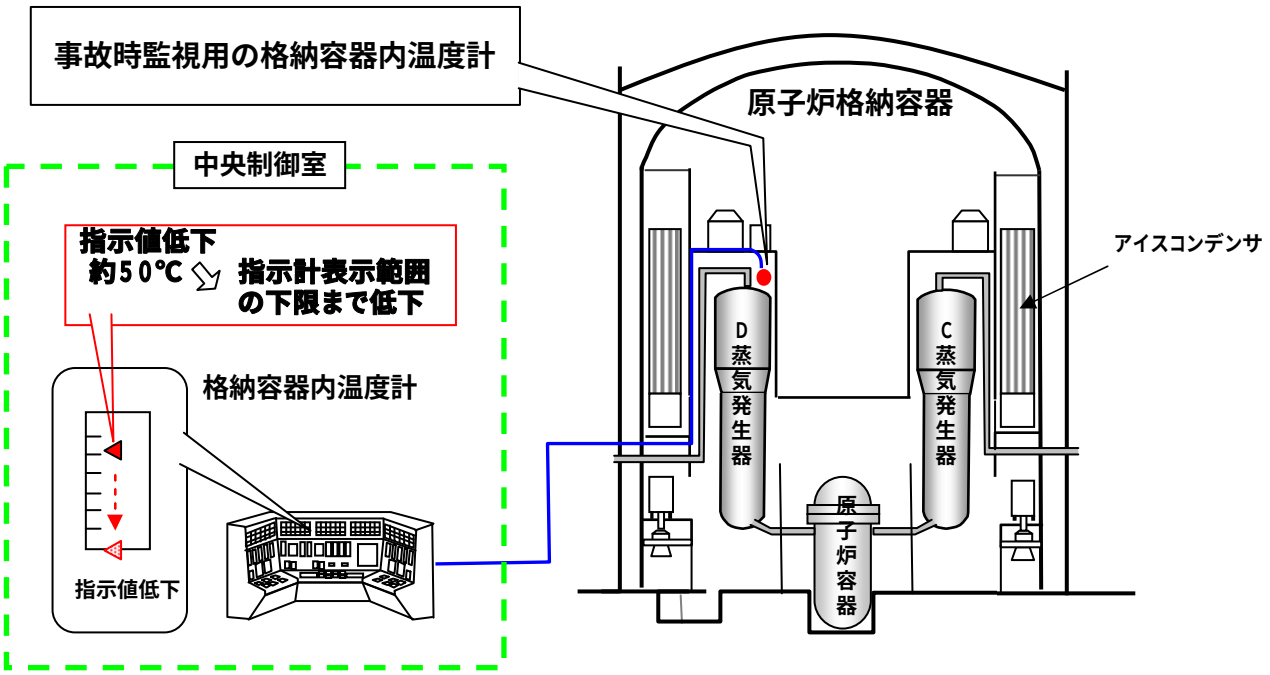

事故時監視用の格納容器内温度計概要図

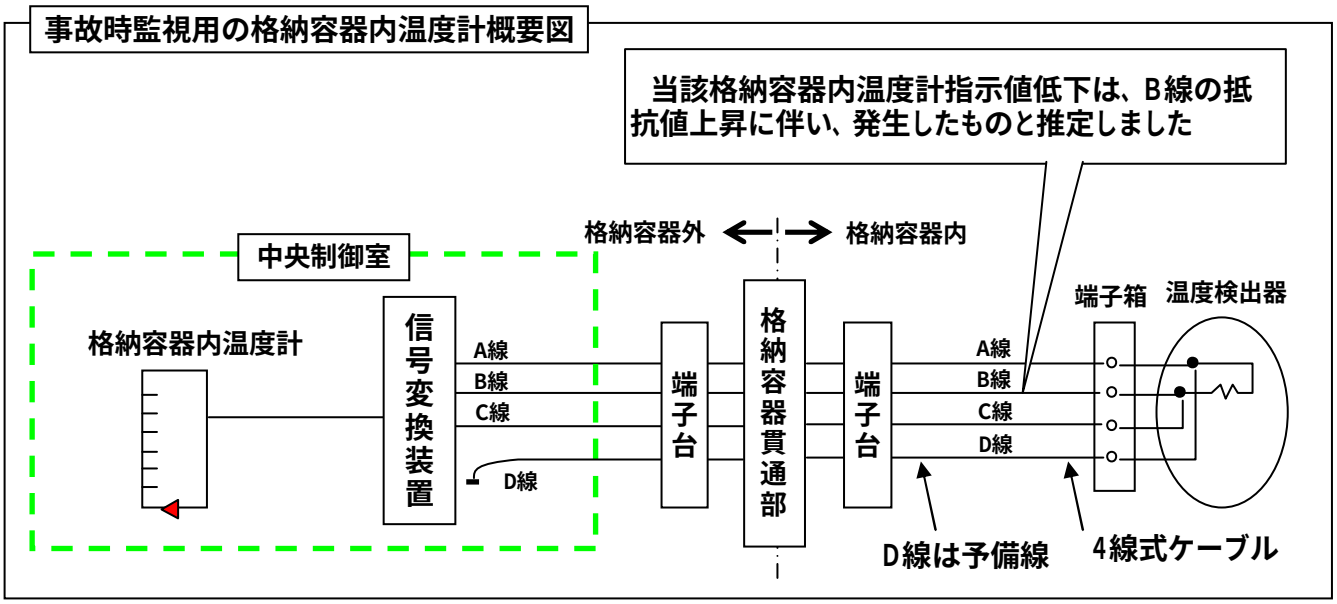

対　策

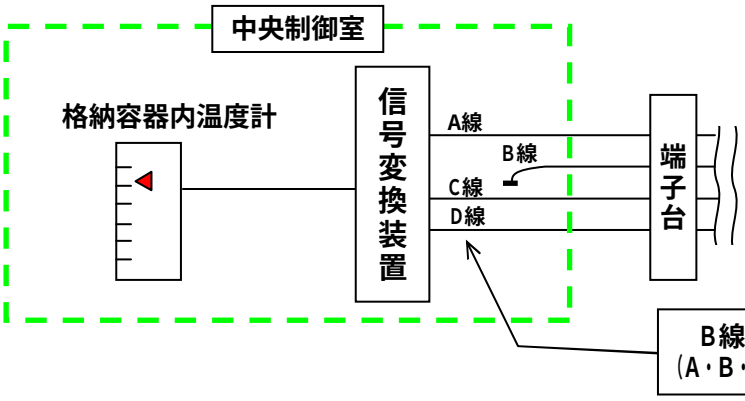

異常が認められたB線から予備のD線につなぎ替え当該温度計指示を復帰させました。

つなぎ替え後の当該温度計指示値が安定的に推移していることを確認し、9月1日18時10分運転上の制限の逸脱からの復帰を宣言しました。