

今冬の需給状況について

平成24年2月20日
関西電力株式会社

「でんき予報」の当日予想と実績(平成23年12月)

1

(単位:万kW)

	月	火	水	木	金	土	日	
当日 予想	<顔マークの考え方> ● 青: 使用率 90%未満 ● 赤: 使用率 95%以上 97%以下 ● 黄: 使用率 90%以上 95%未満 ● 赤点滅: 使用率 97% 超過				1 79% 需 2,150 供 2,703	2 81% 需 2,200 供 2,706	3 77% 需 1,890 供 2,428	4 76% 需 1,860 供 2,427
実績 (確報値)				78% 2,126(17~18時)	78% 2,137(17~18時)	76% 1,851(17~18時)	74% 1,804(18~19時)	
トピックス								
当日 予想	5 79% 需 2,170 供 2,727	6 80% 需 2,160 供 2,686	7 79% 需 2,120 供 2,658	8 80% 需 2,130 供 2,650	9 80% 需 2,290 供 2,834	10 75% 需 2,090 供 2,772	11 74% 需 1,910 供 2,576	
実績 (確報値)	77% 2,126(17~18時)	80% 2,174(17~18時)	79% 2,116(17~18時)	83% 2,203(17~18時)	79% 2,264(17~18時)	72% 2,015(17~18時)	75% 1,954(18~19時)	
トピックス				美浜2号機 手動停止				
当日 予想	12 81% 需 2,210 供 2,724	13 82% 需 2,190 供 2,653	14 81% 需 2,200 供 2,686	15 81% 需 2,170 供 2,674	16 81% 需 2,290 供 2,800	17 80% 需 2,150 供 2,686	18 78% 需 1,980 供 2,529	
実績 (確報値)	82% 2,239(17~18時)	82% 2,201(17~18時)	80% 2,155(17~18時)	81% 2,176(17~18時)	82% 2,313(17~18時)	77% 2,080(17~18時)	78% 1,986(18~19時)	
トピックス					大飯2号機 定期検査開始			
当日 予想	19 81% 需 2,260 供 2,782	20 82% 需 2,280 供 2,777	21 81% 需 2,250 供 2,777	22 80% 需 2,260 供 2,800	23 82% 需 2,190 供 2,654	24 78% 需 2,110 供 2,671	25 78% 需 2,050 供 2,616	
実績 (確報値)	81% 2,267(17~18時)	82% 2,278(17~18時)	80% 2,233(17~18時)	79% 2,228(17~18時)	81% 2,176(18~19時)	79% 2,119(17~18時)	80% 2,110(18~19時)	
トピックス	節電要請期間開始							
当日 予想	26 85% 需 2,390 供 2,782	27 88% 需 2,360 供 2,679	28 80% 需 2,220 供 2,752	29 76% 需 1,940 供 2,545	30 76% 需 1,900 供 2,490	31 73% 需 1,840 供 2,487	1/1 69% 需 1,570 供 2,247	
実績 (確報値)	86% 2,404(17~18時)	86% 2,308(17~18時)	80% 2,217(9~10時)	75% 1,928(18~19時)	75% 1,889(18~19時)	71% 1,783(18~19時)	69% 1,569(0~1時)	
トピックス								

※当日予想 ·需…当日8時更新の予想最大電力 ※実績 ·当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) ※□ …節電要請対象外
·供…当日8時更新のピーク時供給力

「でんき予報」の当日予想と実績(平成24年1月)

2

(単位:万kW)

	月	火	水	木	金	土	日
当日 予想	2 71% 	3 74% 	4 77% 	5 87% 	6 87% 	7 80% 	8 78% 
	需 1,660	需 1,750	需 2,040	需 2,320	需 2,330	需 2,130	需 2,030
	供 2,321	供 2,345	供 2,625	供 2,661	供 2,666	供 2,662	供 2,571
実績 (確報値)	72%	74%	78%	86%	86%	81%	78%
	1,686(18~19時)	1,743(18~19時)	2,050(18~19時)	2,293(17~18時)	2,295(9~10時)	2,177(18~19時)	2,029(18~19時)
トピックス							
当日 予想	9 79% 	10 82% 	11 80% 	12 90% 	13 84% 	14 78% 	15 77% 
	需 2,040	需 2,300	需 2,280	需 2,460	需 2,330	需 2,090	需 2,020
	供 2,571	供 2,789	供 2,830	供 2,705	供 2,762	供 2,668	供 2,617
実績 (確報値)	81%	80%	82%	87%	83%	79%	77%
	2,088(18~19時)	2,252(9~10時)	2,347(18~19時)	2,371(17~18時)	2,311(17~18時)	2,111(18~19時)	2,039(18~19時)
トピックス							
当日 予想	16 84% 	17 81% 	18 81% 	19 80% 	20 81% 	21 78% 	22 76% 
	需 2,330	需 2,320	需 2,300	需 2,290	需 2,310	需 2,100	需 1,970
	供 2,747	供 2,832	供 2,818	供 2,841	供 2,830	供 2,671	供 2,586
実績 (確報値)	86%	81%	81%	84%	81%	78%	76%
	2,388(17~18時)	2,303(18~19時)	2,299(9~10時)	2,395(17~18時)	2,295(9~10時)	2,085(17~18時)	1,969(18~19時)
トピックス							
当日 予想	23 84% 	24 87% 	25 87% 	26 87% 	27 86% 	28 79% 	29 79% 
	需 2,380	需 2,420	需 2,430	需 2,430	需 2,350	需 2,190	需 2,100
	供 2,802	供 2,771	供 2,777	供 2,769	供 2,727	供 2,755	供 2,626
実績 (確報値)	82%	87%	87%	88%	87%	78%	80%
	2,303(18~19時)	2,415(18~19時)	2,416(18~19時)	2,447(18~19時)	2,386(9~10時)	2,163(18~19時)	2,126(18~19時)
トピックス							
当日 予想	30 89% 	31 87% 					
	需 2,380	需 2,390					
	供 2,670	供 2,725					
実績 (確報値)	90%	87%					
	2,405(18~19時)	2,392(18~19時)					
トピックス	堺港3号機 手動停止						

※当日予想 ·需…当日8時更新の予想最大電力 ※実績 ·当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) ※□ …節電要請対象外
·供…当日8時更新のピーク時供給力


「でんき予報」の当日予想と実績(平成24年2月)

3


(単位:万kW)

	月	火	水	木	金	土	日
当日 予想			1 88% 需 2,410 供 2,733	2 93% 需 2,580 供 2,763	3 96% 需 2,540 供 2,638	4 79% 需 2,150 供 2,716	5 77% 需 2,050 供 2,653
実績 (確報値)			89% 2,433(18~19時)	93% 2,578(18~19時)	93% 2,467(9~10時)	80% 2,191(18~19時)	77% 2,066(18~19時)
トピックス				今冬の最大電力 九州電力・新大分発電所トラブル			
当日 予想	6 81% 需 2,260 供 2,760	7 81% 需 2,300 供 2,834	8 89% 需 2,430 供 2,714	9 89% 需 2,440 供 2,715	10 88% 需 2,400 供 2,721	11 79% 需 2,100 供 2,640	12 79% 需 2,060 供 2,600
実績 (確報値)	85% 2,350(10~11時)	79% 2,267(10~11時)	89% 2,425(18~19時)	90% 2,449(18~19時)	86% 2,360(9~10時)	78% 2,082(18~19時)	80% 2,090(19~20時)
トピックス							
当日 予想	13 89% 需 2,400 供 2,685	14 84% 需 2,320 供 2,760	15 88% 需 2,400 供 2,699	16 89% 需 2,440 供 2,714	17 82% 需 2,390 供 2,884	18 90% 需 2,330 供 2,588	19 79% 需 2,180 供 2,730
実績 (確報値)	90% 2,442(17~18時)	86% 2,378(11~12時)	87% 2,359(18~19時)	87% 2,362(9~10時)	81% 2,364(18~19時)	87% 2,261(18~19時)	77% 2,119(19~20時)
トピックス							
当日 予想	20 81% 需 2,340 供 2,861	21 需 供	22 需 供	23 需 供	24 需 供	25 需 供	26 需 供
実績 (確報値)							
トピックス	高浜3号機 定期検査開始						
当日 予想	27 需 供	28 需 供	29 需 供				
実績 (確報値)							
トピックス							

※当日予想 ·需…当日8時更新の予想最大電力 ※実績 ·当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) ※□ …節電要請対象外
·供…当日8時更新のピーク時供給力

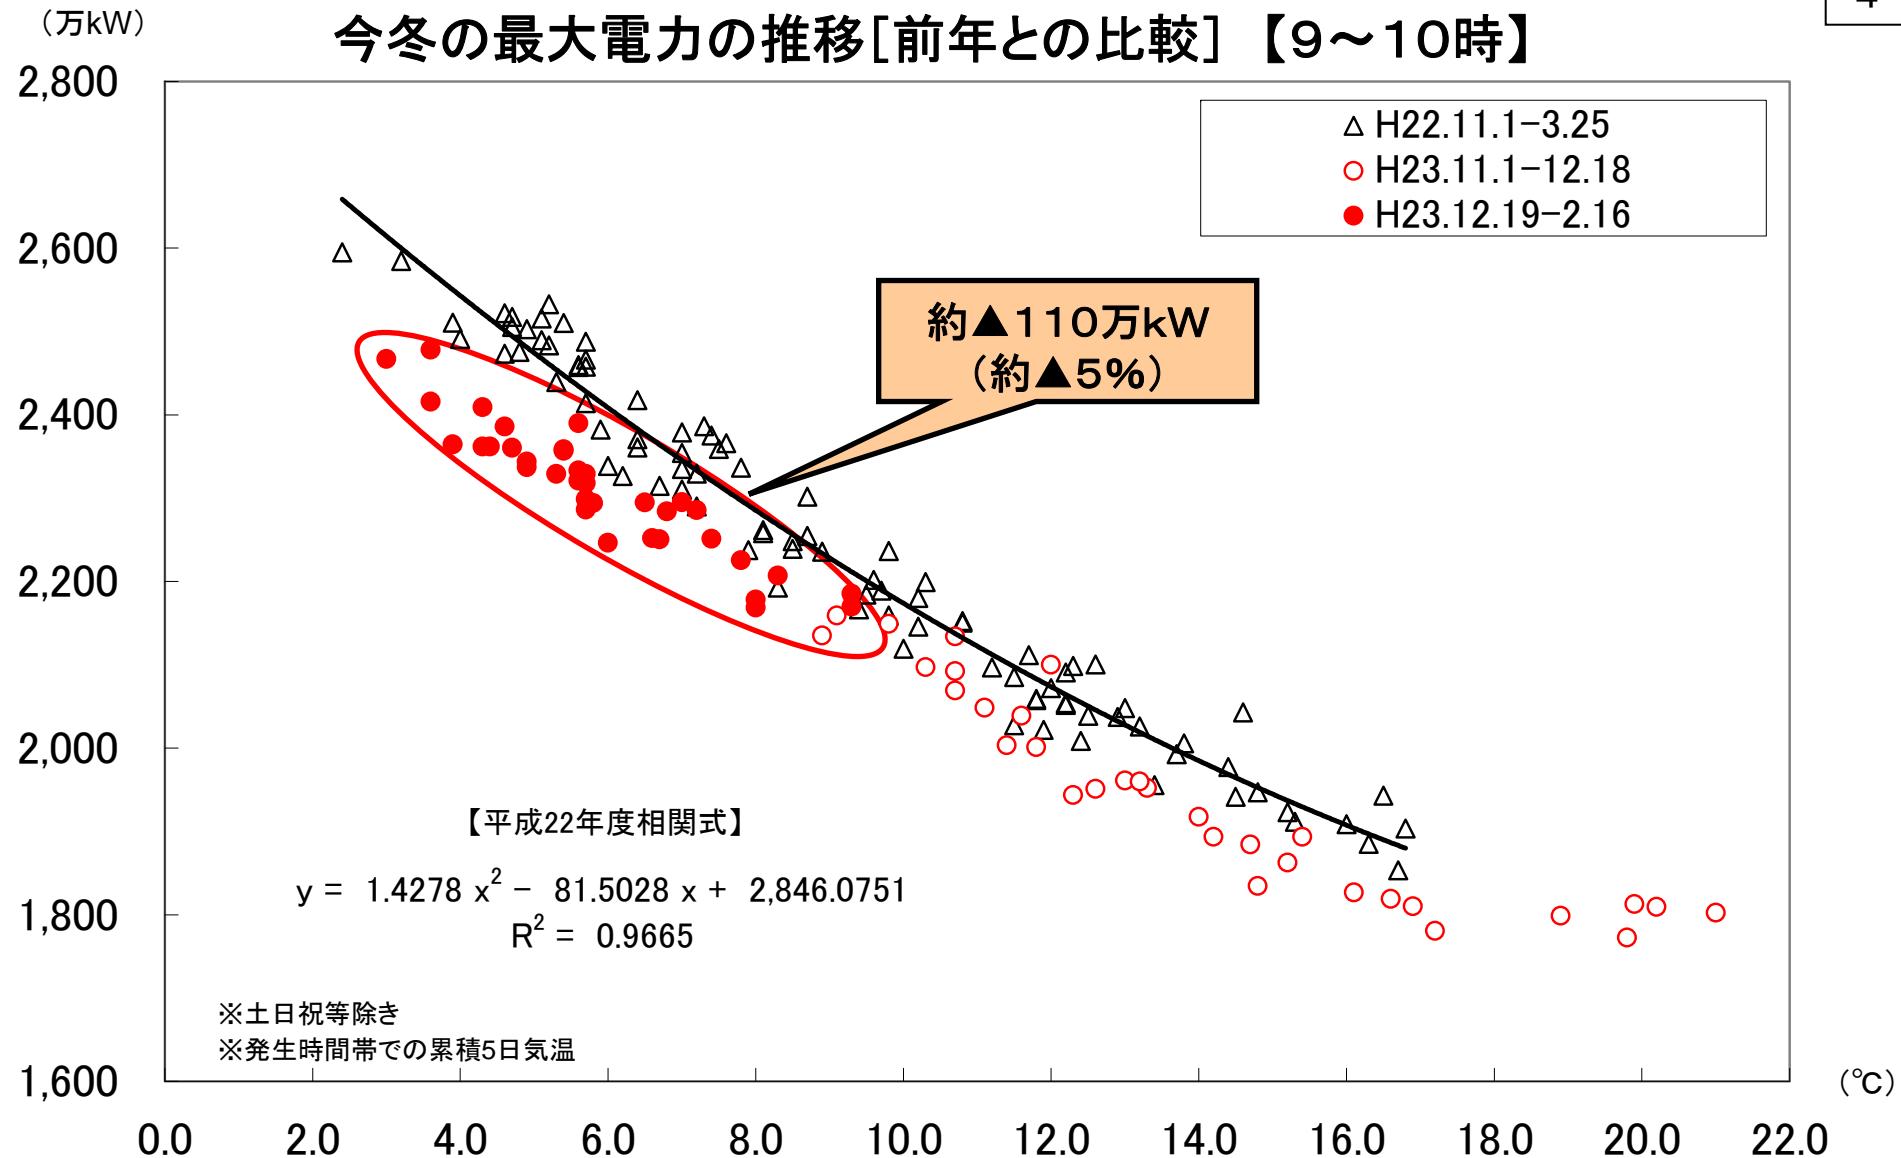

○節電要請期間である12／19から2／16までの実績では、前年と比べて、
平均で約110万kW(約5%)減少しています。この中に節電効果が含まれているものと考えられます。

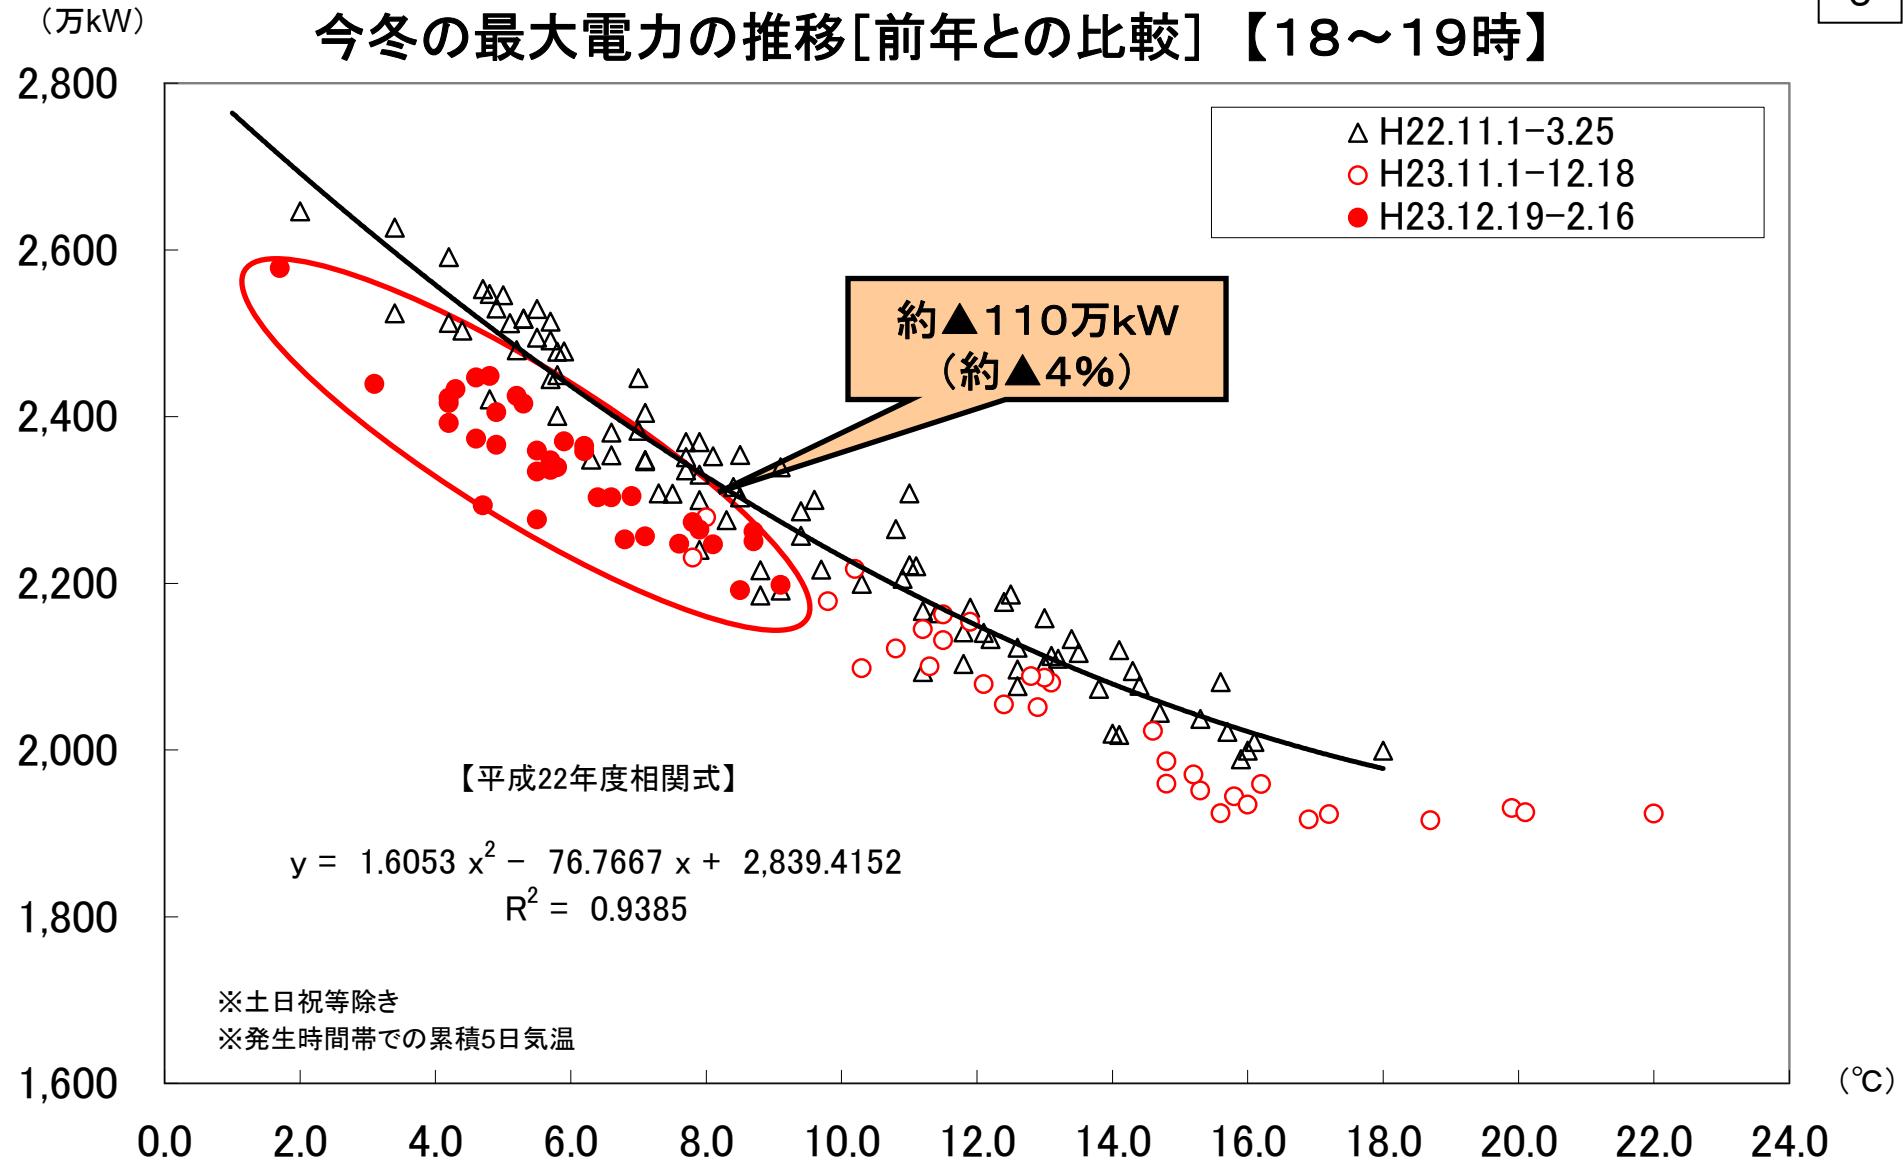

○節電要請期間である12／19から2／16までの実績では、前年と比べて、
平均で約110万kW(約4%)減少しています。この中に節電効果が含まれているものと考えられます。