

今冬の需給状況について

平成24年1月31日
関西電力株式会社

「でんき予報」の当日予想と実績(平成23年12月)

(単位:万kW)

| | 月 | | 火 | | 水 | | 木 | | 金 | | 土 | | 日 | | | |
|-------------|-----|---------|-----|----|---------|-----|----|---------------|-----|----|---------------|-----|---------------|---------|---------------|--|
| 当日 予想 | | | | | | | 1 | 79% | | 2 | 81% | | 3 | 77% | | |
| | | | | | | | | 需 2,150 | | | 需 2,200 | | | 需 1,890 | | |
| 実績 (確報値) | | | | | | | | 供 2,703 | | | 供 2,706 | | | 供 2,428 | | |
| | | | | | | | | | 78% | | 78% | | 76% | | 74% | |
| トピックス | | | | | | | | 2,126(17~18時) | | | 2,137(17~18時) | | 1,851(17~18時) | | 1,804(18~19時) | |
| 当日 予想 | 5 | 79% | | 6 | 80% | | 7 | 79% | | 8 | 80% | | 10 | 75% | | |
| | | 需 2,170 | | | 需 2,160 | | | 需 2,120 | | | 需 2,130 | | | 需 2,090 | | |
| 実績 (確報値) | | 供 2,727 | | | 供 2,686 | | | 供 2,658 | | | 供 2,650 | | | 供 2,772 | | |
| | | | 77% | | | 80% | | | 79% | | | 83% | | | 72% | |
| トピックス | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当日 予想 | 12 | 81% | | 13 | 82% | | 14 | 81% | | 15 | 81% | | 17 | 80% | | |
| | | 需 2,210 | | | 需 2,190 | | | 需 2,200 | | | 需 2,170 | | | 需 2,150 | | |
| 実績 (確報値) | | 供 2,724 | | | 供 2,653 | | | 供 2,686 | | | 供 2,674 | | | 供 2,686 | | |
| | | | 82% | | | 82% | | | 80% | | | 81% | | | 77% | |
| トピックス | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当日 予想 | 19 | 81% | | 20 | 82% | | 21 | 81% | | 22 | 80% | | 23 | 82% | | |
| | | 需 2,260 | | | 需 2,280 | | | 需 2,250 | | | 需 2,260 | | | 需 2,190 | | |
| 実績 (確報値) | | 供 2,782 | | | 供 2,777 | | | 供 2,777 | | | 供 2,800 | | | 供 2,654 | | |
| | | | 81% | | | 82% | | | 80% | | | 79% | | | 81% | |
| トピックス | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当日 予想 | 26 | 85% | | 27 | 88% | | 28 | 80% | | 29 | 76% | | 30 | 76% | | |
| | | 需 2,390 | | | 需 2,360 | | | 需 2,220 | | | 需 1,940 | | | 需 1,900 | | |
| 実績 (確報値) | | 供 2,782 | | | 供 2,679 | | | 供 2,752 | | | 供 2,545 | | | 供 2,490 | | |
| | | | 86% | | | 86% | | | 80% | | | 75% | | | 75% | |
| トピックス | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当日 予想 | 1/1 | 69% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 需 1,570 | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績 (確報値) | | 供 2,247 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 69% | | | | | | | | | | | | | |
| トピックス | | | | | | | | | | | | | | | | |

※当日予想 ・需…当日8時更新の予想最大電力 ※実績 ・当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) ※ …節電要請対象外
 ・供…当日8時更新のピーク時供給力


「でんき予報」の当日予想と実績(平成24年1月)

(単位:万kW)

| | 月 | | 火 | | 水 | | 木 | | 金 | | 土 | | 日 | |
|------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| 当日 予想 | 2 | 71% | 3 | 74% | 4 | 77% | 5 | 87% | 6 | 87% | 7 | 80% | 8 | 78% |
| | 需 1,660 | | 需 1,750 | | 需 2,040 | | 需 2,320 | | 需 2,330 | | 需 2,130 | | 需 2,030 | |
| | 供 2,321 | | 供 2,345 | | 供 2,625 | | 供 2,661 | | 供 2,666 | | 供 2,662 | | 供 2,571 | |
| 実績 (確報値) | 72% | | 74% | | 78% | | 86% | | 86% | | 81% | | 78% | |
| | 1,686(18~19時) | | 1,743(18~19時) | | 2,050(18~19時) | | 2,293(17~18時) | | 2,295(9~10時) | | 2,177(18~19時) | | 2,029(18~19時) | |
| トピックス | | | | | | | | | | | | | | |
| 当日 予想 | 9 | 79% | 10 | 82% | 11 | 80% | 12 | 90% | 13 | 84% | 14 | 78% | 15 | 77% |
| | 需 2,040 | | 需 2,300 | | 需 2,280 | | 需 2,460 | | 需 2,330 | | 需 2,090 | | 需 2,020 | |
| | 供 2,571 | | 供 2,789 | | 供 2,830 | | 供 2,705 | | 供 2,762 | | 供 2,668 | | 供 2,617 | |
| 実績 (確報値) | 81% | | 80% | | 82% | | 87% | | 83% | | 79% | | 77% | |
| | 2,088(18~19時) | | 2,252(9~10時) | | 2,347(18~19時) | | 2,371(17~18時) | | 2,311(17~18時) | | 2,111(18~19時) | | 2,039(18~19時) | |
| トピックス | | | | | | | | | | | | | | |
| 当日 予想 | 16 | 84% | 17 | 81% | 18 | 81% | 19 | 80% | 20 | 81% | 21 | 78% | 22 | 76% |
| | 需 2,330 | | 需 2,320 | | 需 2,300 | | 需 2,290 | | 需 2,310 | | 需 2,100 | | 需 1,970 | |
| | 供 2,747 | | 供 2,832 | | 供 2,818 | | 供 2,841 | | 供 2,830 | | 供 2,671 | | 供 2,586 | |
| 実績 (確報値) | 86% | | 81% | | 81% | | 84% | | 81% | | 78% | | 76% | |
| | 2,388(17~18時) | | 2,303(18~19時) | | 2,299(9~10時) | | 2,395(17~18時) | | 2,295(9~10時) | | 2,085(17~18時) | | 1,969(18~19時) | |
| トピックス | | | | | | | | | | | | | | |
| 当日 予想 | 23 | 84% | 24 | 87% | 25 | 87% | 26 | 87% | 27 | 86% | 28 | 79% | 29 | 79% |
| | 需 2,380 | | 需 2,420 | | 需 2,430 | | 需 2,430 | | 需 2,350 | | 需 2,190 | | 需 2,100 | |
| | 供 2,802 | | 供 2,771 | | 供 2,777 | | 供 2,769 | | 供 2,727 | | 供 2,755 | | 供 2,626 | |
| 実績 (確報値) | 82% | | 87% | | 87% | | 88% | | 87% | | 78% | | 80% | |
| | 2,303(18~19時) | | 2,415(18~19時) | | 2,416(18~19時) | | 2,447(18~19時) | | 2,386(9~10時) | | 2,163(18~19時) | | 2,126(18~19時) | |
| トピックス | | | | | | | | | | | | | | |
| 当日 予想 | 30 | 89% | 31 | 87% | | | | | | | | | | |
| | 需 2,380 | | 需 2,390 | | | | | | | | | | | |
| | 供 2,670 | | 供 2,725 | | | | | | | | | | | |
| 実績 (確報値) | 90% | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,405(18~19時) | | | | | | | | | | | | | |
| トピックス 堺港3号機 手動停止 | | | | | | | | | | | | | | |


※当日予想 ・需…当日8時更新の予想最大電力 ※実績 ・当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) ※ …節電要請対象外
 ・供…当日8時更新のピーク時供給力

今冬の最大電力の推移[前年との比較]【9～10時】

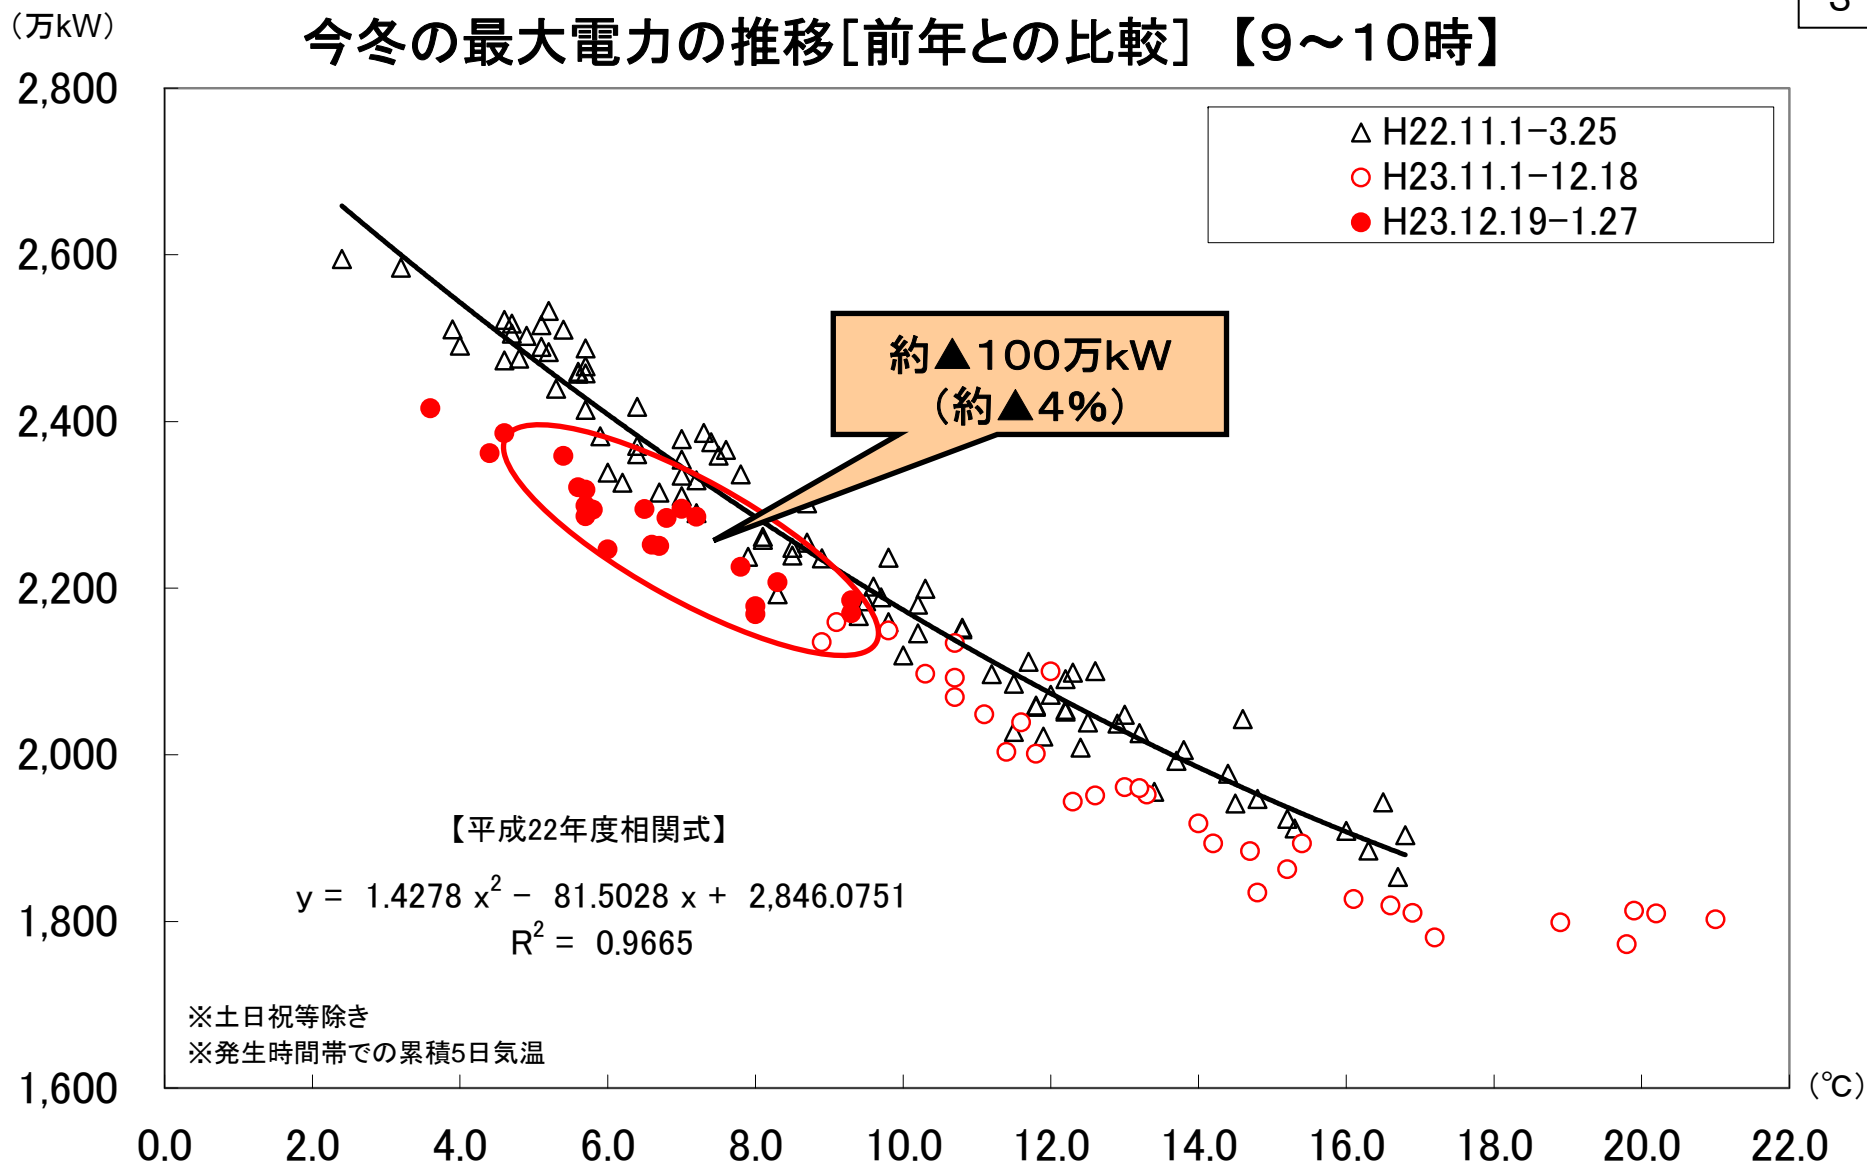

○節電要請期間である12/19から1/27までの実績では、前年と比べて、
平均で約100万kW(約4%)減少しています。この中に節電効果が含まれているものと考えられます。

今冬の最大電力の推移[前年との比較]【18～19時】

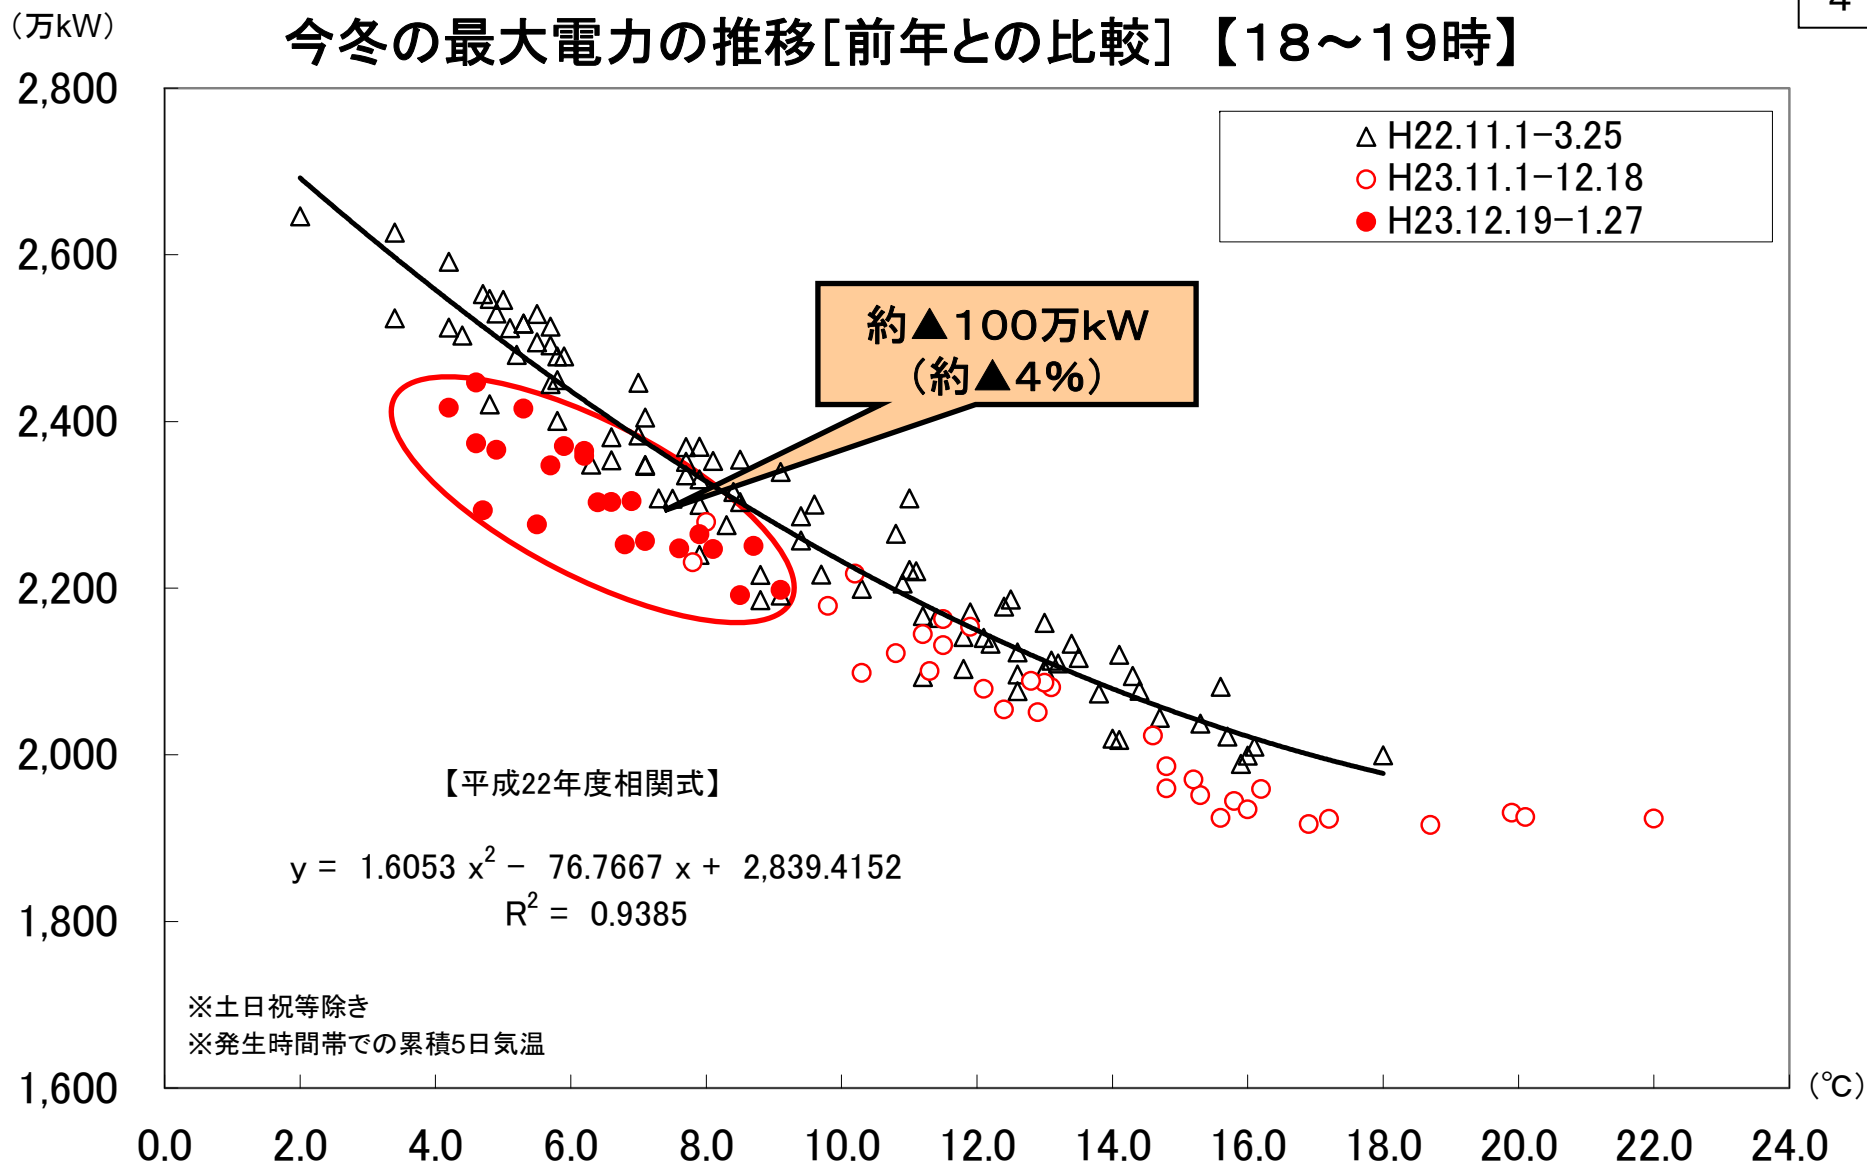

○節電要請期間である12/19から1/27までの実績では、前年と比べて、
平均で約100万kW(約4%)減少しています。この中に節電効果が含まれているものと考えられます。