

# 今冬の需給状況について

平成25年3月26日  
関西電力株式会社

# 「今冬の電力需給情報」の当日予想と実績(平成24年12月)

(単位:万kW)

	月		火		水		木		金		土		日	
当日 予想	3	82%	4	83%	5	87%	6	88%	7	88%	8	80%	9	83%
	需 2,170		需 2,170		需 2,260		需 2,260		需 2,260		需 1,990		需 2,030	
	供 2,619		供 2,587		供 2,593		供 2,552		供 2,557		供 2,478		供 2,444	
実績 (確報値)	81%		85%		86%		89%		88%		83%		86%	
	2,138(17~18時)		2,218(17~18時)		2,237(17~18時)		2,281(17~18時)		2,251(17~18時)		2,070(18~19時)		2,126(18~19時)	
トピックス														
当日 予想	10	94%	11	93%	12	92%	13	91%	14	93%	15	84%	16	75%
	需 2,410		需 2,380		需 2,360		需 2,330		需 2,280		需 1,950		需 1,860	
	供 2,559		供 2,547		供 2,558		供 2,540		供 2,448		供 2,317		供 2,455	
実績 (確報値)	94%		92%		91%		89%		91%		80%		74%	
	2,417(17~18時)		2,364(17~18時)		2,345(17~18時)		2,278(17~18時)		2,237(9~10時)		1,871(17~18時)		1,831(18~19時)	
トピックス														
当日 予想	17	80%	18	80%	19	83%	20	85%	21	82%	22	83%	23	81%
	需 2,190		需 2,260		需 2,350		需 2,320		需 2,230		需 2,050		需 2,040	
	供 2,732		供 2,814		供 2,823		供 2,709		供 2,705		供 2,458		供 2,518	
実績 (確報値)	79%		79%		81%		83%		83%		81%		77%	
	2,170(17~18時)		2,247(17~18時)		2,314(17~18時)		2,275(17~18時)		2,270(17~18時)		2,014(10~11時)		1,956(18~19時)	
トピックス														
当日 予想	24	82%	25	84%	26	86%	27	87%	28	90%	29	74%	30	75%
	需 2,210		需 2,380		需 2,340		需 2,280		需 2,240		需 1,840		需 1,810	
	供 2,669		供 2,806		供 2,711		供 2,599		供 2,488		供 2,458		供 2,395	
実績 (確報値)	82%		83%		86%		87%		91%		71%		71%	
	2,190(18~19時)		2,336(9~10時)		2,349(17~18時)		2,279(9~10時)		2,280(10~11時)		1,763(18~19時)		1,724(18~19時)	
トピックス														
当日 予想	31	73%												
	需 1,750													
	供 2,378													
実績 (確報値)	76%													
	1,815(18~19時)													
トピックス														

※当日予想 ・需…当日9時半更新の予想最大電力 ※実績 ・当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) ※ …節電対象外  
 ・供…当日9時半更新のピーク時供給力

# 「今冬の電力需給情報」の当日予想と実績(平成25年1月)

(単位:万kW)

	月		火		水		木		金		土		日	
当日 予想			1	72%	2	73%	3	75%	4	77%	5	77%	6	76%
	需 1,630		需 1,680		需 1,790		需 1,960		需 1,980		需 2,080			
	供 2,234		供 2,279		供 2,379		供 2,537		供 2,544		供 2,704			
実績 (確報値)	71%		70%		75%		80%		81%		73%			
	1,606(0~1時)		1,607(18~19時)		1,808(19~20時)		2,047(18~19時)		2,071(18~19時)		1,995(18~19時)			
トピックス														
当日 予想	7	80%	8	80%	9	80%	10	87%	11	80%	12	78%	13	76%
	需 2,280		需 2,300		需 2,290		需 2,350		需 2,290		需 2,090		需 1,990	
	供 2,839		供 2,866		供 2,858		供 2,673		供 2,851		供 2,672		供 2,618	
実績 (確報値)	78%		79%		79%		87%		80%		78%		75%	
	2,220(9~10時)		2,288(9~10時)		2,278(9~10時)		2,331(17~18時)		2,296(9~10時)		2,104(10~11時)		1,966(18~19時)	
トピックス														
当日 予想	14	78%	15	79%	16	81%	17	83%	18	88%	19	81%	20	76%
	需 2,160		需 2,290		需 2,340		需 2,370		需 2,450		需 2,160		需 2,010	
	供 2,755		供 2,867		供 2,875		供 2,839		供 2,769		供 2,653		供 2,642	
実績 (確報値)	77%		82%		80%		84%		87%		82%		76%	
	2,122(18~19時)		2,359(18~19時)		2,314(9~10時)		2,385(18~19時)		2,416(17~18時)		2,179(9~10時)		2,015(18~19時)	
トピックス														
当日 予想	21	81%	22	80%	23	78%	24	79%	25	83%	26	79%	27	77%
	需 2,330		需 2,250		需 2,280		需 2,240		需 2,380		需 2,260		需 2,100	
	供 2,843		供 2,811		供 2,892		供 2,834		供 2,838		供 2,857		供 2,716	
実績 (確報値)	82%		81%		77%		78%		81%		75%		77%	
	2,340(9~10時)		2,298(10~11時)		2,234(17~18時)		2,234(9~10時)		2,315(18~19時)		2,169(18~19時)		2,101(18~19時)	
トピックス														
当日 予想	28	82%	29	82%	30	79%	31	82%						
	需 2,380		需 2,330		需 2,200		需 2,230							
	供 2,875		供 2,840		供 2,755		供 2,718							
実績 (確報値)	83%		82%		80%		81%							
	2,391(18~19時)		2,341(9~10時)		2,207(18~19時)		2,204(9~10時)							
トピックス														
			御坊3号機トラブル停止						御坊3号機 運転再開					

※当日予想 ・需…当日9時半更新の予想最大電力 ※実績 ・当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) ※  …節電対象外  
 ・供…当日9時半更新のピーク時供給力

# 「今冬の電力需給情報」の当日予想と実績(平成25年2月)

(単位:万kW)

	月		火		水		木		金		土		日	
当日 予想									1	82%	2	75%	3	76%
	需 2,170		需 1,870		需 1,880		需 2,170		需 1,870		需 1,880		需 1,880	
	供 2,636		供 2,486		供 2,472		供 2,636		供 2,486		供 2,472		供 2,472	
実績 (確報値)	82%		72%		74%		82%		72%		74%		74%	
	2,176(9~10時)		1,793(9~10時)		1,837(18~19時)		2,176(9~10時)		1,793(9~10時)		1,837(18~19時)		1,837(18~19時)	
トピックス	海南4号機トラブル発見													
当日 予想	4	79%	5	79%	6	80%	7	79%	8	87%	9	80%	10	77%
	需 2,200		需 2,250		需 2,280		需 2,280		需 2,420		需 2,160		需 2,010	
	供 2,765		供 2,843		供 2,827		供 2,861		供 2,768		供 2,685		供 2,585	
実績 (確報値)	79%		78%		80%		77%		86%		79%		75%	
	2,193(10~11時)		2,233(18~19時)		2,281(10~11時)		2,225(18~19時)		2,407(18~19時)		2,143(18~19時)		1,952(18~19時)	
トピックス	海南4号機 運転再開													
当日 予想	11	78%	12	87%	13	80%	14	80%	15	82%	16	81%	17	79%
	需 2,070		需 2,350		需 2,280		需 2,260		需 2,300		需 2,150		需 2,080	
	供 2,621		供 2,698		供 2,818		供 2,812		供 2,772		供 2,637		供 2,604	
実績 (確報値)	81%		85%		80%		79%		84%		82%		80%	
	2,127(18~19時)		2,309(18~19時)		2,270(9~10時)		2,244(9~10時)		2,355(11~12時)		2,163(18~19時)		2,099(18~19時)	
トピックス														
当日 予想	18	89%	19	90%	20	82%	21	87%	22	90%	23	78%	24	80%
	需 2,370		需 2,410		需 2,310		需 2,330		需 2,340		需 2,070		需 2,080	
	供 2,647		供 2,656		供 2,813		供 2,651		供 2,575		供 2,639		供 2,591	
実績 (確報値)	91%		91%		82%		89%		90%		78%		81%	
	2,409(10~11時)		2,432(10~11時)		2,329(10~11時)		2,367(18~19時)		2,340(10~11時)		2,067(18~19時)		2,100(19~20時)	
トピックス	今冬最大電力													
当日 予想	25	84%	26	86%	27	80%	28	76%						
	需 2,320		需 2,280		需 2,210		需 2,080							
	供 2,751		供 2,632		供 2,743		供 2,731							
実績 (確報値)	84%		85%		80%		74%							
	2,334(18~19時)		2,261(9~10時)		2,219(9~10時)		2,046(9~10時)							
トピックス														

※当日予想 ・需…当日9時半更新の予想最大電力 ※実績 ・当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) ※ …節電対象外  
 ・供…当日9時半更新のピーク時供給力

# 「今冬の電力需給情報」の当日予想と実績(平成25年3月)

(単位:万kW)

	月	火	水	木	金	土	日
当日 予想					1   76%	2   80%	3   79%
					需 2,070	需 2,030	需 1,990
					供 2,721	供 2,529	供 2,511
実績 (確報値)					75%	80%	79%
					2,046(16~17時)	2,044(18~19時)	1,988(19~20時)
トピックス					舞鶴1号機トラブル停止		
当日 予想	4   82%	5   81%	6   80%	7   79%	8   75%	9   78%	10   79%
	需 2,180	需 2,130	需 2,060	需 2,010	需 1,900	需 1,740	需 1,790
	供 2,638	供 2,625	供 2,573	供 2,523	供 2,506	供 2,208	供 2,259
実績 (確報値)	82%	81%	80%	79%	74%	74%	81%
	2,176(9~10時)	2,146(9~10時)	2,061(9~10時)	1,996(9~10時)	1,856(18~19時)	1,648(18~19時)	1,849(19~20時)
トピックス							
当日 予想	11   82%	12   83%	13   81%	14   83%	15   83%	16   79%	17   80%
	需 2,030	需 2,070	需 1,970	需 2,100	需 2,080	需 1,820	需 1,760
	供 2,453	供 2,491	供 2,413	供 2,521	供 2,489	供 2,279	供 2,198
実績 (確報値)	84%	82%	80%	85%	84%	78%	77%
	2,062(18~19時)	2,059(9~10時)	1,940(17~18時)	2,155(18~19時)	2,093(9~10時)	1,782(19~20時)	1,695(19~20時)
トピックス	舞鶴1号機 運転再開						
当日 予想	18   79%	19   80%	20   79%	21   83%	22   83%	23   78%	24   77%
	需 1,900	需 1,840	需 1,750	需 2,060	需 1,960	需 1,750	需 1,770
	供 2,401	供 2,299	供 2,211	供 2,469	供 2,358	供 2,239	供 2,297
実績 (確報値)	79%	77%	81%	79%	82%	79%	73%
	1,900(16~17時)	1,789(18~19時)	1,803(18~19時)	1,964(18~19時)	1,939(9~10時)	1,774(19~20時)	1,680(19~20時)
トピックス							
当日 予想	25   78%	26   81%	27	28	29	30	31
	需 1,940	需 1,980	需	需			
	供 2,466	供 2,425	供	供			
実績 (確報値)	79%						
	1,950(18~19時)						
トピックス							

※当日予想 ・需…当日9時半更新の予想最大電力 ※実績 ・当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値) ※ …節電対象外  
 ・供…当日9時半更新のピーク時供給力

# 今冬の最大電力の推移[ 対H22年度比 ] 【9～10時】

(万kW)

2,800

2,600


2,400

2,200

2,000

1,800

1,600

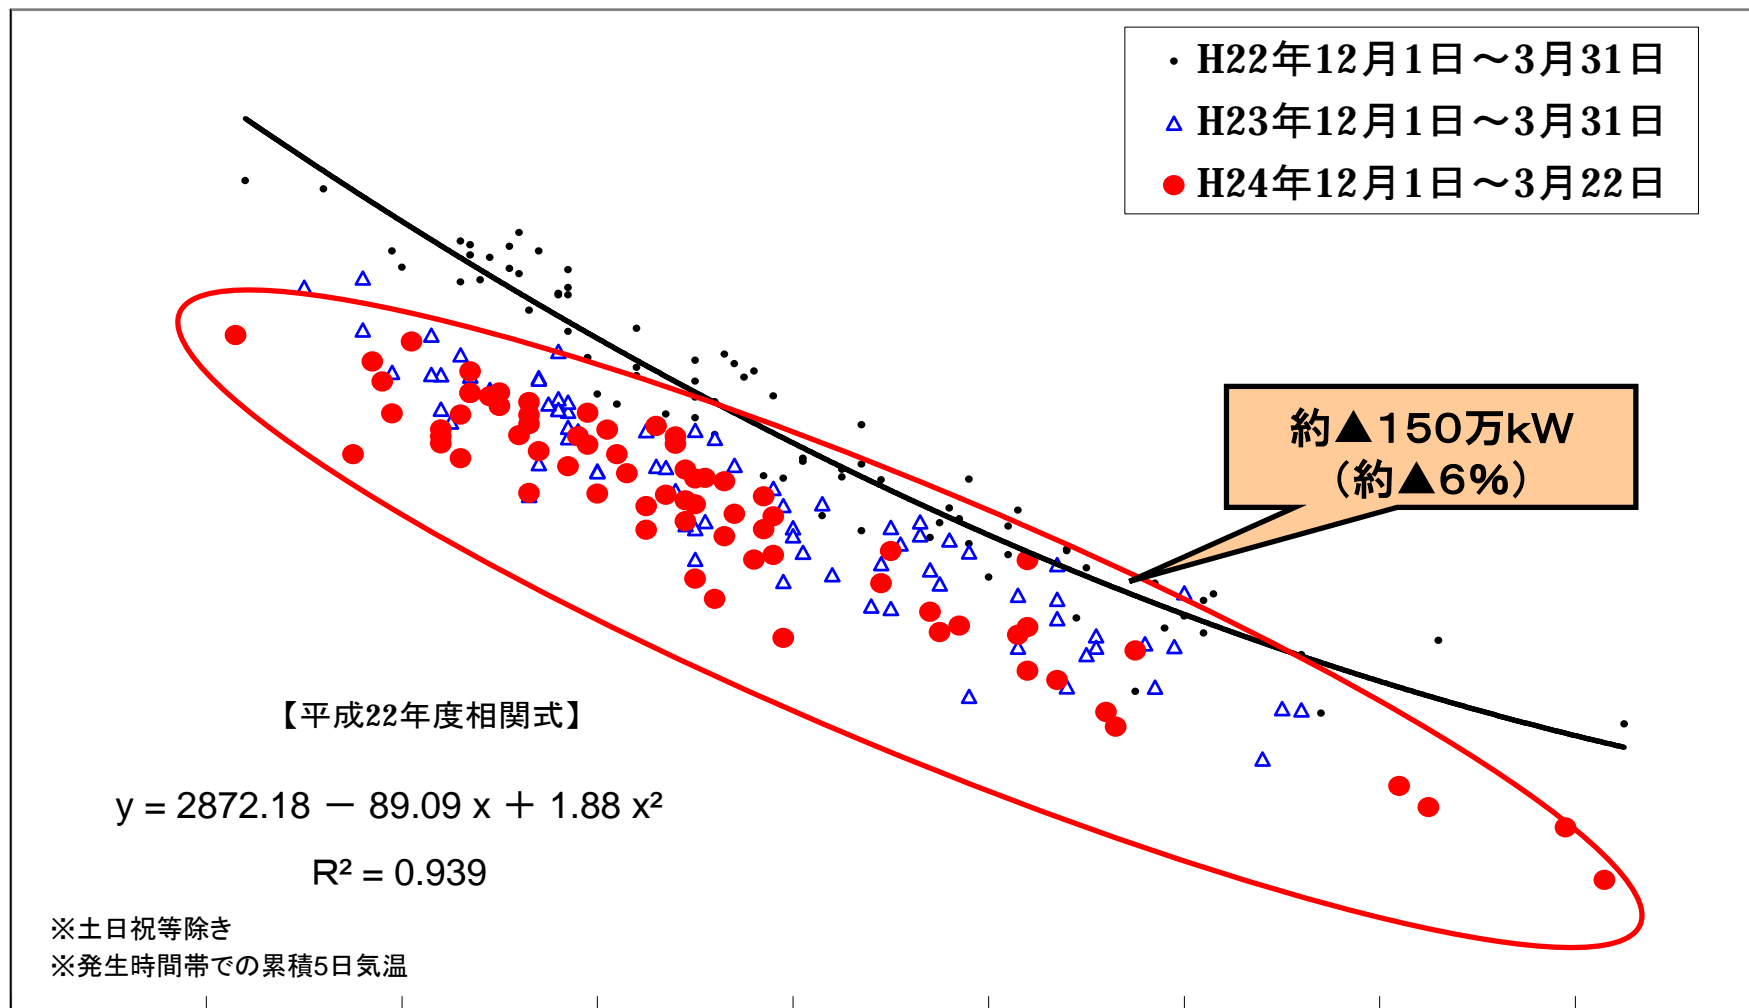

(°C)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0


14.0

16.0

18.0

○12/1から3/22までの実績では、H22年度と比べて、平均で約150万kW(約6%)減少しています。  
この中に節電効果が含まれているものと考えられます。

### 今冬の最大電力の推移[ 対H22年度比 ] 【18~19時】

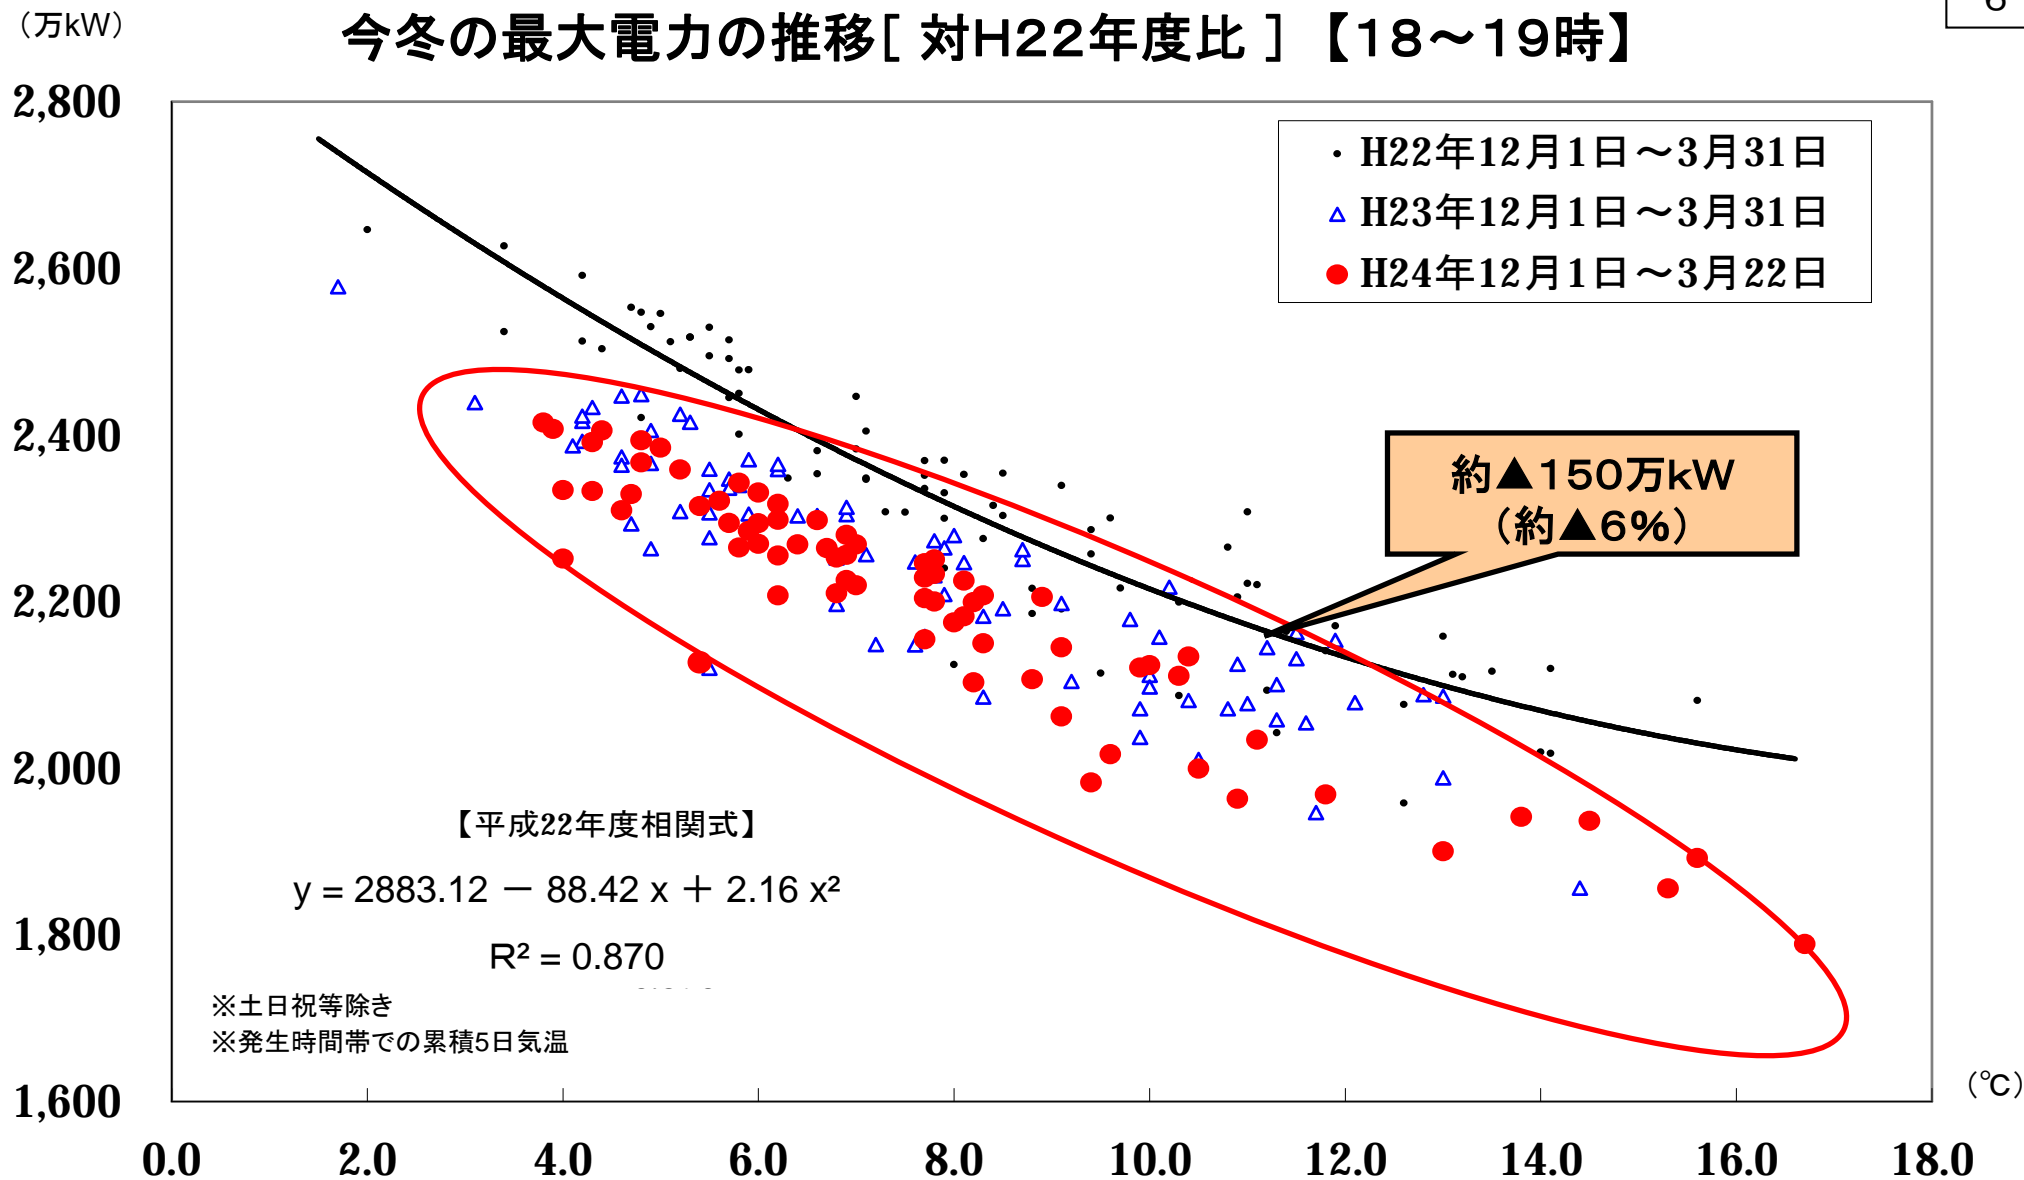

○12/1から3/22までの実績では、H22年度と比べて、平均で約150万kW(約6%)減少しています。  
この中に節電効果が含まれているものと考えられます。