



低レベル放射性廃棄物輸送容器概要図

参考1

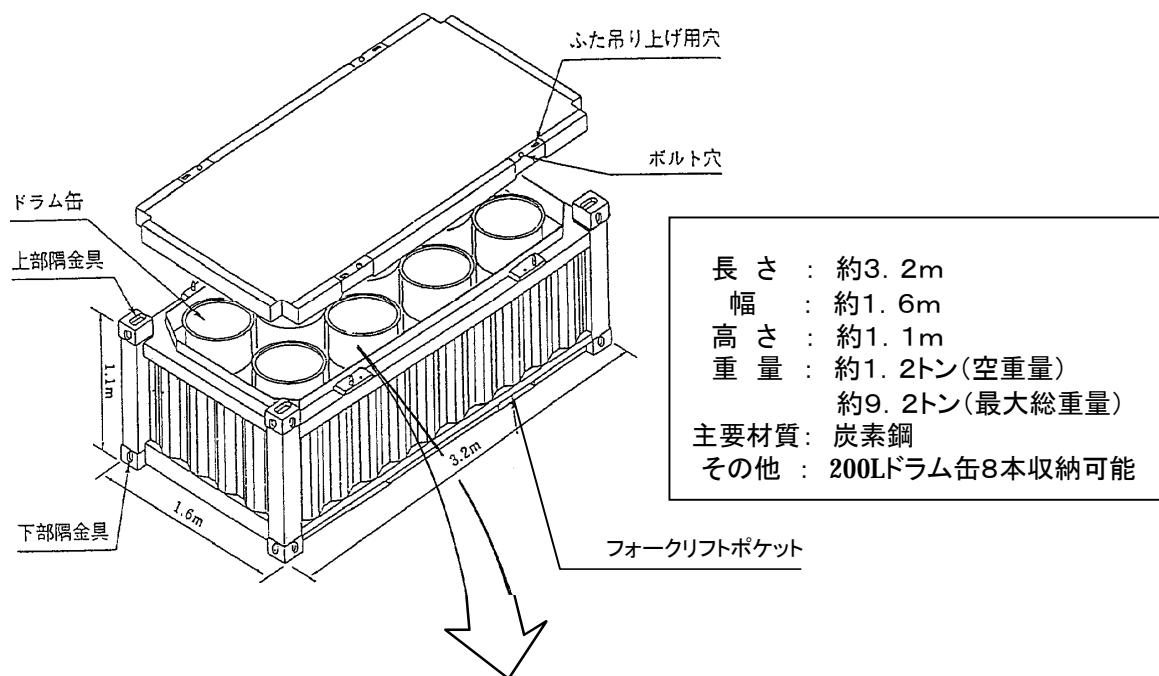

均質固化体

原子力発電所の定期検査時等の工事に伴い発生した低レベル放射性廃棄物で、濃縮廃液等をドラム缶にセメント、アスファルト等を用いて均質・均一に固型化したもの。




濃縮された廃液をセメントまたはアスファルトで固型化したもの

充填固化体

原子力発電所の定期検査時等の工事に伴い発生した、金属類、プラスチック、フィルタ類などの固体状の低レベル放射性廃棄物を種類毎に分別後、必要により切り断ち、圧縮または溶融処理してドラム缶に収納して、セメント系充填材(モルタル)で固型化したもの。


セメント系充填材(モルタル)



圧縮処理した固体状廃棄物

金属類、プラスチック類等

専用ルツボ(キャニスター)



切断処理した固体状廃棄物

金属類、プラスチック類等 金属類、保温材、フィルタ類等

今回輸送対象

溶融処理した固体状廃棄物
(美浜のみ発生)