


姫路第二発電所 応急対策工事概要


添付資料

蒸気タービン図

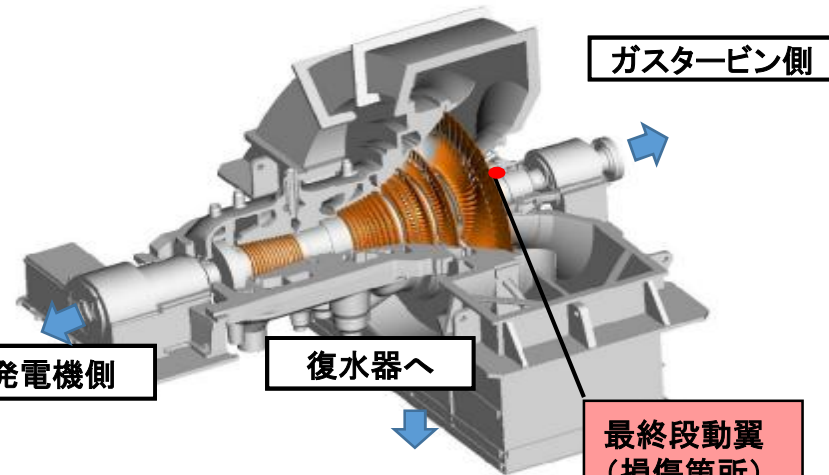


応急対策工事

- 静翼 (Stationary blade)
- 動翼に送る蒸気の流を整えるための翼 (Blade to adjust the flow of steam sent to the moving blade)
- 動翼 (Moving blade)
- ボイラから供給された蒸気を受けて、タービン軸を回転させるための翼 (Blade that receives steam supplied from the boiler to rotate the turbine shaft)

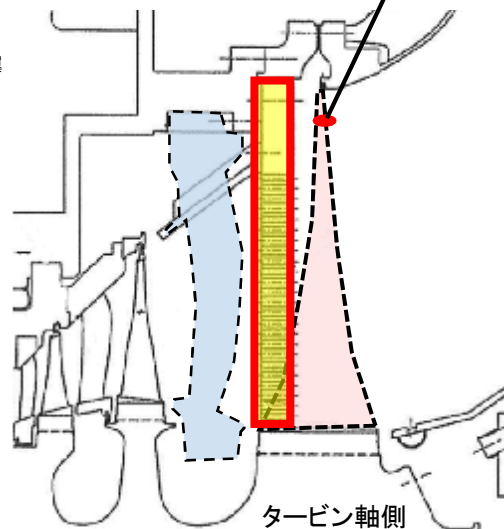

❏ : 取り外し (Removal) ■ : 圧カプレート (Pressure plate)

< 発電所概要 >

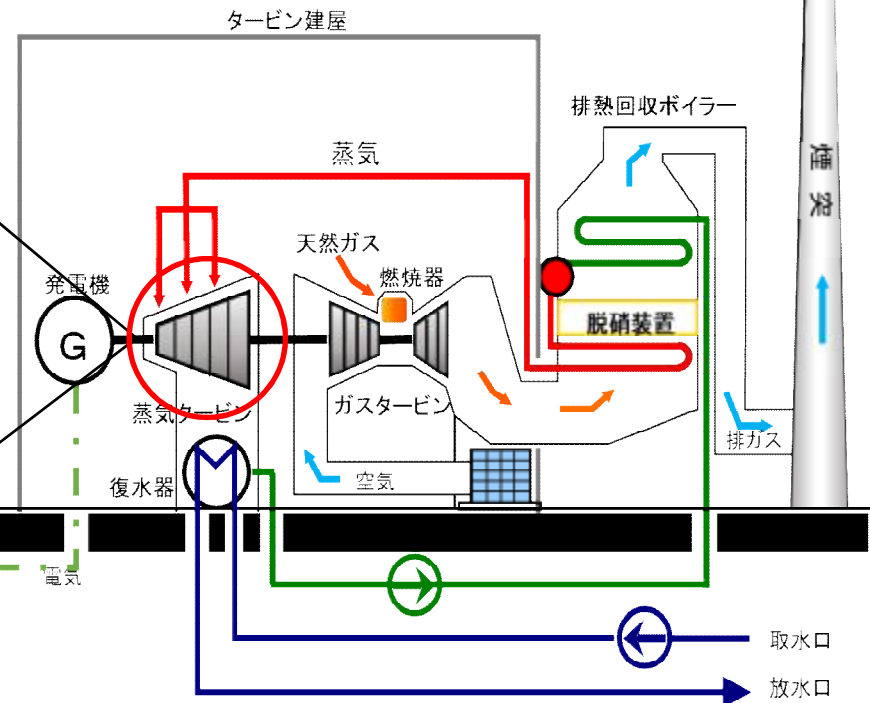

今回取付けた圧カプレート

