



大飯発電所3号機 原子炉補助建屋内での水溜りについて

1. 事象概要

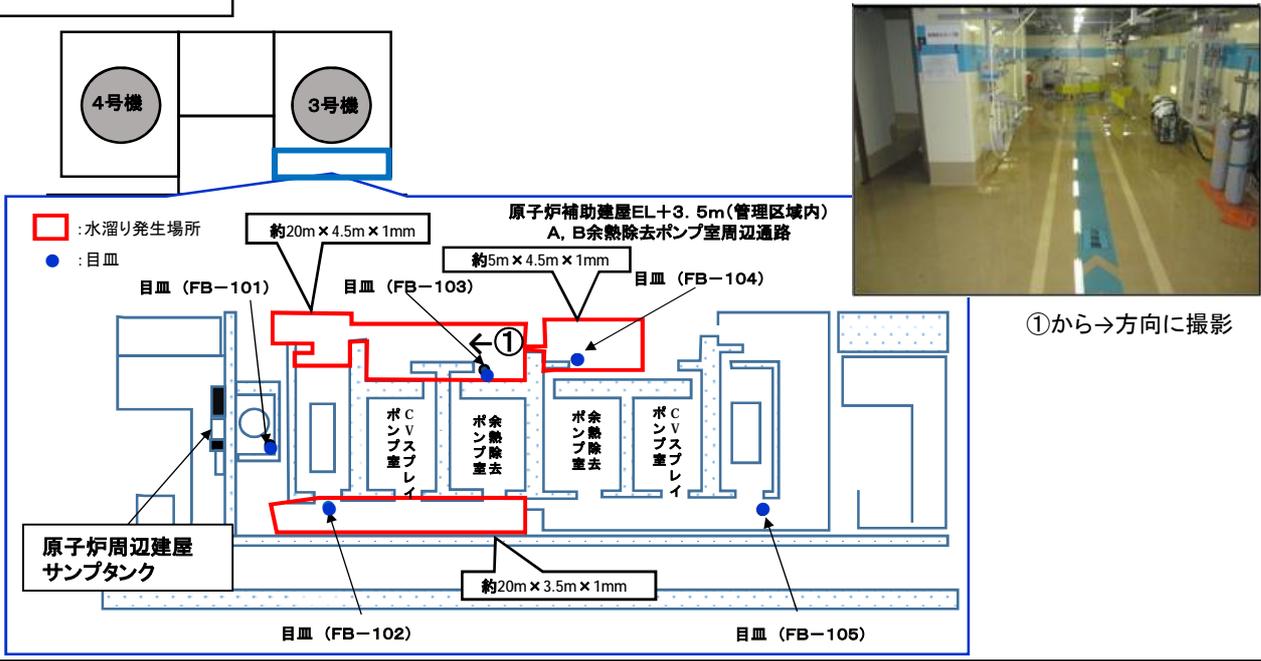

2. 推定原因

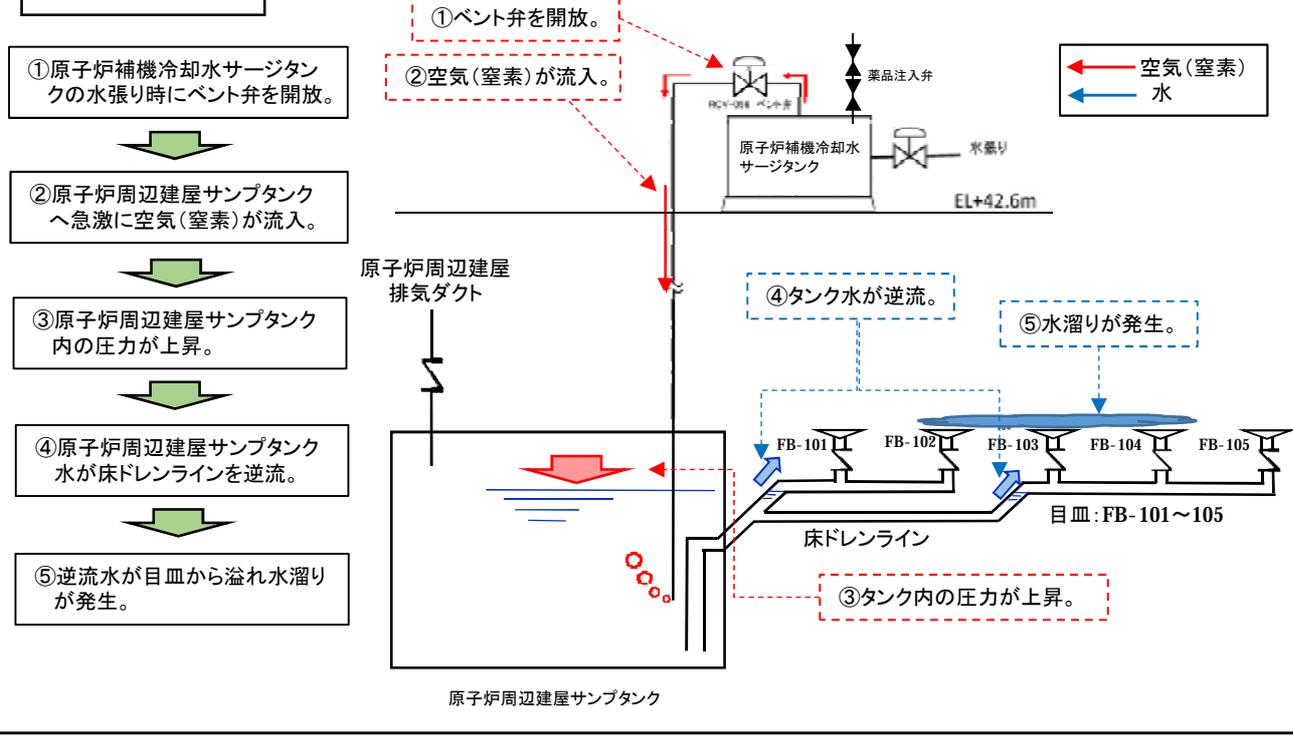

3. 対策

原子炉補機冷却水サージタンクのベント弁開放に伴う原子炉周辺建屋サンプタンク圧力の上昇を防止するため、水張り時の手順を以下のとおり変更し、手順書に反映します。

- (1) 水張り操作前に、今回使用したベント弁とは排気先の異なる別の弁の開放により原子炉補機冷却水サージタンクの減圧操作を行います。
- (2) 対策(1)に併せて、水張り時に流量を調整することにより、タンクの圧力が通常圧力未満になるよう、対策の充実を図ります。