添付資料3

高浜発電所４号機のＭＯＸ燃料設置工事に係る使用前検査申請書の概要

１．検査事項

四号検査：発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になったときに行う発電用原子炉に燃料を挿入した状態での核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設等に係る機能･性能、特性、状態確認検査

五号検査：全ての工事が完了したときに行う最終的な機能・性能、特性、状態確認検査

２．検査を受けようとする工事の工程

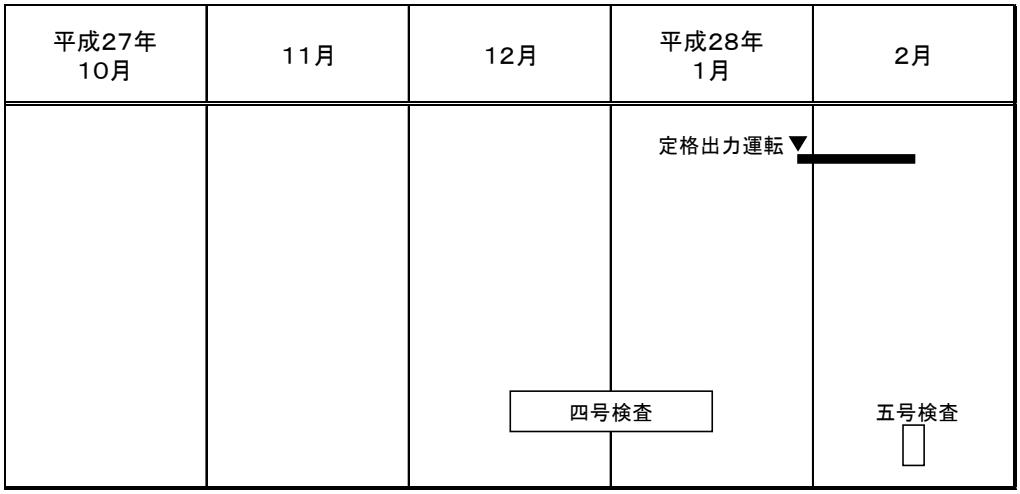

３．申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期

平成２８年２月