高浜発電所　4号機　運転パラメータ（平成28年3月2日12:00時点）

主要パラメータ

原子炉運転モード　5

補助建屋排気筒モニタ
（標準値　8～30）　11.2cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.93）　2.7　MPa

加圧器水位（原子炉保有水）
（標準値　17.0～70.0）　100　%

発電機出力
（標準値　0～930）　－　MW（　0　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7）　99.33　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100）　2.3cps

原子炉出力（炉外核計装指示値）
（標準値　0～100.0）　-　%

1次冷却材温度
（標準値　0～321.0）　79.1　℃

蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）
（標準値　≦2660）　-　MWt（ - %）

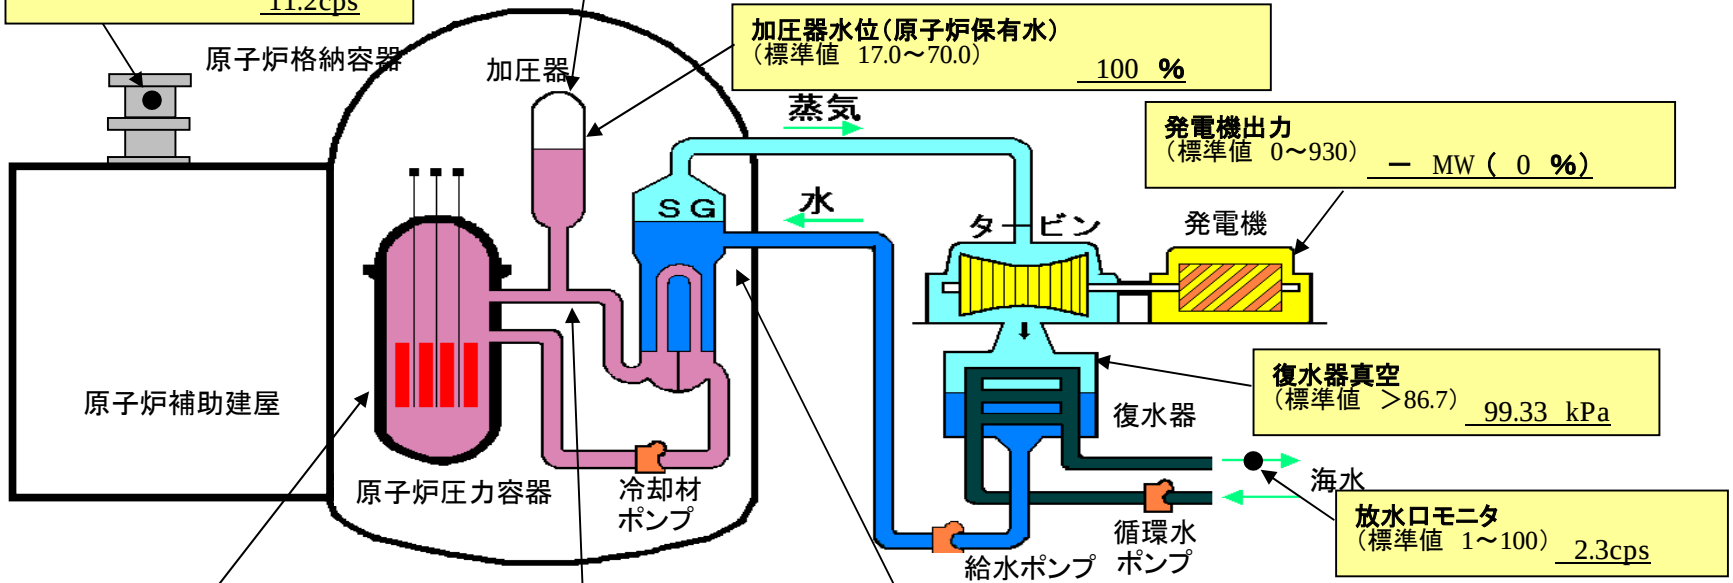

気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所　気象

天候　曇り

風速　4.6　m/s

風向　北西

モニタポスト・モニタステーション　（標準値20～170）

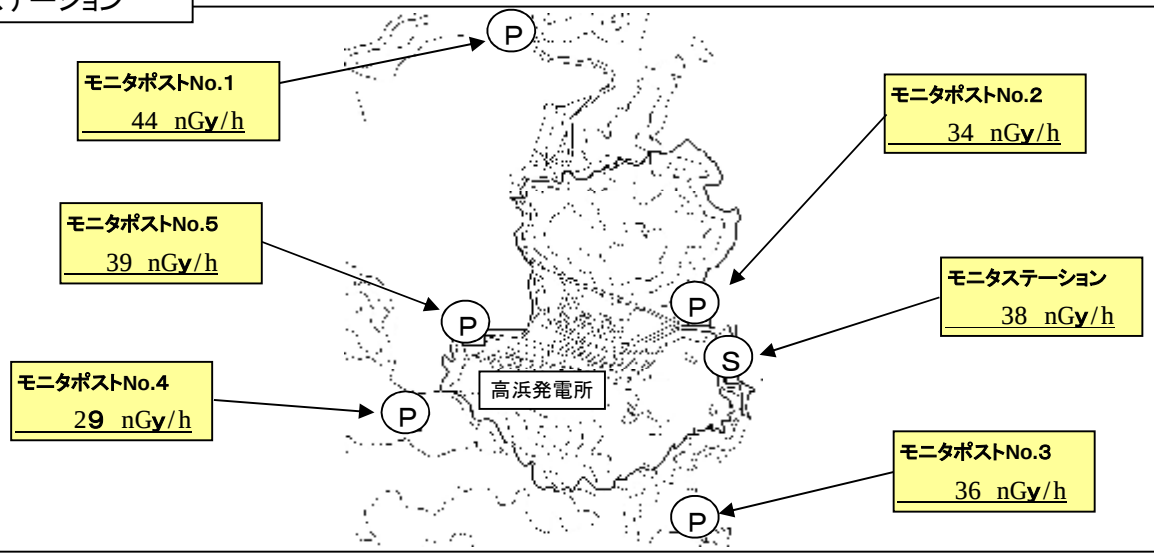

添付資料－2