高浜発電所　4号機　運転パラメータ（平成29年5月19日　13:00時点）

主要パラメータ

原子炉運転モード　2

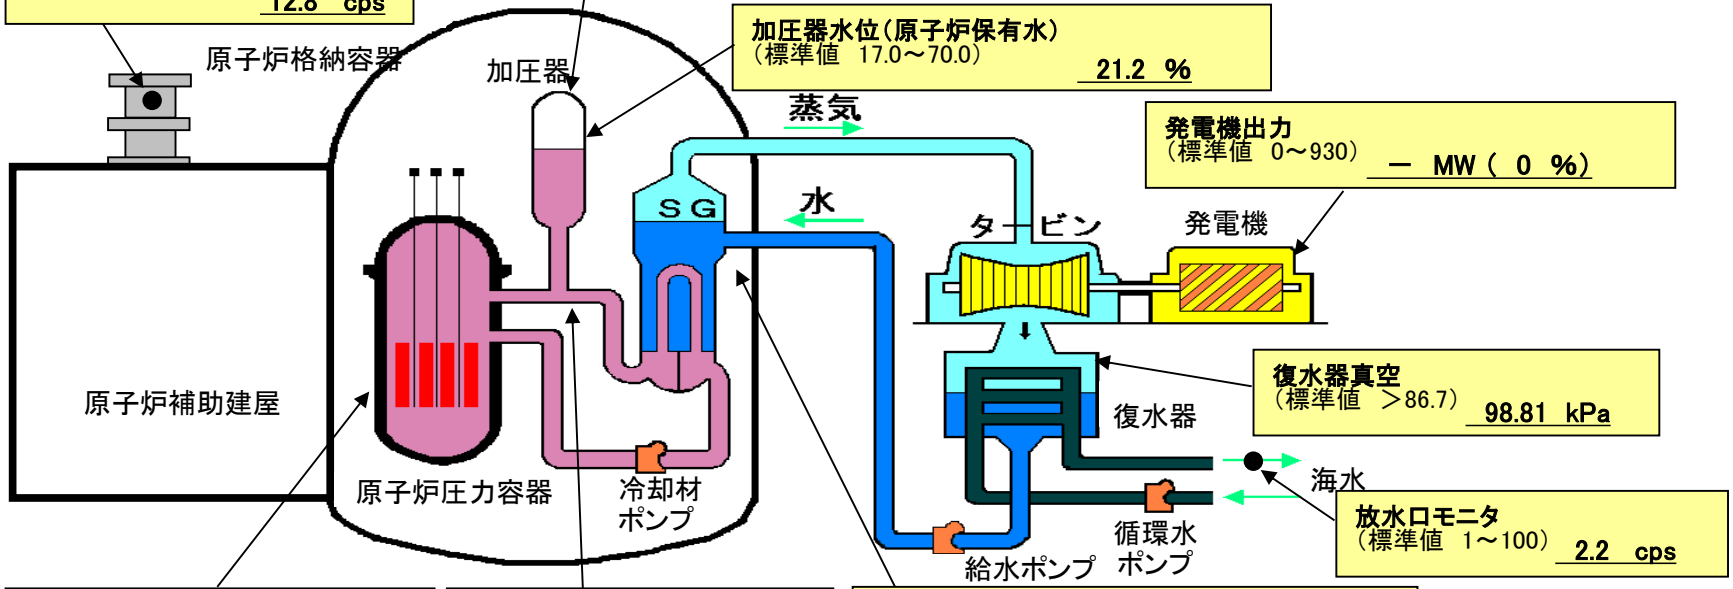

補助建屋排気筒モニタ
（標準値　8～30）　12.8　cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.93）　15.4　MPa

加圧器水位（原子炉保有水）
（標準値　17.0～70.0）　21.2　%

発電機出力
（標準値　0～930）　－　MW（　0　%）

復水器真空
（標準値　＞86.7）　98.81　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100）　2.2　cps

原子炉出力（炉外核計装指示値）
（標準値　0～100.0）　0　%

1次冷却材温度
（標準値　0～321.0）　286.3　℃

蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）
（標準値　≦2660）　－　MWt（ 0.0 %）

気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所　気象

天候	晴れ
風速（平均）	2.5　m/s
風向	東北東

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値20～170）

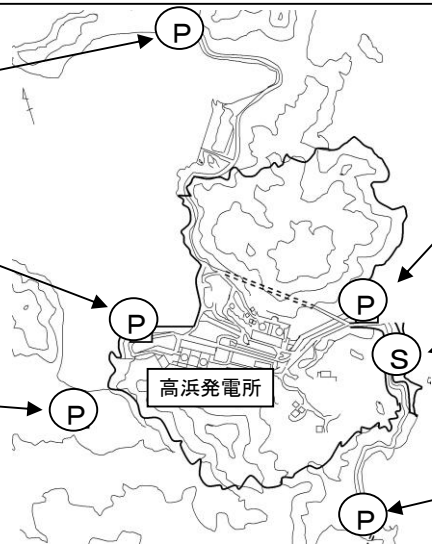

モニタポストNo.1
45　nGy/h

モニタポストNo.2
36　nGy/h

モニタポストNo.5
40　nGy/h

モニタステーション
39　nGy/h

モニタポストNo.4
29　nGy/h

モニタポストNo.3
37　nGy/h

添付資料－2