大飯発電所　3号機　運転パラメータ（平成30年3月18日13:00時点）

添付資料－2

主要パラメータ

原子炉運転モード　モード1

排気筒ガスモニタ
（標準値　8～30cps）　9.2 cps

1次冷却材圧力
（標準値　＜15.94MPa）　15.4 MPa

加圧器水位
（標準値　15.0～70.0%）　40.1 %

発電機出力
（標準値　≦1278.1MW）　740　MW（　62.7　%）

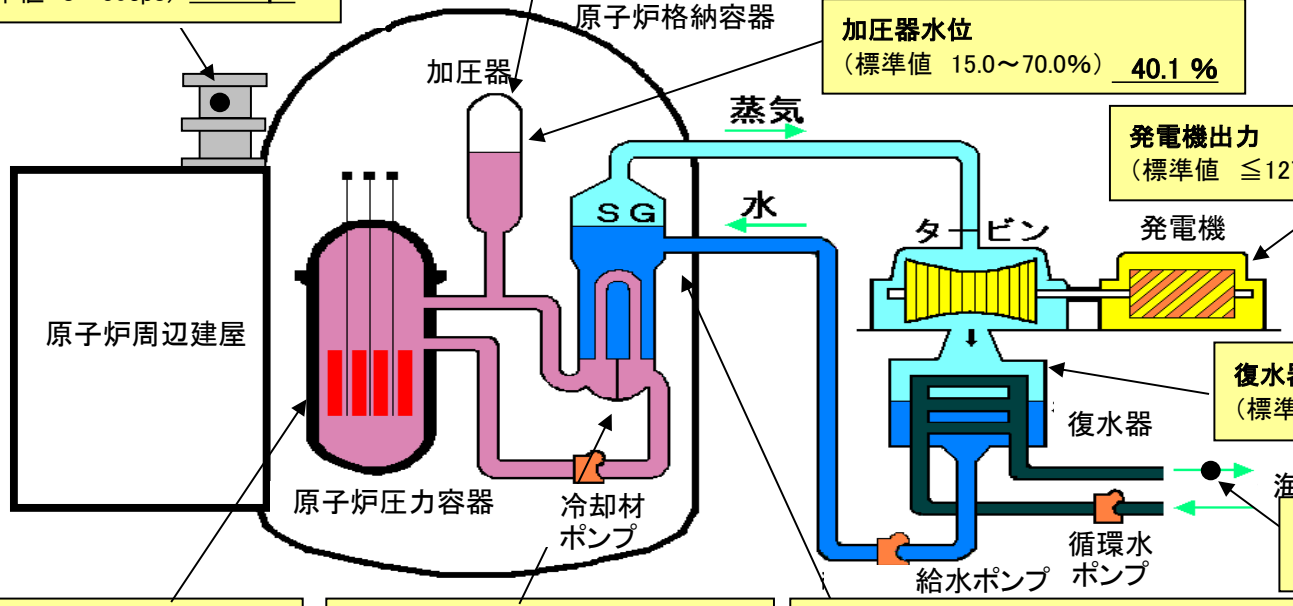

復水器真空
（標準値　＞86.7kPa）　98.94　kPa

放水口モニタ
（標準値　1～100cps）　2.4　cps

原子炉出力
（標準値　＜100.0%）　64.6　%

1次冷却材温度
（標準値　＜324.6℃）　300.2　℃

蒸気発生器熱出力
（標準値　≦3423MWt）　2156.9　MWt（　63.0　%）

気象、モニタポスト・モニタステーション

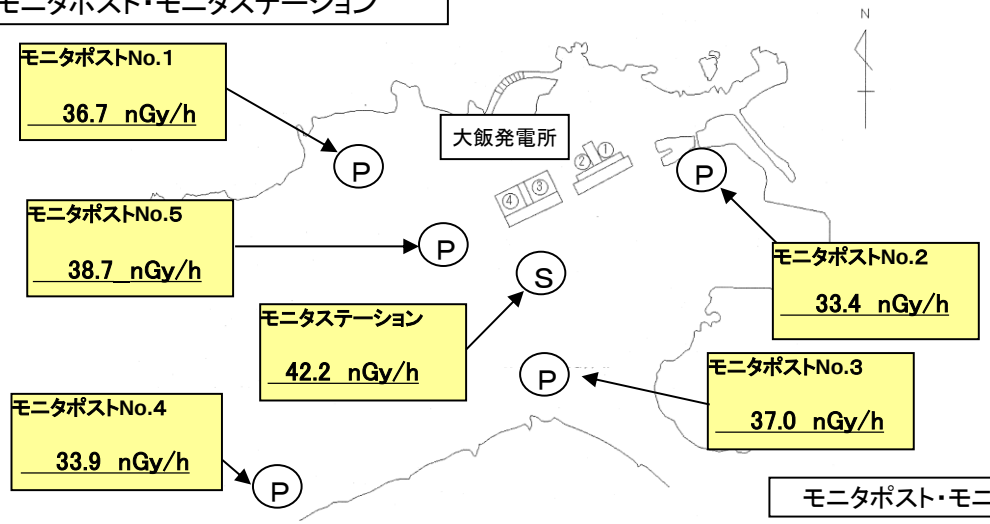

モニタポストNo.1
36.7　nGy/h

モニタポストNo.5
38.7　nGy/h

モニタステーション
42.2　nGy/h

モニタポストNo.4
33.9　nGy/h

モニタポストNo.2
33.4　nGy/h

モニタポストNo.3
37.0　nGy/h

大飯発電所　気象

天候	晴
風速	2.0　m/s
風向	南東

※風向・風速はEL80m

モニタポスト・モニタステーション　（標準値　20～170nGy/h）