


高浜発電所4号機 A蒸気発生器主蒸気流量計の一時的な指示値低下に伴う 運転上の制限の逸脱および復帰について

概略系統図

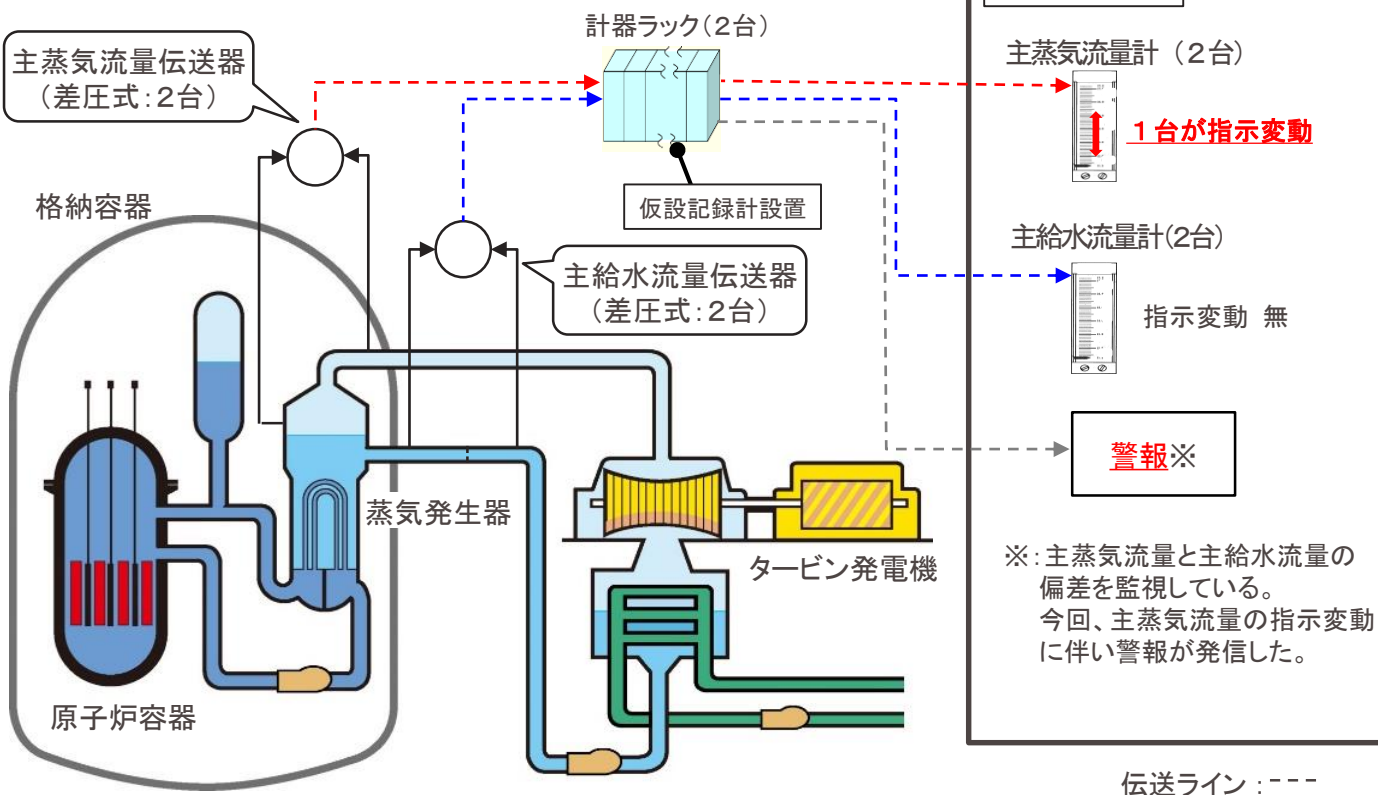

調査結果

○A蒸気発生器主蒸気流量計の指示低下に至った原因について調査した結果、関連パラメータ、伝送器、伝送ケーブル、計器ラックについて、異常は認められませんでした。

このため、9月9日19時20分に当該計器を通常運転状態に復帰させました。

推定原因

○点検の結果、流量計に異常がないこと、および、当該流量計の指示値が復帰して以降、同様の警報は発信しておらず、指示値も正常値と変わらず安定していることから、偶発的に当該流量計の指示値が変動したものと推定しました。

対策

○点検結果に異常はなかったものの、念のため計器ラックの入力カード(電子基板)を予備品に取り替えました。合わせて第22回定期検査で伝送器の取り替えを行います。