


# トラブル対策の検討状況について

## トラブル件数の推移

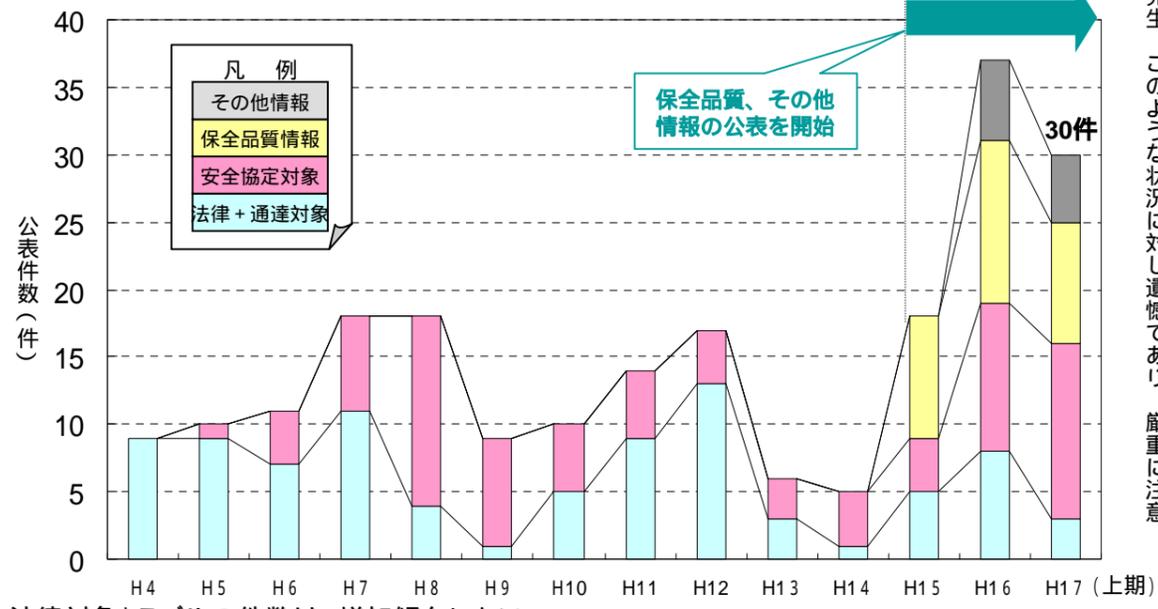


美浜3号機事故を踏まえ、行動計画に基づき再発防止に向けて、各項目で具体的な取り組みを進め、県民の信頼を回復するために取り組んでいる中で、関西電力でトラブルが多く発生。このような状況に対し遺憾であり、嚴重に注意。

## 個別トラブルの原因と対策は業務プロセスと実態を結び検討済み

## 共通要因の分析・抽出・絞込み

H17上期のトラブル30件の要因を、マネジメント(集団)、人(個人)、インターフェース(集団と個人、個人と個人)の該当項目にチェックを入れ、それぞれ要因を書き出して、ブレインストーミングにより主要共通事項を抽出


共通要因	件数
事前検討不足	18
作業管理不足	12
配管減肉	3
偶発事象他	2

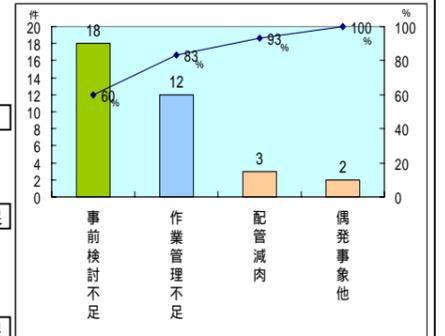

共通要因として、以下を抽出  
 ・事前検討不足: 18件  
 ・作業管理不足: 12件  
 ・配管減肉: 3件  
 ・偶発事象他: 2件

共通要因の絞込み  
 共通の対策により未然防止につながる  
 以下の2つの共通要因について、詳細分析を実施  
 ・事前検討不足  
 ・作業管理不足

## 共通要因の詳細分析、対策の立案

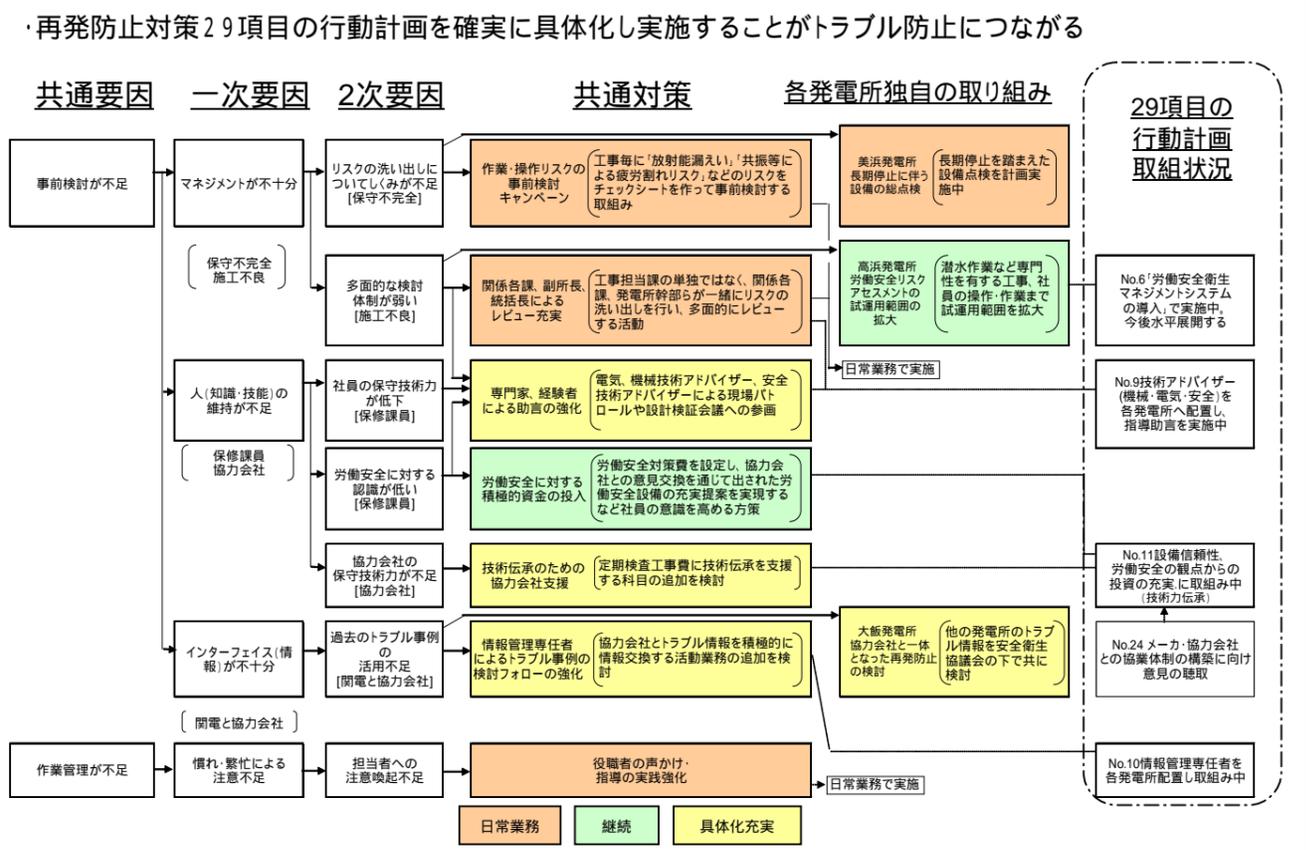

## まとめ

