

今夏の需給状況について

平成24年9月7日
関西電力株式会社

「でんき予報」の当日予想と実績(平成24年7月)

1

(単位: 万kW)

	月	火	水	木	金	土	日
当日予想	2 86% 需 2,140 供 2,470	3 84% 需 2,070 供 2,445	4 86% 需 2,160 供 2,495	5 88% 需 2,070 供 2,352	6 88% 需 2,090 供 2,357	7 87% 需 1,920 供 2,193	8 79% 需 1,730 供 2,170
需要実績(確報値)	84% 2,098(16~17時)	83% 2,053(11~12時)	83% 2,079(13~14時)	87% 2,060(11~12時)	91% 2,145(16~17時)	83% 1,821(11~12時)	78% 1,710(19~20時)
トピックス	節電期間開始 姫路第二4号機 発電停止			大飯3号 発電開始			
当日予想	9 85% 需 2,020 供 2,363	10 88% 需 2,160 供 2,441	11 86% 需 2,190 供 2,520	12 88% 需 2,270 供 2,569	13 86% 需 2,300 供 2,645	14 80% 需 2,070 供 2,577	15 79% 需 2,000 供 2,514
需要実績(確報値)	89% 2,116(16~17時)	90% 2,211(16~17時)	86% 2,180(16~17時)	86% 2,234(11~12時)	87% 2,305(11~12時)	78% 2,014(14~15時)	80% 2,017(19~20時)
トピックス	大飯3号 定格熱出力一定運転開始					姫路第二4号機 通常運転開始	
当日予想	16 79% 需 2,130 供 2,687	17 86% 需 2,450 供 2,831	18 88% 需 2,560 供 2,902	19 90% 需 2,580 供 2,864	20 85% 需 2,450 供 2,851	21 81% 需 2,150 供 2,639	22 81% 需 1,990 供 2,455
需要実績(確報値)	80% 2,167(19~20時)	89% 2,537(16~17時)	87% 2,552(16~17時)	88% 2,547(14~15時)	83% 2,384(14~15時)	79% 2,089(11~12時)	79% 1,961(19~20時)
トピックス	海南2号機 本格運転開始					大飯4号 発電開始	
当日予想	23 83% 需 2,450 供 2,924	24 84% 需 2,450 供 2,886	25 85% 需 2,520 供 2,952	26 84% 需 2,560 供 3,029	27 88% 需 2,650 供 3,008	28 82% 需 2,320 供 2,801	29 85% 需 2,230 供 2,619
需要実績(確報値)	79% 2,327(16~17時)	84% 2,449(14~15時)	85% 2,515(14~15時)	86% 2,632(15~16時)	88% 2,673(16~17時)	84% 2,363(14~15時)	84% 2,220(19~20時)
トピックス			大飯4号 定格熱出力一定運転開始				
当日予想	30 88% 需 2,680 供 3,022	31 89% 需 2,680 供 2,984	<顔マークの考え方>  青：使用率90%未満  黄：使用率90%以上95%未満  赤：使用率95%以上97%以下  赤点減：使用率97%超過				
需要実績(確報値)	87% 2,636(14~15時)	87% 2,613(14~15時)					
トピックス							

※当日予想

- ・需…当日8時更新の予想最大電力
- ・供…当日8時更新のピーク時供給力

※実績

当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値)

※  …節電要請対象外

「でんき予報」の当日予想と実績(平成24年8月)

2

(単位: 万kW)

	月	火	水	木	金	土	日
当日予想			1 87% 需 2,620 供 2,990	2 88% 需 2,620 供 2,959	3 88% 需 2,660 供 2,999	4 85% 需 2,360 供 2,759	5 87% 需 2,170 供 2,488
需要実績(確報値)			86% 2,573(13～14時)	89% 2,650(16～17時)	89% 2,682(15～16時)	83% 2,303(13～14時)	86% 2,151(19～20時)
トピックス							
当日予想	6 85% 需 2,570 供 3,023	7 87% 需 2,650 供 3,026	8 85% 需 2,580 供 3,002	9 86% 需 2,460 供 2,847	10 84% 需 2,450 供 2,890	11 80% 需 2,230 供 2,768	12 79% 需 1,970 供 2,468
需要実績(確報値)	87% 2,634(14～15時)	85% 2,590(11～12時)	80% 2,411(14～15時)	85% 2,433(16～17時)	85% 2,477(14～15時)	77% 2,132(11～12時)	83% 2,064(19～20時)
トピックス			姫一GT1号 発電開始	赤穂発電所2号機取水口のスクリーン駆動用チェーンの損傷による出力抑制			
当日予想	13 83% 需 2,040 供 2,455	14 84% 需 2,000 供 2,379	15 82% 需 2,060 供 2,500	16 83% 需 2,190 供 2,635	17 87% 需 2,410 供 2,741	18 82% 需 2,290 供 2,784	19 80% 需 2,170 供 2,695
需要実績(確報値)	84% 2,071(19～20時)	81% 1,948(19～20時)	80% 2,003(19～20時)	83% 2,206(16～17時)	92% 2,522(15～16時)	77% 2,329(13～14時)	76% 2,070(19～20時)
トピックス	姫一GT2号 発電開始						
当日予想	20 82% 需 2,450 供 2,984	21 87% 需 2,580 供 2,943	22 87% 需 2,600 供 2,986	23 87% 需 2,590 供 2,945	24 88% 需 2,680 供 3,017	25 86% 需 2,310 供 2,662	26 79% 需 2,170 供 2,729
需要実績(確報値)	83% 2,493(15～16時)	86% 2,549(14～15時)	86% 2,589(14～15時)	89% 2,635(14～15時)	83% 2,511(11～12時)	85% 2,276(14～15時)	80% 2,192(19～20時)
トピックス							
当日予想	27 88% 需 2,540 供 2,855	28 87% 需 2,600 供 2,970	29 87% 需 2,540 供 2,896	30 86% 需 2,470 供 2,848	31 85% 需 2,550 供 2,997	<顔マークの考え方> 青：使用率90%未満 赤：使用率95%以上97%以下 黄：使用率90%以上95%未満 赤点滅：使用率97%超過	
需要実績(確報値)	89% 2,554(14～15時)	85% 2,554(14～15時)	83% 2,422(11～12時)	90% 2,579(14～15時)	86% 2,581(14～15時)		
トピックス							

※当日予想

- ・需…当日8時更新の予想最大電力
- ・供…当日8時更新のピーク時供給力

※実績

当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値)

※…節電要請対象外

「でんき予報」の当日予想と実績(平成24年9月)

3

(単位: 万kW)

	月	火	水	木	金	土	日
当日予想						1 78%  2 78% 	
需要実績(確報値)						需 2,170 供 2,768	需 2,090 供 2,655
ヒックス						76% 2,120(13~14時)	74% 1,972(19~20時)
当日予想	3 82% 	4 84% 	5 83% 	6 81% 	7 85% 		
需要実績(確報値)	需 2,390 供 2,907	需 2,420 供 2,859	需 2,490 供 2,977	需 2,400 供 2,956	需 2,460 供 2,883		
ヒックス	80% 2,353(14~15時)	83% 2,394(15~16時)	83% 2,482(14~15時)	80% 2,366(15~16時)			
当日予想							
需要実績(確報値)							
ヒックス							
当日予想							
需要実績(確報値)							
ヒックス							
当日予想							
需要実績(確報値)							
ヒックス							
当日予想							
需要実績(確報値)							
ヒックス							

<顔マークの考え方>

-  青：使用率90%未満
-  赤：使用率95%以上97%以下
-  黄：使用率90%以上95%未満
-  赤点減：使用率97%超過

※当日予想


- ・需…当日8時更新の予想最大電力
- ・供…当日8時更新のピーク時供給力

※実績

当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値)

※  …節電要請対象外

14～15時の最大電力の比較〔対H22年比〕

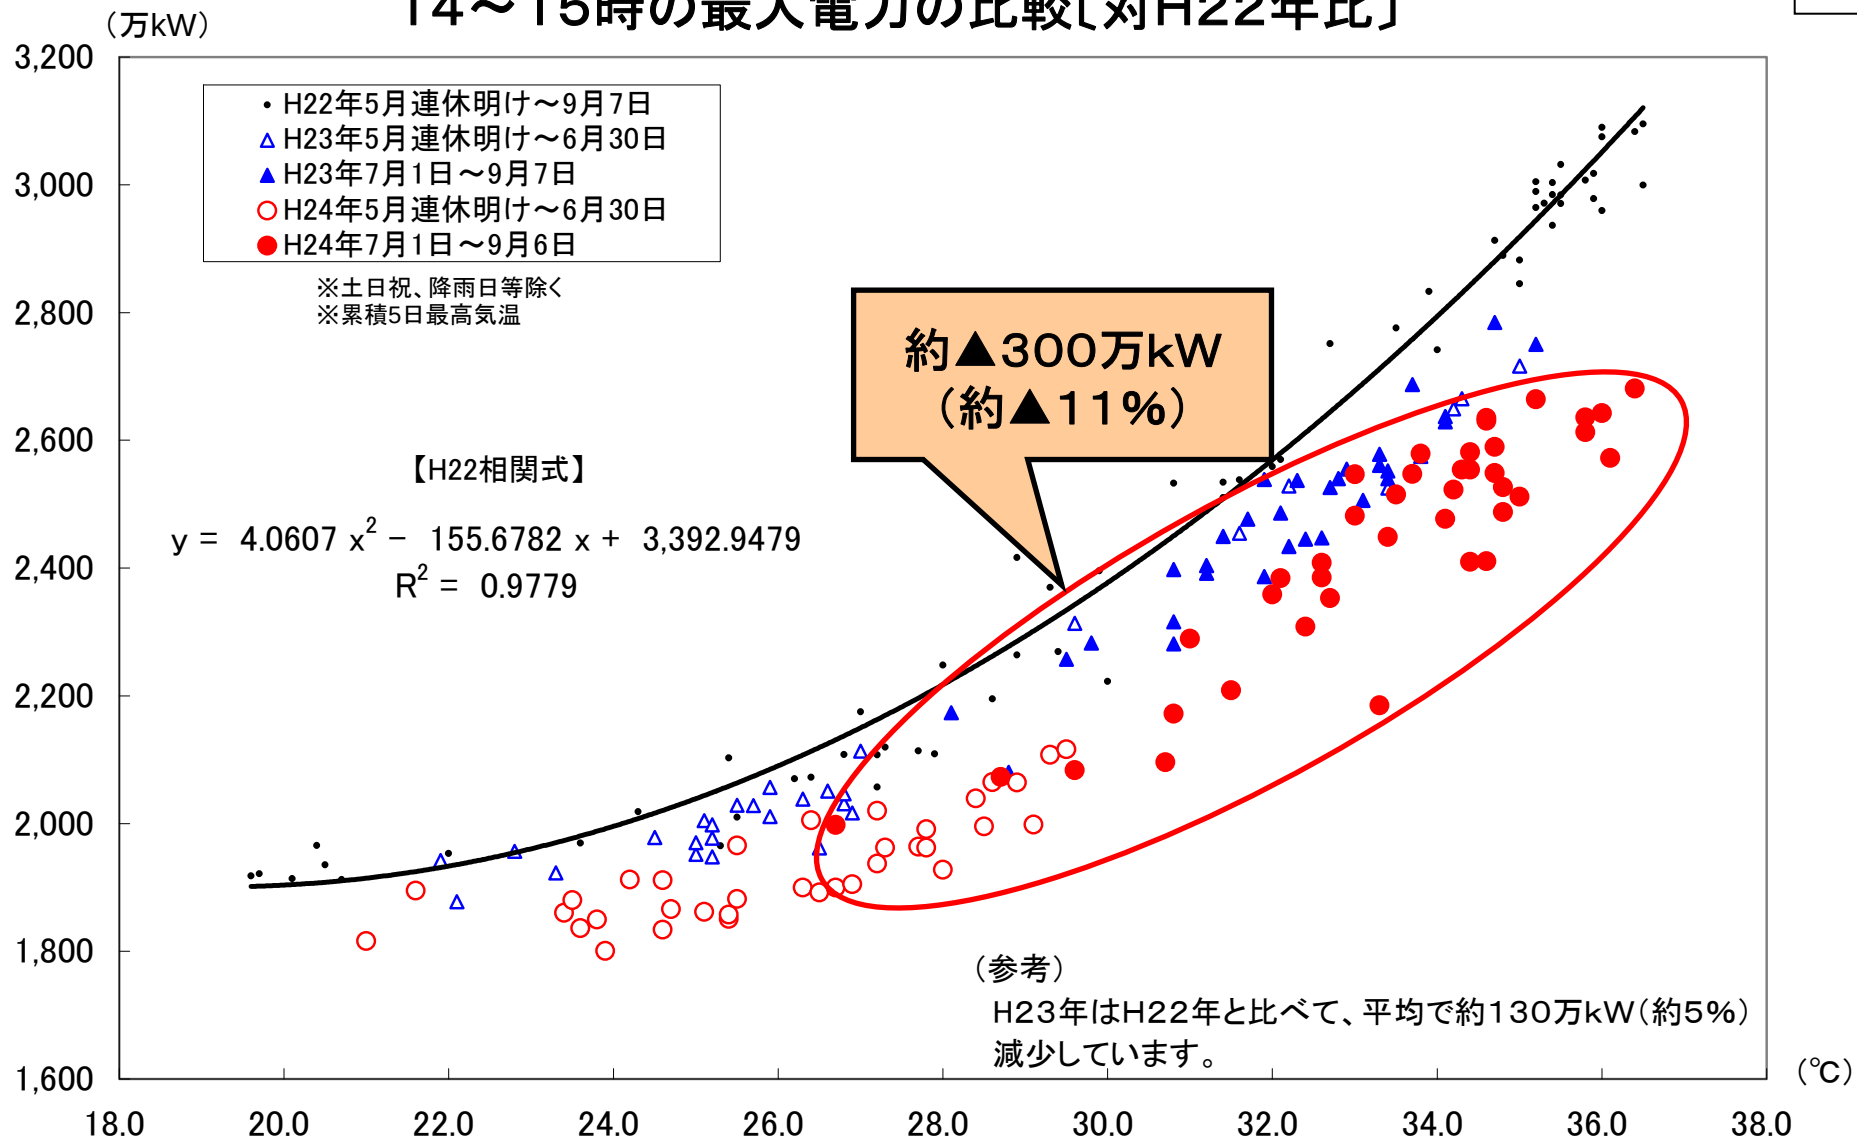

○節電をお願いさせていただいた期間である7／2から9／6までの実績では、H22年と比べて、
平均で約300万kW(約11%)減少しています。この中に節電効果が含まれているものと考えられます。