



推定メカニズム

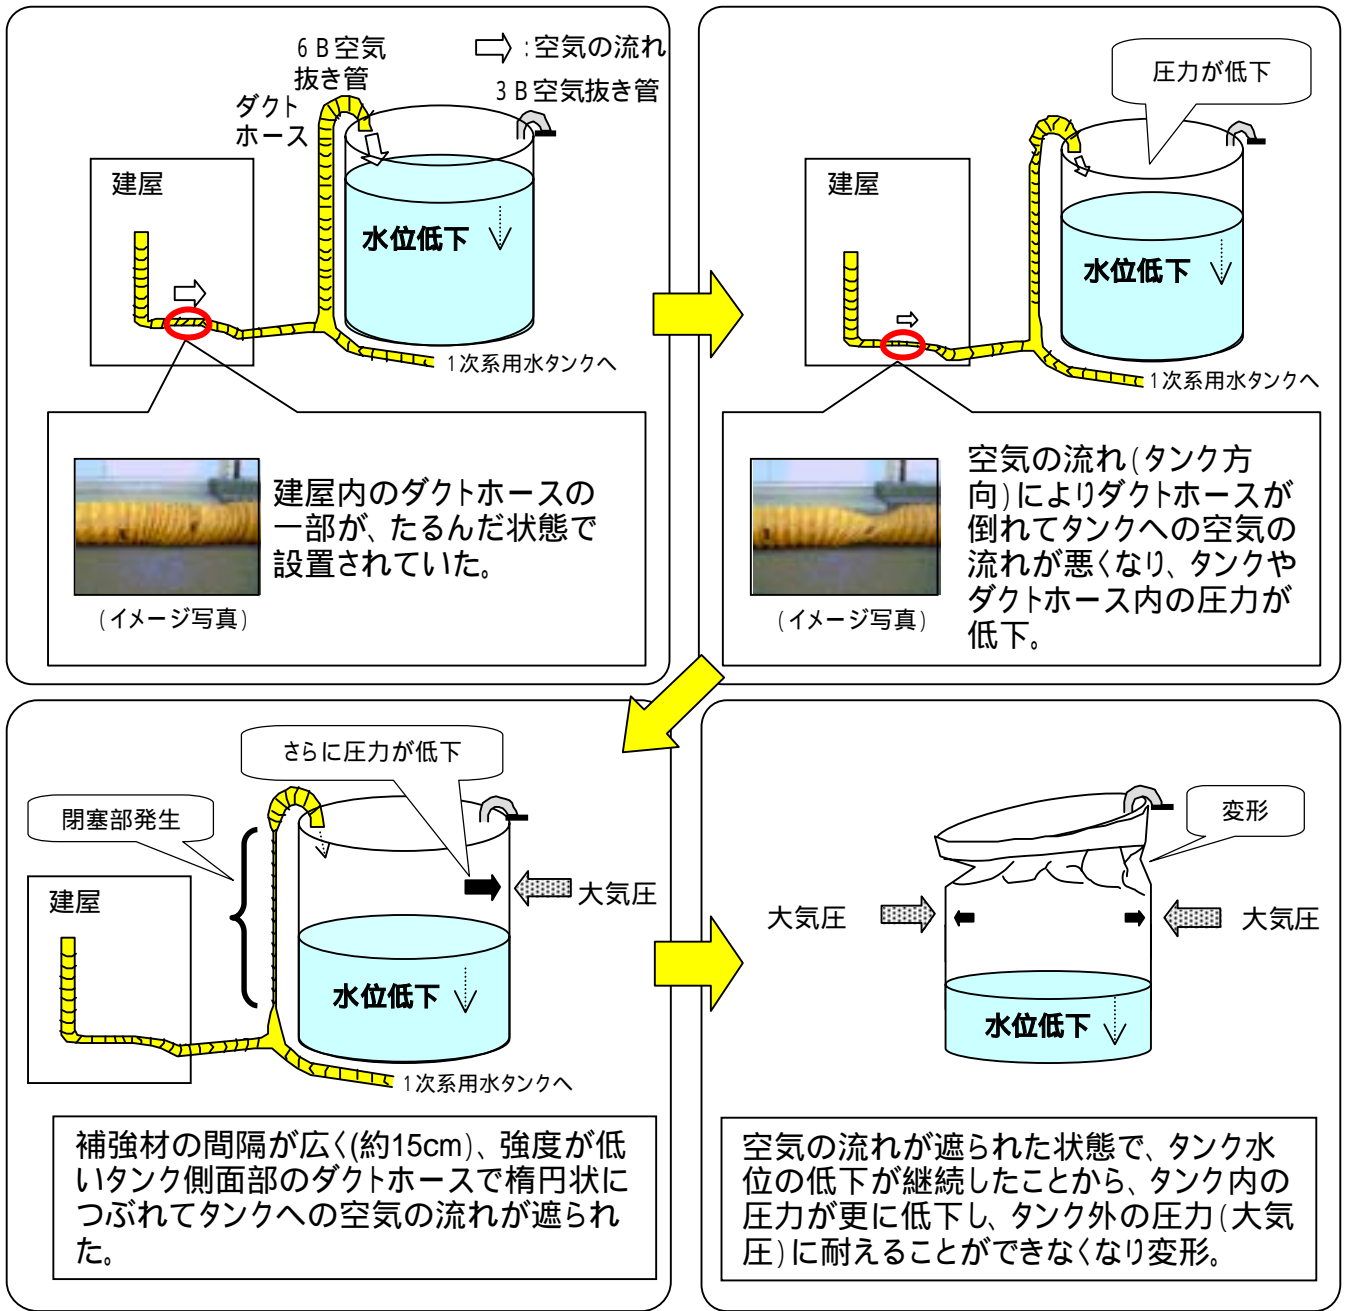

対 策

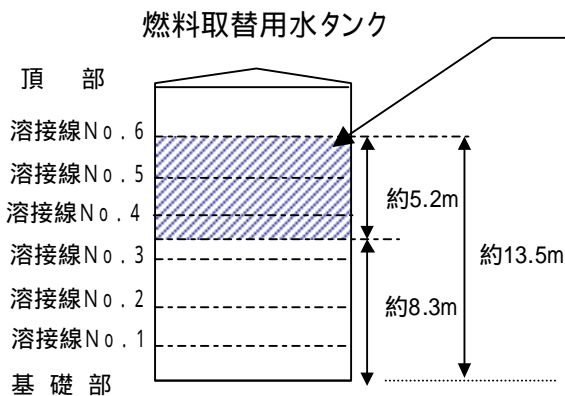

変形した範囲を同仕様の胴板に取り替える。

6 B 空気抜き管への仮設ダクトホースの取り付けと、3 B 空気抜き管の目張りは、タンク水位上昇時のみとする運用を、放射線管理に関する発電所内規則および当該工事の工事仕様書等に明確に記載する。