

1 kW級発電システムおよび耐久性試験結果

1 kW級発電システム




1 kW級発電モジュール

1 kW級発電システム耐久性試験結果

項目	試験結果
燃料	都市ガス
出力 (AC)	1015W
発電効率 (LHV)	45.3%
電圧低下率	0% / 1000時間

1 kW級発電システム電圧推移

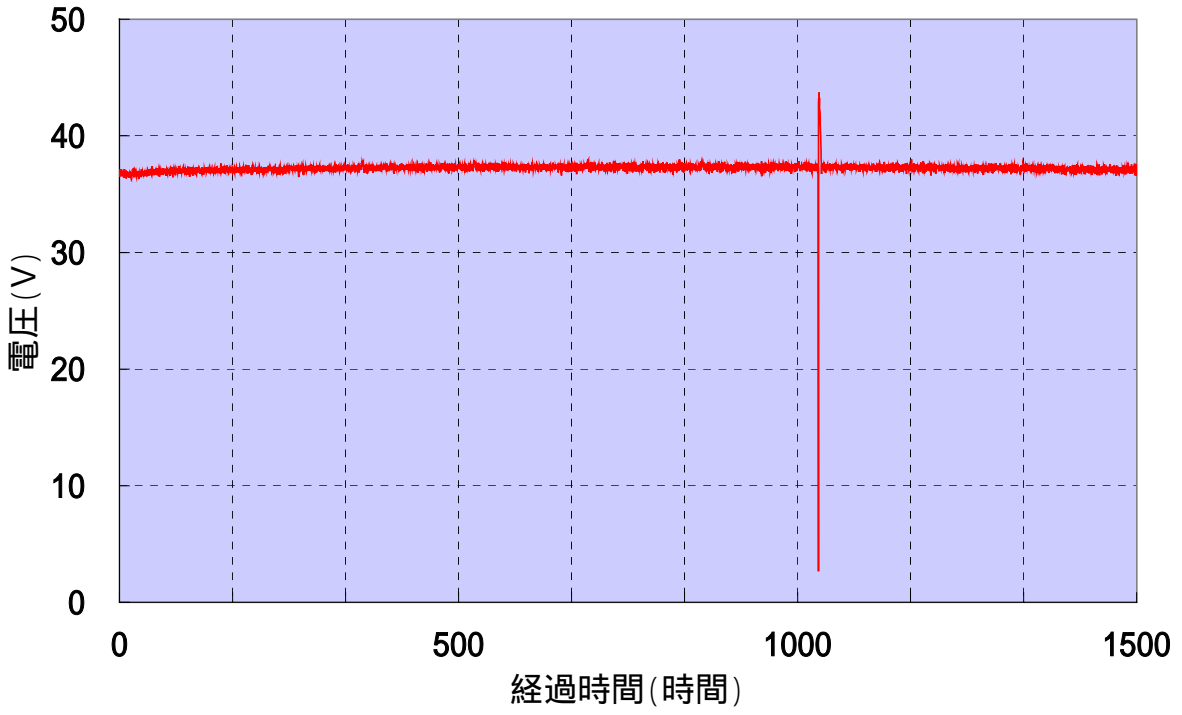

停止・再起動