美浜発電所3号機　第２１回定期検査作業工程（主要作業）

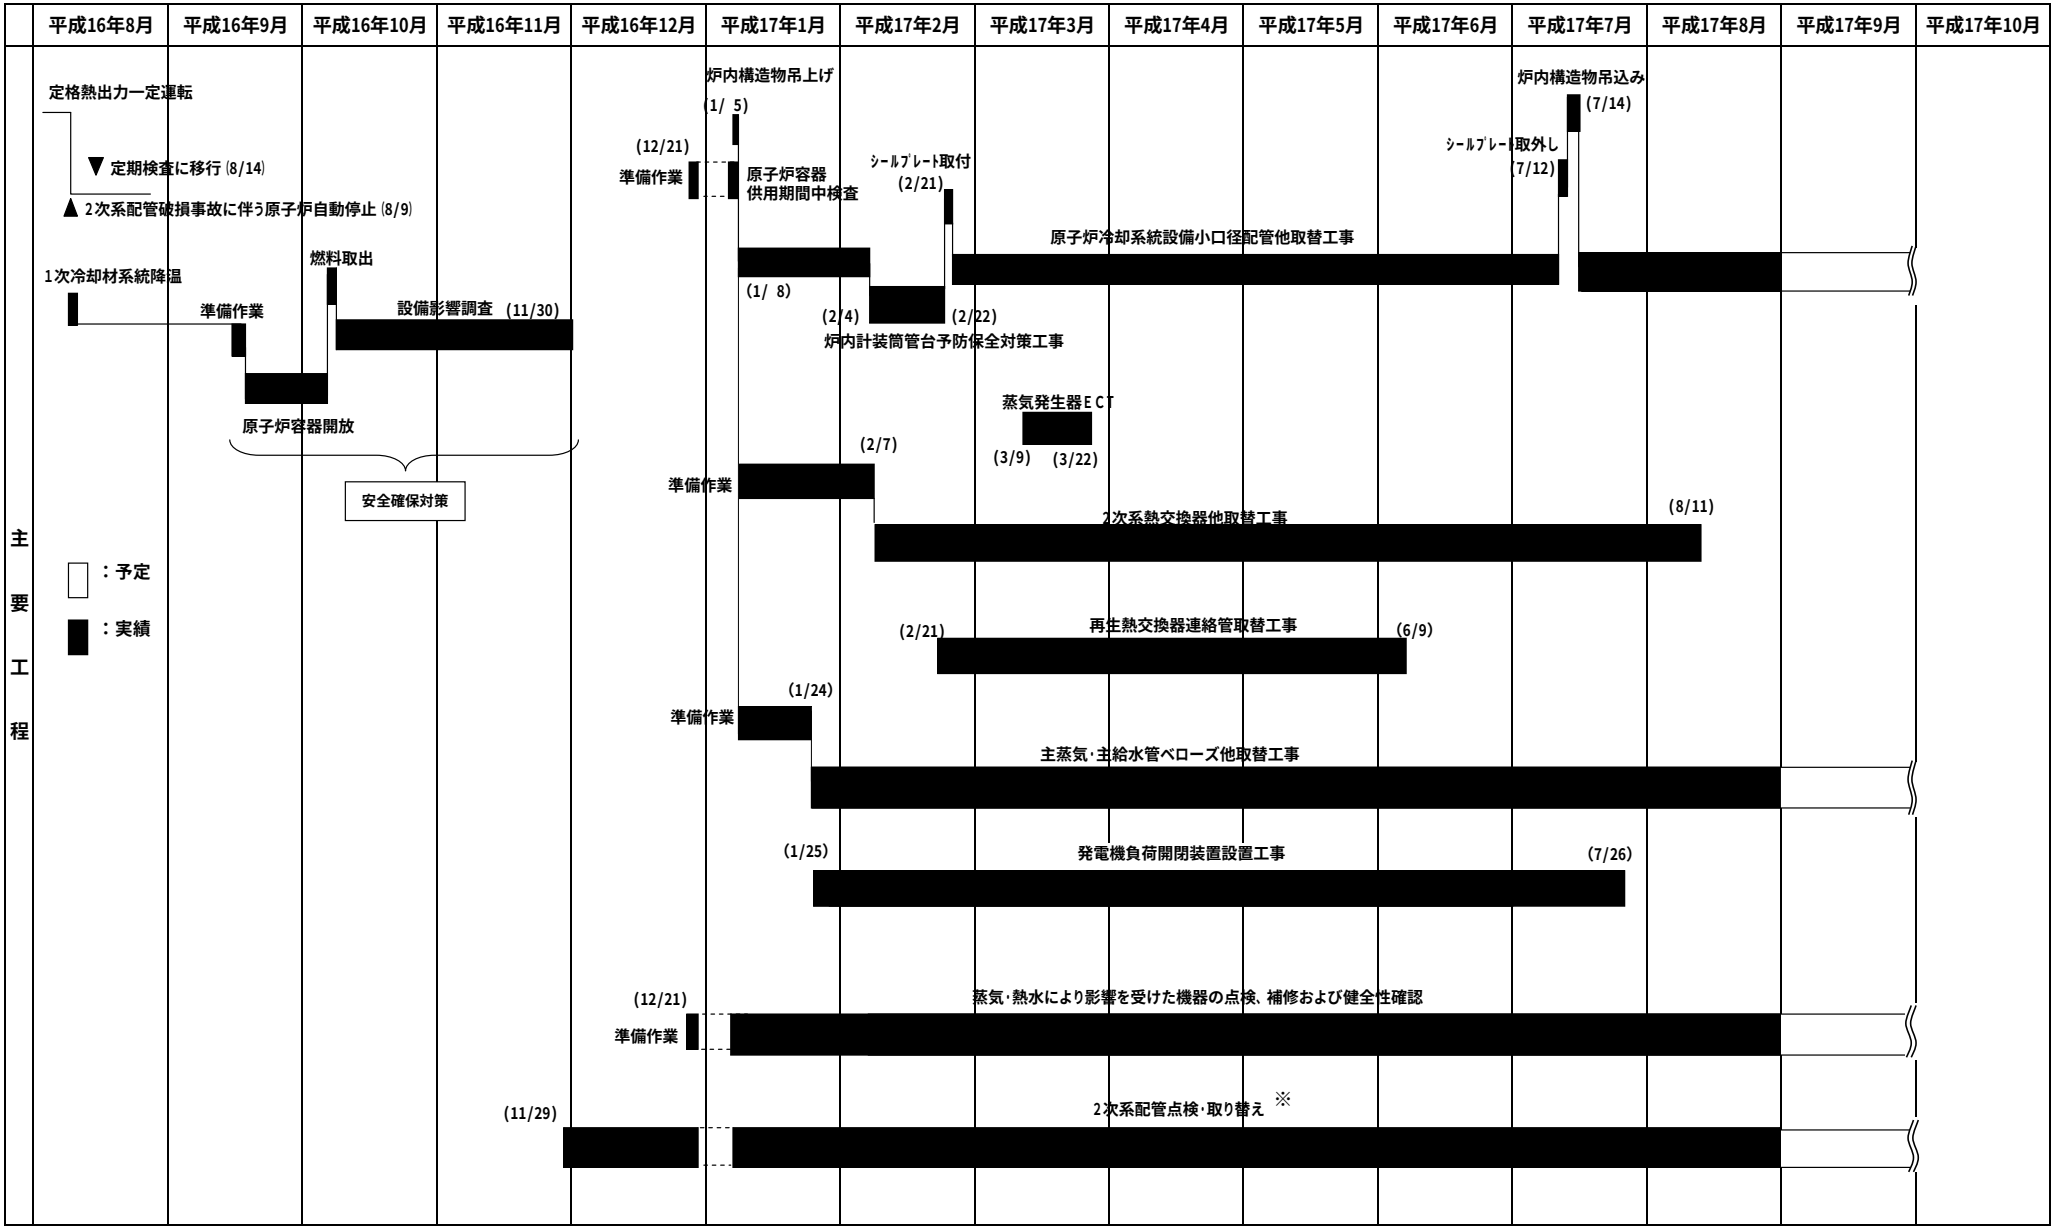

（注）：平成１７年10月以降の工程は未定です。なお、上記工程については変更になる場合があります。

※　：２次系配管点検の工程には、余寿命評価作業及び配管取替作業、取り替え後の健全性確認を含みます。（事故発生の復水配管の取替えについては、準備が整い次第取替作業を実施します。）