


## 美浜発電所3号機 第21回定期検査作業工程(主要作業)

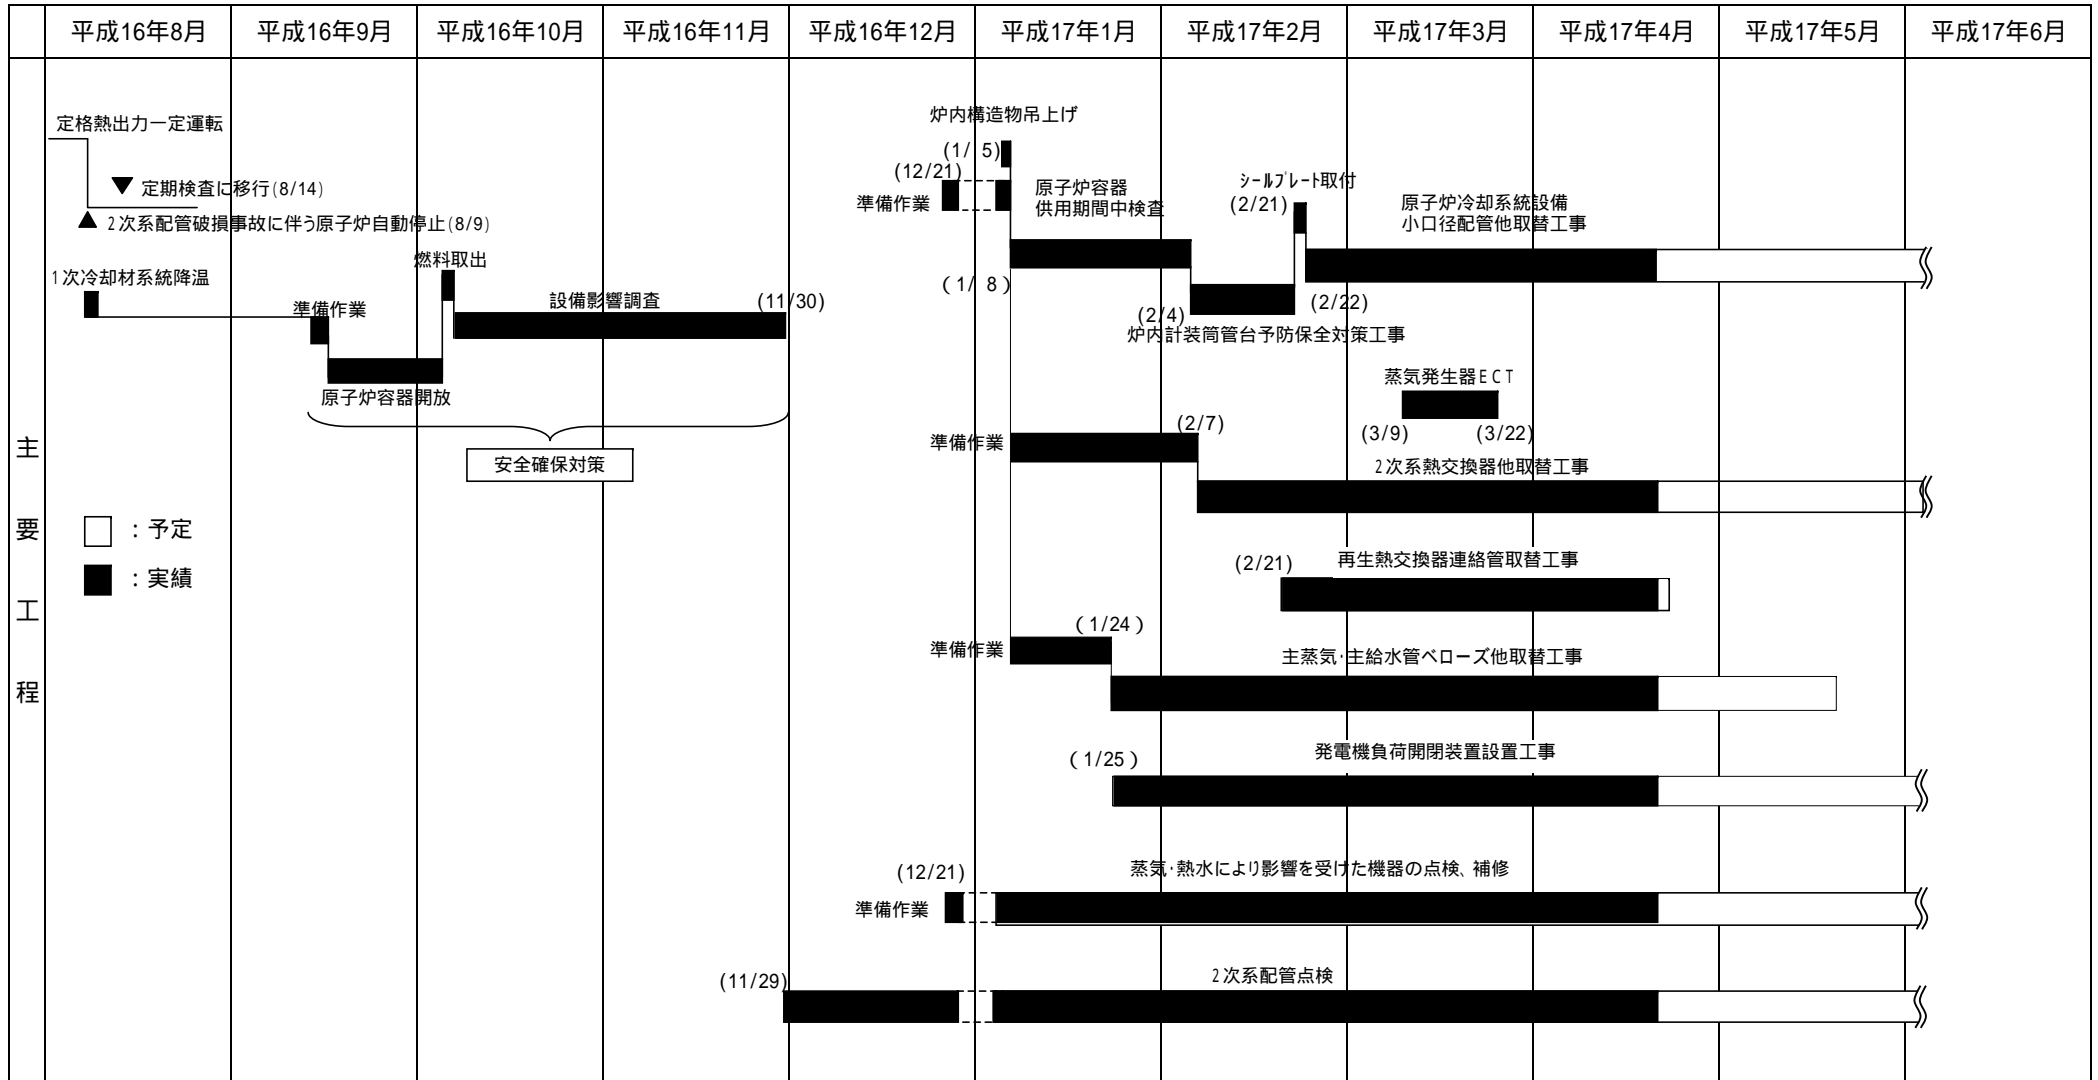

(注) : 平成17年6月以降の工程は未定です。なお、上記工程については変更になる場合があります。

: 2次系配管点検の工程には、余寿命評価作業及び配管取替作業、および取り替え後の健全性確認を含みます。