


図1 - 7 復水器2次系熱交換器他取替工事


工事概要

2次系の水質向上対策として、蒸気発生器への不純物持ち込み低減を図るため、給水加熱器等の伝熱管を銅合金製からステンレス製に取り替えた。また、復水器伝熱管からの海水漏えいを防止するため、伝熱管を銅合金製から耐食性に優れたチタン製に取り替えた。


系統概略図

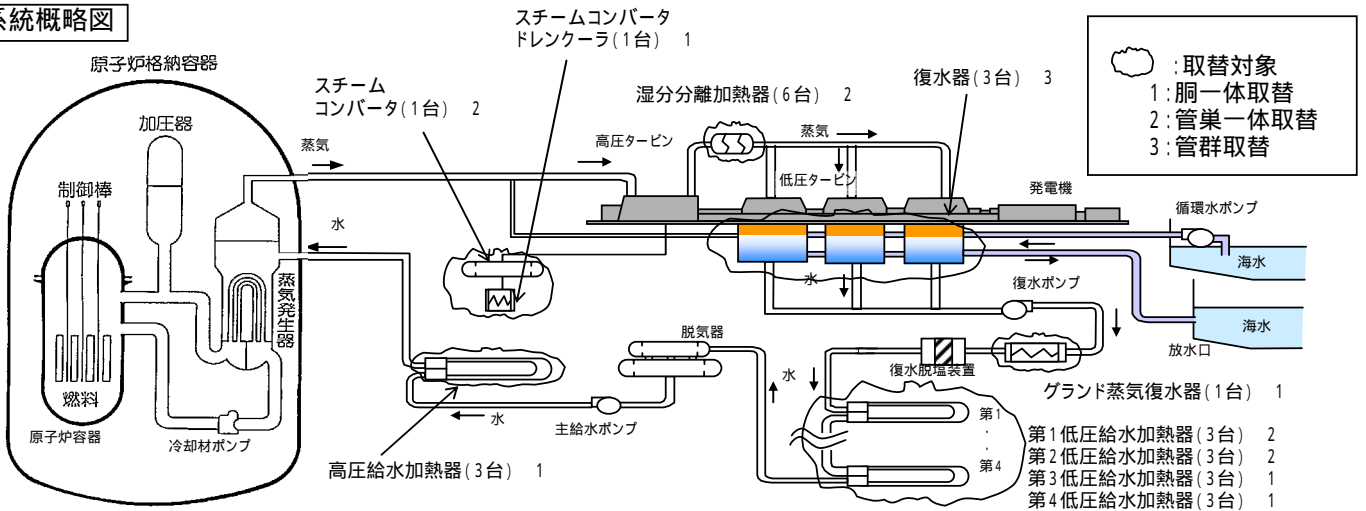

給水加熱器の例 (1 : 胴一体取替)

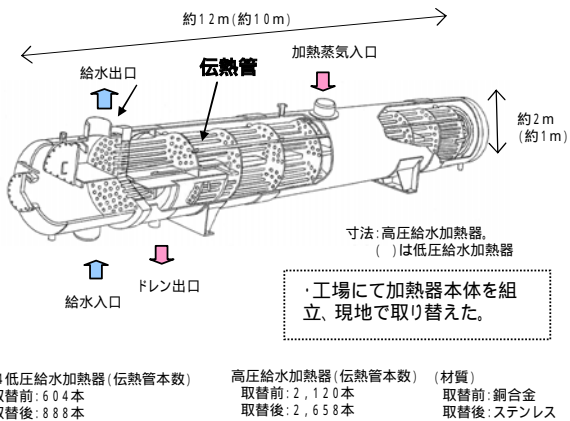

湿分分離加熱器の例 (2 : 管束取替)

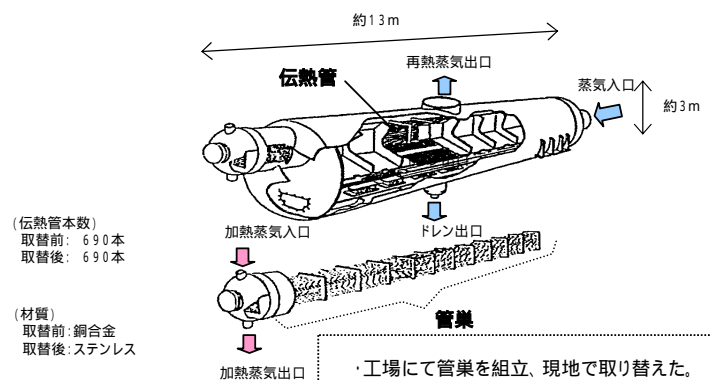

復水器の例 (3 : 管群取替)

