


図4-1 4-3C母線停電に伴うA-非常用ディーゼル発電機の自動起動について


事象発生概要

系統概略図



- 1 : 海水ポンプ、充てん高圧注入ポンプなど
- 2 : 1次冷却材ポンプ、循環水ポンプなど
- 3 : 母線電圧検出用リレー

- : しゃ断器「入」
- : しゃ断器「切」

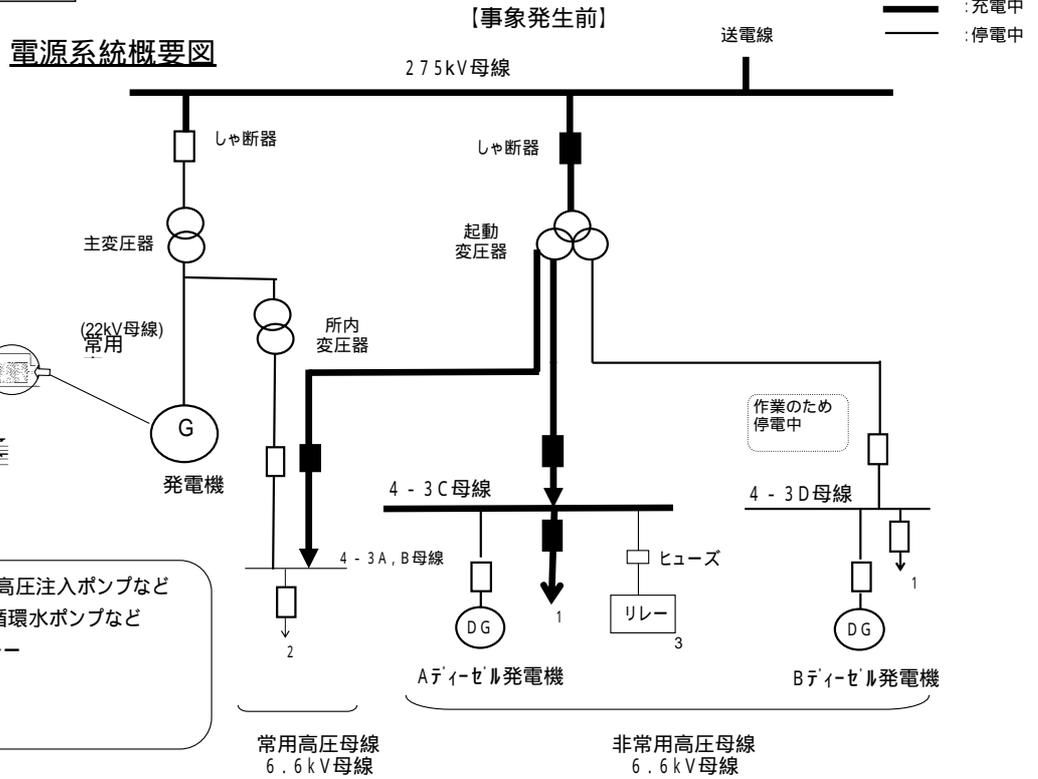

【事象発生時】

