


[大飯発電所 廃液蒸発装置の改造]
1, 2号機 廃液蒸発装置取替工事

工事概要

廃液蒸発装置 を信頼性向上の観点から、処理した濃縮液(塩素分含む)による応力腐食割れ防止を図った構造、材料の廃液蒸発装置に取り替える。

管理区域内で発生した廃液を、蒸留水と濃縮液に分離する装置。

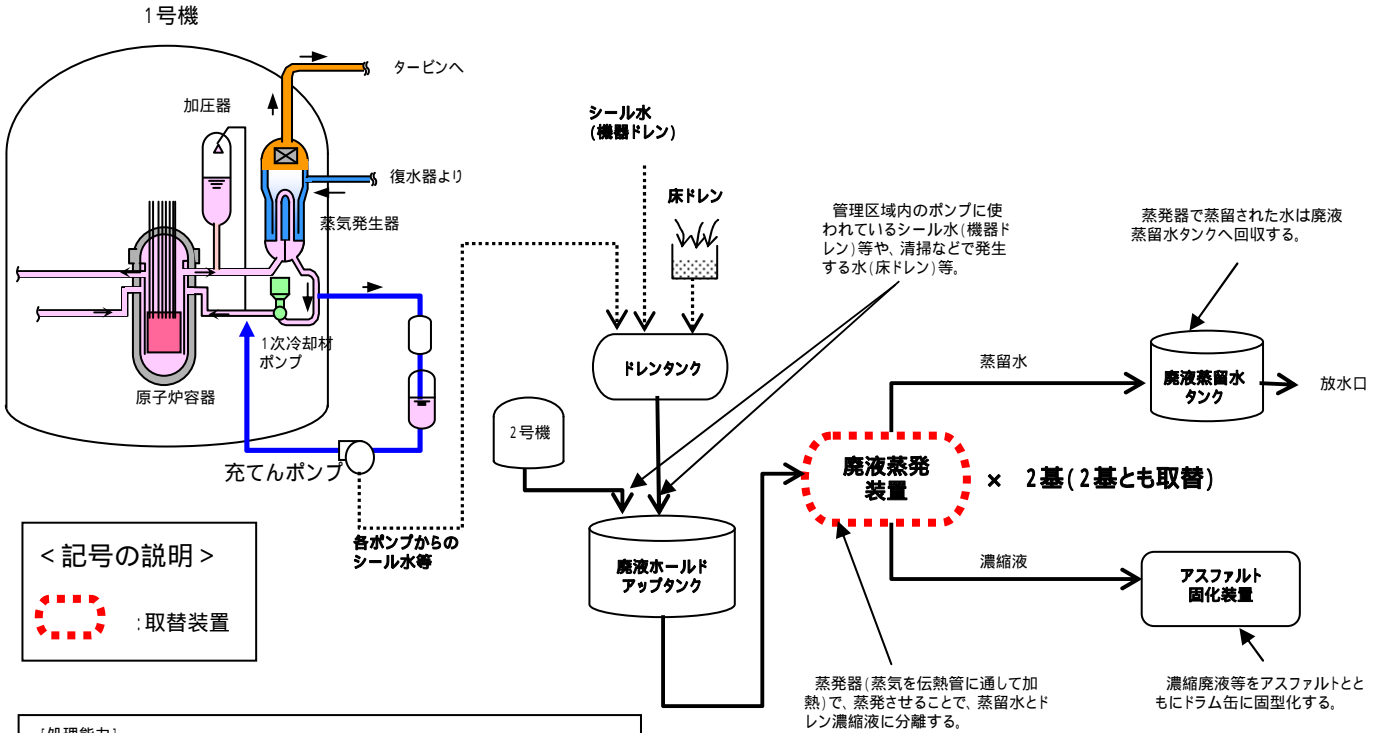

<記号の説明>


: 取替装置

[処理能力]

- ・変更前 : 3.4m³/h × 2基
- ・変更後 : 1.7m³/h × 2基(変更前より低下するが、稼働率上問題ない)

装置の変更概要

取替前(浸漬式)

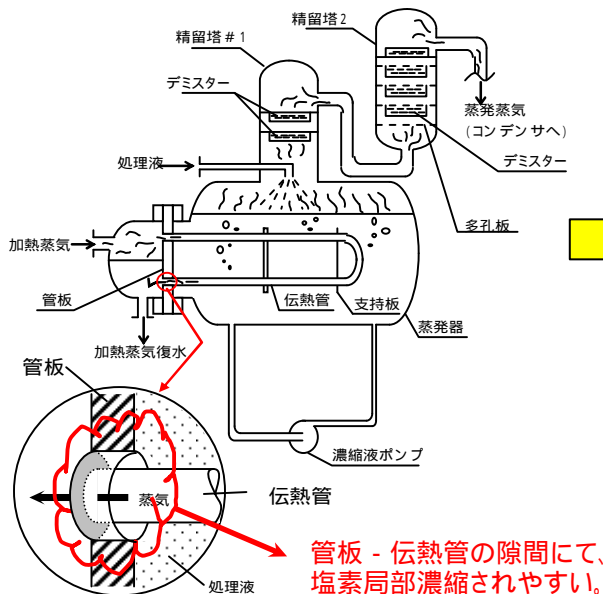

取替後(強制循環式)

