

## 美浜発電所3号機他 蓄電池負荷の変更


### 目的

今後の直流電源(蓄電池)の負荷増加を見据えて、安全系直流電源装置(蓄電池)容量の余裕を確保するため、現状、安全系直流電源装置に接続している常用系の一部の負荷(機器)を、新たに設置する常用系直流電源装置(蓄電池)に移設する。

### 概要

常用系の直流電源装置および常用系蓄電池設備を新設する。  
安全系直流電源装置(蓄電池)負荷のうち、常用系機器の一部の負荷(機器)を常用系直流電源装置(蓄電池)負荷に変更(移設)する。

### 系統構成変更概要

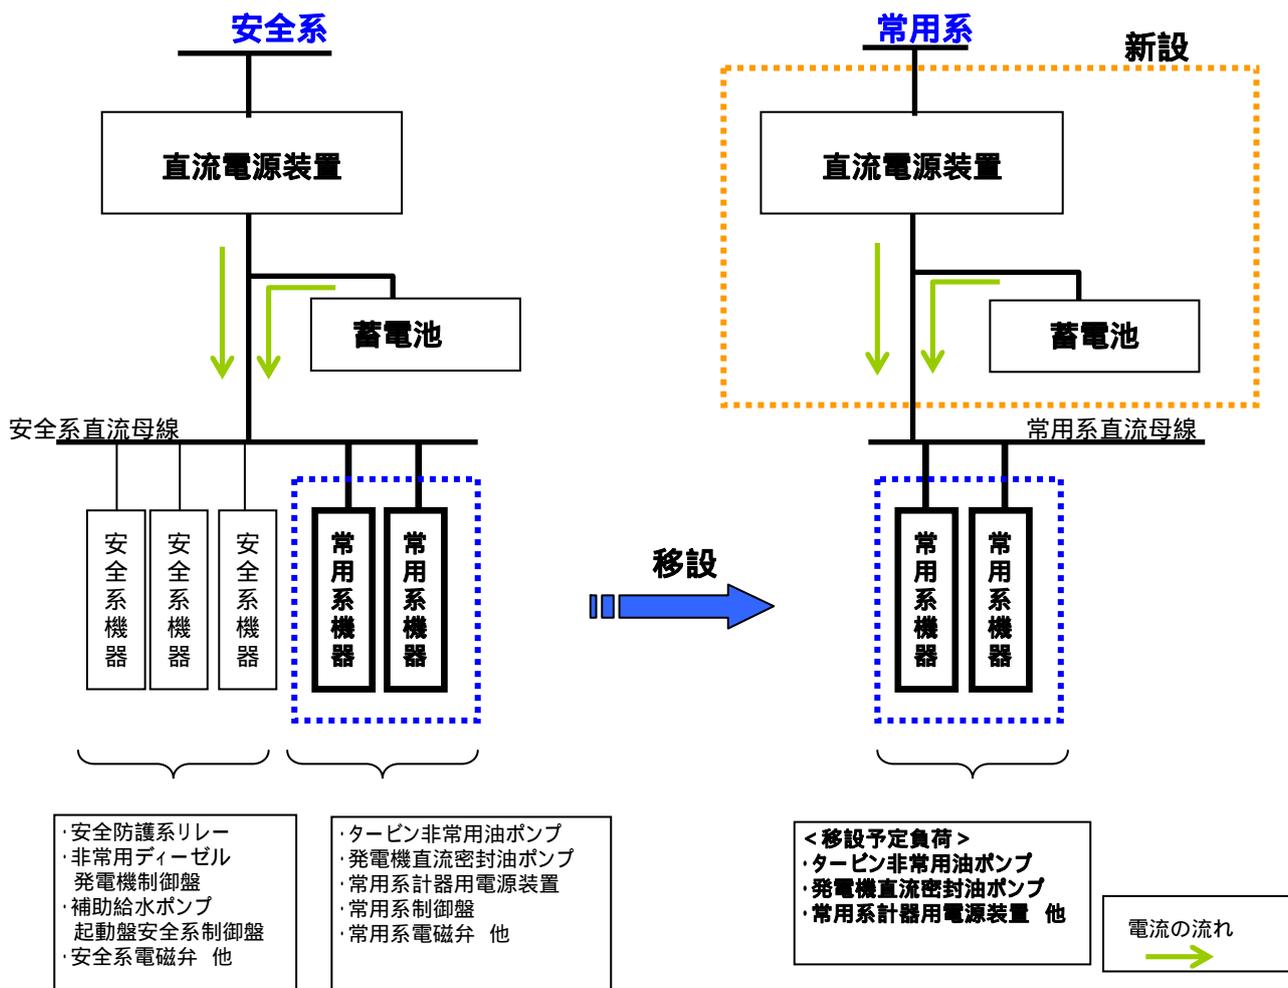

### 【実施状況】

< 今後実施予定のプラント >

美浜3号機、高浜1、2号機、大飯1、2号機