



系統概略図

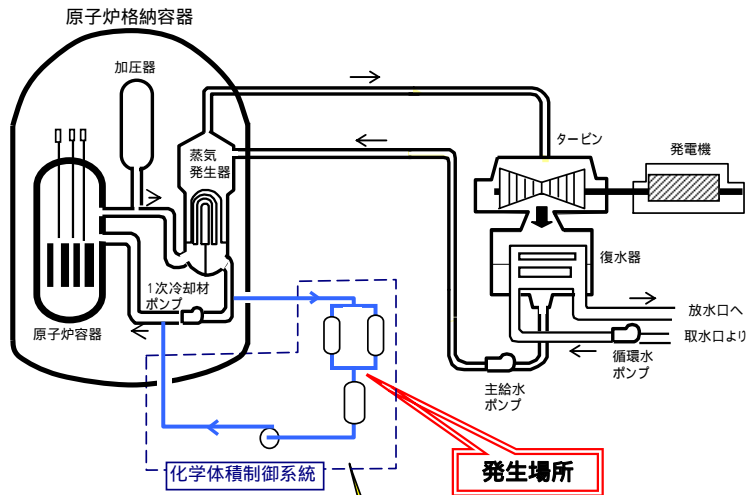

冷却材脱塩塔切替操作

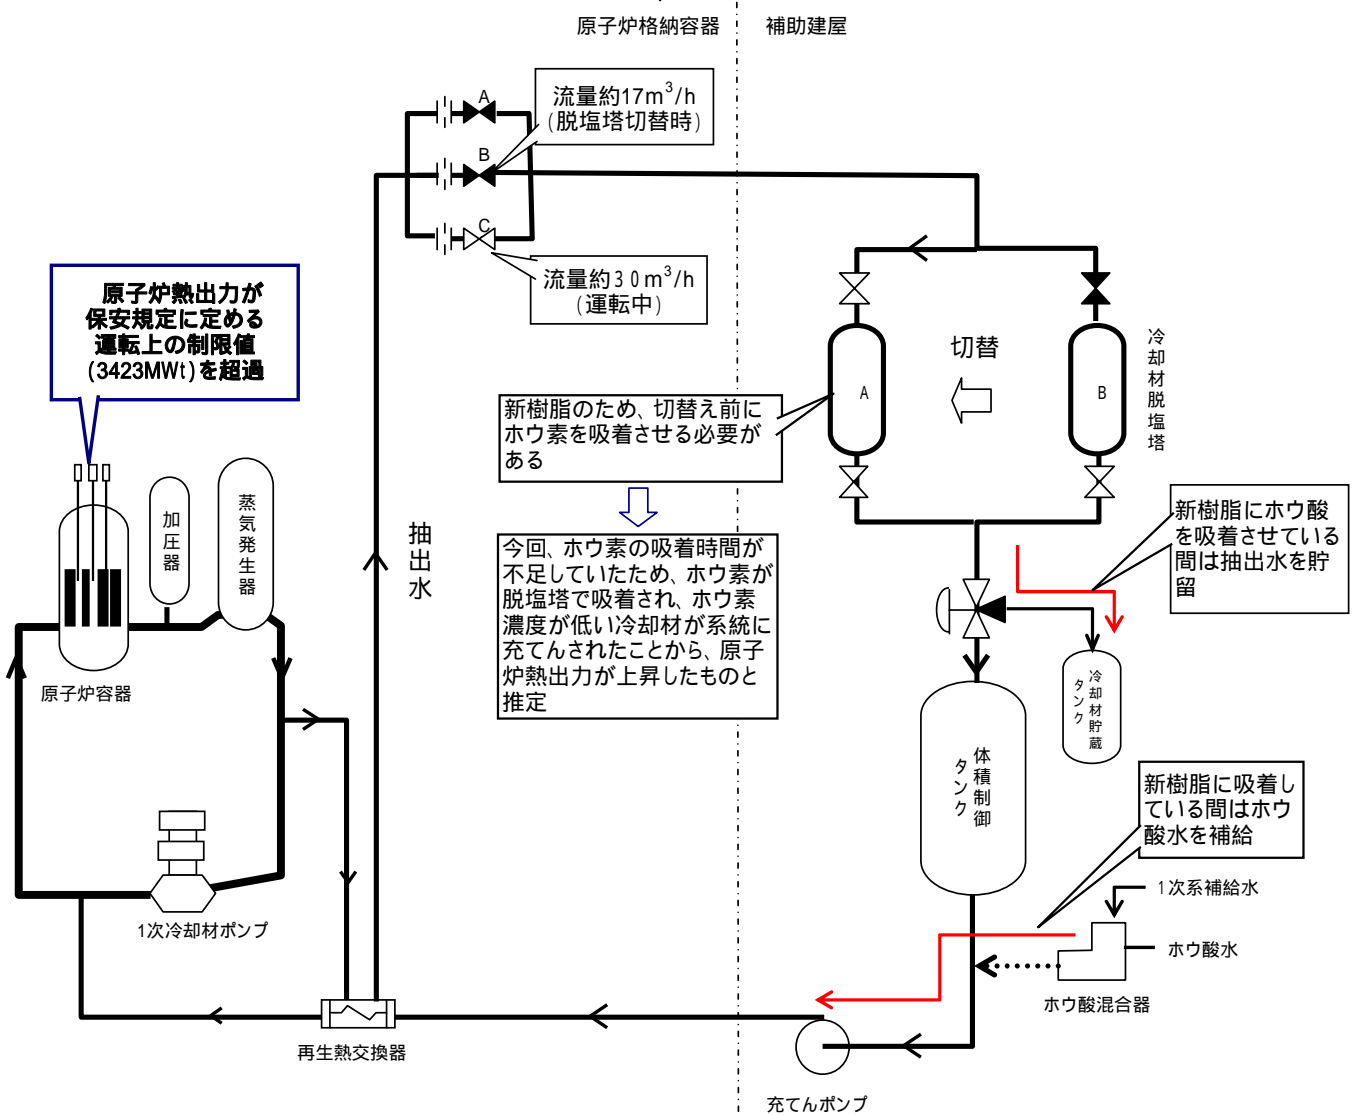

原子炉熱出力が保安規定に定める運転上の制限値(3423MWt)を超過

冷却材貯蔵タンク
ホウ素希釈または濃縮等により、原子炉冷却系統から出るホウ素を含む1次冷却材を貯蔵するタンク。