


大飯発電所2号機 第22回定期検査の作業工程

平成21年2月6日から約4ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。

(平成21年2月4日現在)

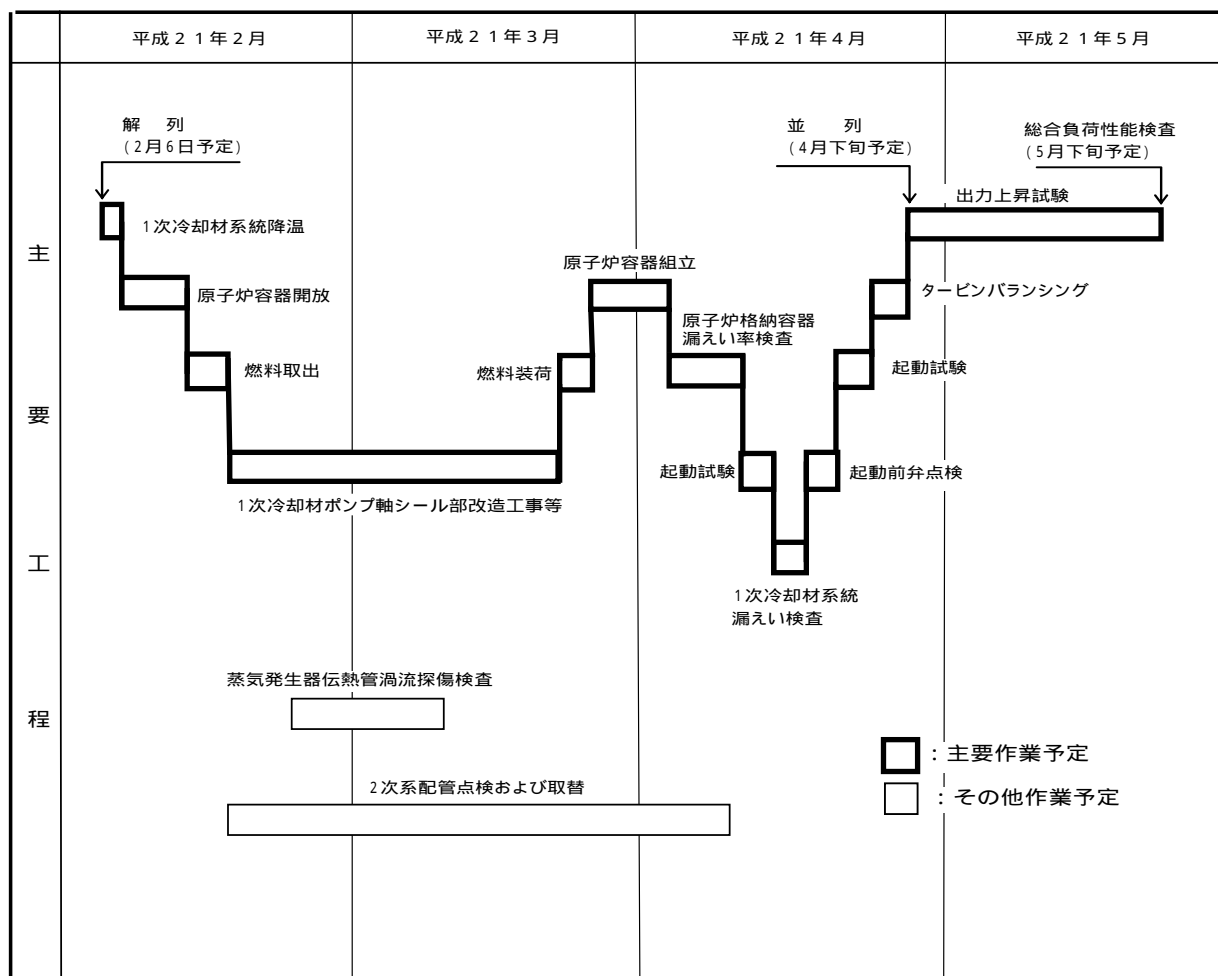

(参考) 高経年化対策として実施する作業

大飯発電所2号機は、平成21年12月に運転開始後30年を迎えることから、高経年化技術評価に基づき、今定期検査より高経年化対策を実施します。

2次系配管点検

2次系配管については、計画的に点検対象部位全数を点検し健全性は確認していますが、運転開始後30年を迎える前の定期検査から3定期検査以内に点検対象部位全数を再度点検することとしており、今定期検査では1,173箇所(point)の点検を実施します。

2次系配管支持構造物強化工事

高経年化技術評価の結果を踏まえ、2次系配管の耐震性を一層向上させるため、今定期検査において第3抽気系統およびドレン系統の支持構造物を強化します。