


# 図-3 高サイクル熱疲労割れに係る対策工事

## 工事概要

国内外PWRプラントにおける高サイクル熱疲労割れ(温度揺らぎによる疲労)を踏まえ、AおよびB余熱除去冷却器バイパスライン合流部の配管2箇所について、温度揺らぎを抑制するため、配管ルートを変更するとともに、応力集中が小さい溶接形状に変更する。

## 系統概要図

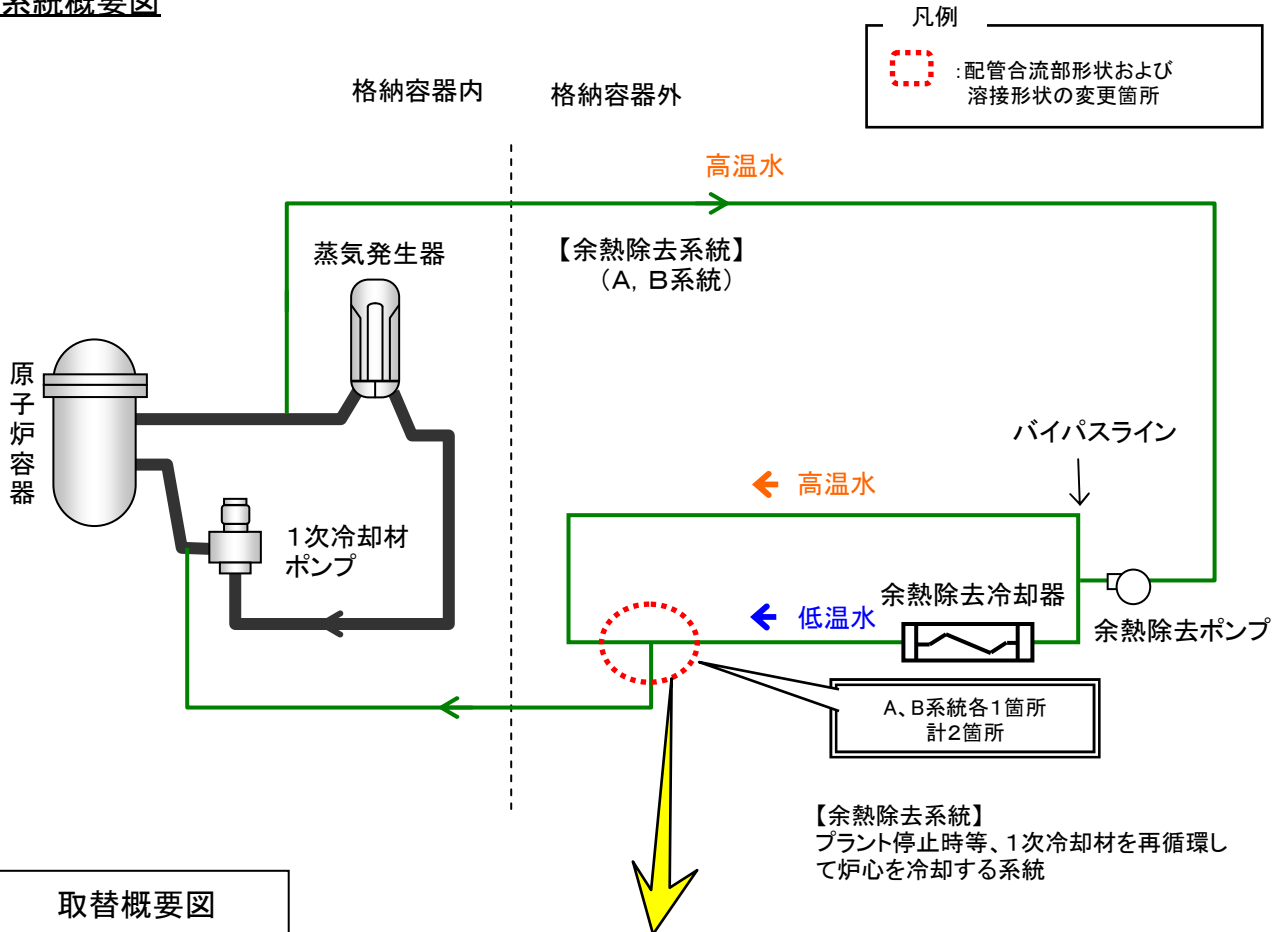

## 取替概要図

