



中央制御室非常用循環系統ダンパの動作不良に伴う運転上の制限の逸脱


中央制御室の空調システムの概要

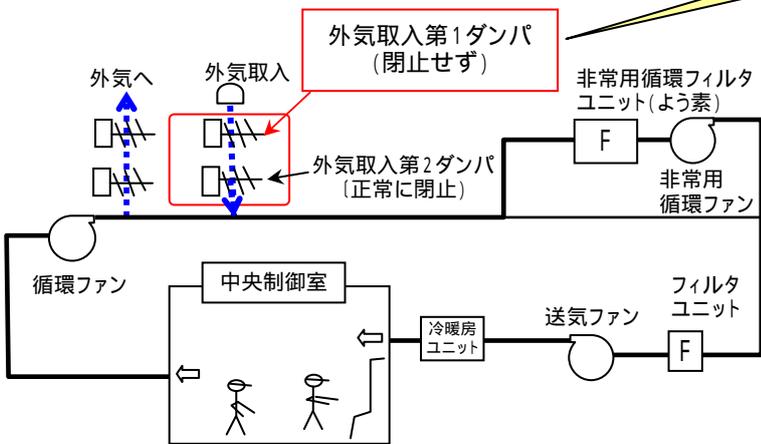

外気取入第1ダンパ概要図

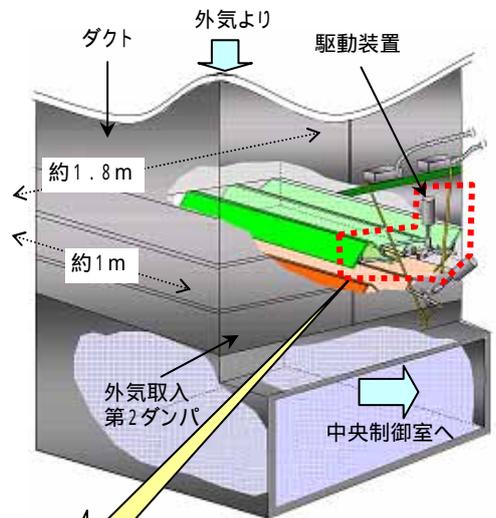

ダンパ駆動機構

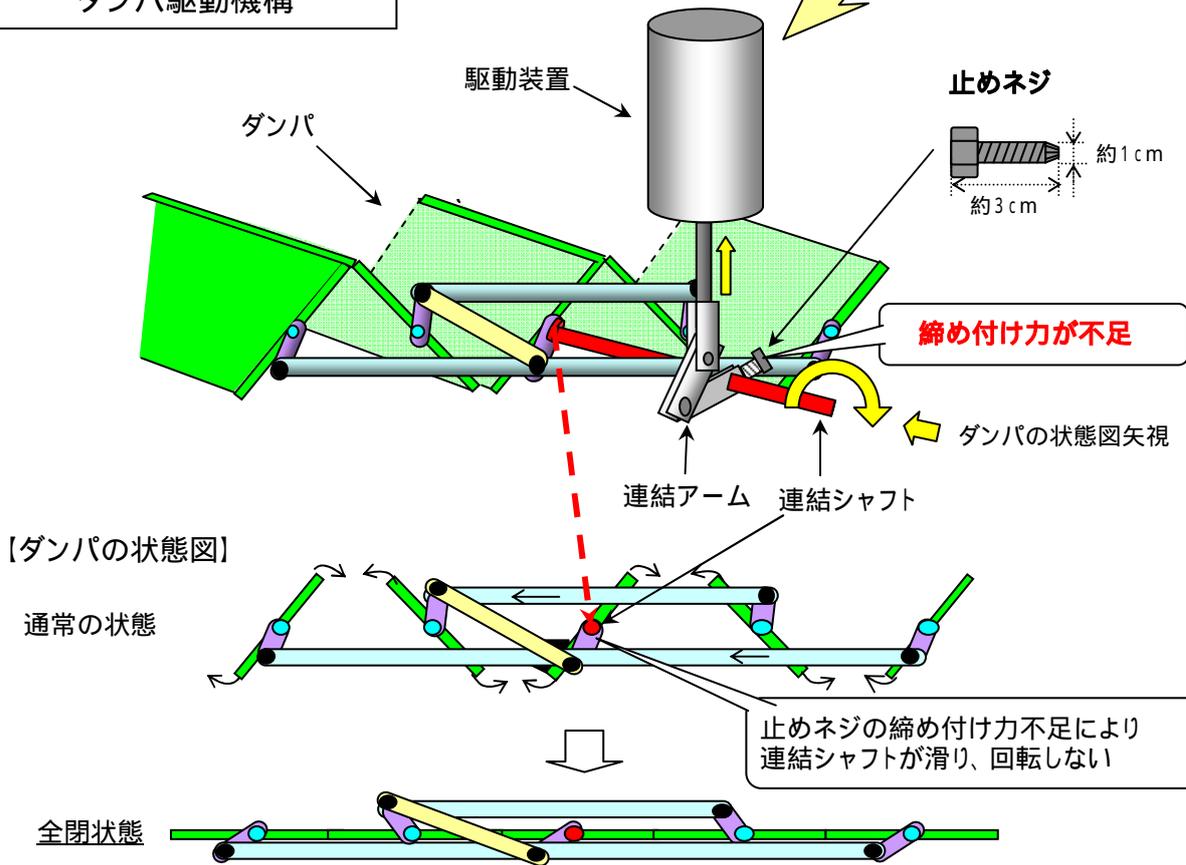

事象メカニズム

1. 駆動装置が動き、連結アームが閉方向へ動作
- ↓
2. 連結アームは動作するが、止めネジの締め付け力不足により連結シャフトが滑り、回転しない
- ↓
3. 連結シャフトが回転しないため、ダンパが閉とならない