



# 大飯発電所1号機 プラント排気筒ガスモニタの一時的な僅かな指示値の上昇について

## 発生場所

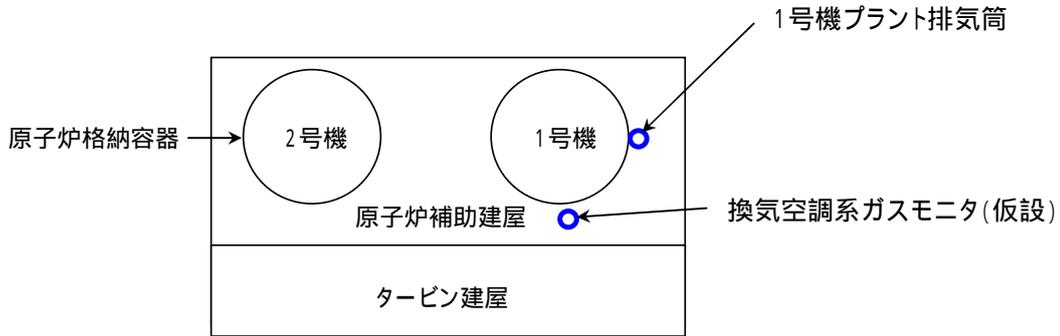

## 系統概要図

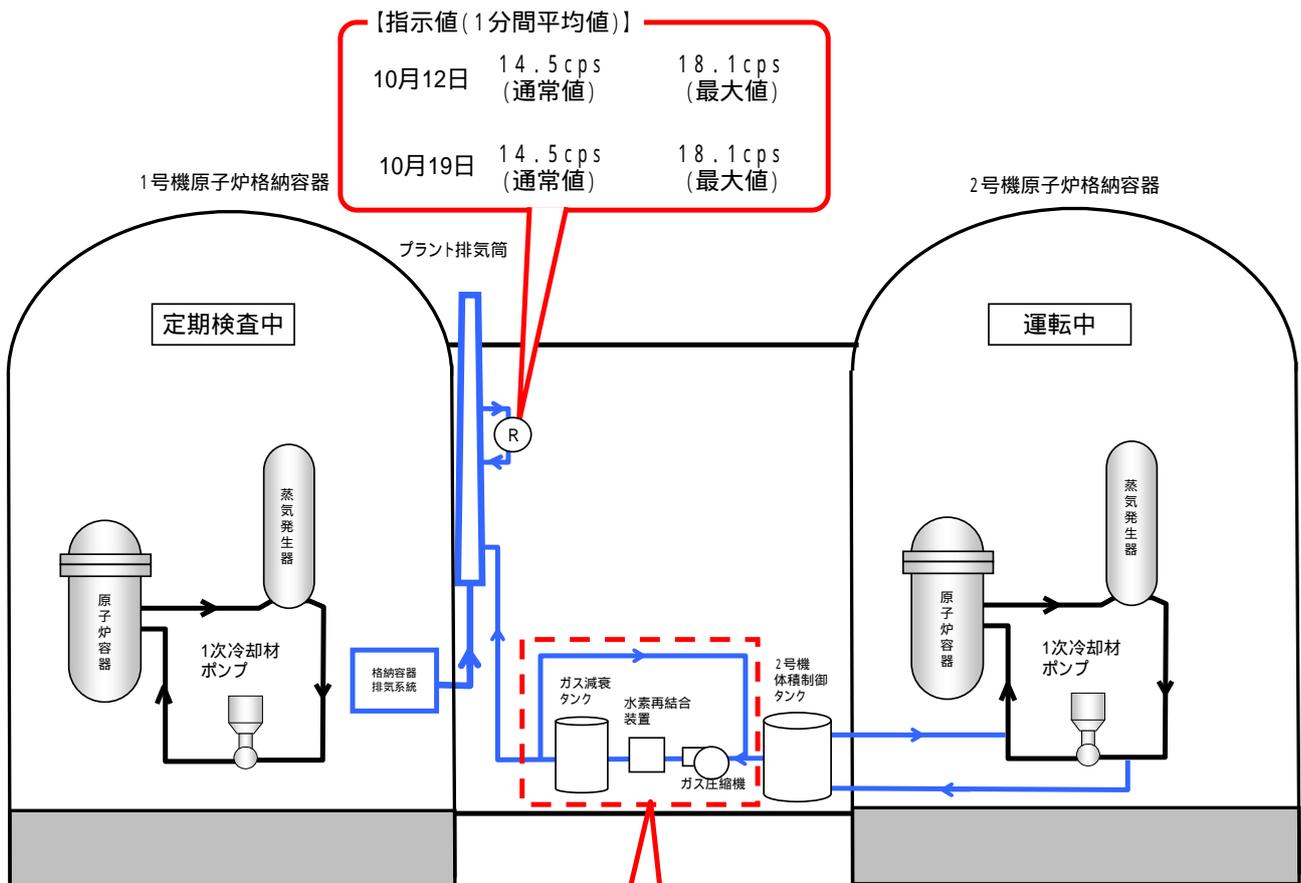

【指示値(1分間平均値)】

10月12日	14.5 cps (通常値)	18.1 cps (最大値)
10月19日	14.5 cps (通常値)	18.1 cps (最大値)

【指示値】

10月19日	2 fA (通常値)	23 fA (最大値)
--------	---------------	----------------

【cps (counts per second)】  
放射線測定器において1秒間に測った放射線の数を表す単位。

【fA (フェムトアンペア)】  
電離箱において連続して測った放射線の量を電流で表す単位。fA=1 / 1,000,000,000,000,000アンペア