


大飯発電所1、2号機他 廃液蒸発装置他取替工事

工事概要

廃液蒸発装置^{*}を信頼性向上の観点から、処理した濃縮液(塩素分含む)による応力腐食割れ防止を図った構造、材料の廃液蒸発装置に取り替える。

※ 管理区域内で発生した廃液を、蒸留水と濃縮液に分離する装置。


【大飯1、2号機の例】

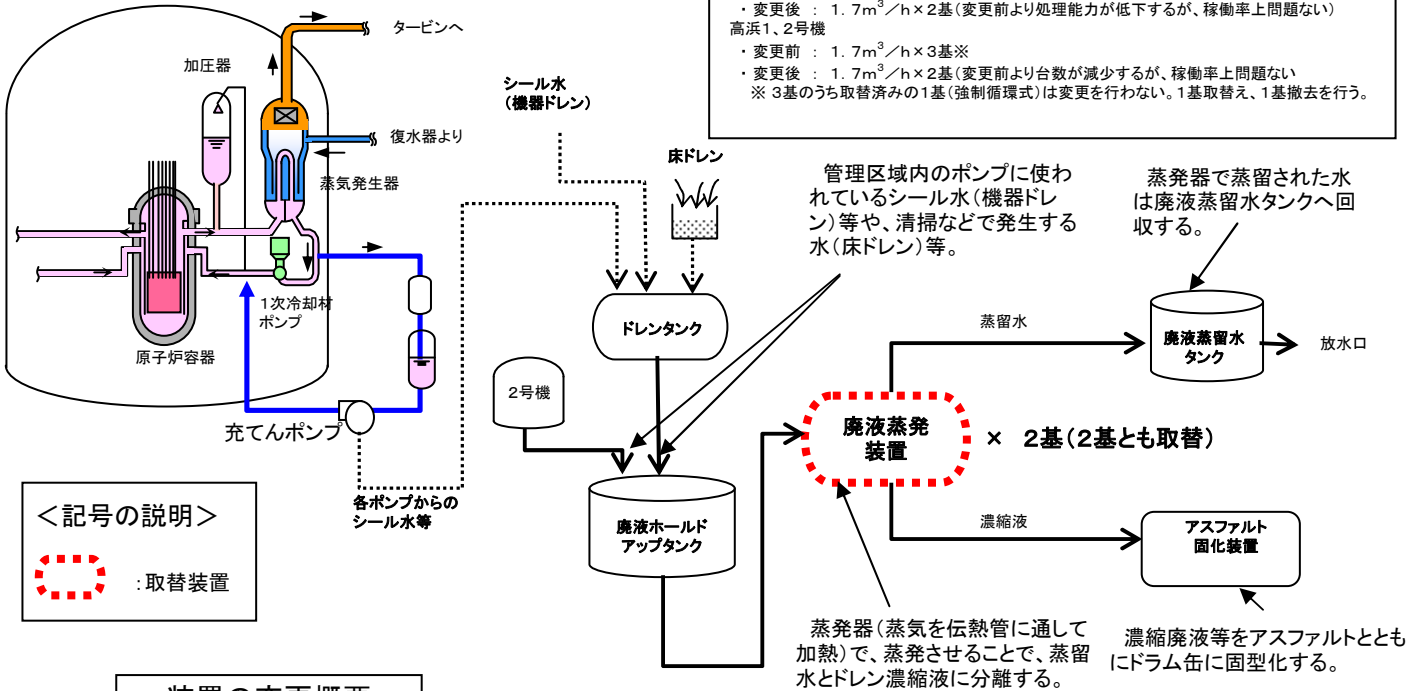

<記号の説明>

 : 取替装置

装置の変更概要

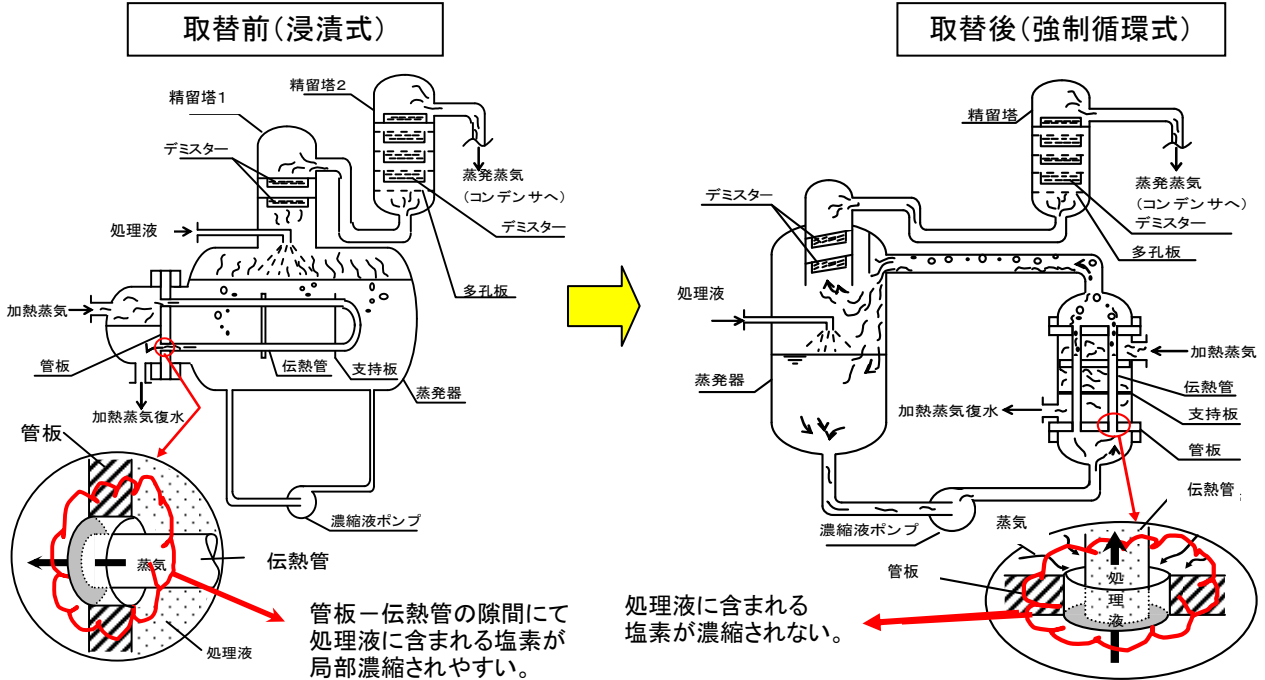

【実施状況】

<今年度実施プラント>

大飯1、2号機(工期:H21.6~H23.10)

高浜1、2号機(工期:H20.10~H21.12)