

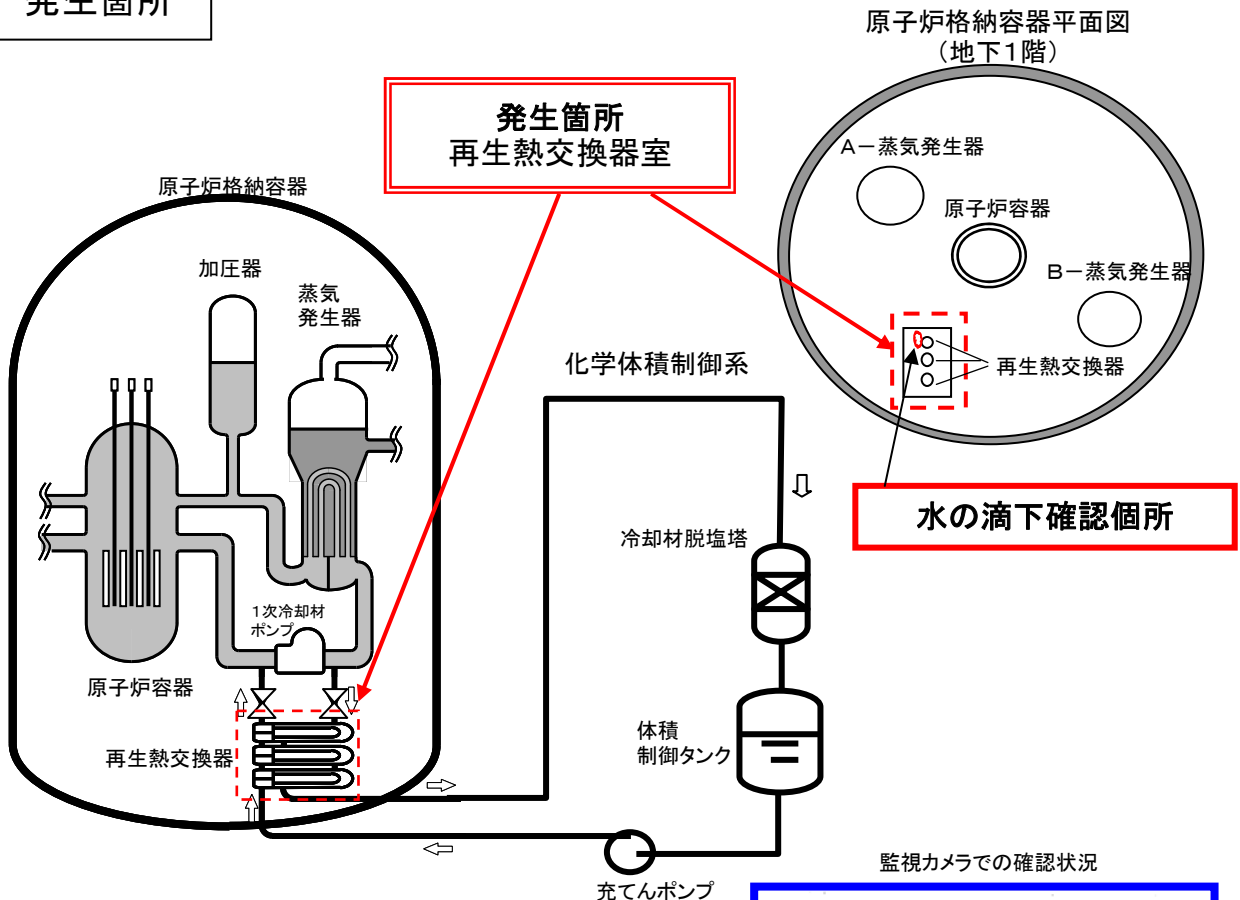


美浜発電所2号機の原子炉手動停止について (原子炉格納容器内での水の滴下の確認)

発生箇所

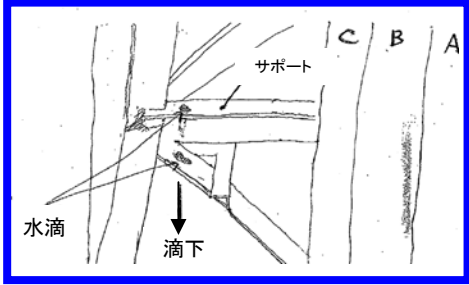

再生熱交換器室のイメージ

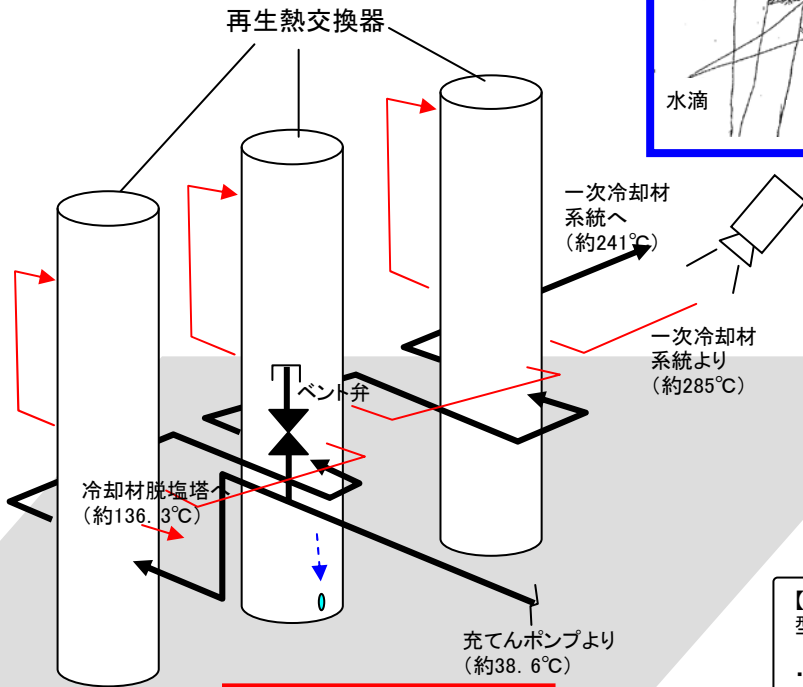

【再生熱交換器の仕様】
 型式 3胴型U字管式
 (3段で熱交換する熱交換器)
 ・重量 約1トン

水の滴下確認(4滴/分)