


耐震裕度向上工事

美浜3号機 周辺斜面对策工事


目的

耐震裕度を向上させるため、原子炉建屋周辺斜面にアンカーを設置することで、斜面の安定性を向上させる。

平面図

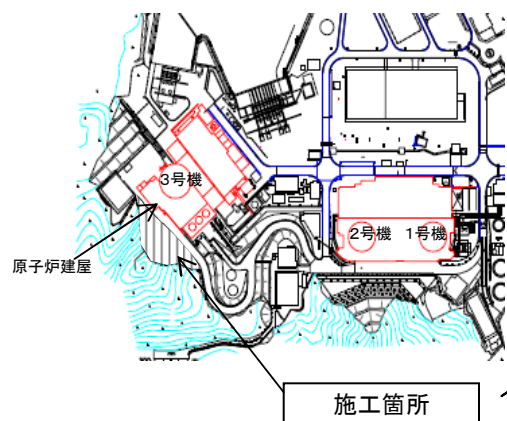

斜面对策イメージ図

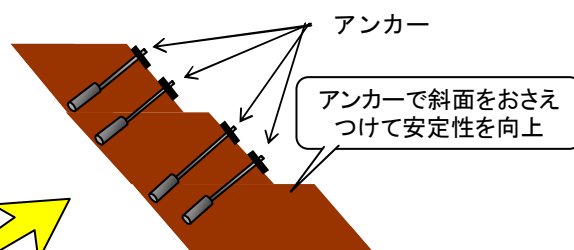

支持構造物補強工事


目的

耐震裕度を向上させるため、蒸気発生器や配管等について、支持構造物の補強工事を行う。


工事概要図

【美浜1号機の例】


蒸気発生器支持構造物の強化例

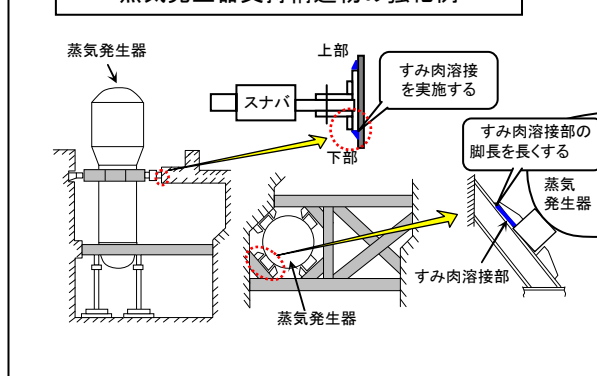


加圧器支持構造物の強化例

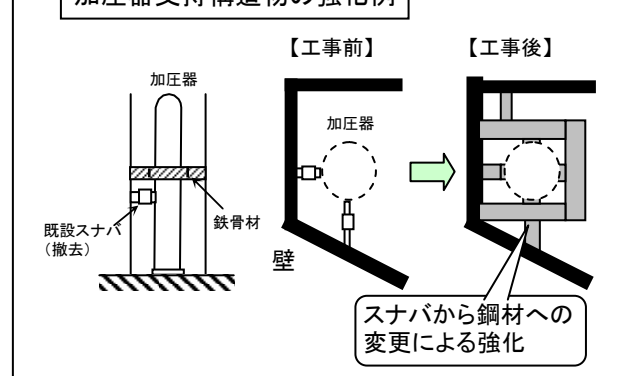

配管支持構造物の強化例

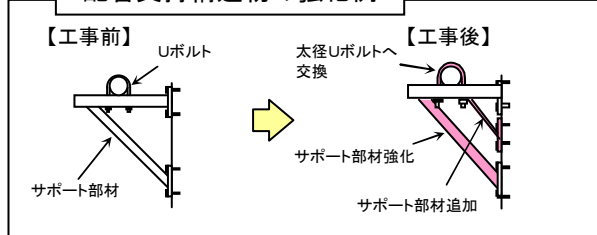

ダクト支持構造物の強化例

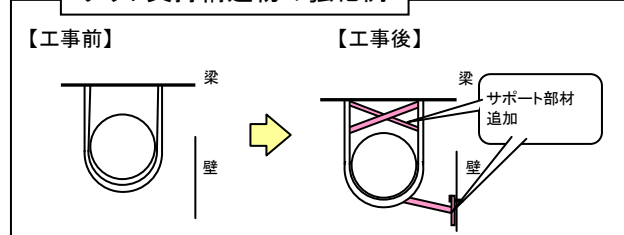

【実施状況】

<今年度実施プラント>

美浜1、2、3号機、大飯1、2、3、4号機

(美浜3号機周辺斜面对策工事の工期: H21～H23年)

<実施済プラント>

高浜1、2、3、4号機