



工事概要

加圧器管台の600系ニッケル基合金溶接部について、応力腐食割れに係る予防保全対策として、耐食性に優れた690系ニッケル基合金で溶接された管台に取り替える。

系統概要図

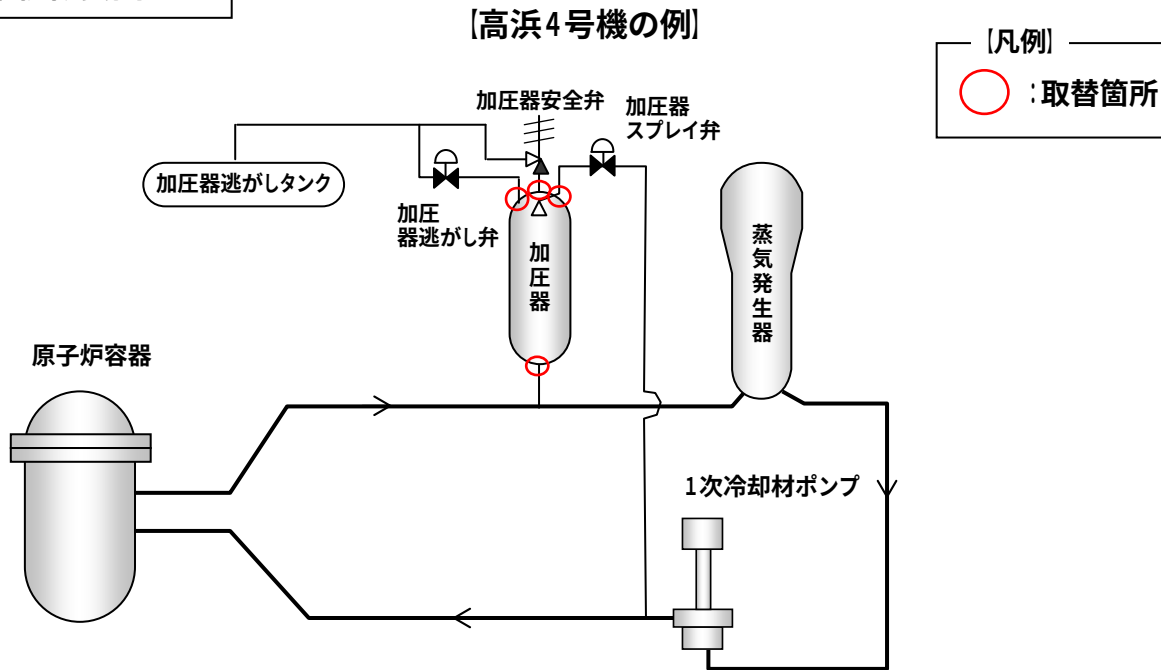

加圧器管台取替概要図

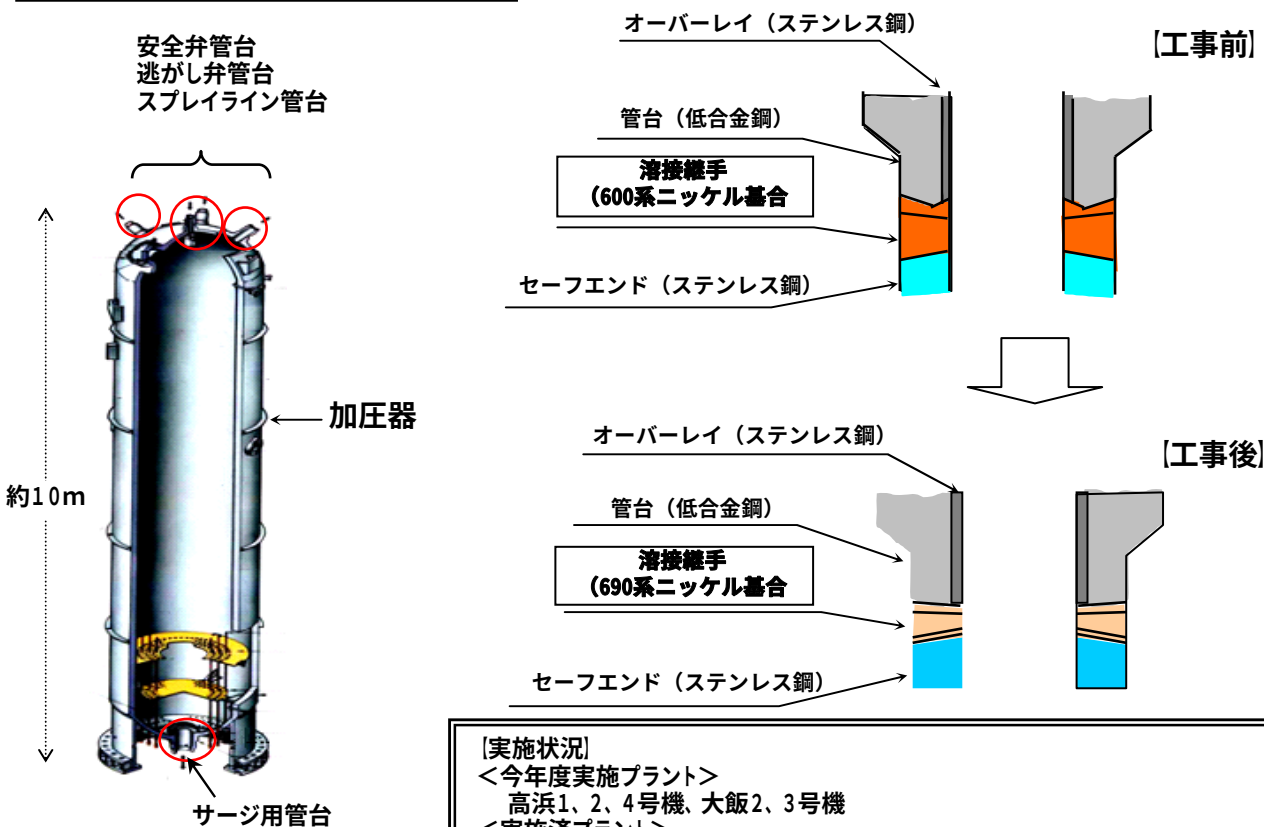

【実施状況】

<今年度実施プラント>

高浜1、2、4号機、大飯2、3号機

<実施済プラント>

美浜2、3号機、高浜3号機、大飯1号機

注 美浜2、3号機、高浜1、2号機、大飯1、2号機はサージ管台のみの取り替え。