


高浜発電所1号機 第27回定期検査の作業工程

平成23年1月10日から約3ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。

(平成23年1月7日現在)

高浜発電所1号機 第27回定期検査工程表

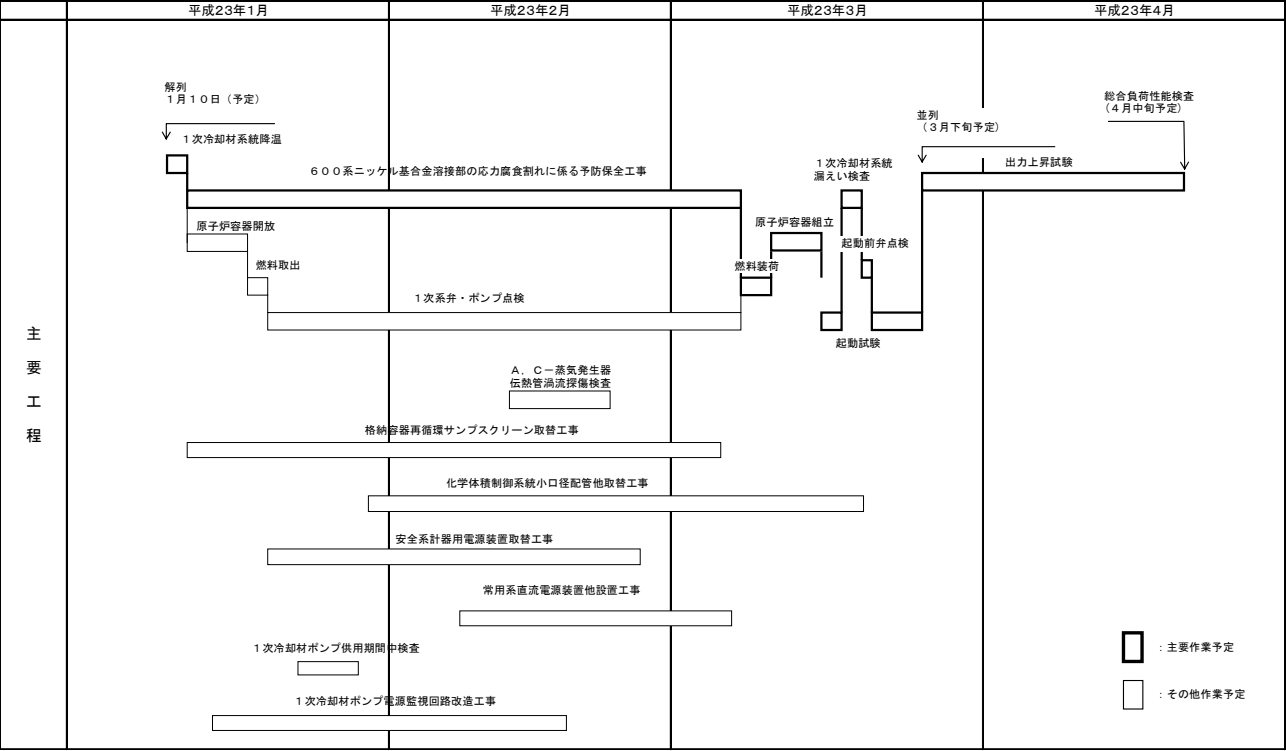

[参 考]高経年化対策として実施する主な作業

○コンクリート構造物検査

使用環境によって圧縮強度の低下が生じる可能性のあるコンクリート構造物の構造健全性を確認するため、コンクリート構造物の反発硬度を測定し、圧縮強度に急激な変化が生じていないことを確認します。

以 上