


# 舞鶴発電所1号機の一次空気通風機高圧モータ損傷の概要について

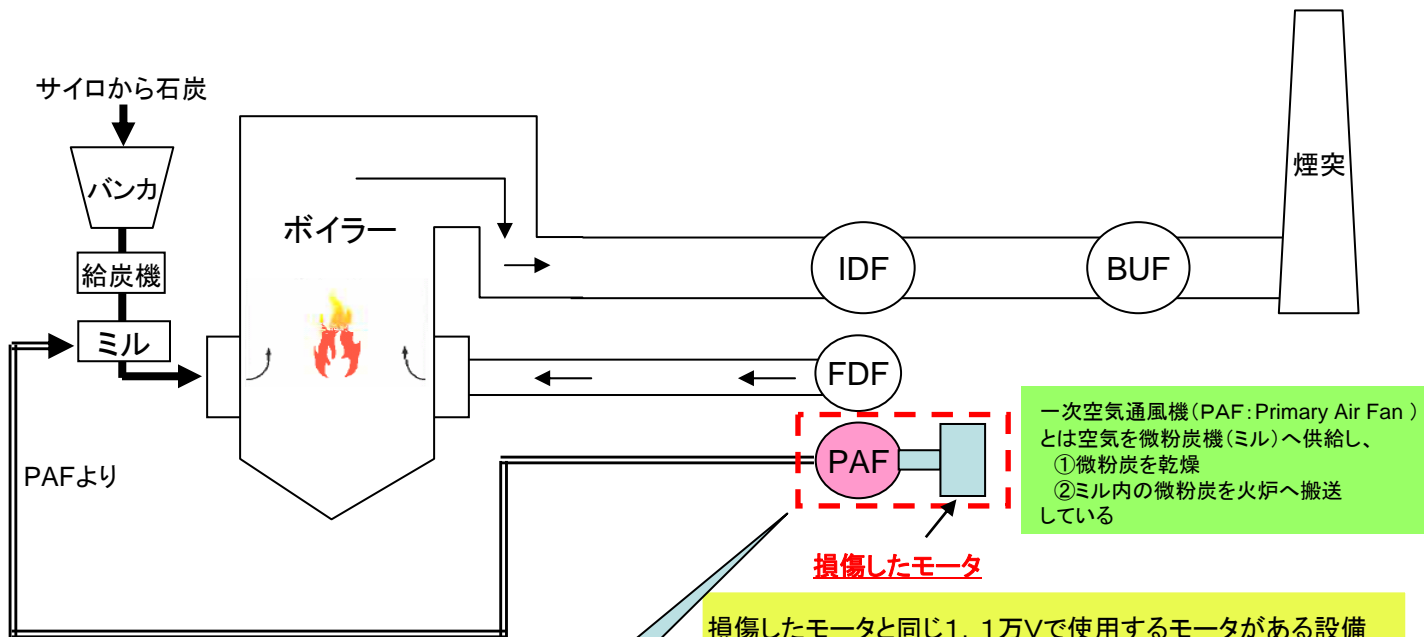

一次空気通風機 (PAF: Primary Air Fan) とは空気を微粉炭機 (ミル) へ供給し、  
① 微粉炭を乾燥  
② ミル内の微粉炭を火炉へ搬送している

損傷したモータと同じ1. 1万Vで使用するモータがある設備  
PAF (一次空気通風機: Primary Air Fan) × 2台※1  
※1 損傷したモータ含む  
FDF (押込通風機: Forced Draft Fan) × 2台  
IDF (吸込通風機: Induced Draft Fan) × 2台  
BUF (脱硫通風機: Boost Up Fan) × 2台  
CWP※2 (循環水ポンプ: Circulation Water Pump) × 2台  
※2 蒸気タービンで仕事をした蒸気を冷却するために必要な海水を供給するポンプ

モータ

