


空冷式非常用発電装置

接続盤

空冷式非常用発電装置



ケーブルの敷設

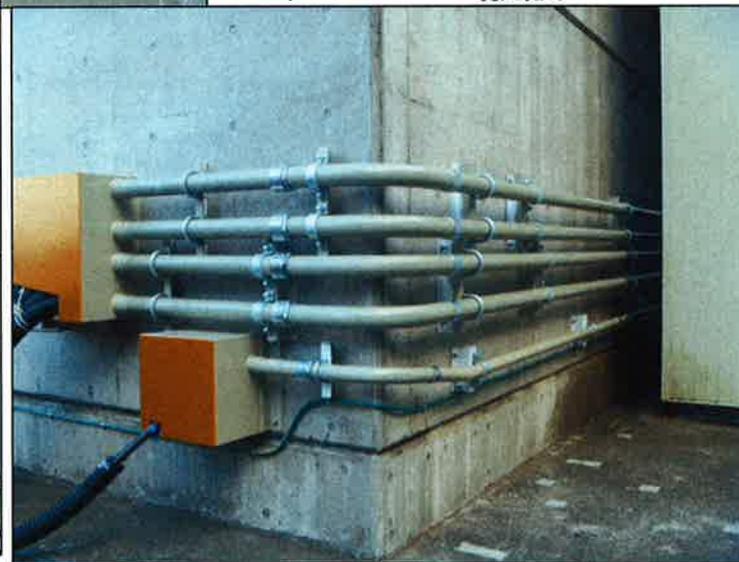

11プラントに21台配備済

空冷式非常用発電装置


空冷式非常用発電装置



接続盤



ケーブルの敷設

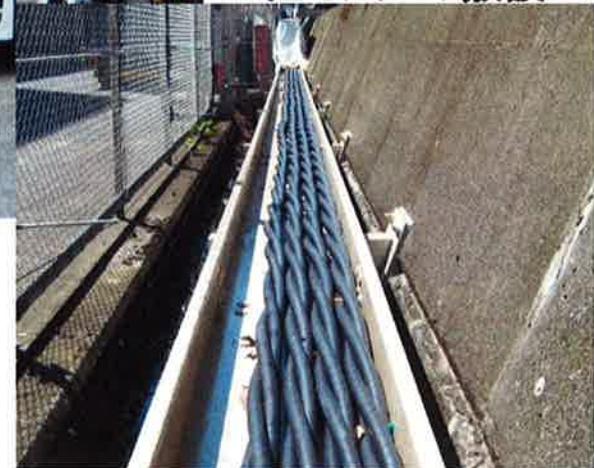


11プラントに21台配備済

浸水防止対策

扉シール施工



シール施工前

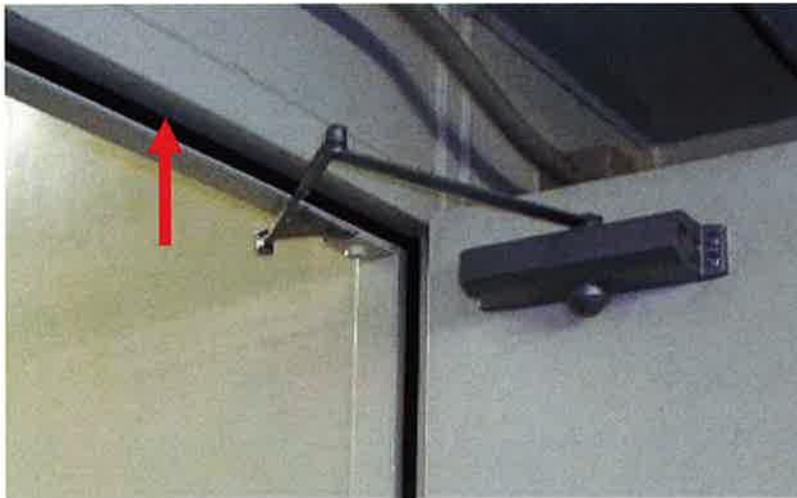


シール施工後

建屋貫通部シール施工




シール施工前

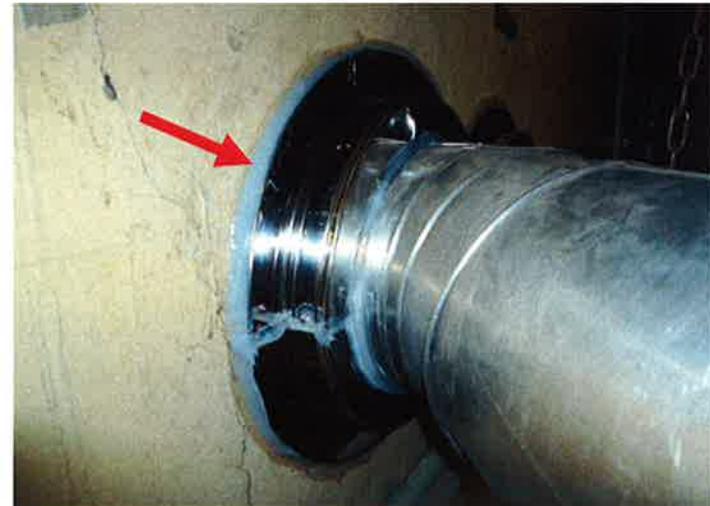

シール施工後

電源の確保


【海水供給用可搬式ポンプの設置状況(例)】

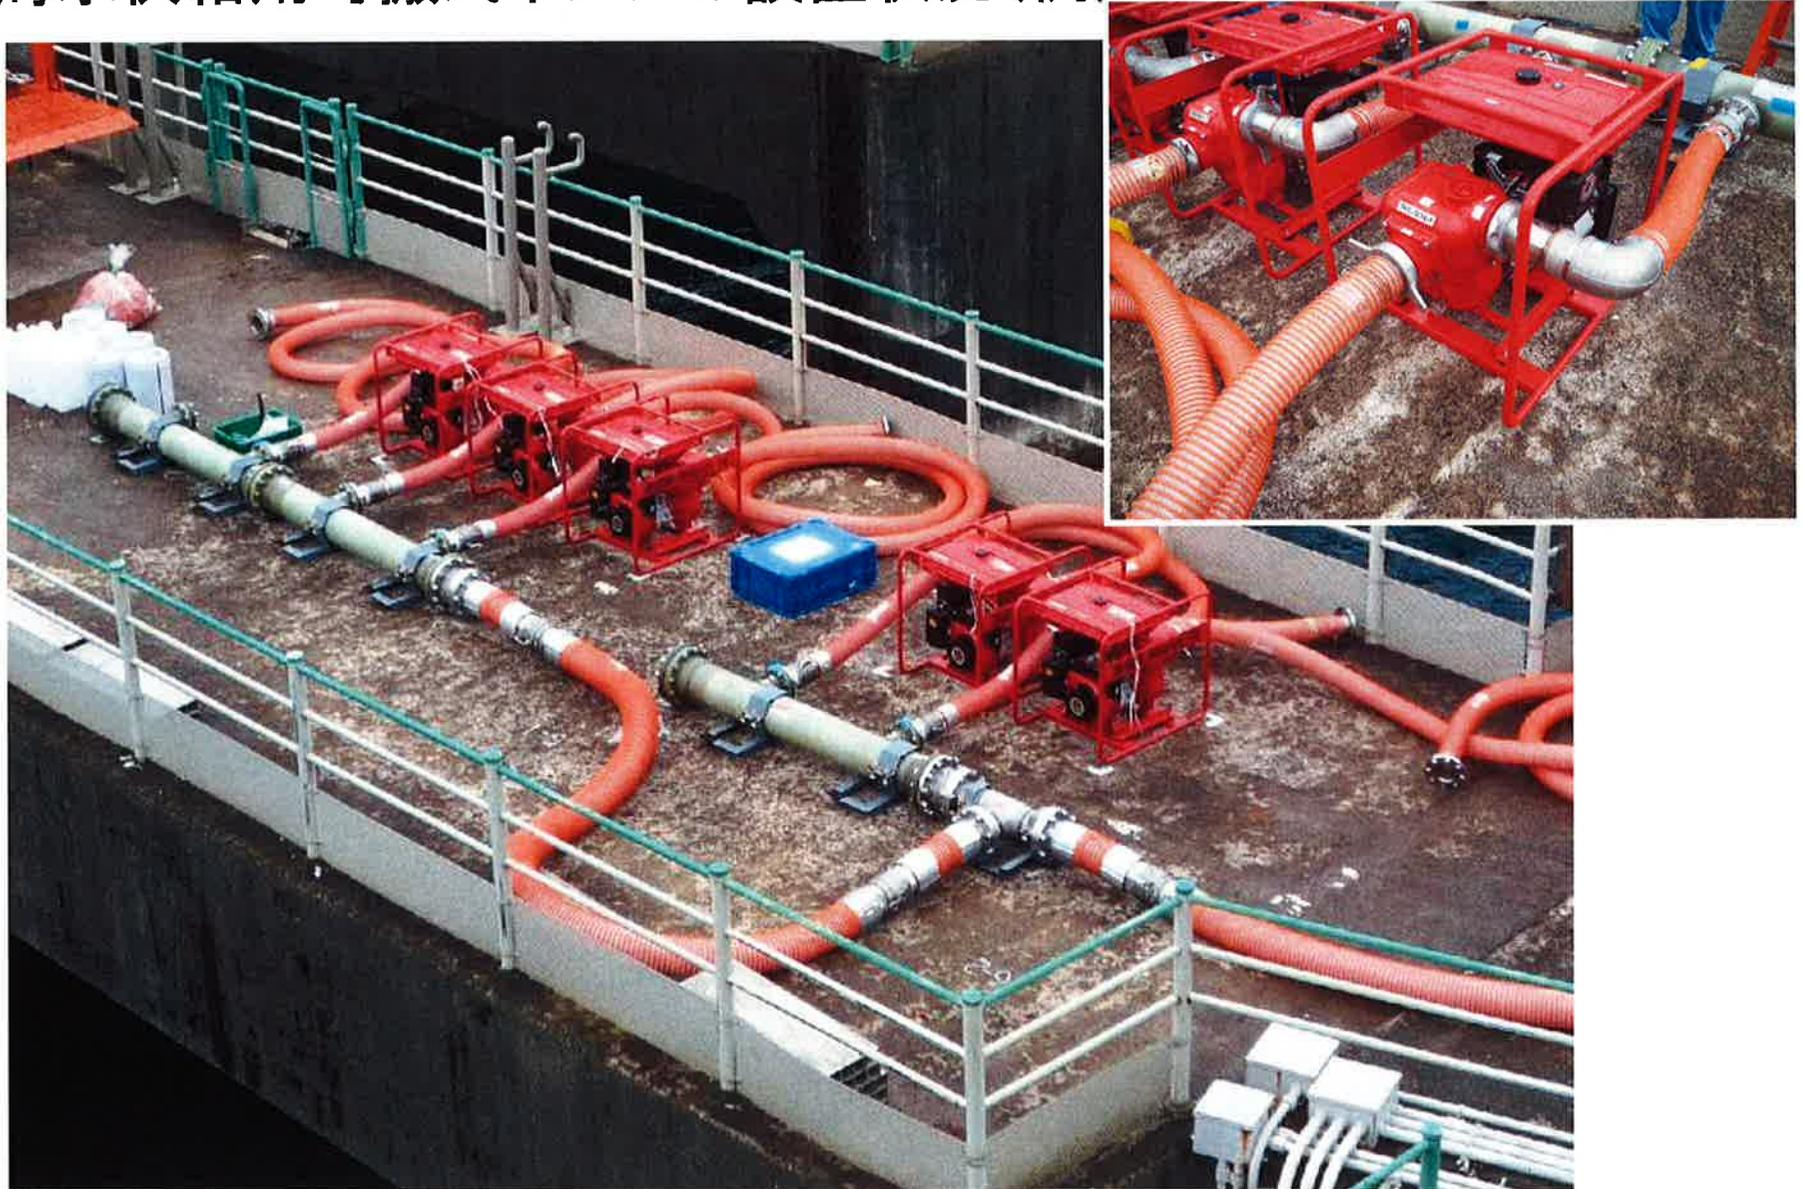

(写真は高浜発電所)

大飯発電所 構内配置図 (設置箇所等の例)

(大飯発電所の例)

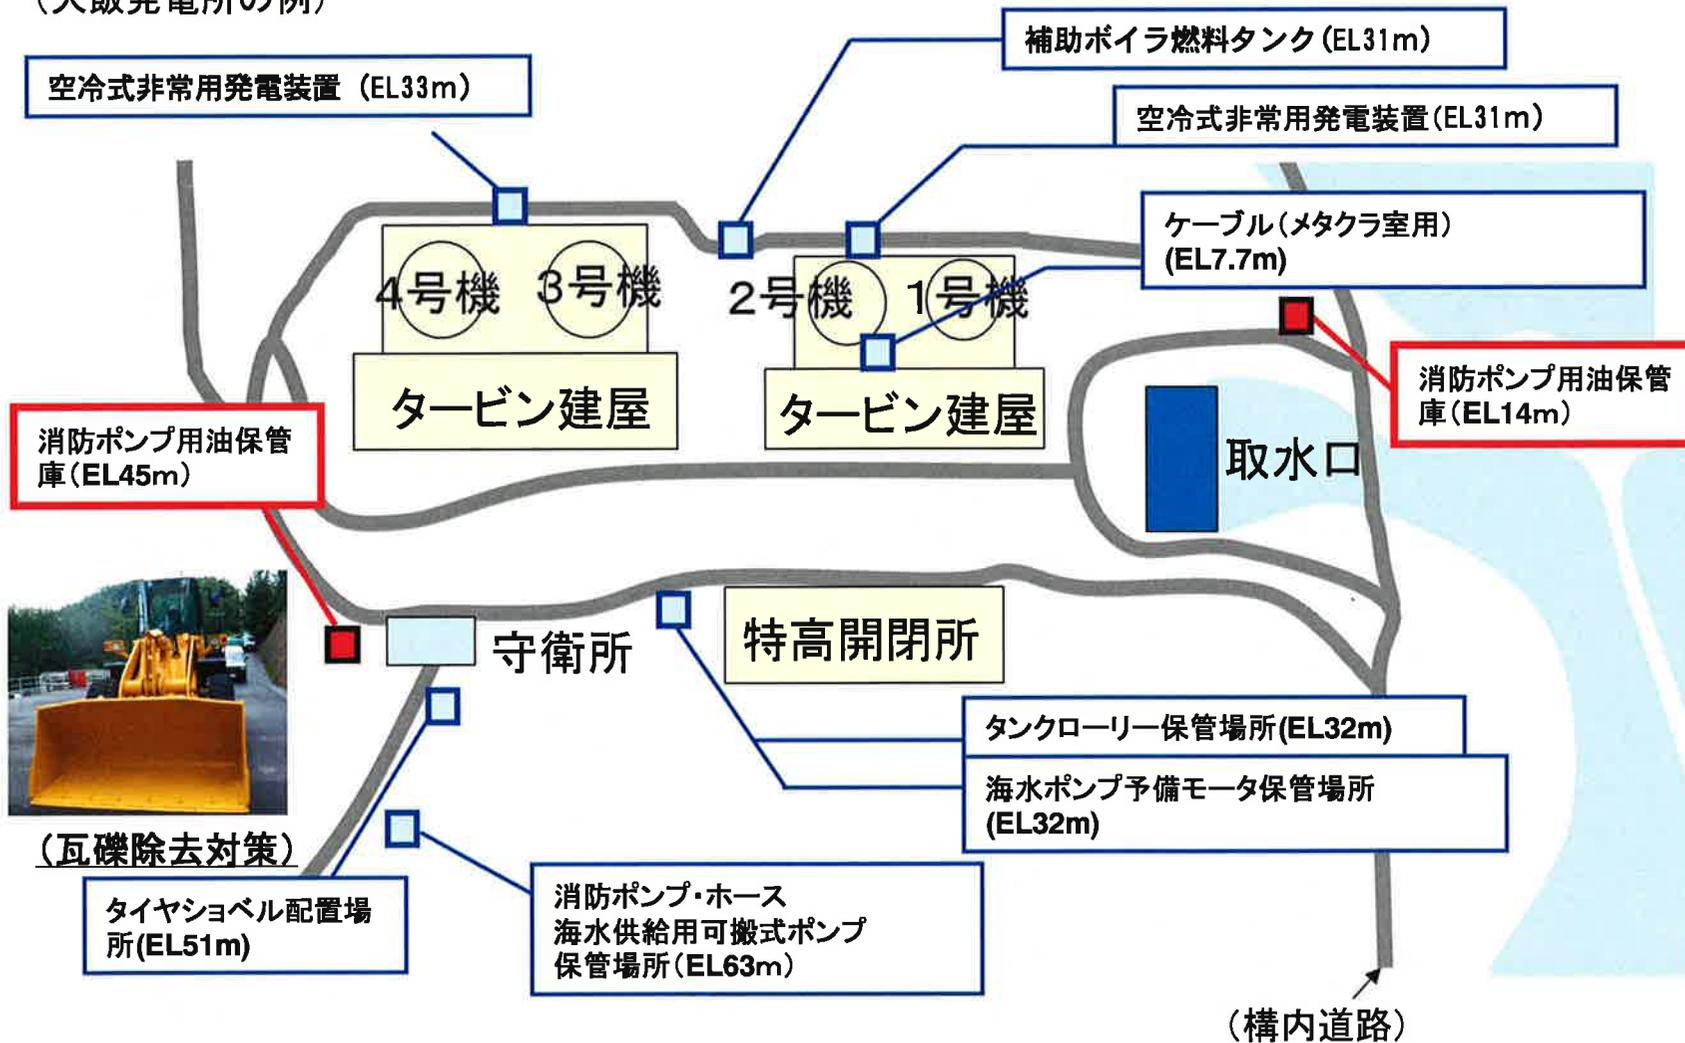

津波の影響を受けない場所に保管