


大飯発電所3号機 発電機「固定子冷却水タンク水位低」警報発信について


系統概要図

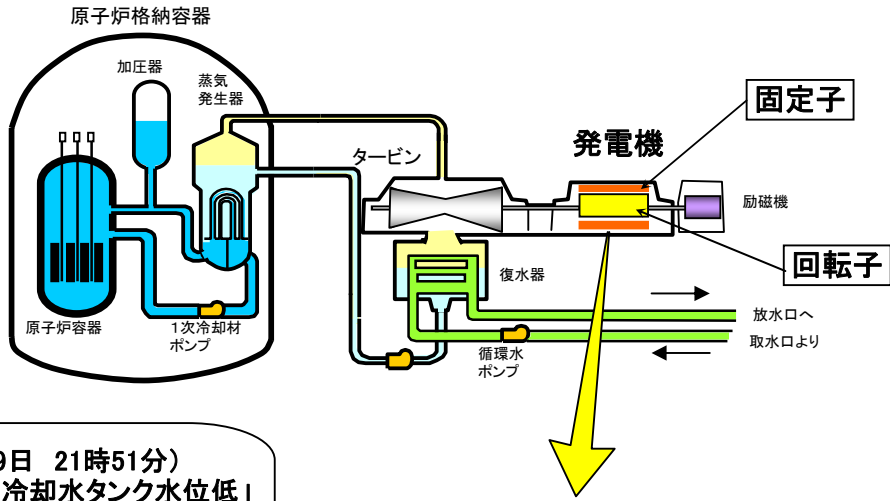

警報発信 (6月19日 21時51分)
 発電機「固定子冷却水タンク水位低」

(設定値)
 ・標準水位 -100mm
 (標準水位は約50%の量)

発電機固定子冷却水系統概要図

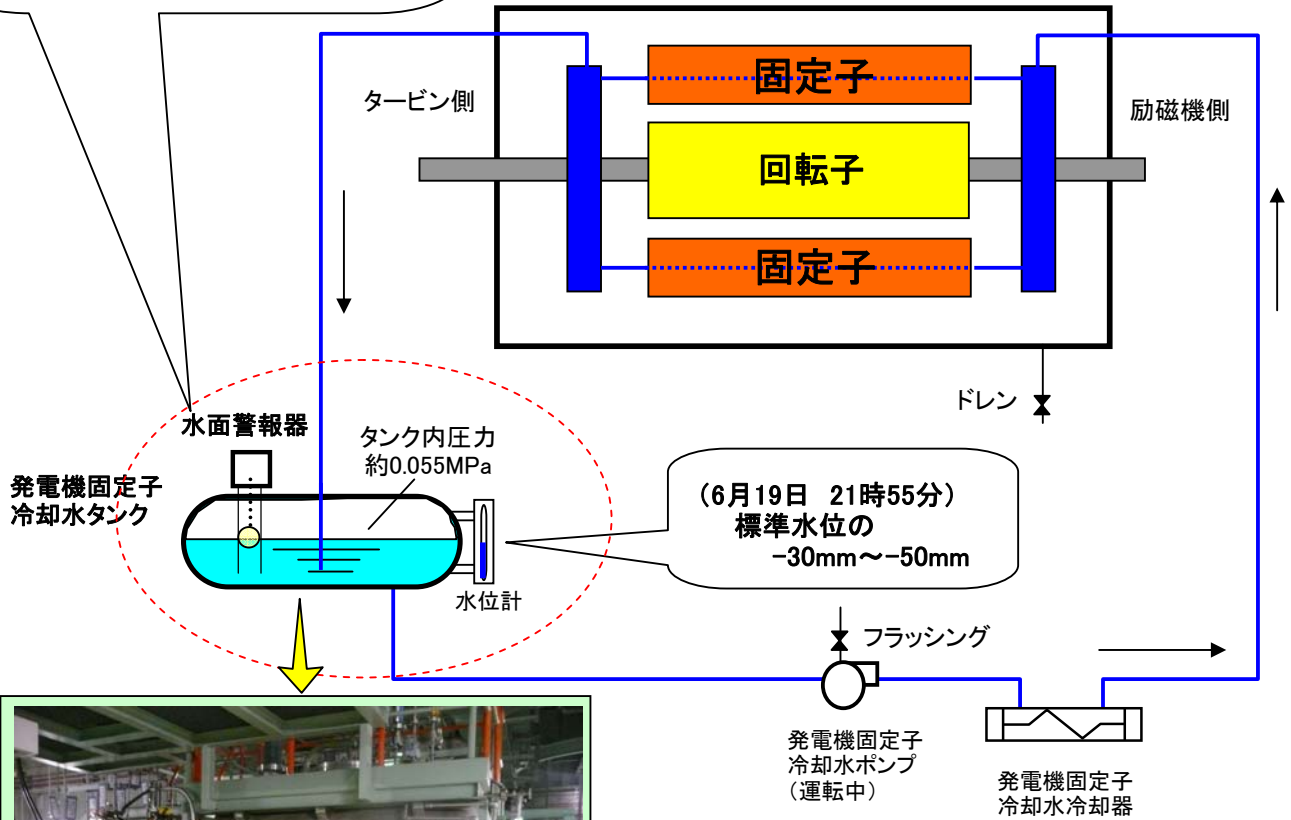

(6月19日 21時55分)
 標準水位の
 -30mm~-50mm



発電機固定子冷却水タンク
 容量: 3.87m³

発電機固定子冷却水系統からの
 漏えいによる水位低下ではないもの
 と判断