

大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について  
(6月24日(日)14時時点)

## 1. 定期検査工程の進捗状況

	3号機	4号機
本日の状況	2次系クリーンアップ ・2次系温水循環運転(全系統)	2次系クリーンアップ等 ・タービン主要弁調整 09:00～
明日の予定	2次系クリーンアップ ・2次系温水循環運転(全系統)	2次系クリーンアップ等 ・タービン主要弁調整

添付資料-1:定期検査工程表

## 2. 発電所の運転状況(パラメータ)

プラント状態は異常なし

添付資料-2:大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

## 3. 諸検査の状況


本日の検査実績なし

明日の検査予定なし

## 4. 特記事項



- ・6月23日(土)23時35分～24日(日)0時54分に「第二大飯幹線1Lキャリアリレー故障」「第二大飯幹線2Lキャリアリレー故障」警報が断続的に発信および復帰を繰り返す事象が発生
- ・6月24日(日)8時12分に「大飯幹線1Lキャリアリレー故障」「大飯幹線2Lキャリアリレー故障」警報が発信し復帰

# 大飯発電所3号機、4号機の作業工程

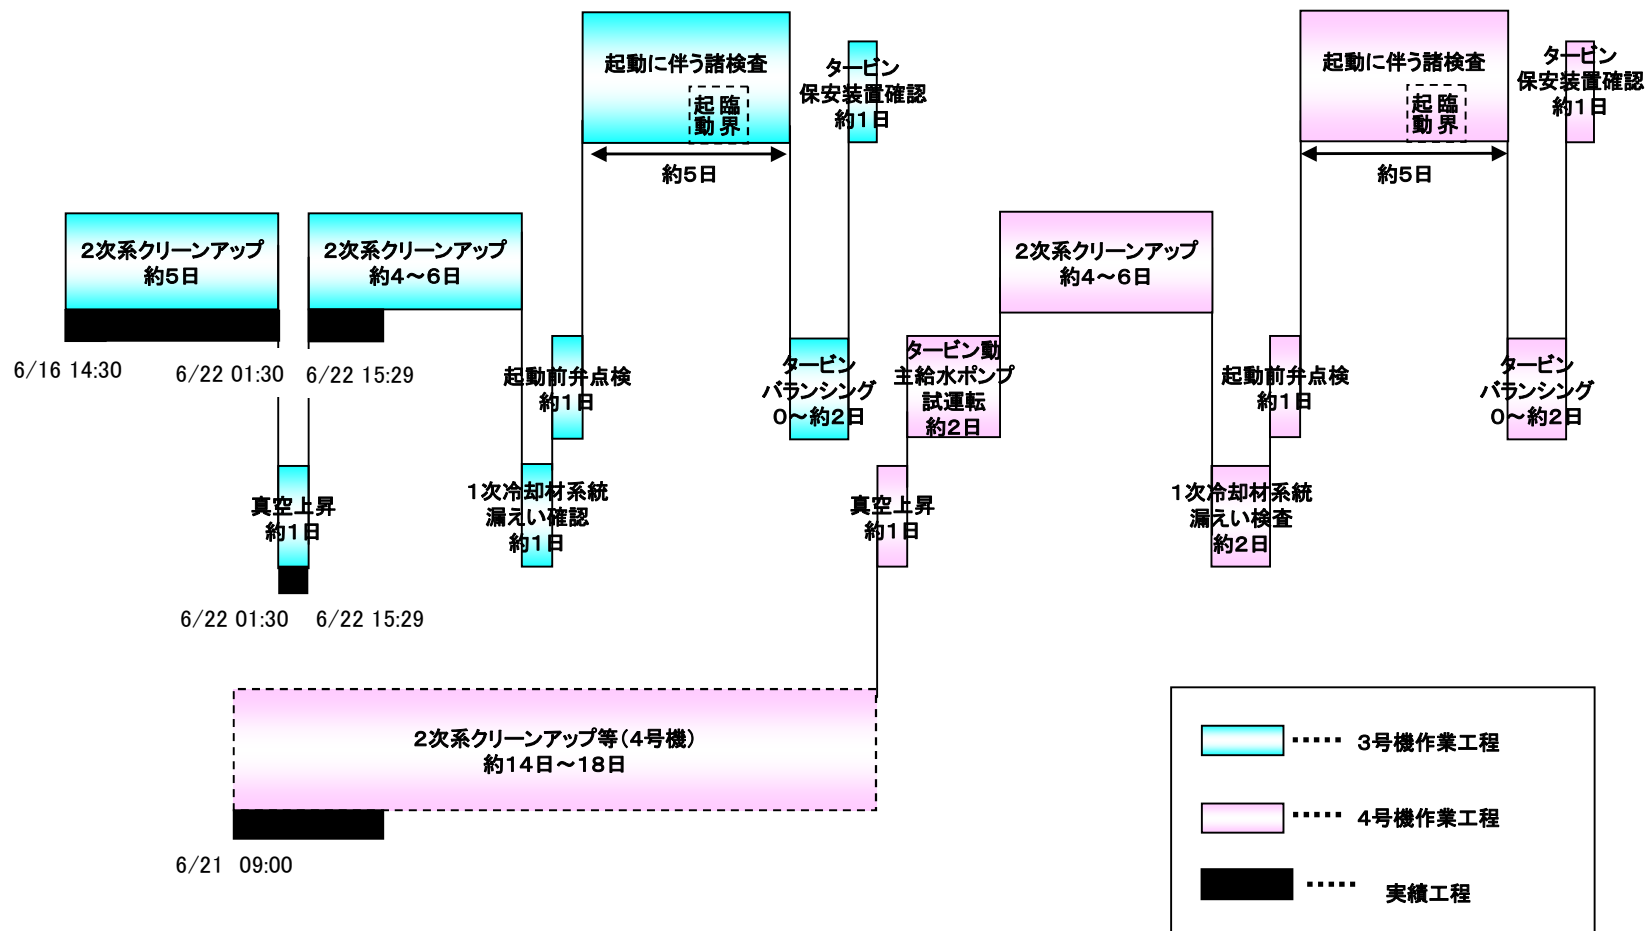

※作業の状況により、工程を変更する場合があります

# 大飯発電所 3号機 運転パラメータ (平成24年6月24日13:00時点)

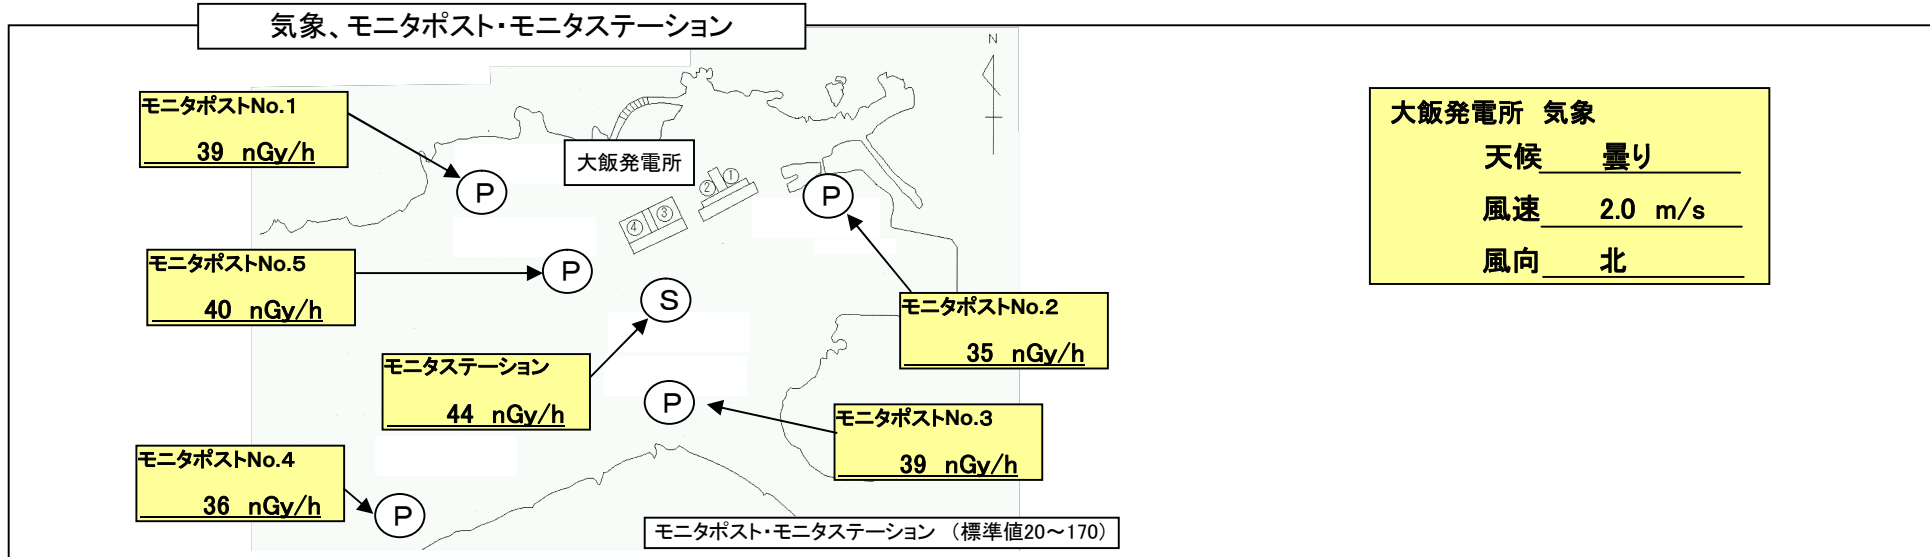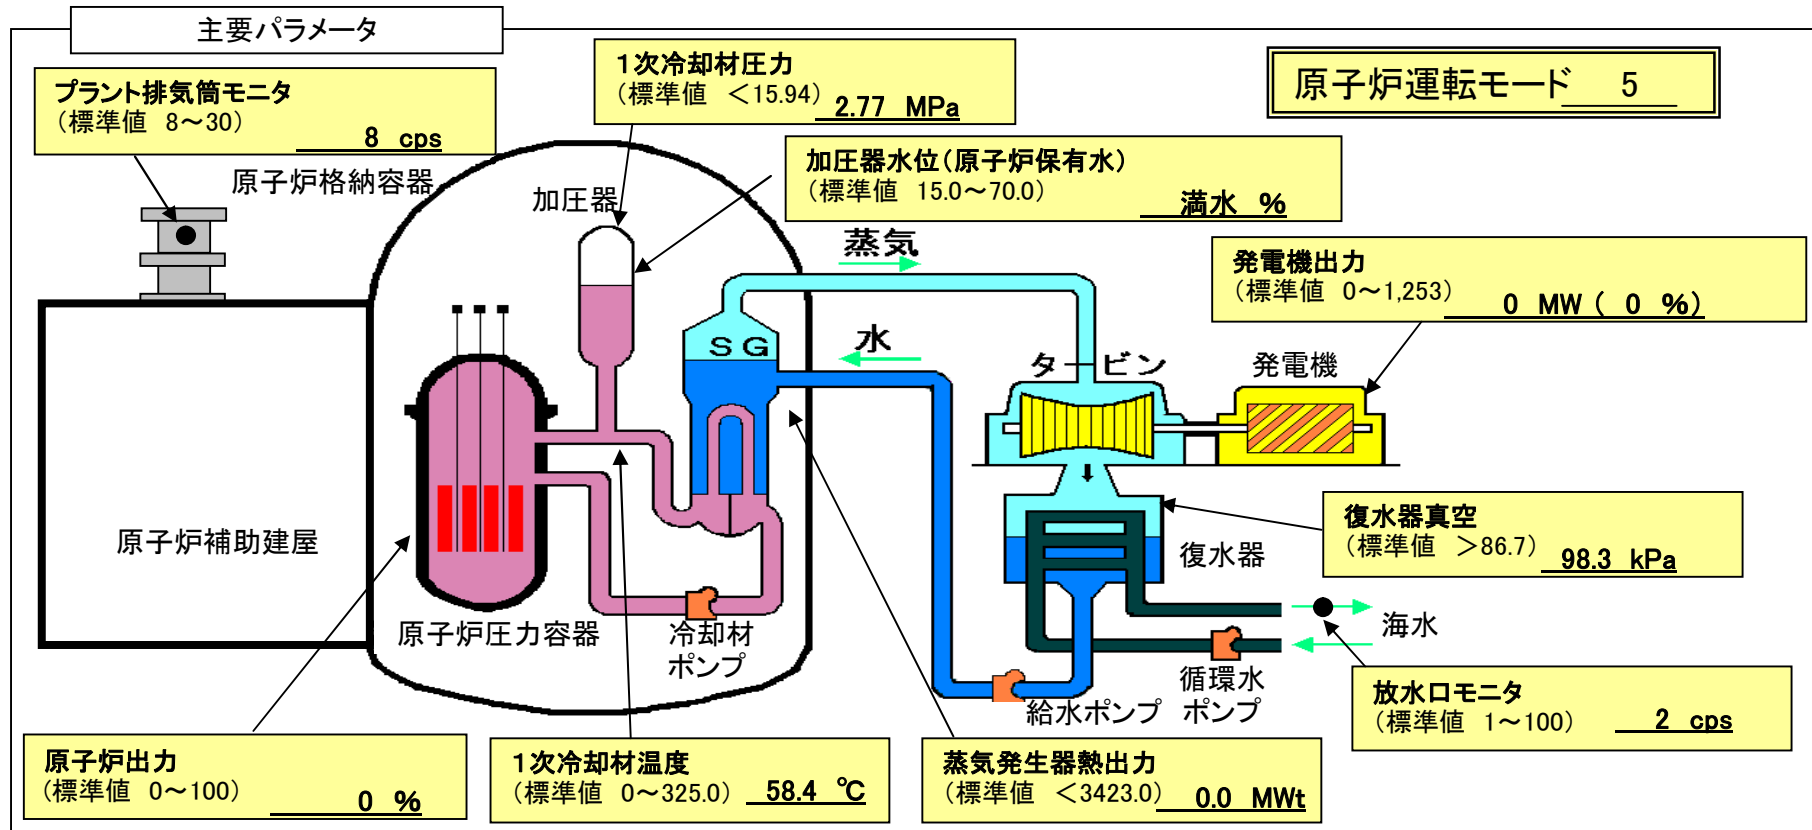

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年6月24日13:00時点)

