

今夏の需給状況について

平成24年7月30日
関西電力株式会社

「でんき予報」の当日予想と実績(平成24年7月)

(単位:万kW)

	月		火		水		木		金		土		日	
当日予想	2	86%	3	84%	4	86%	5	88%	6	88%	7	87%	8	79%
	需 2,140		需 2,070		需 2,160		需 2,070		需 2,090		需 1,920		需 1,730	
	供 2,470		供 2,445		供 2,495		供 2,352		供 2,357		供 2,193		供 2,170	
需要実績(確報値)	84%		83%		83%		87%		91%		83%		78%	
	2,098(16~17時)		2,053(11~12時)		2,079(13~14時)		2,060(11~12時)		2,145(16~17時)		1,821(11~12時)		1,710(19~20時)	
ピックス	節電期間開始 姫路第二4号機 発電停止				大飯3号 発電開始									
当日予想	9	85%	10	88%	11	86%	12	88%	13	86%	14	80%	15	79%
	需 2,020		需 2,160		需 2,190		需 2,270		需 2,300		需 2,070		需 2,000	
	供 2,363		供 2,441		供 2,520		供 2,569		供 2,645		供 2,577		供 2,514	
需要実績(確報値)	89%		90%		86%		86%		87%		78%		80%	
	2,116(16~17時)		2,211(16~17時)		2,180(16~17時)		2,234(11~12時)		2,305(11~12時)		2,014(14~15時)		2,017(19~20時)	
ピックス	大飯3号 定格熱出力一定運転開始								姫路第二4号機 通常運転開始					
当日予想	16	79%	17	86%	18	88%	19	90%	20	85%	21	81%	22	81%
	需 2,130		需 2,450		需 2,560		需 2,580		需 2,450		需 2,150		需 1,990	
	供 2,687		供 2,831		供 2,902		供 2,864		供 2,851		供 2,639		供 2,455	
需要実績(確報値)	80%		89%		87%		88%		83%		79%		79%	
	2,167(19~20時)		2,537(16~17時)		2,552(16~17時)		2,547(14~15時)		2,384(14~15時)		2,089(11~12時)		1,961(19~20時)	
ピックス									大飯4号 発電開始					
当日予想	23	83%	24	84%	25	85%	26	84%	27	88%	28	82%	29	85%
	需 2,450		需 2,450		需 2,520		需 2,560		需 2,650		需 2,320		需 2,230	
	供 2,924		供 2,886		供 2,952		供 3,029		供 3,008		供 2,801		供 2,619	
需要実績(確報値)	79%		84%		85%		86%		88%		84%		84%	
	2,327(16~17時)		2,449(14~15時)		2,515(14~15時)		2,632(15~16時)		2,673(16~17時)		2,363(14~15時)		2,220(19~20時)	
ピックス					大飯4号 定格熱出力一定運転開始									
当日予想	30	88%	31											
	需 2,680		需											
	供 3,022		供											
需要実績(確報値)														
ピックス														

< 顔マークの考え方 >

- 青：使用率90%未満
- 黄：使用率90%以上95%未満
- 赤：使用率95%以上97%以下
- 赤点減：使用率97%超過


当日予想

- ・需...当日8時更新の予想最大電力
- ・供...当日8時更新のピーク時供給力

実績

- 当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値)
- ...節電要請対象外

14～15時の最大電力の比較(対H22年比)

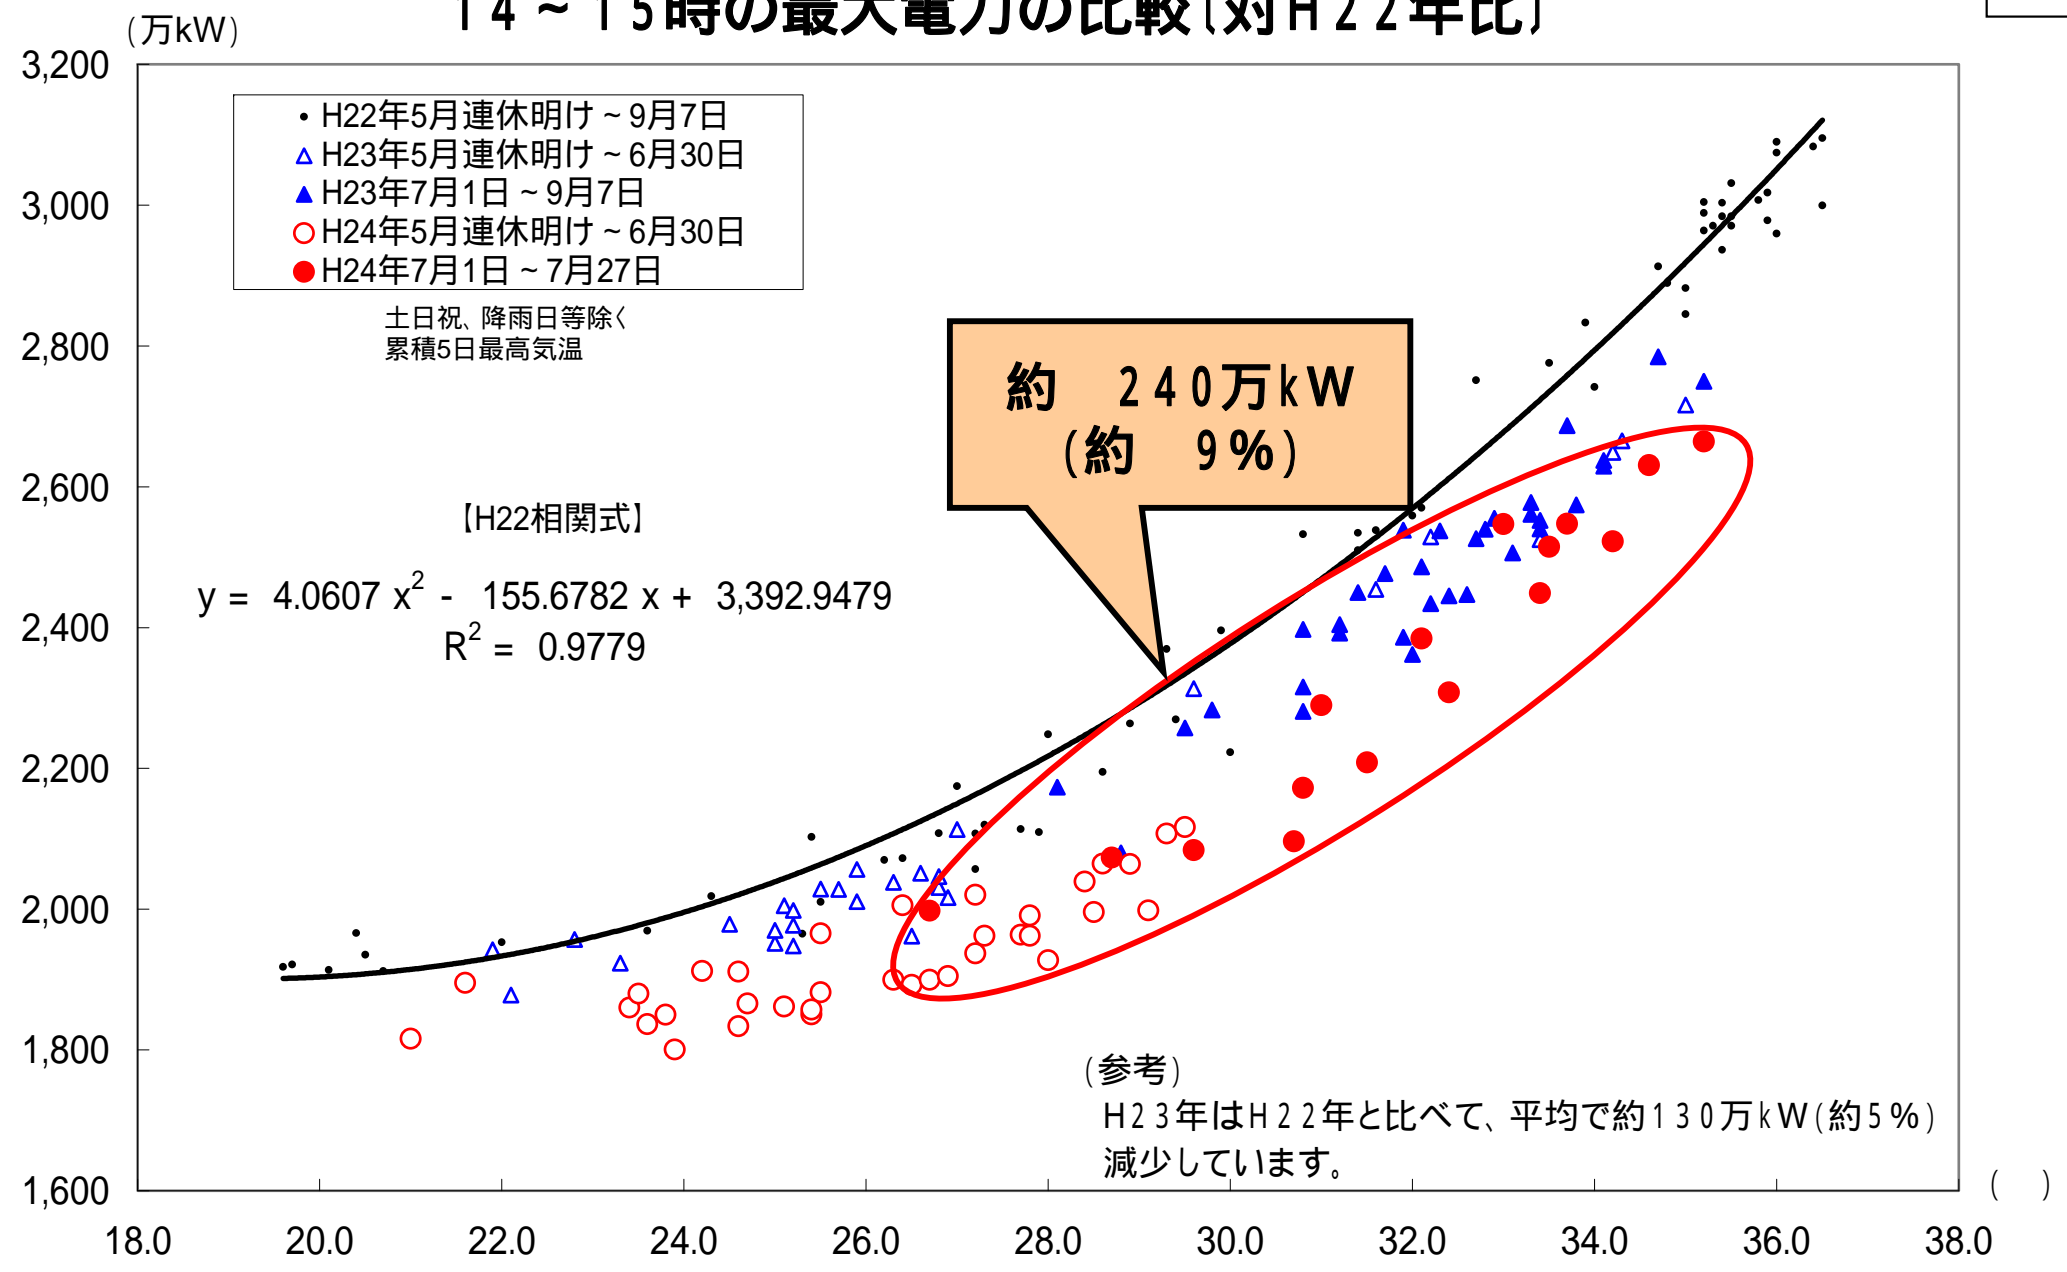

節電をお願いさせていただいた期間である7/2から7/27までの実績では、H22年と比べて、
平均で約240万kW(約9%)減少しています。この中に節電効果が含まれているものと考えられます。