


大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について
(8月2日(木)14時時点)

1. 発電所の運転状況

3号機	4号機
定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中

2. 運転パラメータ

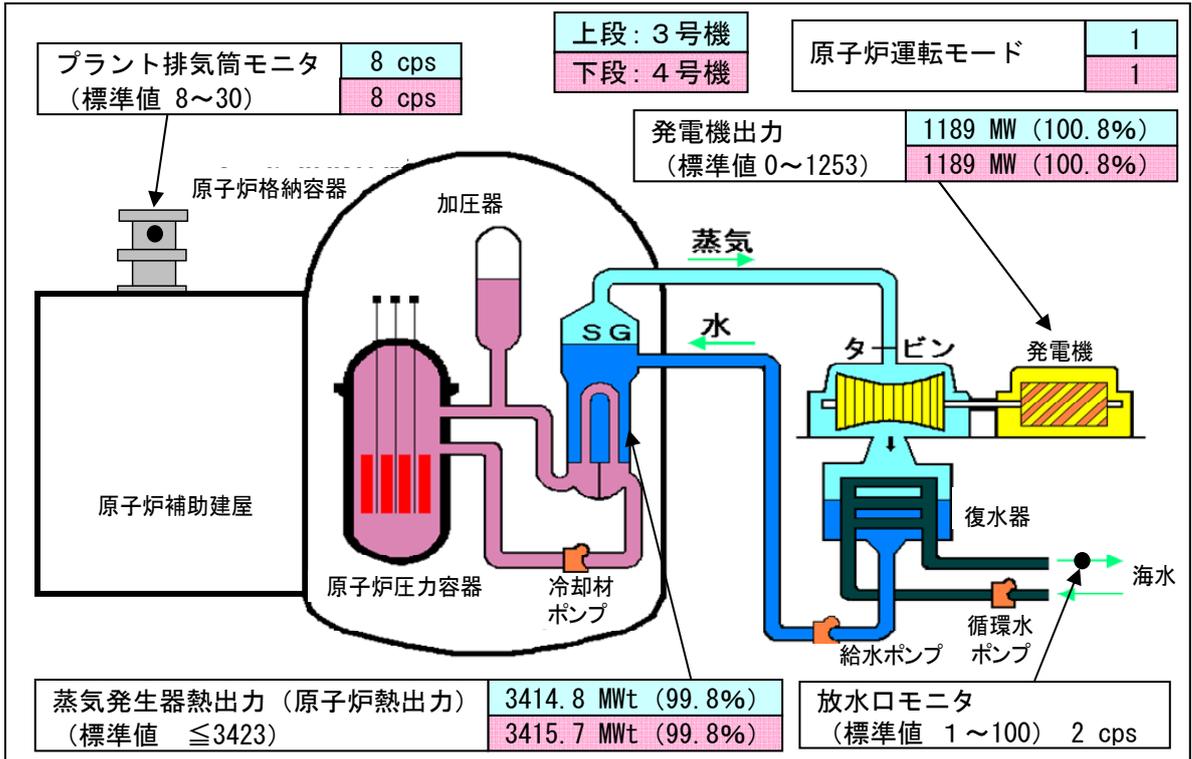

3. 諸検査の状況

3号機	4号機
今後の検査予定 ・総合負荷性能検査 8/3 ・蒸気タービン改造工事(木)使用前検査 8/3 ・加圧器管台他補修工事(木)使用前検査 8/3	本日の検査 ・計測制御系機能検査 8/2(全完) 今後の検査予定 ・蒸気タービン附属設備機能検査 8/9 ・総合負荷性能検査 8/16 ・蒸気タービン改造工事(木)使用前検査 8/16 ・加圧器管台他補修工事(木)使用前検査 8/16

4. 特記事項

7/25 に発信した大飯4号機「1次冷却材飽和温度注意」警報について監視中、異常なし。