

今夏の需給状況について

平成24年8月23日
関西電力株式会社

「でんき予報」の当日予想と実績(平成24年7月)

(単位:万kW)

	月	火	水	木	金	土	日	
当日予想	2 86%	3 84%	4 86%	5 88%	6 88%	7 87%	8 79%	
	需 2,140 供 2,470	需 2,070 供 2,445	需 2,160 供 2,495	需 2,070 供 2,352	需 2,090 供 2,357	需 1,920 供 2,193	需 1,730 供 2,170	
需要実績(確報値)	84% 2,098(16~17時)	83% 2,053(11~12時)	83% 2,079(13~14時)	87% 2,060(11~12時)	91% 2,145(16~17時)	83% 1,821(11~12時)	78% 1,710(19~20時)	
トックス	節電期間開始 姫路第二4号機 発電停止			大飯3号 発電開始				
当日予想	9 85%	10 88%	11 86%	12 88%	13 86%	14 80%	15 79%	
	需 2,020 供 2,363	需 2,160 供 2,441	需 2,190 供 2,520	需 2,270 供 2,569	需 2,300 供 2,645	需 2,070 供 2,577	需 2,000 供 2,514	
需要実績(確報値)	89% 2,116(16~17時)	90% 2,211(16~17時)	86% 2,180(16~17時)	86% 2,234(11~12時)	87% 2,305(11~12時)	78% 2,014(14~15時)	80% 2,017(19~20時)	
トックス	大飯3号 定格熱出力一定運転開始					姫路第二4号機 通常運転開始		
当日予想	16 79%	17 86%	18 88%	19 90%	20 85%	21 81%	22 81%	
	需 2,130 供 2,687	需 2,450 供 2,831	需 2,560 供 2,902	需 2,580 供 2,864	需 2,450 供 2,851	需 2,150 供 2,639	需 1,990 供 2,455	
需要実績(確報値)	80% 2,167(19~20時)	89% 2,537(16~17時)	87% 2,552(16~17時)	88% 2,547(14~15時)	83% 2,384(14~15時)	79% 2,089(11~12時)	79% 1,961(19~20時)	
トックス						大飯4号 発電開始		
当日予想	23 83%	24 84%	25 85%	26 84%	27 88%	28 82%	29 85%	
	需 2,450 供 2,924	需 2,450 供 2,886	需 2,520 供 2,952	需 2,560 供 3,029	需 2,650 供 3,008	需 2,320 供 2,801	需 2,230 供 2,619	
需要実績(確報値)	79% 2,327(16~17時)	84% 2,449(14~15時)	85% 2,515(14~15時)	86% 2,632(15~16時)	88% 2,673(16~17時)	84% 2,363(14~15時)	84% 2,220(19~20時)	
トックス			大飯4号 定格熱出力一定運転開始					
当日予想	30 88%	31 89%	<顔マークの考え方> 青：使用率90%未満 黄：使用率90%以上95%未満 赤：使用率95%以上97%以下 赤点減：使用率97%超過					
	需 2,680 供 3,022	需 2,680 供 2,984						
需要実績(確報値)	87% 2,636(14~15時)	87% 2,613(14~15時)						
トックス								

※当日予想
 ・需…当日8時更新の予想最大電力
 ・供…当日8時更新のピーク時供給力

※実績
 当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値)
 ※ …節電要請対象外

「でんき予報」の当日予想と実績(平成24年8月)

(単位:万kW)


	月	火	水	木	金	土	日
当日予想			1 87% 需 2,620 供 2,990	2 88% 需 2,620 供 2,959	3 88% 需 2,660 供 2,999	4 85% 需 2,360 供 2,759	5 87% 需 2,170 供 2,488
	需要実績(確報値)		86% 2,573(13~14時)	89% 2,650(16~17時)	89% 2,682(15~16時)	83% 2,303(13~14時)	86% 2,151(19~20時)
トピックス							
当日予想	6 85% 需 2,570 供 3,023	7 87% 需 2,650 供 3,026	8 85% 需 2,580 供 3,002	9 86% 需 2,460 供 2,847	10 84% 需 2,450 供 2,890	11 80% 需 2,230 供 2,768	12 79% 需 1,970 供 2,468
	需要実績(確報値)	87% 2,634(14~15時)	85% 2,590(11~12時)	80% 2,411(14~15時)	85% 2,433(16~17時)	85% 2,477(14~15時)	77% 2,132(11~12時)
トピックス			姫一GT1号 発電開始	赤穂発電所2号機取水口のスクリーン駆動用チェーンの損傷による出力抑制			
当日予想	13 83% 需 2,040 供 2,455	14 84% 需 2,000 供 2,379	15 82% 需 2,060 供 2,500	16 83% 需 2,190 供 2,635	17 87% 需 2,410 供 2,741	18 82% 需 2,290 供 2,784	19 80% 需 2,170 供 2,695
	需要実績(確報値)	84% 2,071(19~20時)	81% 1,948(19~20時)	80% 2,003(19~20時)	83% 2,206(16~17時)	92% 2,522(15~16時)	83% 2,329(13~14時)
トピックス	姫一GT2号 発電開始						
当日予想	20 82% 需 2,450 供 2,984	21 87% 需 2,580 供 2,943	22 87% 需 2,600 供 2,986	23 87% 需 2,590 供 2,945	24 需 供	25 需 供	26 需 供
	需要実績(確報値)	83% 2,493(15~16時)	86% 2,549(14~15時)	86% 2,589(14~15時)			
トピックス							
当日予想	28 需 供	28 需 供	29 需 供	30 需 供	31 需 供	<顔マークの考え方> 青：使用率90%未満 赤：使用率95%以上97%以下 黄：使用率90%以上95%未満 赤点減：使用率97%超過	
	需要実績(確報値)						
トピックス							

※当日予想


- ・需…当日8時更新の予想最大電力
- ・供…当日8時更新のピーク時供給力

※実績

当日の最大使用率と最大電力(1時間値・確報値)

※…節電要請対象外

14～15時の最大電力の比較〔対H22年比〕

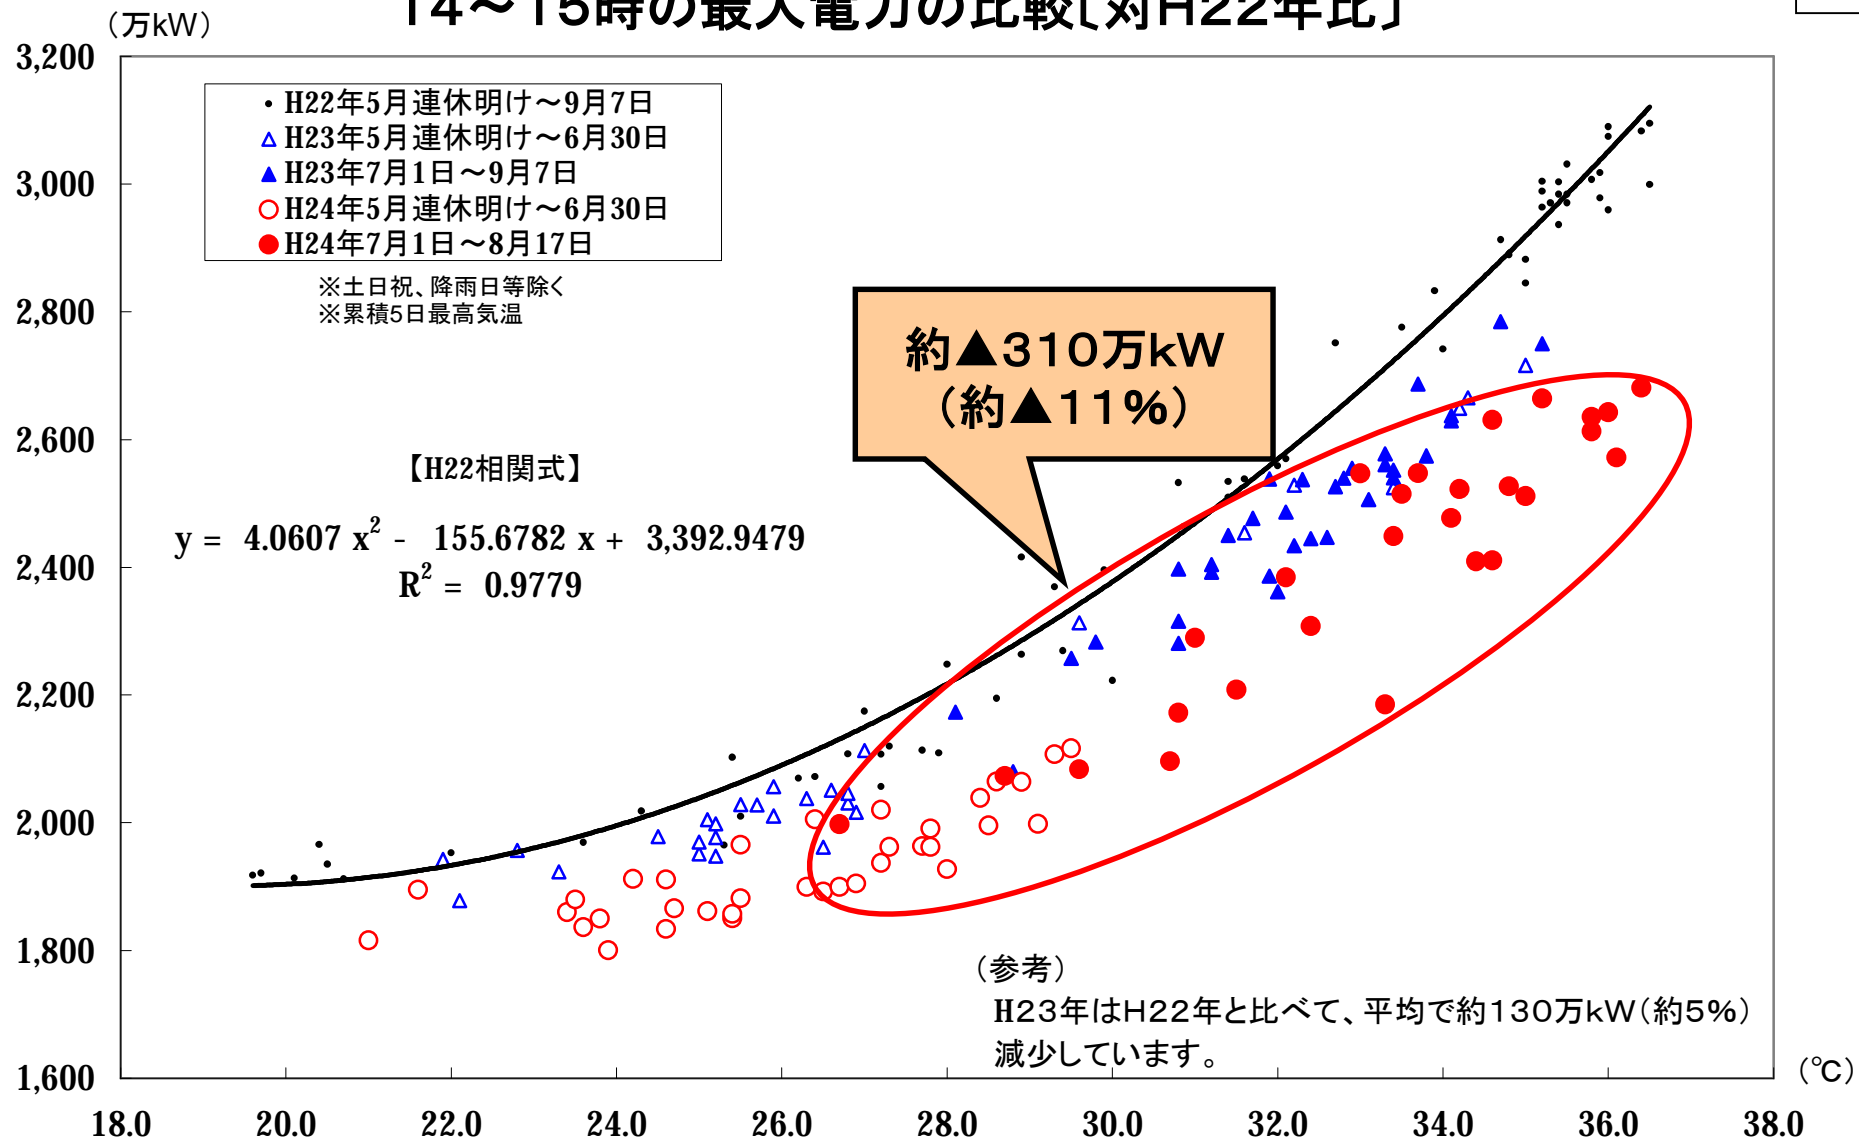

○節電をお願いさせていただいた期間である7/2から8/17までの実績では、H22年と比べて、平均で約310万kW(約11%)減少しています。この中に節電効果が含まれているものと考えられます。