


7月25日に発信した大飯発電所4号機 「1次冷却材飽和温度注意」警報について

警報発信の状況については、下図のとおり減少傾向です。

なお、関連パラメータにより、都度（警報発信時）、原子炉の健全性に異常がないことを確認しています。

大飯4号機 「1次冷却材飽和温度注意」警報発信回数の推移

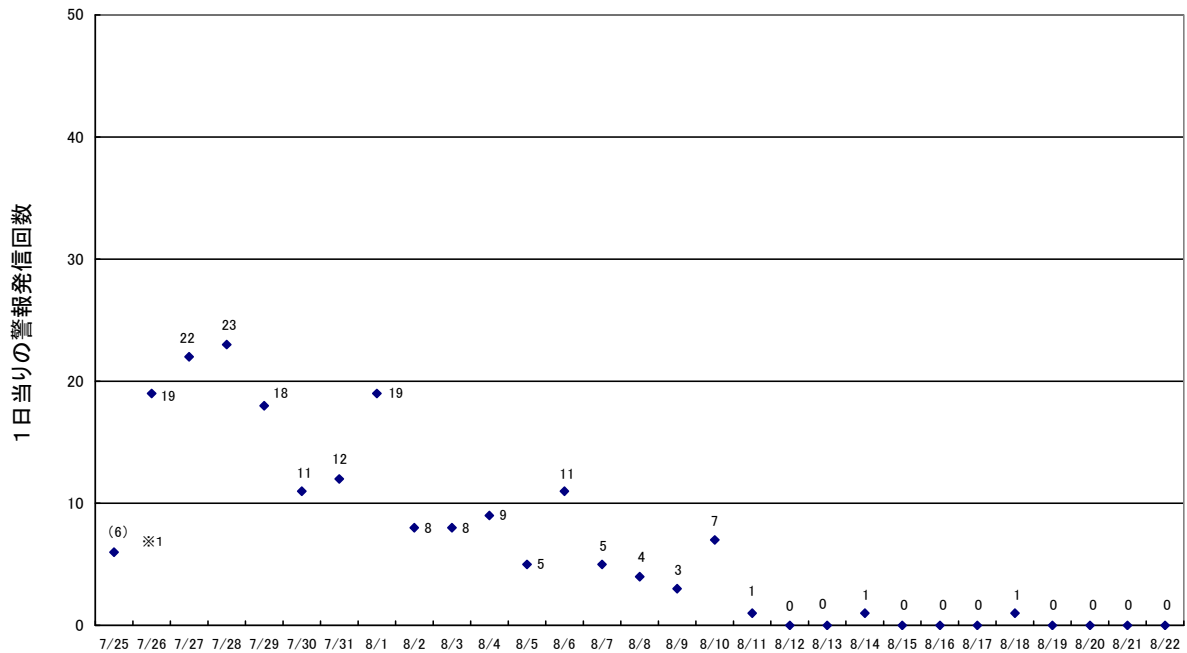

※1：警報リセットをしていない期間がある。なお、この期間は重点監視を行っていた。

※2：8月23日0時から14時までの警報発信回数は0回。累積警報発信回数は193回。